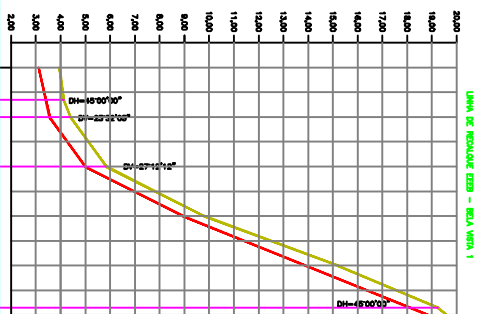
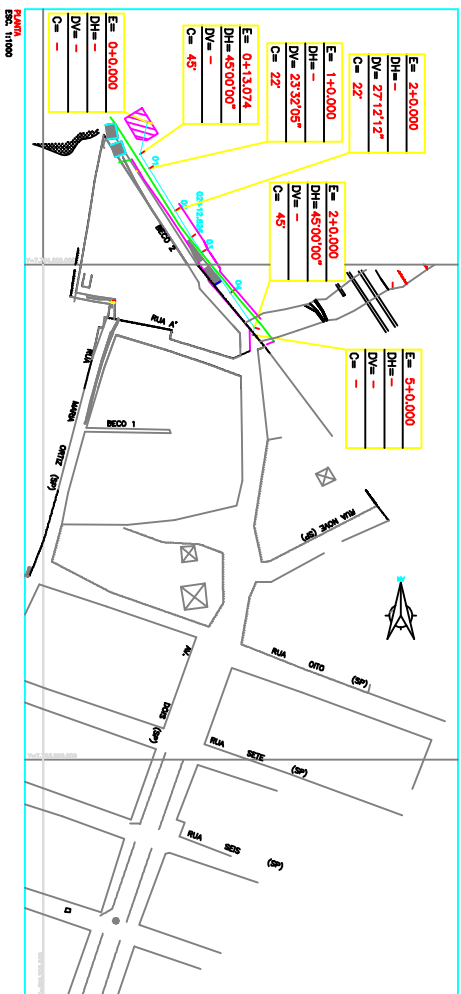



[illegible][illegible]

NOTAS:

- 1 - AS DEBILIDADES HORIZONTAIS E VERTICAIS, ATÉ SEUS EXERCÍCIOS NAS BOLAS DOS TUBOS AS DEBILIDADES ENTRE 3º e 4º SEUS EXERCÍCIOS NAS BOLAS DOS TUBOS ADJACENTES, EM ATÉ 3 POR BOLSA.
- 2 - ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS O ENFERMEIRO DEVE CONFIRMAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS SOBRE INTERFERÊNCIAS E DETECAR OUTRAS POSSÍVEIS DISTÚRBIOS.
- 3 - DIMENSIONES E ELABORAÇÃO DO RENTRO, DIÁMETROS EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

CONVENÇÕES:

[illegible]

DIMENSIONES	CURVAS			
	90°	45°	22°	11°
a	0,57	0,23	0,13	0,06
b		0,15	0,15	0,10
c		0,20	0,20	0,20
h		0,35	0,35	0,35
t	0,24	0,16	0,11	0,07

LISTA DE MATERIAL DE TUBULAÇÃO

	trial	independent	inbound	internal	swarm	direct (d)	etc.
	TUGOS						
01	ppp -> lat -> action	n	ppp	so	10000		
CONNECTORS							
01	con & e	pq	pp	so	-		
02	con & e	pq	pp	so	-		
03	con & e	pq	pp	so	02		
04	c11 & e	pq	pp	so	-		

