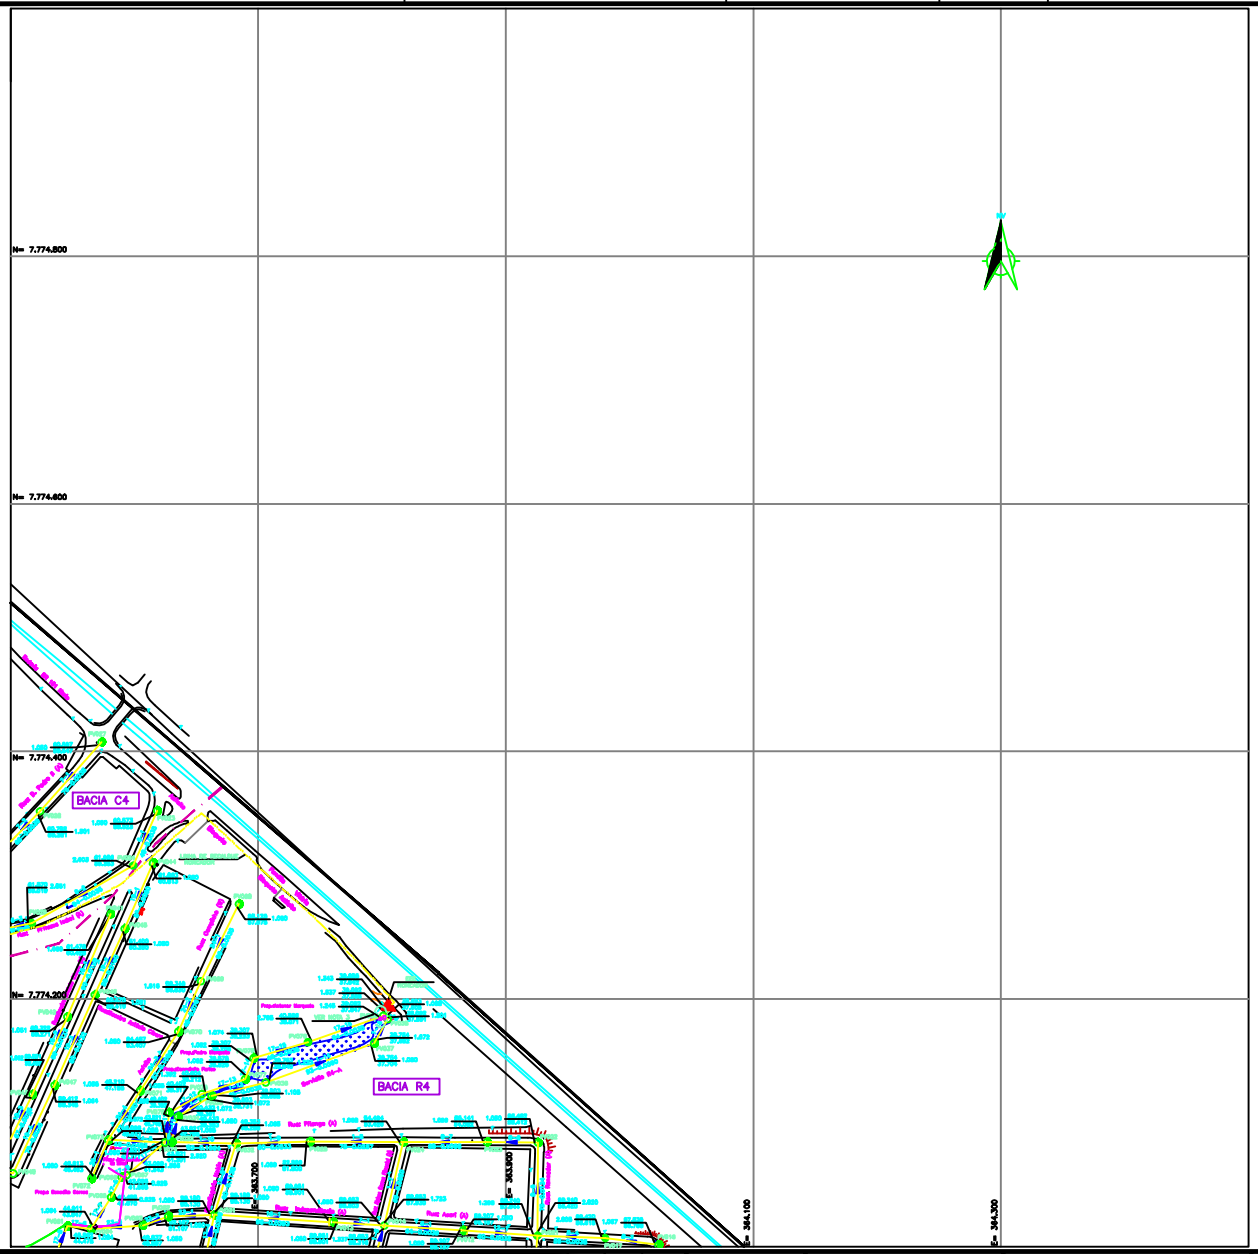

NOTAS:
1-DIÂMETROS NÃO DISCRIMINADOS SERÃO DE 150 mm
2-MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO PVC-EB644
3-O EXTRAVASOR DA EEE RONCADOR, SERÁ ATRAVÉS DO PV080 DA BACIA R4

CONVENÇÕES

	REDE PROJETADA 1ª ETAPA	A	ASFALTO
	REDE PROJETADA 2ª ETAPA	B	BLOQUEZ
	REDE EXISTENTE	SP	SEM PAVIMENTAÇÃO
	LINHA DE RECALQUE	MED-FD	MEDIDOR
	CERCA		TALUDE
			POSTE
	DIVISÃO DE BACIA		FOSSA SÉPTICA
	BOCA DE LOBO		ESTAÇÃO ELEVATÓRIA