


CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM: A1 COLOR

ESP. COR		
8	0,08	7
6	0,15	7
7	0,2	7
4	0,3	7
1	0,4	7
3	0,5	7
5	0,6	7
2	0,8	7
10	0,2	10
140	0,4	140
162	0,4	162
251	0,1	251

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

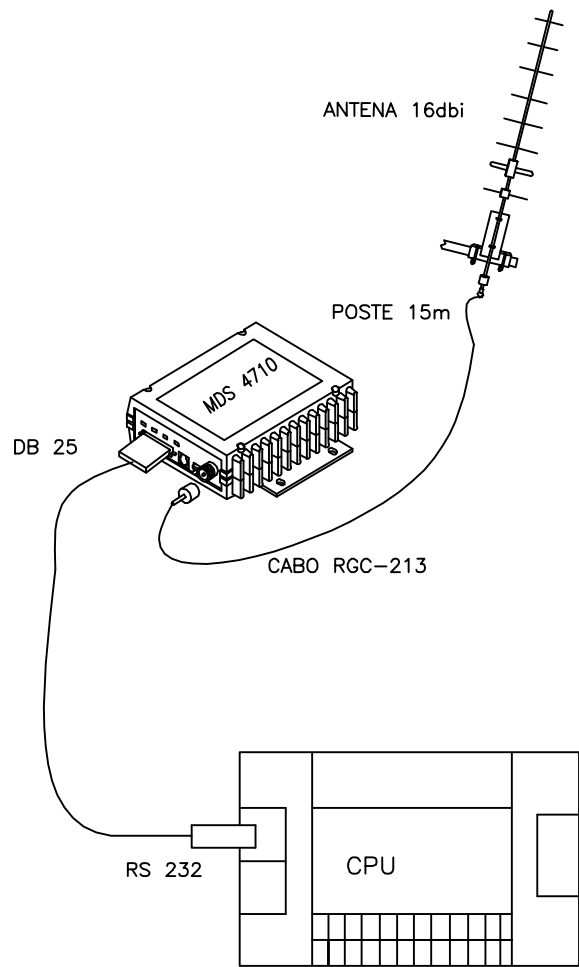

NOTAS:

- PARA CONEXÃO DO CPU COM O MÓDULO TRANSMISSOR DE RÁDIO MDS4710, CONSULTAR MANUAL DO FABRICANTE DO PRODUTO.

EEGU-06A		
D	0	UMIDADE MB-1
D	1	TEMPERATURA MB-1
D	2	SSW MB-1 DEFEITO
D	3	UMIDADE MB-2
D	4	TEMPERATURA MB-2
D	5	SSW MB-2 DEFEITO
D	6	MB-1 FUNCIONANDO
D	7	MB-2 FUNCIONANDO
D	8	EXAUSTOR DEFEITO
D	9	EXAUSTOR FUNCION.
D	10	SPRAY FUNCIONANDO
A	0	NÍVEL POÇO
A	1	VAZÃO RECALQUE
A	2	RESERVA
A	3	RESERVA

EMITENTE:		MUNICÍPIO: GUARAPARI		DISTRITO: —		BAIRRO: PRAIA DO MORRO Nº					
ODEBRECHT Infraestrutura						NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO — INSTALAÇÃO 07		CNO—GU—09—08—EE—004—195			
						COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO MORRO — SUB-BACIA 6B		REV. 0 FL. 09			
OP.CAD.: LEANDRO		24 /03/10		PROJ.: ADESSO ENGENHARIA		24 /03/10		TÍTULO: PCM — Painel de controle de motores		Nº CONTRATADA	
								EEGU-06B		EEGU-6B—COM-02	
APROVADO POR : JOÃO OLÍVIO		ASS.: CREA:ES-003380/D		24 /03/10		P.J.		ESCALA		INDICADA	