


NOTAS GERAIS:

- 01- AS SEÇÕES DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE COTADAS NOS RESPECTIVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 02- OS CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES INTERIORES DEVERÃO TER ISOLAMENTO DE ACORDO COM O SEQUINTE CÓDIGO DE CORES: FASES=VERMELHO, NEUTRO=AZUL, CLARO, TERRA=VERDE, RETORNO=PRETO
- 03- SIGRO A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS (DPS) E INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O NBR 5410-2
- 04- TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO E, QUANDO SUBTENSÃO, DEVERÁ TER ISOLAMENTO EM PVC-70°C-1KV.
- 05- AS CORTES SÃO REPRESENTADAS EM MILÍMETROS (mm).

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

- LISTA DE CABOS N°- CNO-GU-09-11-LE-003
LISTA DE MATERIAL N°- CNO-GU-09-11-LE-004
PLANTA DE ATERRAMENTO N°- CNO-GU-09-11-EE-001
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO FORÇA E ILUMINAÇÃO CORTES E DETALHES N°- CNO-GU-09-11-EE-004
PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO N°- CNO-GU-09-08-EE-001
DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM N°- CNO-GU-09-11-GE-001

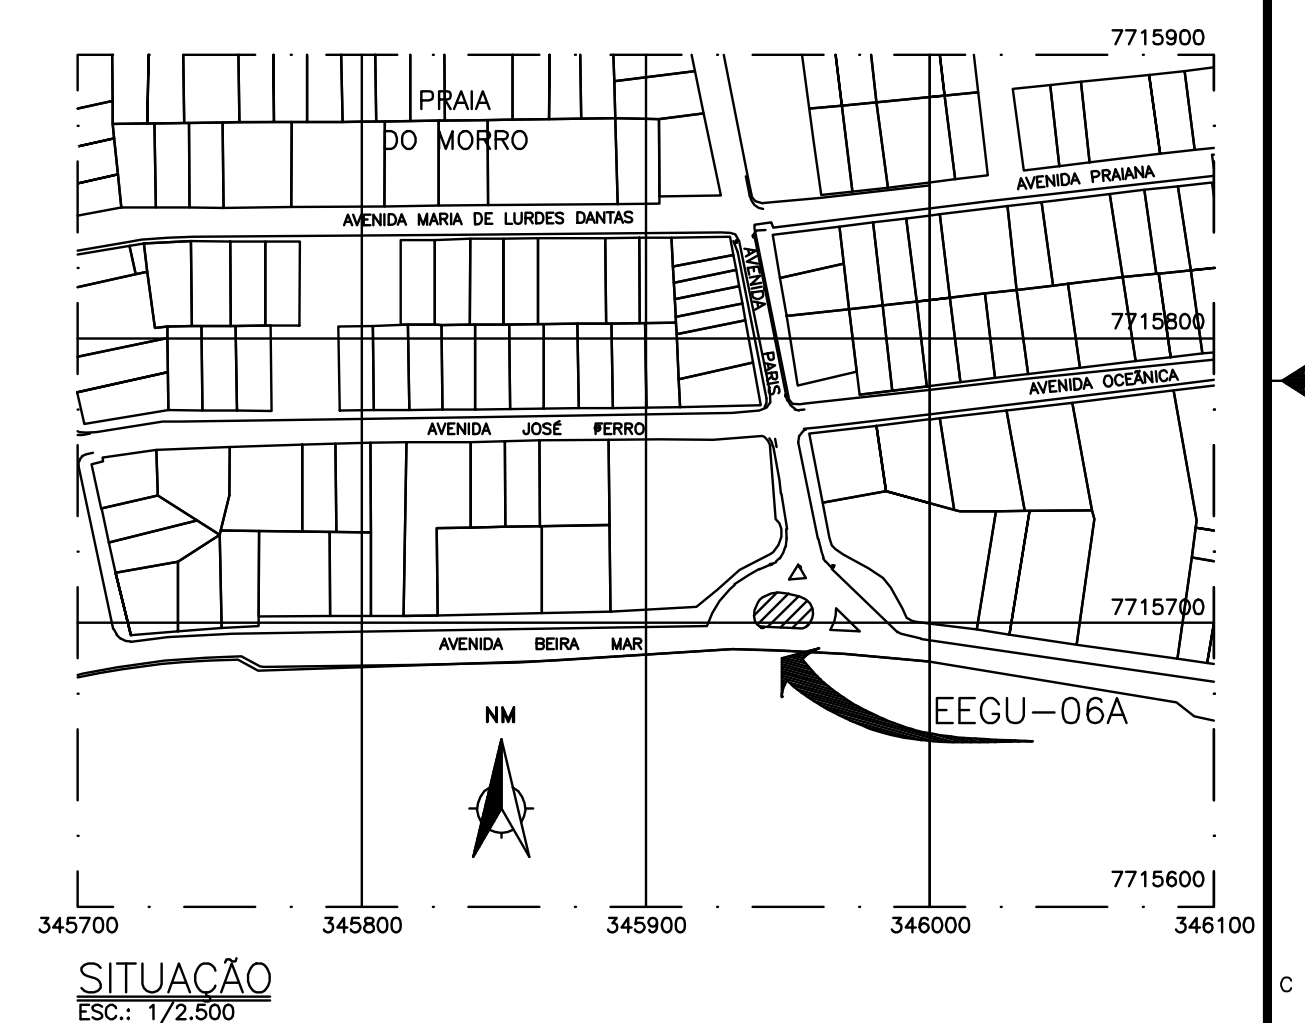

CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM: A1 COLOR		
ESP. COR		
8	0,08	7
6	0,15	7
7	0,2	7
4	0,3	7
1	0,4	7
3	0,5	7
5	0,6	7
2	0,8	7
10	0,2	10
140	0,4	140
162	0,4	162
251	0,1	251

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO

[illegible]