


NOTAS GERAIS:

- 01- AS SEÇÕES DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE COTADAS NOS RESPECTIVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 02- OS CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES INTERNO DEVERÃO SER COTADOS DE ACORDO COM O SEQUENTE CÓDIGO DE CORES: FASES-VERMELHO, NEUTRO-AZUL CLARO, TERRA-VERDE, RETORNO-PRETO
- 03- O ISOLAMENTO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTOS (DPS) E INTERRUPTOR DIFERENCIAL (RCD) NAS COTAS DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITADO FOLHA NBR-5410.
- 04- TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO E, QUANDO SUBTERRÂNEO, DEVERÁ TER ISOLAMENTO EM PVC-70%-1KV.
- 05- AS COTAS SÃO REPRESENTADAS EM MILÍMETROS (MM).

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

- LISTA DE CABOS N°- CNO-GU-09-11-LE-003
LISTA DE MATERIAL N°- CNO-GU-09-11-LE-004
PLANTA DE ATERRAMENTO N°- CNO-GU-09-11-EE-001
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO FORÇA E ILUMINAÇÃO CORTES E DETALHES N°- CNO-GU-09-11-EE-004
PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO N°- CNO-GU-09-08-EE-001
DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM N°- CNO-GU-09-11-GE-001
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO FORÇA E ILUMINAÇÃO N°- CNO-GU-09-11-EE-003

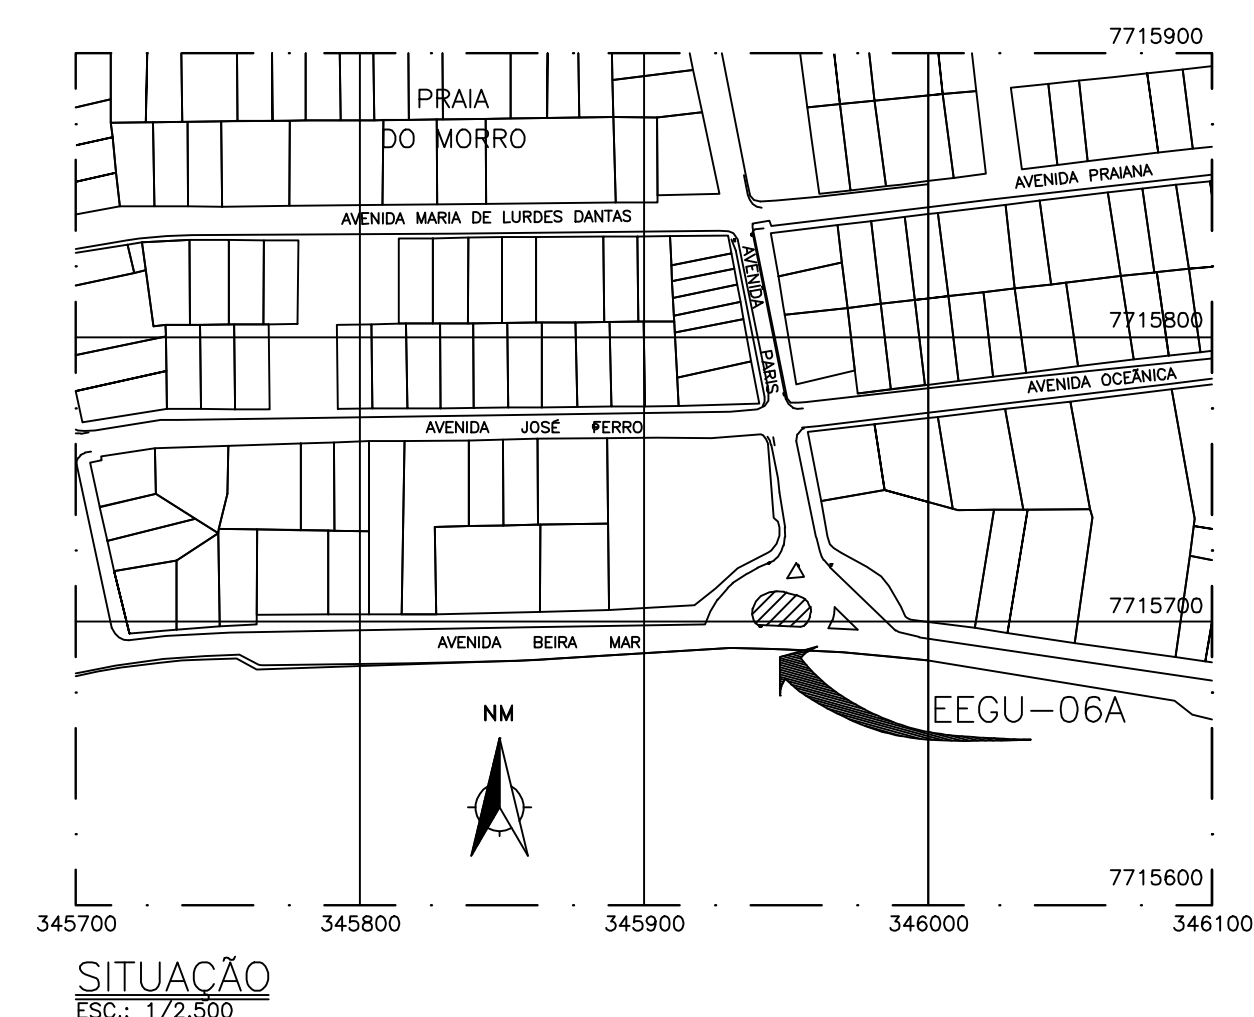

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO

[illegible]