




DET. A: SUPORTE PARA CABOS
SEM ESC.

DETALHE POÇO DE SUCÇÃO
ESC.: 1/50

LOCALIZAÇÃO SUBESTAÇÃO


SIMBOLOGIA	
	ELETRODUTO APARENTE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
	DUTO ENTERRADO
	CABO TIPO "PP" PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM ELETRODUTO
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
	INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE DE ALUMÍNIO APARENTE
	PONTO DE FORÇA 2P+T APARENTE NA ALTURA ADEQUADA PARA EQUIPAMENTO
	LUMINÁRIA DE "SOBREPOR" NA PAREDE
	CONDULETE COM CONFIGURAÇÃO INDICADA NA PLANTA OU DESENHO
	CAIXA DE PASSAGEM
	INDICAÇÃO DE DETALHE TÍPICO
	INDICAÇÃO DE POTÊNCIA

NOTAS GERAIS:

- 01- AS SEÇÕES DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE COTADAS NOS RESPECTIVOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 02- OS CONDUTORES DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVERÃO TER DE ACORDO COM O SEGUINTE CÓDIGO DE CORES: FASES-VERMELHO, NEUTRO-AZUL CLARO, TERRA-VERDE, RETORNO-PRETO
- 03- SUGIRO A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) E INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) PARA PROTEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO COM FASES SOLTICIONADAS. NBR-5512.
- 04- TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO E, QUANDO SUBTERRÂNEO, DEVERÁ TER ISOLAMENTO EM PVC-70%-1KV.
- 05- AS COTAS SÃO REPRESENTADAS EM MILÍMETROS (mm).

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

- LISTA DE CABOS N°- CNO-GU-09-11-LE-005
LISTA DE MATERIAL N°- CNO-GU-09-11-LE-006
PLANTA DE ATERRAMENTO N°- CNO-VT-04-11-EE-012
PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO FORÇA E ILUMINAÇÃO CORTES E DETALHES N°- CNO-VT-04-11-EE-014
PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO N°- CNO-VT-04-08-EE-006
DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM N°- CNO-GE-04-11-EE-001

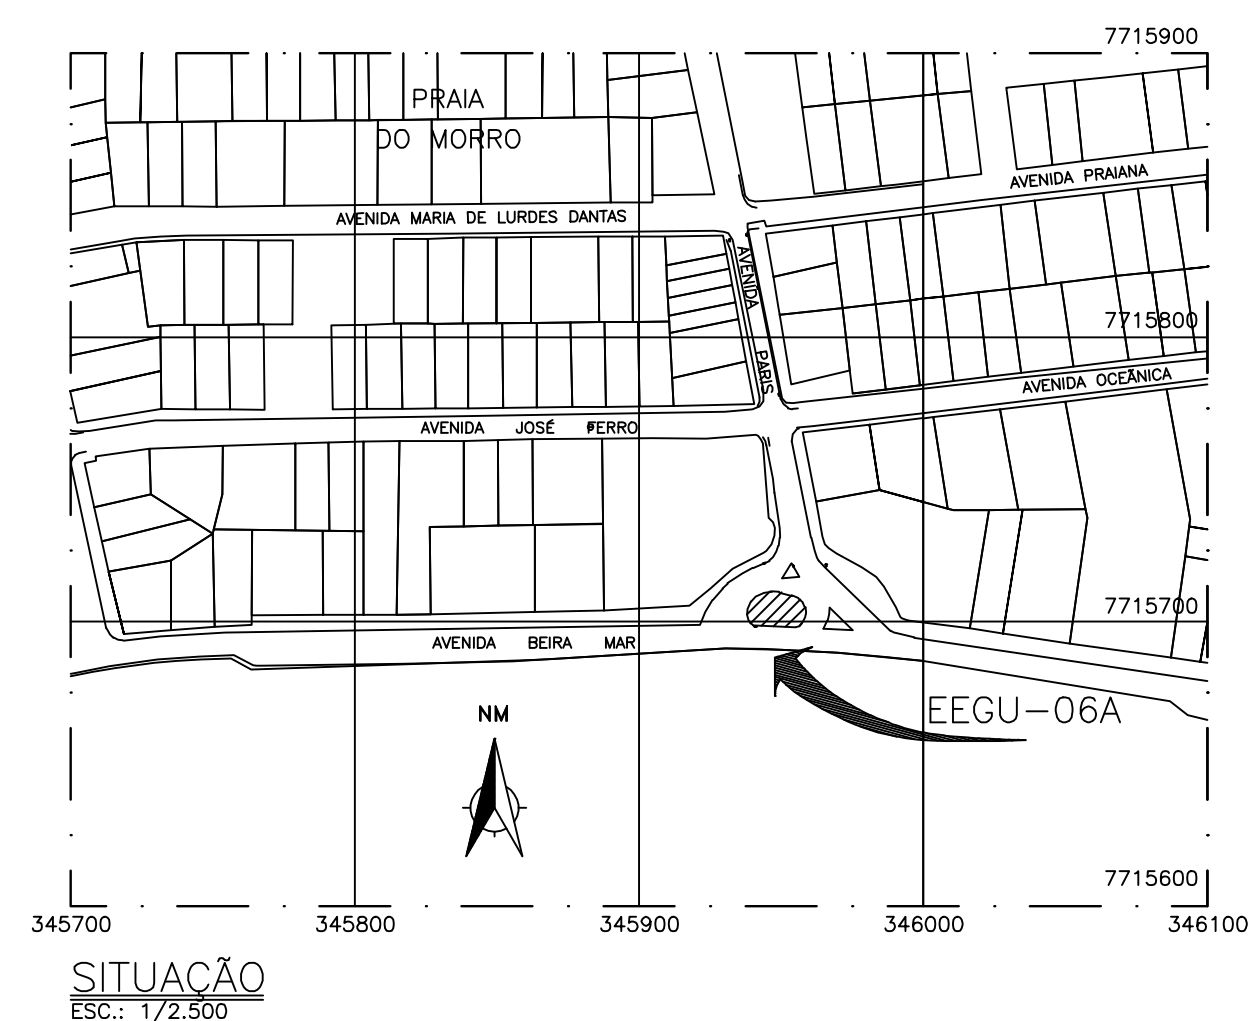

CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM: A1 COLOR		
ESP. COR		
8	0,08	7
6	0,15	7
7	0,2	7
4	0,3	7
1	0,4	7
3	0,5	7
5	0,6	7
2	0,8	7
10	0,2	10
140	0,4	140
162	0,4	162
251	0,1	251

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO

[illegible]