


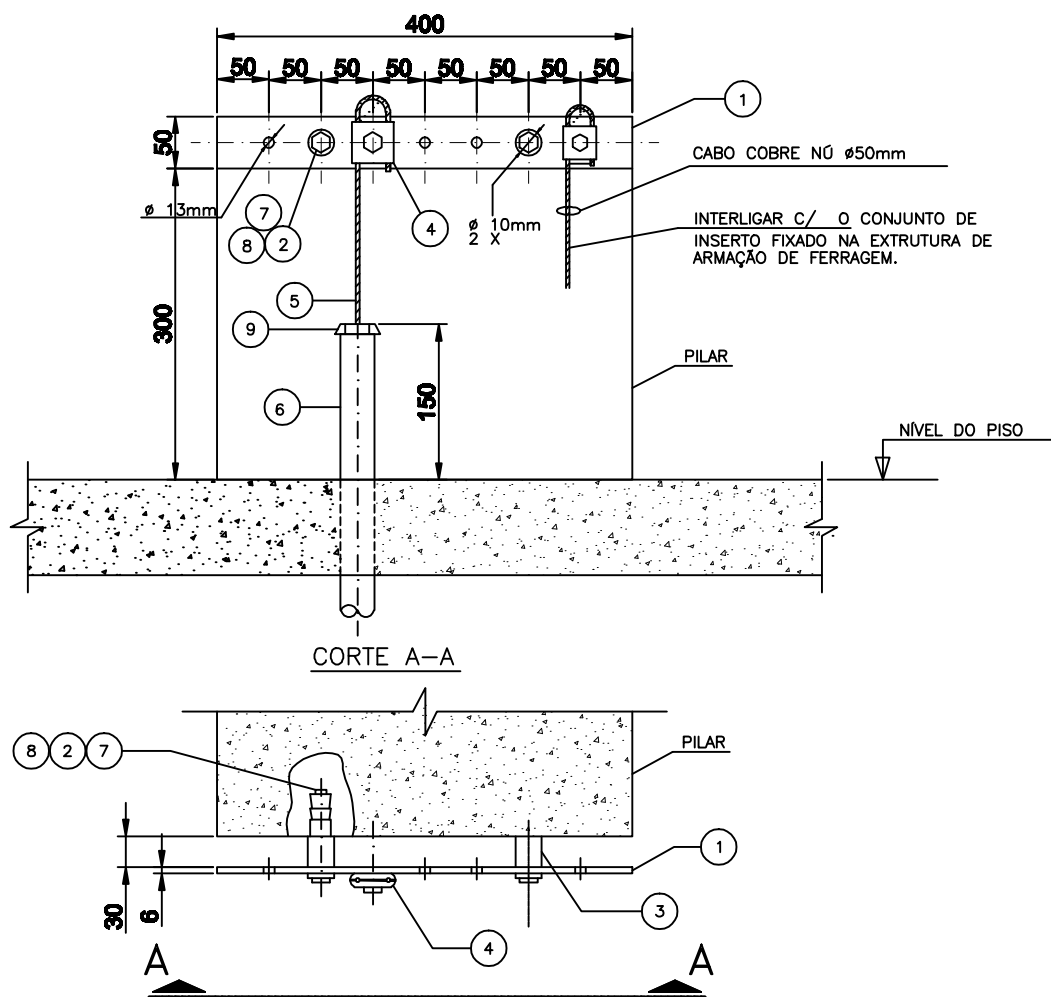

DET. 02: BARRA DE ATERRAMENTO
ESC.: SEM ESCALA

NOTAS: PARA SABER A QUANTIDADE DE PONTOS, VER PLANTA DE ATERRAMENTO.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	01	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICA 2" x 1/4" x 400MM
02	02	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA GALVANIZADO ϕ 1/2"x3"
03	02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SCH 40 ϕ 1/2"x50mm
04	04	CONECTOR PARALELO EM BRONZE COMPLETO C/ PORCAS E ARRUELAS (REF. GC DA BURNDY)
05	P/ PLANTA	CABO DE COBRE NÚ (BITOLA CONFORME O PROJETO E PLANTA)
06	P/ PLANTA	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO SCH 40 ϕ 3/4"
07	02	CHUMBADOR TIPO "UR" ROSCA INTERNA ϕ 3/8"
08	16	ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA ϕ 3/8"
09	P/ PLANTA	BUCHA GALVANIZADA ϕ 3/4"
ODEBRECHT Infraestrutura		
		
MUNICÍPIO: GUARAPARI DISTRITO: — BAIRRO: PRAIA DO MORRO Nº 2 NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO — INSTALAÇÃO 07 COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO MORRO — SUB-BACIA 6B TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM DETALHE DE ATERRAMENTO — BARRA DE ATERRAMENTO EM ALVENARIA Nº CESAN: — P.J. _____ OP.CAD.: LEANDRO 24.03/10 PROJ.: ADESSO ENGENHARIA 24.03/10 APROVADO POR: JOÃO OLÍVIO ASS.: _____ CREA: ES-003380/D 24.03/10		
CNO-GU-09-11-GE-002		REV. 0 FL. 4
Nº CONTRATADA EEGU-6B-ELE-07		ESCALA INDICADA