


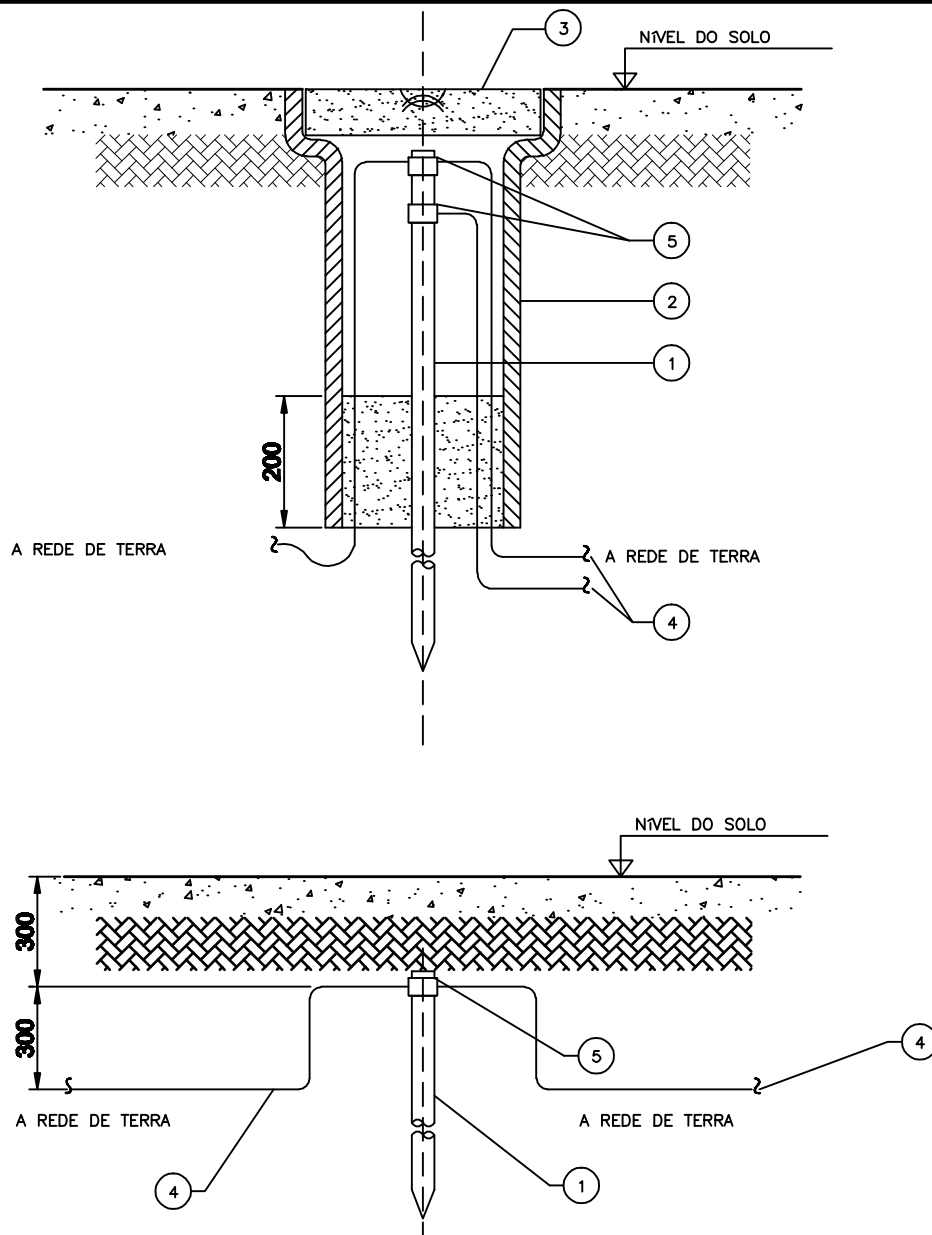

DET. 03: HASTE DE ATERRAMENTO
ESC.: SEM ESCALA

NOTAS:
1 - DEFINIR NO CAMPO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	01	HASTE DE ATERRAMENTO $\phi 3/4"$ (19mm)
02	01	TUBO DE CIMENTO $\phi 300 \times 400$
03	01	TAMPA P/ TUBO DE CIMENTO $\phi 300m$
04	NOTA 1	CABO DE COBRE NÚ
05	01	GRAMPO DE ATERRAMENTO

EMITENTE:

ODEBRECHT
Infraestrutura

CESAN	
OP.CAD.: LEANDRO	24/03/10
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA	24/03/10
APROVADO POR : JOÃO OLÍVIO	
ASS.: CREA: ES-003380/D	24/03/10

MUNICÍPIO: GUARAPARI	DISTRITO: —	BAIRRO: PRAIA DO MORRO N.º
NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO — INSTALAÇÃO 07 COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO MORRO — SUB-BACIA 6B		
TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM DETALHE DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA — HASTE DE ATERRAMENTO COM INSPEÇÃO E SEM INSPEÇÃO		
N.º CESAN: —	P.J.	ESCALA INDICADA
CNO-GU-09-11-GE-002		REV. 0 FL. 5
N.º CONTRATADA EEGU-6B-ELE-07		