



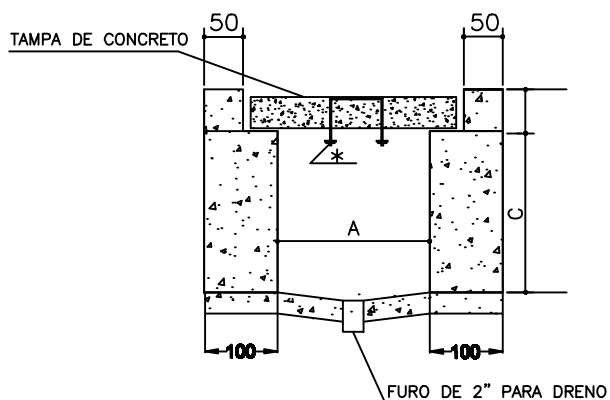


CAIXA TIPO 1				
Caixa 1000x1000x1000 MED. INTERNA	Cotas			
	A	B	C	D
	1000	1000	1000	1050

CAIXA TIPO 2				
Caixa 600x600x800 MED. INTERNA	Cotas			
	A	B	C	D
	600	600	800	850

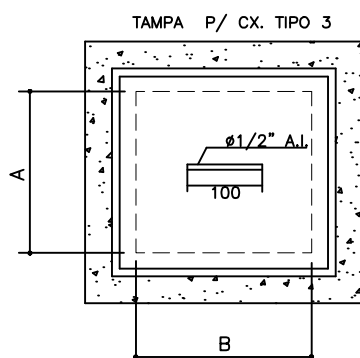

CAIXA TIPO 3				
Caixa 450x450x600 MED. INTERNA	Cotas			
	A	B	C	D
	450	450	600	450

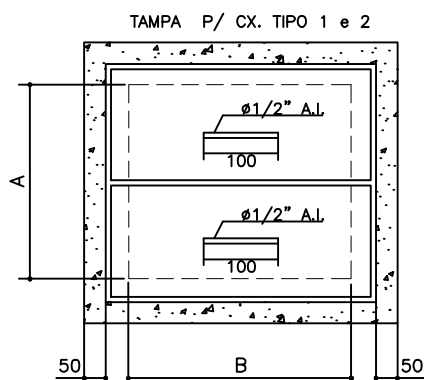

MATERIAL P/ ALÇA DE IÇAMENTO

- * - ARRUELA LISA EM AÇO INOX DE 1/2"
- * - PORCA SEXTAVADA TORNEADA EM AÇO INOX DE 1/2"
- * - VERGALHÃO EM AÇO INOX DE 1/2"

NOTAS

- * - AREAS S/ CALÇADAS A CAIXA DEVE SER EXECUTADA 10 cm ACIMA DO NÍVEL DO SOLO. MEDIDAS EM MILIMETROS

DET. 06: INSTALAÇÃO CX. PASSAGEM

ESC.: SEM ESCALA

EMITENTE:

ODEBRECHT
Infraestrutura

CESAN



MUNICÍPIO: GUARAPARI

DISTRITO: —

BAIRRO: PRAIA DO MORRO N.º

CNO-GU-09-11-GE-002

NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO - INSTALAÇÃO 07
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DA PRAIA DO MORRO - SUB-BACIA 6B

REV. 0

FL. 8

TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO
DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM
DETALHE DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM CAIXAS DE PASSAGEM

N.º CONTRATADA
EEGU-6B-ELE-07

N.º CESAN: —

P.J.

ESCALA
INDICADA

OP.CAD.: LEANDRO

24/03/10

PROJ.: ADESSO ENGENHARIA

24/03/10

APROVADO POR: JOÃO OLÍVIO

ASS.:

CREA: ES-003380/D

24/03/10