


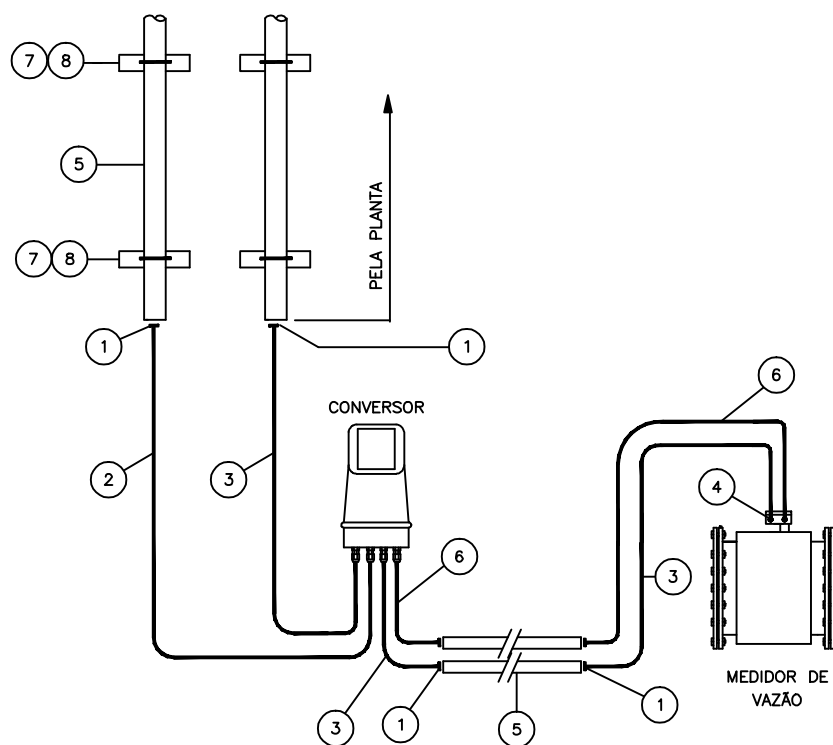

DET. 09: CONVERSOR DE DADOS
ESC.: SEM ESCALA

NOTAS:

1- AS ESPECIFICAÇÕES DOS INSTRUMENTOS DEVERÃO SER CONSULTADAS
PARA CONFIRMAR AS CONEXÕES E LIGAÇÕES ELÉTRICAS.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	4	PRENSA CABO FÊMEA TIPO ENCAIXE PARA CABOS DE 5 A 15 mm
02	P/ PLANTA	CABO DE SINAL DE REDE, CONFORME LISTA DE CABOS
03	P/ PLANTA	CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME LISTA DE CABOS DE 7 A 10 mm
04	2	PRENSA CABO MACHO C/ RÔSCA, PARA CABOS DE 7 A 10 mm
05	P/ PLANTA	ELETRODUTO RÍGIDO SEM COSTURA AC ASTM A-120 SCDH 40 GALVANIZADO
06	25	CABO FORNECIDO COM INSTRUMENTO
07	PÇ	BRAÇADEIRA TIPO UNHA EM AÇO GALV. A FOGO
08	P/ PLANTA	CANTONEIRA EM AÇO 1020 EM BARRAS DE 3 m

ODEBRECHT Infraestrutura			
		MUNICÍPIO: GUARAPARI DISTRITO: — BAIRRO: PRAIA DO MORRO Nº	CNO-GU-09-11-GE-002
OP.CAD.: LEANDRO 24/03/10 PROJ.: ADESSO ENGENHARIA 24/03/10		NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO - INSTALAÇÃO 07 COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO MORRO - SUB-BACIA 6B	REV. 0 FL. 11
APROVADO POR: JOÃO OLÍMIO ASS.: CREA: ES-003380/D 24/03/10		TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM INSTALAÇÃO CONVERSOR DE DADOS	Nº CONTRATADA EEGU-6B-ELE-07
		Nº CESAN: — P.J.	ESCALA INDICADA