


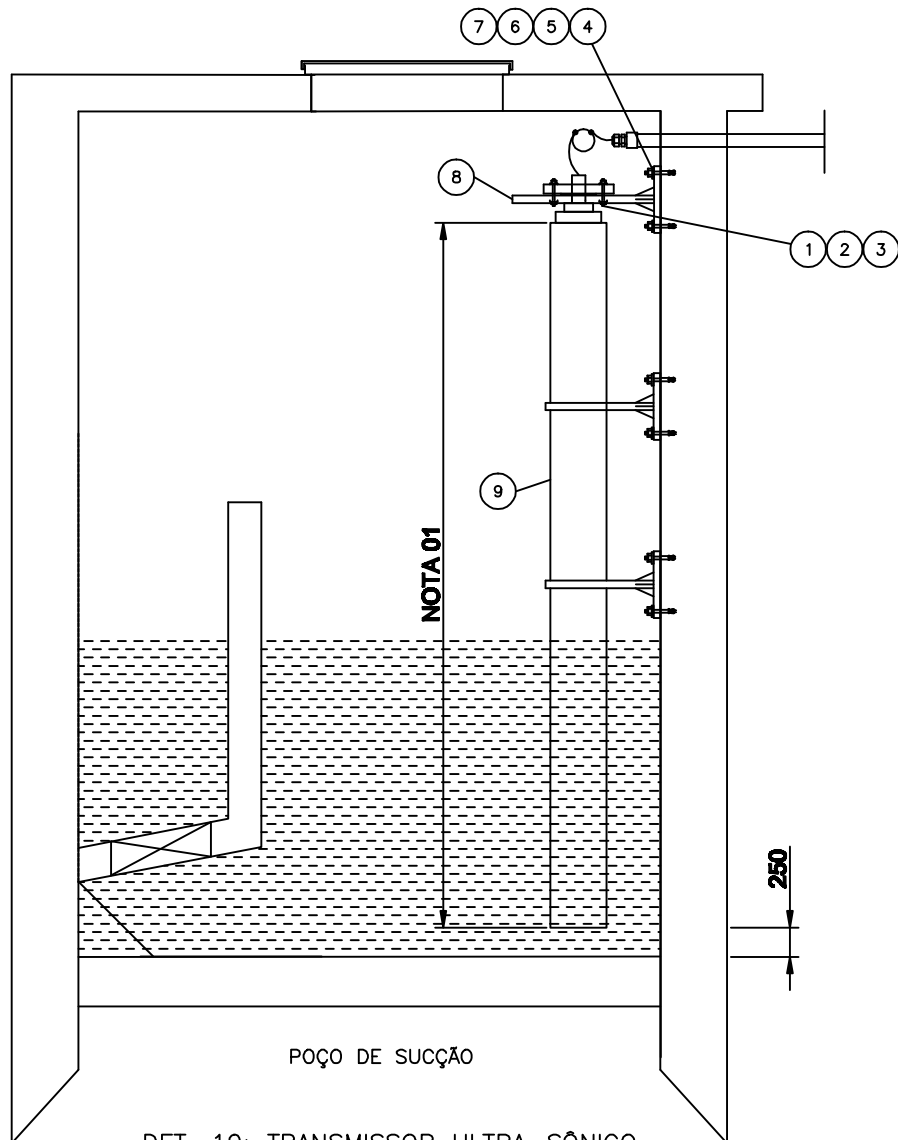

DET. 10: TRANSMISSOR ULTRA-SÔNICO
ESC.: SEM ESCALA

NOTAS

- 1 - PARA DEFINIR A ALTURA DO SENSOR ULTRA-SÔNICO DEVERÁ SER OBSERVADO O ÂNGULO DE ABERTURA DO SENSOR PARA QUE NÃO OCORRA INTERFERÊNCIA NA MEDIÇÃO.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	4	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA A. C. CADMIADO (3/8"x3/4")
02	4	PORCA SEXTAVADA AÇO CARBONO CADMIADO (3/8")
03	4	ARRUELA LISA AÇO CARBONO CADMIADO (3/8")
04	12	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA A. C. CADMIADO (3/8"x1)
05	12	PORCA SEXTAVADA AÇO CARBONO CADMIADO (3/8")
06	12	ARRUELA LISA AÇO CARBONO CADMIADO (3/8")
07	12	CHUMBADOR DE ROSCA INTERNA (3/8")
08	3	CHAPA EM AÇO (1/4)
09	1	TUBO DE 1m EM PVC Ø164mm

EMITENTE:

ODEBRECHT
Infraestrutura

CESAN
OP.CAD.: LEANDRO 24/03/10
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA 24/03/10
APROVADO POR : JOÃO OLÍVIO
ASS.: CREA: ES-003380/D 24/03/10

MUNICÍPIO: GUARAPARI DISTRITO: — BAIRRO: PRAIA DO MORRO Nº
NOME DO EMPREENDIMENTO: PROJETO — INSTALAÇÃO 07
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DA PRAIA DO MORRO — SUB-BACIA 6B
TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO
DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM
DETALHE DE INSTALAÇÃO — TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRA-SÔNICO
Nº CESAN: — P.J.
CNO-GU-09-11-GE-002
REV. 0 FL. 12
Nº CONTRATADA
EEGU-6B-ELE-07
ESCALA
INDICADA