


DET. 15: TOMADA AUXILIAR
ESC.: SEM ESCALA

NOTAS:
1 - DEFINIR CONFORME A PLANTA

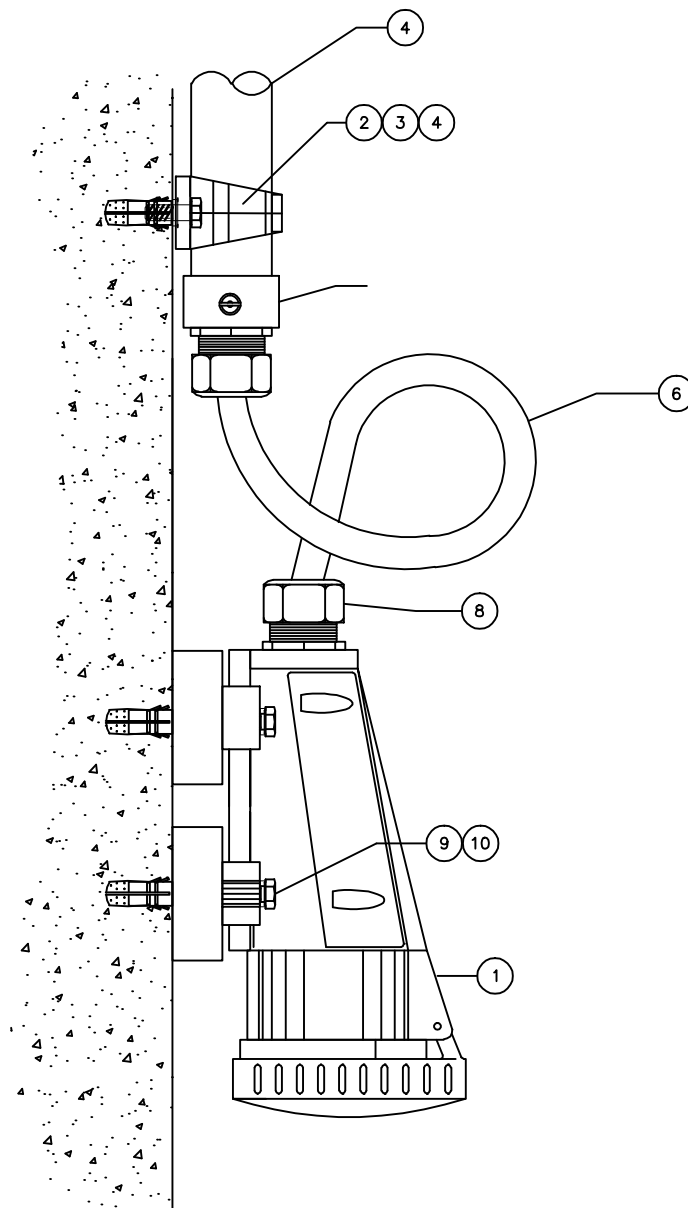

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	1	TOMADA 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE - (STECK) REF. S-3006
02	3	BRAÇADEIRA CONJUNTO COMPLETO P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS (DAISA) REF. BC-Ø3/4"
03	3	PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA Ø1/4"x45mm
04	3	BUCHA DE NYLON S10
05	NOTA 1	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO A FOGO BR DE 3METROS Ø3/4"
06	NOTA 1	CABO DE FORÇA 3x4mm2
07	1	LUVA GALVANIZADA Ø3/4"
08	1	PRENSA CABO MACHO, FABRICADO EM ALUM. FUNDIDO Ø3/4" BSP
09	4	CHUMBADOR TIPO UR C/ ROSCA INTERNA Ø3/8"
10	4	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO GALV. ROSCAS WW. Ø3/8"x1"

EMITENTE:

ODEBRECHT
Infraestrutura

CESAN	
OP.CAD.: LEANDRO	24/03/10
PROJ.: ADESSO ENGENHARIA	24/03/10
APROVADO POR : JOÃO OLÍVIO	
ASS.: CREA: ES-003380/D	24/03/10

MUNICÍPIO: GUARAPARI	DISTRITO: —	BAIRRO: PRAIA DO MORRO N.º
NOME DO EMPREENDIMENTO:	PROJETO — INSTALAÇÃO 07	CNO-GU-09-11-GE-002
	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	REV. 0 FL. 17
	DA PRAIA DO MORRO — SUB-BACIA 6B	
TÍTULO: PROJETO ELÉTRICO		N.º CONTRATADA
DETALHE TÍPICO DE MONTAGEM		EEGU-6B-ELE-07
TOMADAS AUXILIAR		ESCALA
N.º CESAN: —	P.J.	INDICADA