

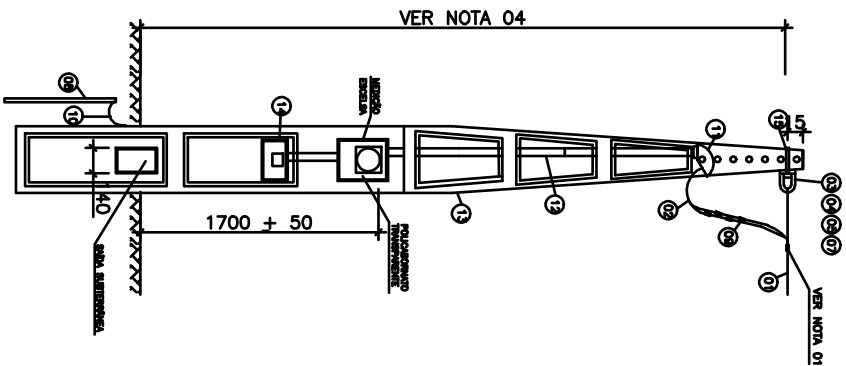


DETALHE-1
MEDIÇÃO PADRÃO ESCALAS
RAMAL ENTRADA AÉREO
S/ ESC.

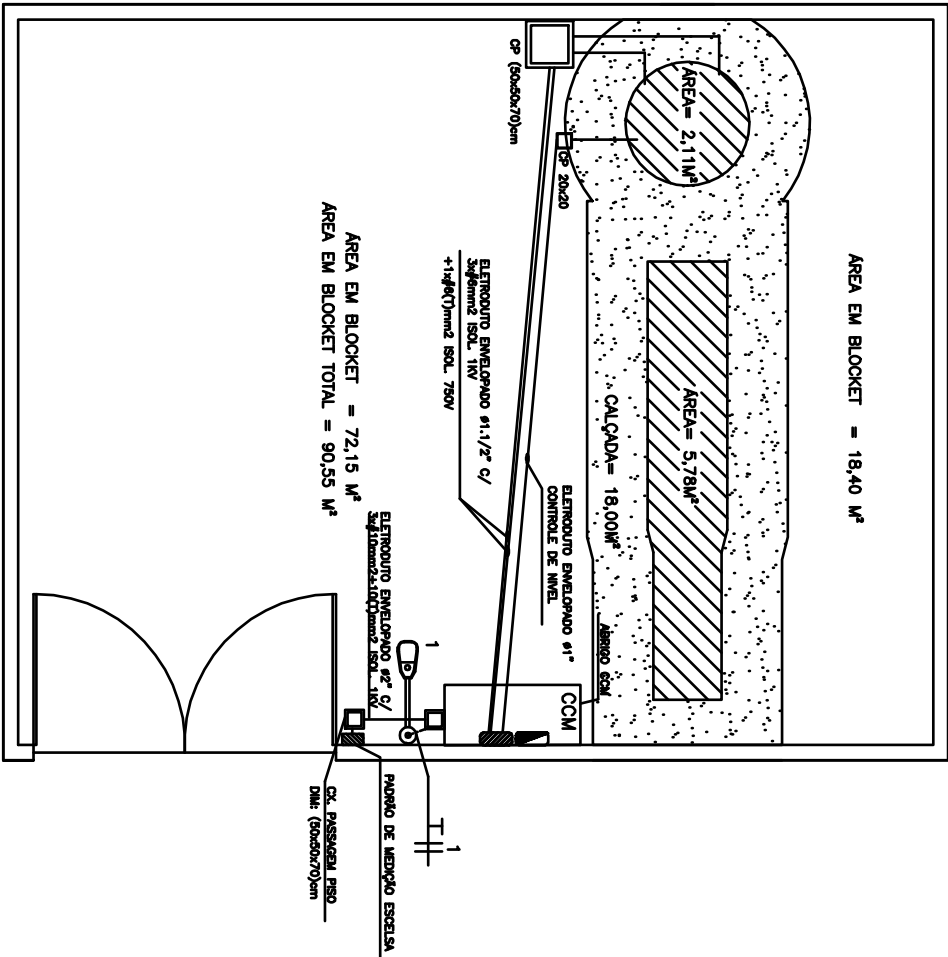

DETALHE DA LUMINÁRIA




IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA

ESC.1:50

NOTAS GERAIS

- SIMBOLÓGIA:**
-  PANEL DO CUI
-  CUI - GRUPO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS (4x1,70m) DA EXTREMIDADE SUPERIOR AO PSO.
- 1 - QUANDO NÃO ESPECIFICADA, A TENSÃO DE ISOLAMENTO SERÁ 750V E CONDUTORES COM SEÇÃO ÁGUA DE 10mm² SERÃO CABOS.
- 2 - TODOS OS CABOS SUBTERRÂNEOS SERÃO DO TIPO CANALHA DUPLA PVC 70C-1X1.
- 3 - TODO CONDUTOR "NEUTRO" DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO COM A COR AZUL.
- 4 - OS DISJUNTORES PRECISO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES, NÃO PERMITINDO-SE O ACOMPLAMENTO MECÂNICO DE DADOS OU MAIS UNIDADES MONOPOLARES.
- 6 - AS SEÇÕES DOS CONDUTORES NÃO CONTOAM ESTÃO ESPECIFICADAS NOS RESPECTIVOS QUANTOS DE DISTRIBUIÇÃO.
- 7 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ATIVAS DO SISTEMA SERÃO ATERRADAS.
- 9 - NO CUI (QUANDO DISTRIBUIÇÃO) OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS INTERMEDIAMENTE JUNTOS AOS DISJUNTORES E EXTERNAMENTE NA TAPPA FRONTAL.
- 10- OS CONDUTORES SERÃO IDENTIFICADOS PELAS CORES DO SEU ISOLAMENTO:
- PANEL = VERMELHO OU PRETO
TUBULAÇÃO = AZUL
TERRA = VERDE
RETORNO = AMARELO.
- 1-1 - A TENSÃO ADOPTADA PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO É 220/127 VCA

SIMBOLÓGIA:



ADULT-QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADAS (H= 1,70m) DA EXTREMIDADE SUPERIOR AO PISO.

11 - A TENSÃO ADOTADA PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO É 220/127 VCA

[illegible]

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO: _____		CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO		EMITENTE:		 ATEC ATUAL, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		DATA:	
RECEBIDO: ____/____/____		Nº DOC.: ____ ASS.: ____		PROLETO: _____		PROLETO: _____		06/11	
APROVAÇÃO CESPAN: _____		HEITOR ALVES BORGUES		COORDENADOR: _____		ATEC - ATUAL, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO: _____		ASS.: _____ MATR.: _____		CRECA: _____ REGIÃO: _____		CRECA: _____ REGIÃO: _____			
UNID.: _____ DATA: ____/____/____		DESENHO: HEITOR ALVES		Nº DES. PROLETO: _____		VERIFICADO: _____		06/11	
ESTA APROVAÇÃO NÃO SERVA A CONTRAÇÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.		DATA: ____/____/____		RESPONSÁVEL TÉCNICO: HEITOR ALVES BORGUES		DISTRIBUIÇÃO: _____		06/11	
				CRECA: _____ REGIÃO: _____		VALOR: _____			
				DATA: ____/____/____		VALOR: _____			
				GERÊNCIA: _____		VALOR: _____			
				06/11		06/11			
				TÍTULO: ESTIÇÃO ELEVATORA DE ESGOTO BRUTO 1 - EEEB1		MUNICÍPIO: AGUA DOCE NORTE		DISTRITO: SEDE	
				URBANIZAÇÃO, DETALHES DE ENTRADA E DETALHES		BAIRRO: _____			
				ESCALA: _____		FOLHA: _____		Nº CESPAN: _____	
				INDICADA		01 / 03		REV: 0	

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	UNID.	OBS.	QUANT
01	CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX $\phi 10mm \pm 2$	M	V	E
02	CONDUTOR DE COBRE PVC 70° - $3\phi 10mm \pm 2$ (10)	M	V	C
03	SUATILHA	PC	PC 01	01
04	OLHA DE TÊNIS GALVANIZADO PARA PAVIMENTO DE $\phi 16mm$	PC	01	C
05	PAVIMENTO DE CADERÇA QUADRADA DE $\phi 16mm \times 150mm$	PC	01	C
06	ARMADA QUADRADA 1° PAVIMENTO $\phi 16mm$	PC	01	C
07	ALÇA PRESTRIÇADA	PC	01	E
08	MADEIRA DE ALTERNATIVA $66/8^{\circ} \times 2,40m$	PC	01	C
09	CONECTOR APROPRIADO	PC	01	C
10	CONDUTOR DE COBRE NU - $\phi 10mm \pm 2$ (NU)	M	3,0	C
11	CABEÇOTE	PC	01	C
12	TUBO DE PVC RIGIDO ROSCADA, 660mm (1:1/2")	PC	8,0	C
13	POSTE DE CONCRETO PRE-FABRICADO 7,0m	PC	01	C
14	ISOLANTER TERNAMENTO TROPOCAL 40A	PC	01	C

NOTAS MEDICAÇÃO

- 01 - FITA SOLANTE, DART CHUVO VOLTA
- 02 - O PONTE PRÉ-FABRICADO DEVERÁ SER CONFORME PADRÃO ESCOLTA
- 03 - DEVERÁ SER DEIXADO NO INTERIOR DA CX. DE MEMÓRIA UMA PONTA ABERTA DE 0,00m EM CADA CONJUNTO PARA FACILITAR A LIGAÇÃO DA PROTEÇÃO E MEMÓRIA E 1,50m PARA CONTEGÃO DO PENDURADOR.
- 04 - AS ATIVIDADES DEVERÃO SER NO LÍMITE 5,00m COM RELAÇÃO AO SOLO PARA TRANSITO DE VEÍCULOS E 1,00m EM ÁREAS COM TRÁNSITO LEVE DE VEÍCULOS E PESSOAS, TANTO EM ÁREA PERMANENTE COMO PROVISÓRIA.