
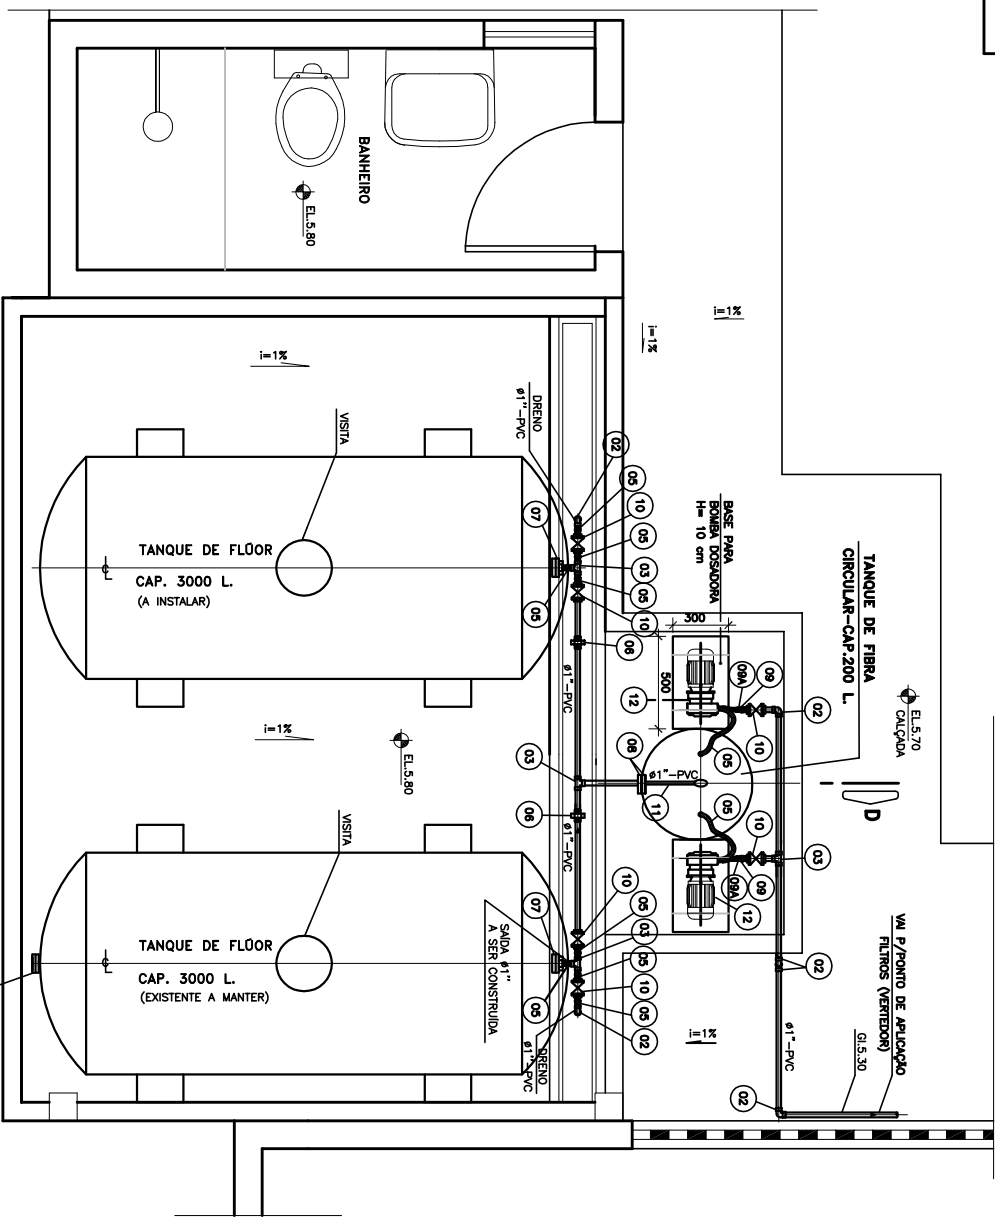
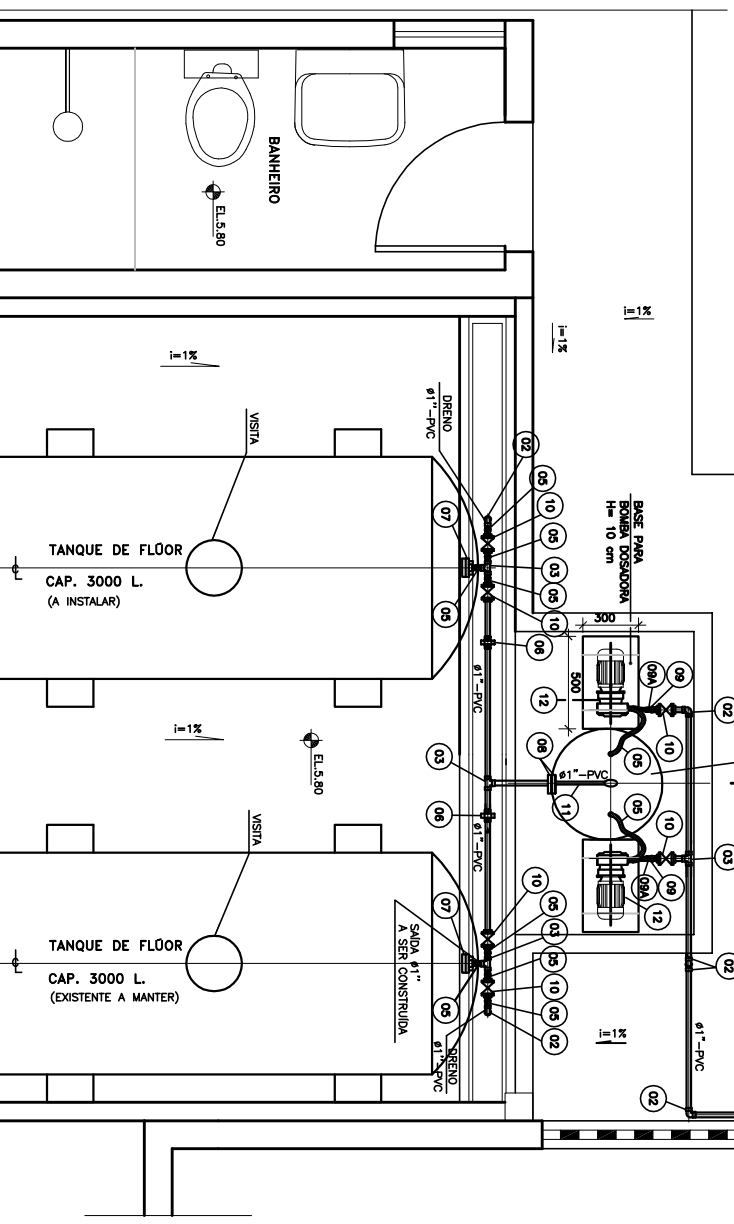


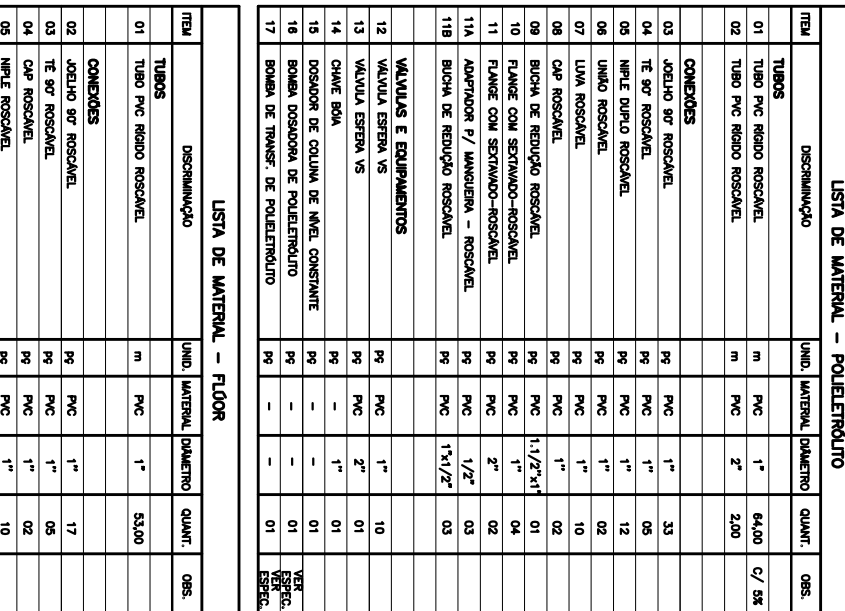

MUNICÍPIO: SERRA		DISTRITO: SEDE		BAIRRO: -	
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AQUA DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES PROJETO HIDRÁULICO - CASA DE QUÍMICA SIST. DE DOSAGEM DE PÓLIELETROLITO E FLOR PLANTAS, CORTES E L.M.					
ESPECIFICAÇÃO:	FOLHA:	Nº CESP:			
INDICADA	XXXXX/XXXX	A-035-000-40-5-XX-0211			
		REV:			
		0			

- 1- DIMENSÕES EM MILÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO.
- 2- PARA ARQUITETURA, VER DES. A-035-000-40-5-XI-0196 AO 0199
- 3- PARA DETALHE DO GUARDA-CORPO, VER DES. A-035-00-40-5-XX-0200
- 4- PARA DETALHES DOS SUPORTES, VER DES. A-035-000-40-5-XX-0201
- 5- PARA SISTEMA DE AR COMPRIMIDO, VER DES. A-035-000-40-5-XX-0213

12	BOMBA DOSADORA DE FLUOR
----	-------------------------

1. RESERVOÁRIO HORIZONTAL, ESTACIONÁRIO
VOLUME = 300L
POMBO QUÍMICO HORIZONTAL EM PRV
FLUIDO = SÓLIDO DE ALUMÍNIO – 45%
2. BOMBA DOSADORA DE FLUIDO
BOMBA DOSADORA DO TIPO PRESISTÁTICA
FLUIDO: ÁCIDO FLUORSILÍCICO – 18%
Q=9,84 l/h
H_{máx}=5 mca
220/400V, 60Hz, 3ph
MOTOR 0,25kW – 60rpm
VELOCIDADE FIXA
3. DOSADOR DE NÍVEL CONSTANTE
DOSADOR DE COLUNA A NÍVEL CONSTANTE
4. BOMBA DOSADORA DO TIPO PNEUMÁTICO
BOMBA DOSADORA DO TIPO PRESISTÁTICA
FLUIDO: FOSFOTRIBOLÍTO – 0,5%
Q=1,15 l/h
H_{máx}=7,0 mca
220/400V, 60Hz, 3ph
MOTOR 0,25kW – 222rpm
VELOCIDADE FIXA
5. BOMBA DE RECARGA DE FOSFOTRIBOLÍTO
BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DO TIPO PRESISTÁTICA
FLUIDO: FOSFOTRIBOLÍTO – 1%
Q=0,59 l/min
H_{máx}=7,0 mca
220/400V, 60Hz, 3ph
MOTOR 0,25kW – 60rpm
VELOCIDADE FIXA

