
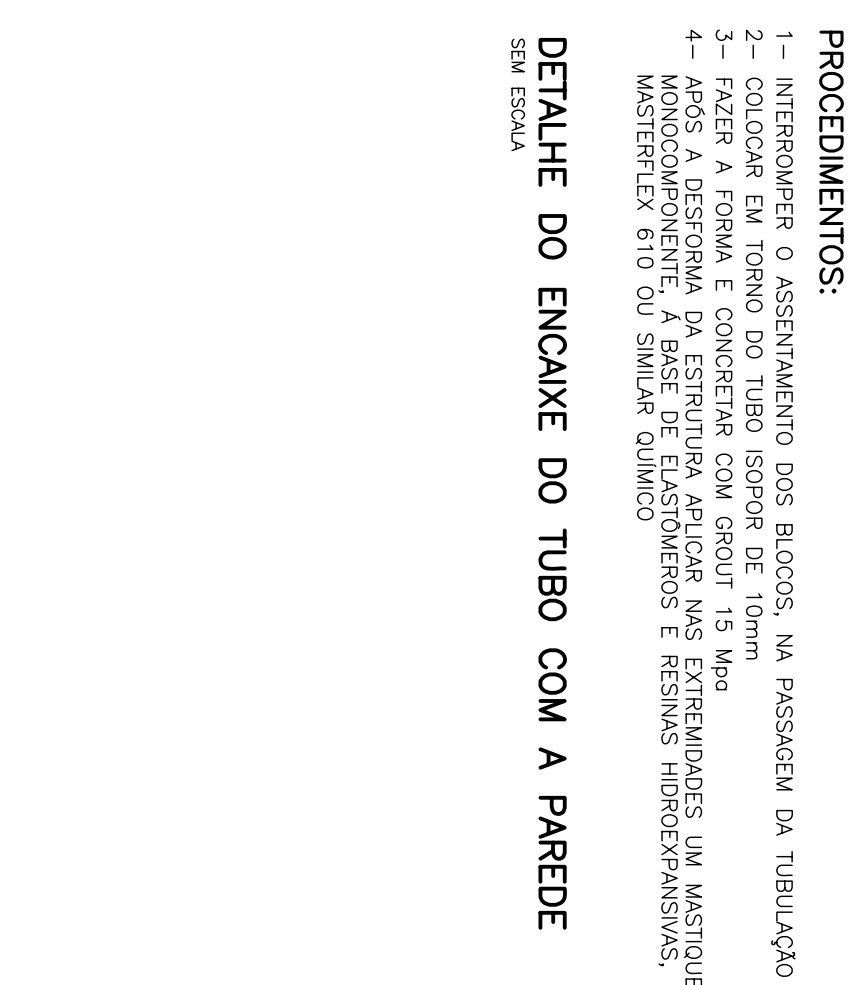


VENTOSA

NOTAS:

- 1- CORDÃO E DIMENSÕES EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO
- 2- NO LOCAL ONDE NÃO HOUVER PONTO DE LIGAMENTO P/ O DESBORDO, NÃO COLOCAR A MANGUEIRA, A ÁGUA DEVERÁ SE ESCOLHA NENHUM DO TUBO, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO
- 3- O POSICIONAMENTO DA MANGUEIRA NA CÂMERA DE ESCOAMENTO, DEVERÁ SER DEFINIDO PELA ODEPA, A PARTIR DA SIMULAÇÃO DO CORTO RECEPTOR
- 4- A MANGUEIRA DE CONCRETO SERÁ UTILIZADA NA DESBORDA DE (1,1-1,5) M. E NA DESBORDA DE (1,6-2,0) M. SERÁ UTILIZADA A MANGUEIRA DE PLÁSTICO, COM DIÂMETRO DE 100 MM, SENDO A MANGUEIRA DE CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA DESBORDA SUPERIORES PRAIA, PARA Q=100M³/H
- 5- TONELAS ESE INCALCULÁVEIS (TSE) CUMPREM SEJA SE ACOPOLO PARA SOBRESSPRESSÃO MÁXIMA DE 500mm, CONFORME PRÉDIO SEJA EM CONCRETO COCOPOLADO.

DESCARGAS	DN(mm)	H	CI	CF	NI	GS
			(m)	(m)	(m)	(m)
DESCARGA 1	100	1,75	27,892	26,142	27,892	26,992
DESCARGA 2	100	1,75	3,092	1,342	3,092	1,108
DESCARGA 3	100	1,75	11,088	9,258	11,088	10,108
DESCARGA 4	100	1,75	14,506	12,756	14,506	13,606
DESCARGA 5	100	1,75	32,916	31,196	32,916	32,046
DESCARGA 6	100	1,75	14,715	12,965	14,715	13,815
DESCARGA 7	100	1,75	4,834	3,084	4,834	3,934
DESCARGA 8	100	1,75	1,335	-0,415	1,335	0,435

VENTOSA	DN(mm)	H (mm)	CT (mm)	CF (mm)	NT (mm)	GS (mm)
VENTOSA 1	100	2,50	51,467	51,467	50,017	
VENTOSA 2	100	2,50	41,103	29,103	41,103	
VENTOSA 3	100	2,50	35,478	33,478	35,478	
VENTOSA 4	100	2,50	35,478	33,478	34,028	
VENTOSA 5	100	2,50	47,066	45,066	47,066	
VENTOSA 6	100	2,50	35,319	33,319	35,319	
VENTOSA 7	100	2,50	19,211	17,211	19,211	17,761

VER DISTRIB. FRENSELA Nº B-708-000-50-5-X-0006

H - ALTURA DA CAIXA
CT - COTA DE TOPO DA CAIXA
CF - COTA DE FUNDO DA CAIXA
NT - NÍVEL DO TERRENO
GS - GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO

[illegible]