


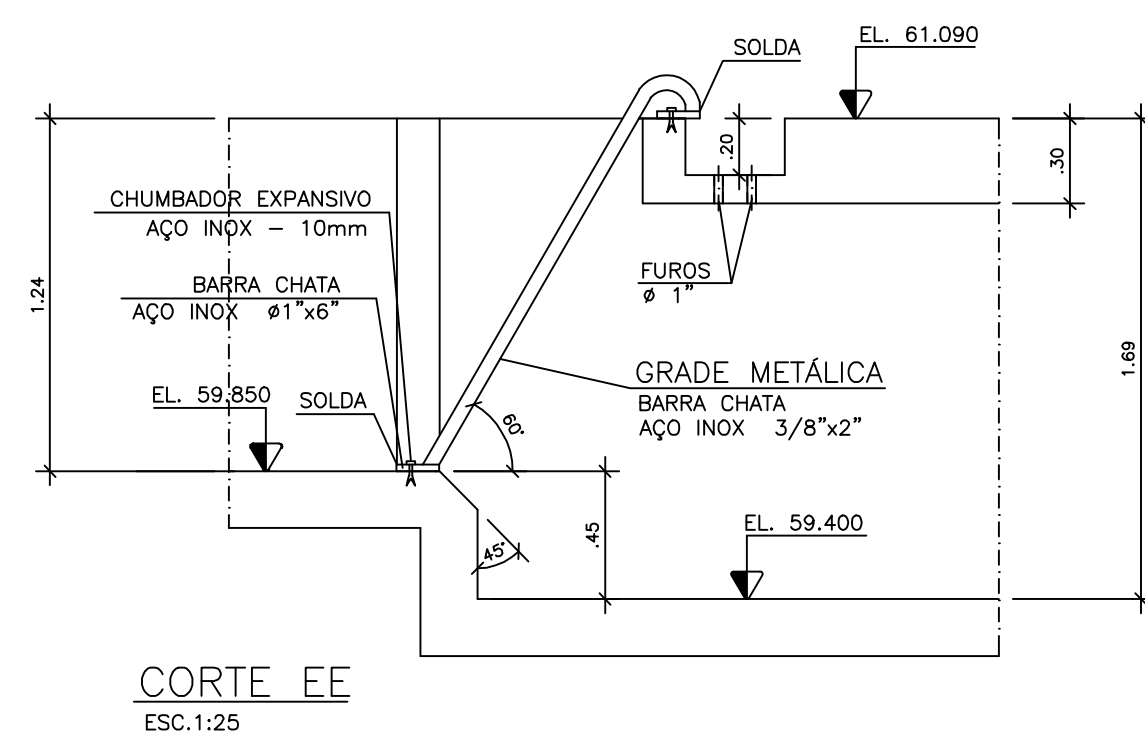

- DIMENSÕES EM MILÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- AS BOMBAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COMPLETAS PELO FABRICANTE.
- PARA PLANTA DE COBERTURA, CORTE FF E DETALHE DA TAMPA - VER FRANCHIA 01/04
- PARA PLANTA BAIXA, CORTE BB, EE E DETALHE 01 - VER PLANTA 02/04
- PARA CORTE AA, CC, DD, GG E DETALHE FALSO - VER FRANCHIA 03/04
- PARA URBANIZAÇÃO, IMPLANTÇÃO GERAL E LISTA DE MATERIAIS- VER FRANCHIA 04/04
- AS REDUÇÕES, DEVERÃO SER ENCONTRADAS COM UM FLANGE NA NORMA DE FURAÇÃO DO ENCHIMENTO DO TUBO (ENCAIXE) E OUTRO COM O FLANGE NA NORMA DE FURAÇÃO (BOMBA).
- AS PEGAS EM AÇO FLANGIADAS OBEDECEM À NORMA DE FURAÇÃO ISO 2531.

[illegible]