

POÇO DE VISITA
CORTE A-A
ESC.: 1/20


CAIXA DE LIGAÇÃO
PLANTA BAIXA
ESC.: 1/10

CAIXA DE LIGAÇÃO
CORTE B-B
ESC.: 1/10

CAIXA DE LIGAÇÃO
CORTE C-C
ESC.: 1/10

LISTA DE MATERIAL DAS LIGAÇÕES				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MT	QTD.
TUBOS				
01	TUBO CILINDRICO	PVC	100	02
02	C 90 JE (C/MTA 90°)	PVC	100	01
03	SELO 90° ELASTICO	PVC	100/90/90	01
04	TUBO PG (TUBO COM PONTA E BRUSA)	PVC	VARIAVEL	01

OBS.: TODAS AS CONDIÇÕES TERÃO O MESMO DIÂMETRO DA PEÇA POSIÇÃO 1

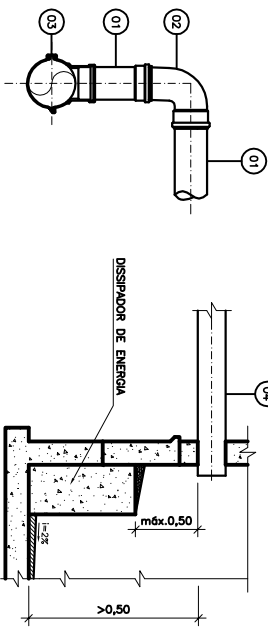


DETALHE-1
LIGAÇÃO PREDIAL
ESC.: 1/12.5

DETALHE-2
CORTE ESQUEMÁTICO
ESC.: 1/20

ESPECIFICAÇÕES

- 1 - A REDE COLETOIRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM TUBOS RÍGIDOS DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NORMA NBR 7382, OU TUBO DE POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), NOS DIÂMETROS ESPECIFICADOS EM PLANTA.
- 2 - O RECOBRIMENTO MINIMO DA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER DE 0,30M.
- 3 - O GUAL PRELIM, DEVERÁ SER EXECUTADO COM TUBO RÍGIDO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7382, OU POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE, COM DIÂMETRO DE 100MM E ASSENTADOS COM DECLIVIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 2%.
- 4 - SERÃO UTILIZADOS CONEXÕES DO TIPO SELIM 90° ELÁSTICO COM TUBOS E CURVAS 90°. PARA CONEXÃO DA LIGAÇÃO PRELIM, A REDE COLETOIRA,
- 5 - OS FOSOS DE VISITA, SERÃO EXECUTADOS COM ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, E REINQUADOS COM ARMADURA DE CIMENTO E AREIA, NO TAPAO 13,5.
- 6 - O TAPAO DO POÇO DE VISITA SERÁ DE CONCRETO SIMPLES, NO TAPAO 13,5, COM 0,20M DE ESPESURA, SOBRE TERREIRO FIRME OU DEBONTEMENTE CONSOLIDADO.
- 7 - NA REDE COLETOIRA QUE CHEGAR AO POÇO DE VISITA COM ALTURA SUPERIOR A 0,50M SERÁ UTILIZADO DISSIPADOR DE ENERGIA, CONFORME DETALHE "2".
- 8 - SERÁ UTILIZADO ESCORAMENTO SEMPRE QUE A ALTURA DOS TALUDES DE VALAS E CANGAS ULTRAPASSE 1,60M OU QUANDO AS PAREDES LATERAIS FORMAS CONSTITUÍDAS DE SOLO PASSIVEL DE DEBONTEMENTO, O TIPO DE ESCORAMENTO A EMPREGAR DEPENDERÁ DA QUALIDADE DO TERREIRO E DA PROFUNDIDADE DA VALA.

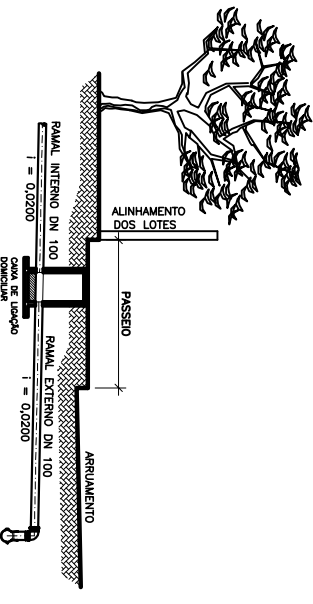

LIGAÇÕES PREDIAIS
PLANTA BAIXA
ESC.: 1/500

LIGAÇÕES PREDIAIS
CORTE ESQUEMÁTICO
ESC.: 1/50

MUNICÍPIO: PANÇAS		DISTRITO: SEDE		BAIRRO:	
NOME DO EMPREENDIMENTO: APLICAÇÃO E MELHORA DO SISTEMA DE ESGOTOAMENTO					
TÍTULO: REDE COLETORA DE ESGOTO					
PROJETO HIDRÁULICO					
DETALHE DE PVS E LIGAÇÕES					
PLANTA BARRA, CORTE A, BB, CC, DETALHE 1 E 2					
ESCALA:		FOLHA:		Nº CEST:	
INDICAÇÃO		_ 01 / 01 _		C-002-000-94-5-X-0012	
				REV: 00	



AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BANCOS

SCOTC

GACÕES PREDIAS

GAÇÕES
PREMIAS
AA. BB. CC. DETALHE 1 E 2

N° CESAN	
----------	--

4	
---	--
