


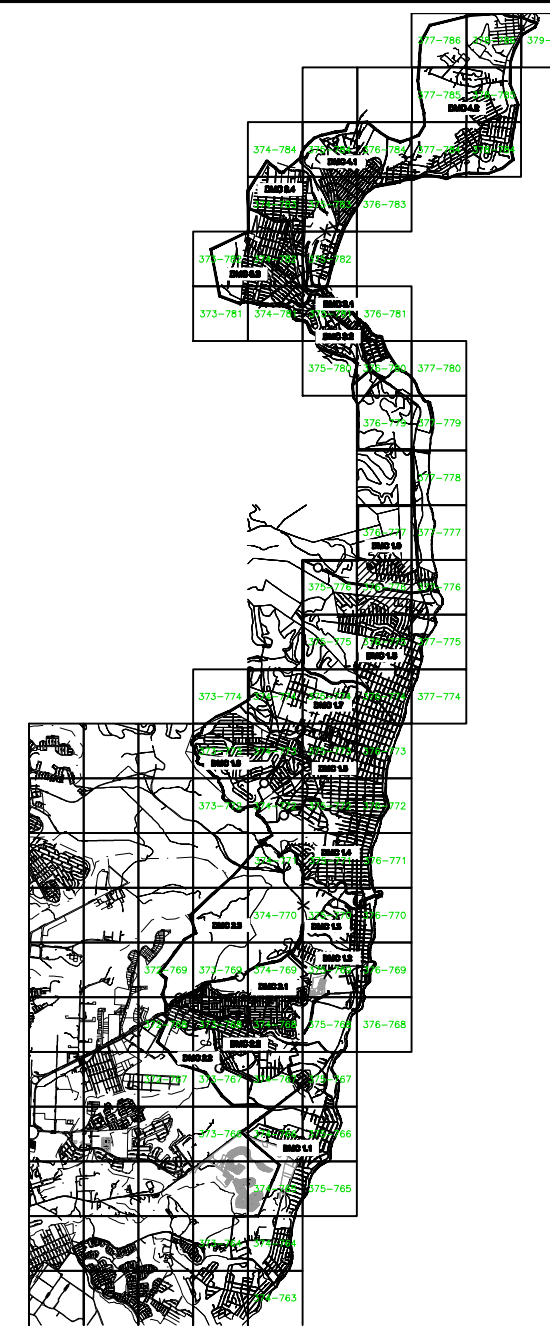

-----	REDE PROJETADA-2032	-----	DN 50 mm
-.-.-.-.-	REDE EM SUBSTITUIÇÃO	-----	DN 75 mm
.....	REDE EMPREENDEDOR	-----	DN 100 mm
.....	REDE PROJETADA-2031	-----	DN 150 mm
		-----	DN ≥ 200 mm

- LIMITE DA ÁREA ESTUDADA
 LIMITE DE SETOR
 LIMITE DE DISTRITO DE MACROMEDICÃO E CONTROLE
 LIMITE DE BOOSTER
 LIMITE DE VRP

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
|  | REGISTRO EXISTENTE |  | MACROMEDIDOR EXISTENTE |
|  | REGISTRO EXISTENTE FECHADO |  | MACROMEDIDOR PROJETADO |
|  | REGISTRO PROJETADO |  | ESTAÇÃO PITOMÉTRICA EXISTENTE |
|  | REGISTRO PROJETADO FECHADO |  | ESTAÇÃO PITOMÉTRICA PROJETADA |
|  | VÁLVULA BORBOLETA EXISTENTE |  | VRP EXISTENTE |
|  | VÁLVULA BORBOLETA EXISTENTE FECHADA |  | VRP PROJETADA |
|  | VÁLVULA BORBOLETA PROJETADA |  | BOOSTER EXISTENTE |
|  | VÁLVULA BORBOLETA PROJETADA FECHADA |  | BOOSTER EXISTENTE A DESATNAR |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO EXISTENTE |  | BOOSTER EXISTENTE A SER ALTERADO |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO PROJETADA |  | BOOSTER PROJETADO |
|  | DESGARGA EXISTENTE |  | RESERVATÓRIO APOIADO EXISTENTE |
|  | DESGARGA PROJETADA |  | RESERVATÓRIO APOIADO PROJETADO |
|  | VENTOSA EXISTENTE |  | RESERVATÓRIO ENTERRADO EXISTENTE |
|  | VENTOSA PROJETADA |  | RESERVATÓRIO ENTERRADO PROJETADO |
|  | HIDRANTE PROJETADO |  | RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE |
| | |  | RESERVATÓRIO ELEVADO PROJETADO |

1. OS DIÂMETROS NÃO ESPECIFICADOS CORRESPONDEM A DN50 mm;
2. PARA O MATERIAL DA REDE PROJETADA, SEGUIR ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, EXCETO INDICAÇÃO EXPLÍCITA NO TRECHO:
- DN150 – PVC;
 - DN150 – PPV;
3. AS ADUTORAS SERÃO SEMPRE EM FERRO FUNDIDO;
4. PARA DETALHE DE MÓS E LISTA DE MATERIAIS VER DESENHOS:
- SETOR JACARAPE: C-035-000-80-S-XX-0486; C-035-000-80-S-XX-0487; C-035-000-80-S-XX-0488;
 - SETOR JACARAPE E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-S-XX-0489; C-035-000-80-S-XX-0490; C-035-000-80-S-XX-0491; C-035-000-80-S-XX-0492;
 - C-035-000-80-S-XX-0493; C-035-000-80-S-XX-0494; C-035-000-80-S-XX-0495; C-035-000-80-S-XX-0496;
 - C-035-000-80-S-XX-0497; C-035-000-80-S-XX-0498; C-035-000-80-S-XX-0499; C-035-000-80-S-XX-0500;
 - C-035-000-80-S-XX-0501; C-035-000-80-S-XX-0502; C-035-000-80-S-XX-0503; C-035-000-80-S-XX-0504;
 - C-035-000-80-S-XX-0505; C-035-000-80-S-XX-0506; C-035-000-80-S-XX-0507;
 - SETOR BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-S-XX-0510; C-035-000-80-S-XX-0511; C-035-000-80-S-XX-0512;
 - C-035-000-80-S-XX-0513; C-035-000-80-S-XX-0514; C-035-000-80-S-XX-0515; C-035-000-80-S-XX-0516;
 - SETOR NOVA ALMEIDA: C-035-000-80-S-XX-0517; C-035-000-80-S-XX-0518; C-035-000-80-S-XX-0519;
 - C-035-000-80-S-XX-0520; C-035-000-80-S-XX-0521; C-035-000-80-S-XX-0522; C-035-000-80-S-XX-0523;
 - SETOR PRAIA GRANDE: C-034-000-80-S-XX-0003; C-034-000-80-S-XX-0004; C-034-000-80-S-XX-0005;
 - C-034-000-80-S-XX-0006; C-034-000-80-S-XX-0007
5. PARA PLANTAS GERAR VER DESENHOS:
- DIVISÃO DE SETORES: C-035-000-80-S-XX-0480
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SETORES JACARAPE E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-S-XX-0481
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SETORES JACARAPE E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-S-XX-0482
 - VALVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO DOS SETORES JACARAPE E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-S-XX-0483
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRAIA GRANDE: C-035-000-80-S-XX-0484
 - ESTAÇÕES ELETRICAS DE ÁGUA TRATADA DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRAIA GRANDE: C-035-000-80-S-XX-0485
6. PARA AMPLIAÇÃO DE REDE VER DESENHO: C-035-000-80-S-XX-0479
7. OS MACRODESENHOS DN150 SERÃO DO TIPO HIDRÔMETRO, E OS DN200, DO TIPO ELÉTRONAGMÉTICO;
8. O POSICIONAMENTO EXATO DAS VENTOSAS E DESCARGAS SERÃO ANALISADOS EM CAMPO PELA CONTRATE;E
9. CONFORME SOLICITADO PELA CONTRANTE, OS REGISTROS EXISTENTES LOCALIZADOS EM LIMITE DE ZONA DE ABASTECIMENTO SERÃO SUBSTITUÍDOS DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:
- DN150 – CASAMENTO DO TRECHO
 - 150/DN120 – REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA
 - DN150 – VALVULA BORBOLETA



MUNICÍPIO: SERRA	DISTRITO: DIVERSOS	BAIRRO: DIVERSOS
NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA		
TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA JACARAÍPE		
SETOR JACARAÍPE		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
PLANTA - ARTICULAÇÃO 376-776		
ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN
1/2000	55/75	C-035-000-80-5-XX-0458
		REV: 01