


ARTICULAÇÃO

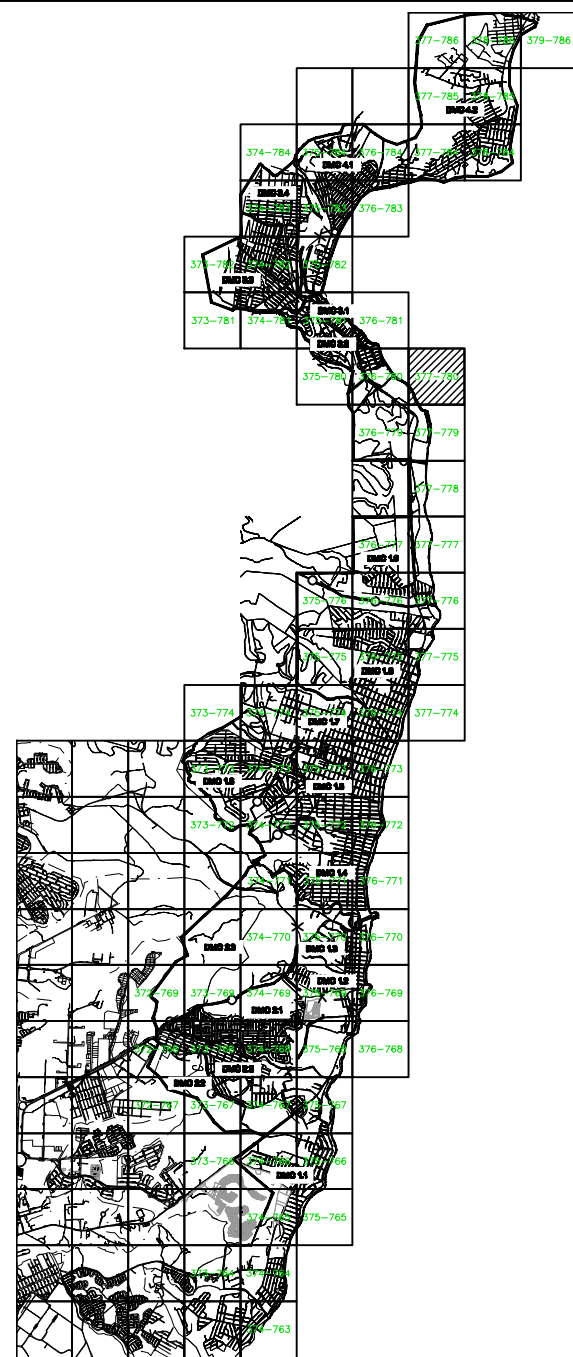

LEGENDA

-
- REDE PROJETADA-2032
 -.-.-.- REDE EM SUBSTITUIÇÃO
 .-.-.-. REDE EMPREENDEDOR
 --- REDE PROJETADA-2031
- DN 50 mm
 DN 75 mm
 DN 100 mm
 DN 150 mm
 DN ≥ 200 mm

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
|  | REGISTRO EXISTENTE |  | MACROMEDIDOR EXISTENTE |
|  | REGISTRO EXISTENTE FECHADO |  | MACROMEDIDOR PROJETADO |
|  | REGISTRO PROJETADO |  | ESTAÇÃO PITOMÉTRICA EXISTENTE |
|  | REGISTRO PROJETADO FECHADO |  | ESTAÇÃO PITOMÉTRICA PROJETADA |
|  | VÁLVULA BORBOLETA EXISTENTE |  | VRP EXISTENTE |
|  | VÁLVULA BORBOLETA EXISTENTE FECHADA |  | VRP PROJETADA |
|  | VÁLVULA BORBOLETA PROJETADA |  | BOOSTER EXISTENTE |
|  | VÁLVULA BORBOLETA PROJETADA FECHADA |  | BOOSTER EXISTENTE A DESATIVAR |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO EXISTENTE |  | BOOSTER EXISTENTE A SER ALTERADO |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO PROJETADA |  | BOOSTER PROJETADO |
|  | RESERVATÓRIO EXISTENTE |  | RESERVATÓRIO APOIADO EXISTENTE |
|  | DESCARGA PROJETADA |  | RESERVATÓRIO APOIADO PROJETADO |
|  | VENTOSA EXISTENTE |  | RESERVATÓRIO ENTERRADO EXISTENTE |
|  | VENTOSA PROJETADA |  | RESERVATÓRIO ENTERRADO PROJETADO |
|  | HIDRANTE PROJETADO |  | RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE |
| | |  | RESERVATÓRIO ELEVADO PROJETADO |

2. OS DIÂMETROS NÃO ESPECIFICADOS CORRESPONDEM A DN=mm;
3. PARA A MATERIAL DA REDE PROJETADA, SEGUIR ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, EXCETO INDICAÇÃO EXPLÍCITA NO TRECHO:
- DN=100 – PVC;
 - DN=150 – PPV;
4. AS ADUTORAS SERÃO SEMPRE EM FERRO FUNDIDO;
5. PARA DETALHA DE NÓS E LISTA DE MATERIAIS VER DESENHOS:
- SETOR JACARAÍPE: C-035-000-80-5-XX-0486; C-035-000-80-5-XX-0487; C-035-000-80-5-XX-0488;
 - SETOR JACARAÍPE: C-035-000-80-5-XX-0489; C-035-000-80-5-XX-0490; C-035-000-80-5-XX-0491; C-035-000-80-5-XX-0492;
 - C-035-000-80-5-XX-0493; C-035-000-80-5-XX-0494; C-035-000-80-5-XX-0495; C-035-000-80-5-XX-0496;
 - C-035-000-80-5-XX-0497; C-035-000-80-5-XX-0498; C-035-000-80-5-XX-0499; C-035-000-80-5-XX-0500;
 - C-035-000-80-5-XX-0501; C-035-000-80-5-XX-0502; C-035-000-80-5-XX-0503; C-035-000-80-5-XX-0504;
 - C-035-000-80-5-XX-0505; C-035-000-80-5-XX-0506;
 - SETOR BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0510; C-035-000-80-5-XX-0511; C-035-000-80-5-XX-0512;
 - C-035-000-80-5-XX-0513; C-035-000-80-5-XX-0514; C-035-000-80-5-XX-0515; C-035-000-80-5-XX-0516;
 - SETOR NOVA ALMEIDA: C-035-000-80-5-XX-0517; C-035-000-80-5-XX-0518; C-035-000-80-5-XX-0519;
 - C-035-000-80-5-XX-0520; C-035-000-80-5-XX-0521; C-035-000-80-5-XX-0522; C-035-000-80-5-XX-0523;
 - SETOR PRIMA GRANDE: C-034-000-80-5-XX-0003; C-034-000-80-5-XX-0004; C-034-000-80-5-XX-0005;
 - C-034-000-80-5-XX-0006; C-034-000-80-5-XX-0007;
6. PARA PLANTAS GERAR VER DESENHOS:
- DIVISÃO DE SETORES: C-035-000-80-5-XX-0480
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SETORES JACARAÍPE E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0481
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SETORES JACARAÍPE E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0482
 - MANTENEDORAS DE PRESSÃO DOS SETORES JACARAÍPE E BARRIO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0483
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRIMA GRANDE: C-035-000-80-5-XX-0484
 - ESTÁÇÕES ELEVADORAS DE ÁGUA TRATADA DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRIMA GRANDE: C-035-000-80-5-XX-0485
7. PARA AMPLIÇÃO DE REDE VER DESENHO: C-035-000-80-5-XX-0479
8. OS MACRODESENHOS SÃO 150A SERÃO DO TIPO HIDROMÉTRICO, E OS DN=200, DO TIPO ELÉTRONAGMÉTICO;
9. O POSICIONAMENTO EXATO DAS VENTOSAS E DESCARGAS SERÃO ANALISADOS EM CAMPO PELA CONTRATANTE;
10. CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, OS REGISTROS EXISTENTES LOCALIZADOS EM LIMITE DE ZONA DE ABASTECIMENTO SERÃO SUBSTITUÍDOS DE ACORDO COM A TABELA ABAIXA:
- | |
|--|
| DN=100 – C/IMPACTO TROTELA |
| 150A DN=250 – REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA |
| 150A DN=300 – VÁLVULA TORÇÃO |

**LOTEAMENTO
POTIGUARA**

[illegible]