



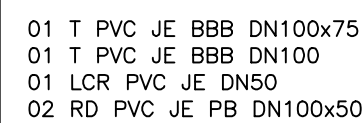

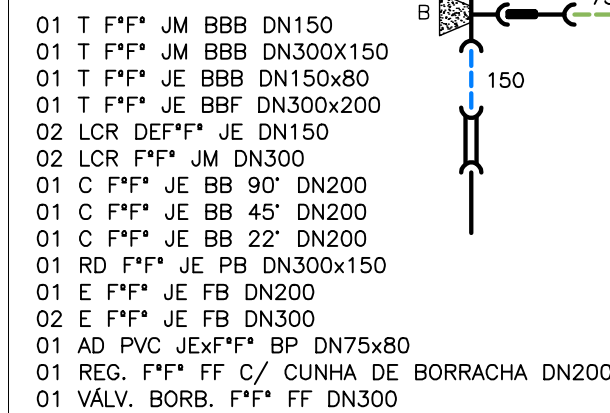


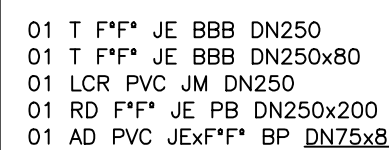
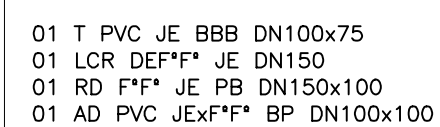
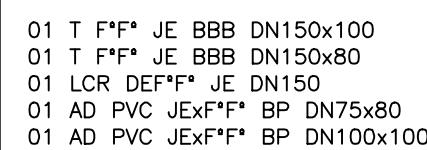




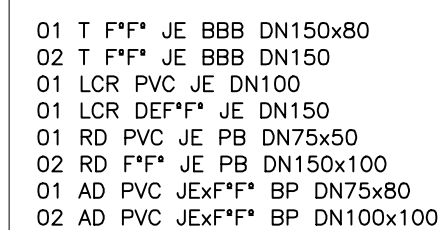



SETOR JACARAÍPE

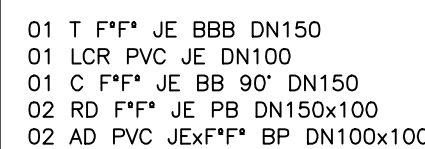

- 02 T F*F* JM BBB DN150
01 LCR DEF*F* JE DN150
01 LCR F*F* JM DN200
01 RD F*F* JE PB DN200X150
02 E F*F* JE FB DN150
01 REG. F*F* FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN150

DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE 1.2



1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:
A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.