


P

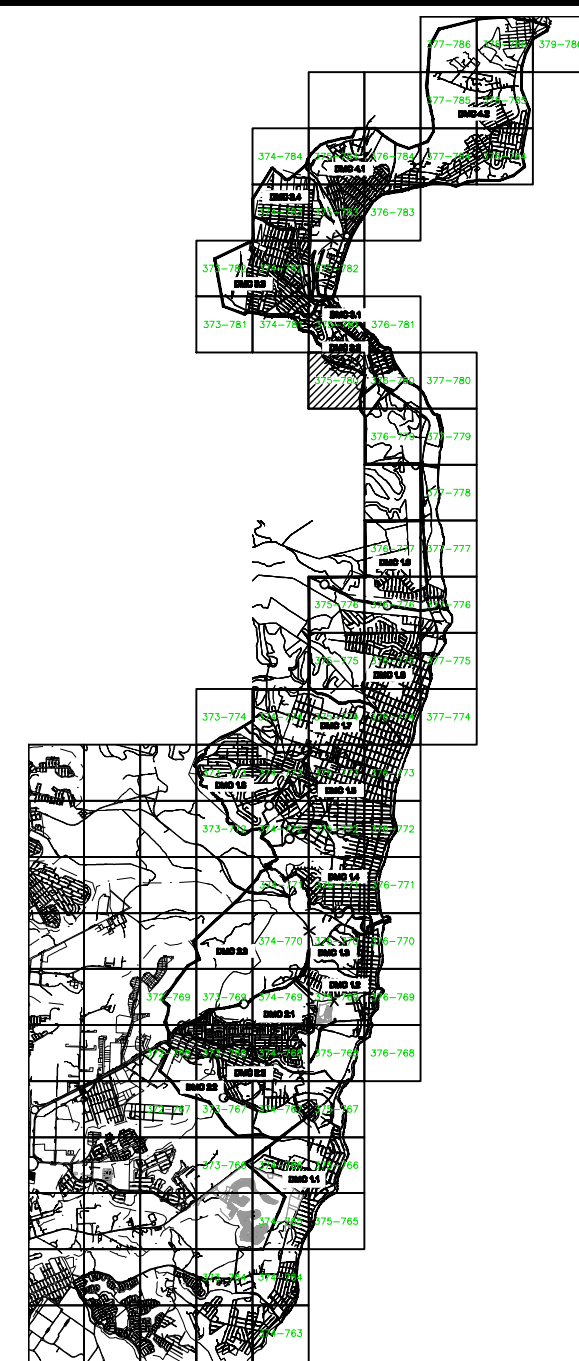

-----	REDE PROJETADA-2032		DN 50 mm
-----	REDE EM SUBSTITUIÇÃO		DN 75 mm
-----	REDE EMPREENDEDOR		DN 100 mm
-----	REDE PROJETADA-2031		DN 150 mm
			DN ≥ 200 mm

- | | |
|---|---|
|  | LIMITE DA ÁREA ESTUDADA |
| | LIMITE DE SETOR |
| | LIMITE DE DISTRITO DE MACROMEDICÃO E CONTROLE |
| | LIMITE DE BOOSTER |
| | LIMITE DE VRP |

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
|  | REGISTRO EXISTENTE |  | MACROMEDIDOR EXISTENTE |
|  | REGISTRO EXISTENTE FECHADO |  | MACROMEDIDOR PROJETADO |
|  | REGISTRO PROJETADO |  | ESTAÇÃO PIOMÉTRICA EXISTENTE |
|  | REGISTRO PROJETADO FECHADO |  | ESTAÇÃO PIOMÉTRICA PROJETADA |
|  | VÁLVULA BORBOLETA EXISTENTE |  | VRP EXISTENTE |
|  | VÁLVULA BORBOLETA EXISTENTE FECHADA |  | VRP PROJETADA |
|  | VÁLVULA BORBOLETA PROJETADA |  | BOOSTER EXISTENTE |
|  | VÁLVULA BORBOLETA PROJETADA FECHADA |  | BOOSTER EXISTENTE A DESATIVAR |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO EXISTENTE |  | BOOSTER EXISTENTE A SER ALTERADO |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO PROJETADA |  | BOOSTER PROJETADO |
|  | DESCARGA EXISTENTE |  | RESERVATÓRIO APOIADO EXISTENTE |
|  | DESCARGA PROJETADA |  | RESERVATÓRIO APOIADO PROJETADO |
|  | VENTOSA EXISTENTE |  | RESERVATÓRIO ENTERRADO EXISTENTE |
|  | VENTOSA PROJETADA |  | RESERVATÓRIO ENTERRADO PROJETADO |
|  | HRIDANTE PROJETADO |  | RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE |
| | |  | RESERVATÓRIO ELEVADO PROJETADO |

1. OS DÍAMETROS NÃO ESPECIFICADOS CORRESPONDEM A 250 mm;
2. PARA O MATERIAL DA REDE PROJETADA, SEGUIR ESPECIFICAÇÃO ABAIXO, EXCETO INDICAÇÃO EXPLÍCITA NO TRECHO:
- DN=100 – PVC;
 - DN=150 – PPV;
3. ADUTORAS DEVEM SEMPRE EM FERRO FUNDIDO;
4. PARA DETALHE DE MÓDULO E TABELA DE MATERIAIS VER DESINHOS:
- SETOR JACARÉ: C-035-000-80-5-XX-0486; C-035-000-80-5-XX-0487; C-035-000-80-5-XX-0488;
 - SETOR JACARÉ/BAIRRO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0489; C-035-000-80-5-XX-0490; C-035-000-80-5-XX-0491; C-035-000-80-5-XX-0492;
 - C-035-000-80-5-XX-0493; C-035-000-80-5-XX-0494; C-035-000-80-5-XX-0495; C-035-000-80-5-XX-0496;
 - C-035-000-80-5-XX-0497; C-035-000-80-5-XX-0498; C-035-000-80-5-XX-0499; C-035-000-80-5-XX-0500;
 - C-035-000-80-5-XX-0501; C-035-000-80-5-XX-0502; C-035-000-80-5-XX-0503; C-035-000-80-5-XX-0504;
 - C-035-000-80-5-XX-0505; C-035-000-80-5-XX-0506; C-035-000-80-5-XX-0507; C-035-000-80-5-XX-0508;
 - SETOR BAIRRO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0510; C-035-000-80-5-XX-0511; C-035-000-80-5-XX-0512;
 - C-035-000-80-5-XX-0513; C-035-000-80-5-XX-0514; C-035-000-80-5-XX-0515; C-035-000-80-5-XX-0516;
 - SETOR NOVA ALMEIDA: C-035-000-80-5-XX-0517; C-035-000-80-5-XX-0518; C-035-000-80-5-XX-0519;
 - C-035-000-80-5-XX-0520; C-035-000-80-5-XX-0521; C-035-000-80-5-XX-0522; C-035-000-80-5-XX-0523;
 - SETOR PRAIA GRANDE: C-034-000-80-5-XX-0003; C-034-000-80-5-XX-0004; C-034-000-80-5-XX-0005;
 - C-034-000-80-5-XX-0006; C-034-000-80-5-XX-0007
5. PARA PLANTAS GERAR VER DESINHOS:
- DÍVISO DE SETORES: C-035-000-80-5-XX-0480
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SETORES JACARÉ/BAIRRO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0481
 - DISTRITO DE ELEVATÓRIAS DE PRESSÃO DOS SETORES JACARÉ/BAIRRO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0482
 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO DOS SETORES JACARÉ/BAIRRO DAS FLORES: C-035-000-80-5-XX-0483
 - DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRAIA GRANDE: C-035-000-80-5-XX-0484
 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA DOS SETORES NOVA ALMEIDA E PRAIA GRANDE: C-035-000-80-5-XX-0485
6. PARA AMPLIAÇÃO DE REDE VER DESINHO: C-035-000-80-5-XX-0479
7. OS MACRODESMONTOES DN=150 SERÃO DO TIPO HIDRÔMETRO, E OS DN=200, DO TIPO ELETROMAGNÉTICO;
8. O POSICIONAMENTO EXATO DAS VENTOSAS E DESCARGAS SERÃO ANALISADOS EM CAMPO PELA CONTRATANTE;
9. CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATANTE, OS REGISTROS EXISTENTES LOCALIZADOS EM LIMITE DE ZONA DE ABASTECIMENTO SERÃO SUBSTITUÍDOS DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:
- DN=100 – CAPIAMENTO DO TRECHO
 - 150x200x250 – REGISTRO COM CUNHA DE BORRACHA
 - DN=300 – VÁLVULA BORBOLETA