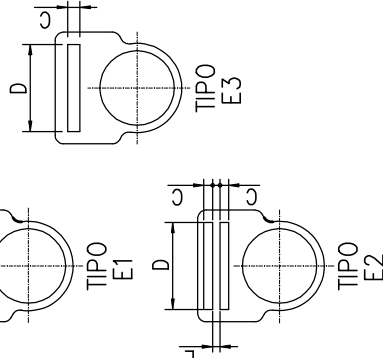


LISTA DE PLAQUETAS									
LOCAL- ZONA	TPO	TAG	UNHA 1	INSCRIÇÃO	UNHA 3	UNHA 4	UNHA 5	UNHA 6	QTD.
1	D1	POTENCIA DO MOTOR: 3X18CV	TENSÃO DE TRABALHO: 220V/60HZ	Nº DE FASES: 3					1
2	D1	ELEVATÓRIA	EEB-04	PONTA DA FRUTA					1
3	A7	AMPERÍMETRO	BOMBA 1						1
4	A7	A2	BOMBA 2						1
5	A7	V1	1-MANUAL	3-AUTOMÁTICO					1
6	A10		2-DESLIGADO						1
7	A7	CV	CHAVE VOLUMÉTRICA						1
8	A7	BL1	LIGA	BOMBA 1					1
9	A7	BD1	DESLIGA	BOMBA 1					1
10	A7	H1	LIGADA	BOMBA 1					1
11	A7	H4	DESLIGADA	BOMBA 1					1
12	A7	H7	DEFEITO	BOMBA 1					1
13	A10		1-MANUAL	3-AUTOMÁTICO					1
14	A7	CS1	CHAVE SELETORA	BOMBAS					1
15	A7	H10	NIVEL ALTO						1
16	A7	H2	BOMBA 2	LIGADA					1
17	A7	H5	BOMBA 2	DESLIGADA					1
18	A7	H8	BOMBA 2	DEFEITO					1
19	A7	BL2	LIGA	BOMBA 2					1
20	A7	BD2	DESLIGA	BOMBA 2					1
21	A7	H11	EXAUSTOR	LIGADA					1
22	A7	H12	EXAUSTOR	DESLIGADO					1
23	A7	H13	EXAUSTOR	DEFEITO					1
24	A7	H15	SOLENOIDE	ABERTA					1
25	A7	H16	FECHADA						1
26	A7	CS2	CONTROLE DE UNIDADE	DEFEITO					1
27	A7	CS2	CHAVE SELETORA	EXAUSTOR					1
28	A7	CT1	CONTROADOR DE UNIDADE						1
29	A7	BL4	LIGA	EXAUSTOR					1
30	A7	BD4	DESLIGA	EXAUSTOR					1
31	A7	CS3	CHAVE SELETORA	CONTROLE DE UNIDADE					1
32	A7	BL5	ABRE	VALVULA					1
33	A7	BD5	FECHA	VALVULA					1
34	D4	1-DESLIGADO	2-MANUAL	3-BOMBAS 1 E 2	4-BOMBAS 2 E 3	5-BOMBA 1 E 3			1
35	A7	HOR1	HORÍMETRO	BOMBA 1					1
36	A7	HOR2	HORÍMETRO	BOMBA 2					1
37	A7	CR1	CHAVE AMPERIMÉTRICA	BOMBA 1					1
38	A7	CR2	CHAVE AMPERIMÉTRICA	BOMBA 2					1
39	A7	CR3	AMPERÍMETRO	BOMBA 3					1
40	A7	OR3	CHAVE AMPERIMÉTRICA	BOMBA 3					1
41	A7	HOR3	HORÍMETRO	BOMBA 3					1
42	A7	H3	BOMBA 3	LIGADA					1
43	A7	H6	BOMBA 3	DESLIGADA					1
44	A7	H9	BOMBA 3	DEFEITO					1
45	A7	BL3	LIGA	BOMBA 3					1
46	A7	BD3	DESLIGA	BOMBA 3					1

TIPO	TAMANHO (mm)	GRAVAÇÃO			QUANT. UNHAS
		A x B	C	D	
A1	13 x 30	3,5	15	—	5
A2	13 x 40	3,5	25	—	9
A3	13 x 50	3,5	35	—	12
A4	13 x 60	3,5	45	—	15
A5	20 x 40	3,5	25	3	9
A6	20 x 50	3,5	35	3	12
A7	20 x 60	3,5	45	3	15
A8	20 x 70	3,5	55	3	18
A9	20 x 80	3,5	65	3	19
A10	25 x 60	3,5	45	3	15
A11	25 x 70	3,5	55	3	18
A12	25 x 80	3,5	65	3	22
B1	15 x 50	5	35	—	9
B2	15 x 60	5	45	—	11
B3	15 x 70	5	55	—	14
B4	27 x 70	5	55	4	14
B5	27 x 80	5	65	4	16
B6	27 x 90	5	75	4	19
C1	30 x 80	10	60	—	9
C2	30 x 90	10	70	—	11
C3	30 x 100	10	80	—	13
D1	70 x 120	15	80	—	8
D2	40 x 120	15	100	—	10
D3	40 x 140	15	120	—	12
D4	35 x 50	3,5	45	3	15
E1	—	3,5	35	—	12
E2	—	3,5	35	3	12
E3	—	5	35	—	9
F1	100 x 220	15	200	20	3

NOTAS

- PLAQUETAS RETANGULARES DE 2,4mm DE ESPESSURA, EM PLÁSTICO LAMINADO NA COR PRETA INSCRIÇÃO EM BRANCO.
 - OPÇÕES PARA FIXAÇÃO:
☒ PLAQUETA APARAFUSADA
☒ PLAQUETA REBITADA
☐ PLAQUETA COLADA COM LOCITE No. 454






ESPECIFICAÇÃO DO CLIENTE		NBR IEC 60439-1		NEMA ICS 18-2001	
1) CARACTERÍSTICAS NOMINAIS		TENSÃO NOMINAL/FREQUÊNCIA		TENSÃO NOMINAL/FREQUÊNCIA	
B) CORRENTE NOM. DO BARR.(PRINC./SERV.)		CORRENTE DE QUARTO CIRCUITO(SIM)		TENSÃO DE CONTROLE/FONTE	
C) TENSÃO DE CONTROLE/FONTE		TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE		TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE	
D) TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE		TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE		TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE	
E) TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE		TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE		TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE	

2) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

A) TIPO DE INSTALAÇÃO	□ INTERNA	□ EXTERNA
B) TIPO DO INVÓLUCRO	□ IP=54	□ IP=—
C) TIPO DO PAINEL	□ CONVENCIONAL	□ BACK TO BACK
D) ESPESSURA DO INVÓLUCRO	□ ESTRUTURA #12 MSG / DEMAIS PARTES #14 MSG	□ TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI
E) PINTURA PARA USO ABRIGADO	□ TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI	□ TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI
F) PINTURA PARA USO ABRIGADO	□ TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI	□ TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI
G) COR DE ACABAMENTO EXTERNO	□ CINZA MUNSSELL N6,5	□ CINZA MUNSSELL N6,5
H) COR DE ACABAMENTO INTERNO	□ CINZA MUNSSELL N6,5	□ CINZA MUNSSELL N6,5
I) ENTRADA DOS CABOS DE FORÇA	□ POR BAIXO	□ POR CIMA
J) SAÍDA DOS CABOS DE FORÇA	□ POR BAIXO	□ POR CIMA
K) ENTRADA DOS CABOS DE CONTROLE	□ POR BAIXO	□ POR CIMA
L) SAÍDA DOS CABOS DE CONTROLE	□ POR BAIXO	□ POR CIMA
M) SIST. ABERTURA DA PORTA	□ FECHO YALE	□ FECHO CREMONA C/CHAVE
N) FECHAMENTO PARTE POSTERIOR	□ PORTA	□ SEM ACESSO
O) GAVETA DE FORÇA	□ FIXO	□ EXTRAÍVEL
P) GAVETA DE CONTROLE	□ EXTRAÍVEL	□ EXTRAÍVEL
Q) MICROSWITCH PARA POSIÇÃO	□ INVERSA	□ DIREITA
R) MICROSWITCH PARA POSIÇÃO	□ INVERSA	□ DIREITA
S) MICROSWITCH PARA POSIÇÃO	□ INVERSA	□ DIREITA
T) MICROSWITCH PARA POSIÇÃO	□ INVERSA	□ DIREITA
U) MICROSWITCH PARA POSIÇÃO	□ INVERSA	□ DIREITA
V) MICROSWITCH PARA POSIÇÃO	□ INVERSA	□ DIREITA

3) BARRAMENTO

A) MATERIAL	□ COBRE ELETROLÍTICO	□ COBRE ELETROLÍTICO
B) IDENTIFICAÇÃO	□ C/ FITA	□ C/ FITA
C) ISOLADO PRINCIPAL	□ SIM (TERMO CONTRÁTEL)	□ NÃO
D) ISOLADO DERIVAÇÃO	□ SIM (CASTANHA)	□ NÃO
E) CONEXÕES	□ PRATEADA	□ ISOLADA
F) PARAFUSOS E PORCAS	□ BICROMATIZADA	□ VERMELHA
G) CORES P/ IDENTIF.	□ FASE R	□ FASE S
H) FASE S	□ AZUL	□ AZUL
I) FASE T	□ BRANCO	□ BRANCO
J) FASE N	□ AZUL CLARO	□ AZUL CLARO
K) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
L) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
M) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
N) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
O) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
P) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
Q) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
R) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
S) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
T) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
U) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE
V) FASE PE	□ VERDE	□ VERDE

4) OPCIONAIS			
A) ILUMINAÇÃO:	☐ INCANDESCENTE (60W)	☒ FLUORESCENTE (20W)	☐ NÃO
B) TOMADA	☒ SERVIÇO (2P+T)	☐ ARMAZENAGEM (2P)	☐ NÃO
C) DESMIDIF (RESIST.150W+TERMOSTATO)	☒ SIM		☐ NÃO
D) LIMITADOR PARA ABERTURA DA PORTA	☒ SIM		☐ NÃO
E) TERMINAL P/ CABOS EXTERNOS	☒ SIM		☐ NÃO
F) CONECTOR P/ ATERRAMENTO	☒ SIM		☐ NÃO
G) ESPELHO PARA DISJUNTORES	☒ SIM		☐ NÃO
H) PORTA DOCUMENTOS	☒ SIM (NO INTERIOR DA PORTA FRONTAL)		☐ NÃO
I) ENSAÇOS DE TIPO	☐ SIM (NOTA ---)	☒ NÃO	
5) FIAÇÃO			
A) TIPO DO CABO:			
B) CORES DOS CABOS – CONTROLE / COMANDO	☒ VERMELHO (1,5mm2 – 0,6 /KV)	☐	
	☐ PRETO-ALIMENTAÇÃO (1,5mm2 – 0,6 /KV)	☐	
	☒ PRETO (4,0mm2 – 0,6 /KV)	☐	
	☐ POTENCIA	☐	
	☒ NEUTRO	☐	
	☐ AZUL (4,0mm2 – 0,6 /KV)	☐	
	☐ VERDE	☐	
C) IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	☐ PADRÃO	☒ ESPECIAL (NOTA) 	
	☐ TERMINAL CAPA ISOLANTE (ANILHA)	☐ TERMINAL CAPA ISOLANTE (ANILHA)	
			
	COMPONENTE	No. DO TERMINAL DO COMPONENTE	EXEMPLO: 42X-A1
D) TIPO DO TERMINAL	–FORÇA/TC'S	☒ OLHAL	
	–OUTROS	☒ OLHAL/PINO	
E) BITOLA MÍNIMA(mm):	–CONTROLE / COMANDO	☒ 1,5	
	–TRANSFORMADOR DE COMANDO	☐ 1,5	
	–TRANSFORMADOR DE CORRENTE	☒ 4,0	
	–POTENCIA	☒ 2,5	
F) FIXAÇÃO DOS CONDUTORES:	☐ NÃO	☒ CHICOTE	
	– QUANT. PEQUENAS	☒ CANALETA	
	– QUANT. MAIORES		
6) PLAQUETAS			
A) MATERIAL	☐ ALUMÍNIO	☒ PLÁSTICO LAMINADO	
B) COR DA PLAQUETA	☒ PRETA	☐ BRANCA	
C) COR DA INSCRIÇÃO	☒ BRANCA	☐ BAIXO RELEVO NATURAL	
D) DIMA	☒ PORTUGUÊS	☐	
E) FIAÇÃO	☐ COLADA	☒ APARAFUSADA	
F) IDENTIFICACAO INTERNO	☒ GRACHA	☐ PLAQ. EM ABS (ONDE APLICÁVEL)	
G) ANILHAMENTO : TAG EQUIPAMENTO+ NÚMERO TERMINAL			