
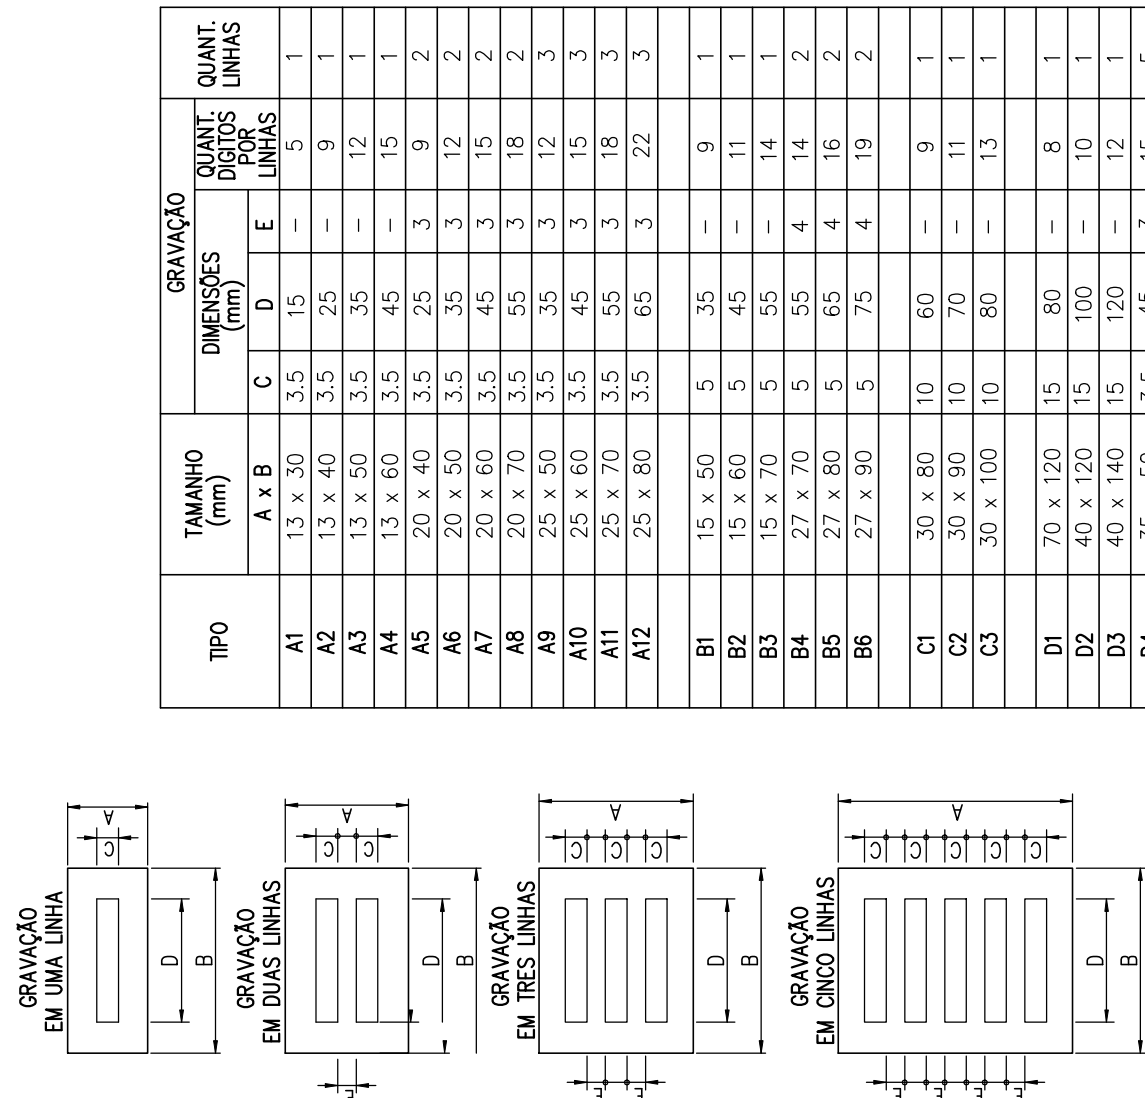


LISTA DE PLAQUETAS									
LOCAL- ZONA	TPO	TAG	UNHA 1	INSCRIÇÃO	UNHA 3	UNHA 4	UNHA 5	UNHA 6	QTD.
1	D1	POTENCIA DO MOTOR: 3X18CV	TENSÃO DE TRABALHO: 220V/60HZ	Nº DE FASES: 3	PRAIA DA SÉRIE				1
2	D1	ELEVATÓRIA	EEB-05						1
3	A7	AMPERÍMETRO	BOMBA 1						1
4	A7	A2	AMPERÍMETRO	BOMBA 2					1
5	A7	V1	VOLTMETRO						1
6	A10	1-MANUAL	2-DESLIGADO	3-AUTOMÁTICO					1
7	A7	CV	CHAVE VOLTMETRICA						1
8	A7	BL1	LIGA	BOMBA 1					1
9	A7	BD1	DESLIGA	BOMBA 1					1
10	A7	H1	LIGADA	BOMBA 1					1
11	A7	H4	DESLIGADA	BOMBA 1					1
12	A7	H7	DEFEITO	BOMBA 1					1
13	A10	1-MANUAL	2-DESLIGADO	3-AUTOMÁTICO					1
14	A7	CS1	CHAVE SELETORA						1
15	A7	H10	NIVEL ALTO	BOMBA 2					1
16	A7	H2	BOMBA 2	LIGADA					1
17	A7	H5	DESLIGADA	BOMBA 2					1
18	A7	H8	DEFEITO	BOMBA 2					1
19	A7	BL2	LIGA	BOMBA 2					1
20	A7	BD2	DESLIGA	BOMBA 2					1
21	A7	H11	EXAUSTOR	LIGADA					1
22	A7	H12	EXAUSTOR	DEFEITO					1
23	A7	H13	EXAUSTOR	DEFEITO					1
24	A7	H15	SOLENOIDE	FECHADA					1
25	A7	H16	CONTOLE DE UNIDADE	DEFEITO					1
26	A7	CS2	CHAVE SELETORA						1
27	A7	CS2	EXAUSTOR						1
28	A7	CT1	CONTROLADOR DE UNIDADE						1
29	A7	BL4	LIGA	EXAUSTOR					1
30	A7	BD4	DESLIGA	EXAUSTOR					1
31	A7	CS3	CHAVE SELETORA						1
32	A7	BL5	ABRE	VALVULA					1
33	A7	BD5	FECHA	VALVULA					1
34	D4	1-DESLIGADO	2-MANUAL	3-BOMBAS 1 E 2	4-BOMBAS 2 E 3	5-BOMBA 1 E 3			1
35	A7	H0R1	HORIMETRO	BOMBA 1					1
36	A7	H0R2	HORIMETRO	BOMBA 2					1
37	A7	CR1	CHAVE AMPERIMETRICA	BOMBA 1					1
38	A7	CR2	CHAVE AMPERIMETRICA	BOMBA 2					1
39	A7	A3	AMPERIMETRO	BOMBA 3					1
40	A7	OR3	CHAVE AMPERIMETRICA	BOMBA 3					1
41	A7	H0R3	HORIMETRO	BOMBA 3					1
42	A7	H3	BOMBA 3	LIGADA					1
43	A7	H6	BOMBA 3	DESLIGADA					1
44	A7	H9	DEFEITO	BOMBA 3					1
45	A7	BL3	LIGA	BOMBA 3					1
46	A7	BD3	DESLIGA	BOMBA 3					1

TIPO	TAMANHO (mm)	GRAVAÇÃO			QUANT. UNIDADES
		A x B	C	D	
A1	13 x 30	3,5	15	—	5
A2	13 x 40	3,5	25	—	9
A3	13 x 50	3,5	35	—	12
A4	13 x 60	3,5	45	—	15
A5	20 x 40	3,5	25	3	9
A6	20 x 50	3,5	35	3	12
A7	20 x 60	3,5	45	3	15
A8	20 x 70	3,5	55	3	18
A9	20 x 80	3,5	65	3	19
A10	25 x 60	3,5	45	3	15
A11	25 x 70	3,5	55	3	18
A12	25 x 80	3,5	65	3	22
B1	15 x 50	5	35	—	9
B2	15 x 60	5	45	—	11
B3	15 x 70	5	55	—	14
B4	27 x 70	5	55	4	14
B5	27 x 80	5	65	4	16
B6	27 x 90	5	75	4	19
C1	30 x 80	10	60	—	9
C2	30 x 90	10	70	—	11
C3	30 x 100	10	80	—	13
D1	70 x 120	15	80	—	8
D2	40 x 120	15	100	—	10
D3	40 x 140	15	120	—	12
D4	35 x 50	3,5	45	3	15
E1	—	3,5	35	—	12
E2	—	3,5	35	3	12
E3	—	5	35	—	9
F1	100 x 220	15	200	20	3

NOTAS

- PLAQUETAS RETANGULARES DE 2,4mm DE ESPESSURA, EM PLÁSTICO LAMINADO NA COR PRETA INSCRIÇÃO EM BRANCO.
 - OPÇÕES PARA FIXAÇÃO:
☒ PLAQUETA APARAFUSADA
☒ PLAQUETA REBITADA
☐ PLAQUETA COLADA COM LOCITITE No. 484

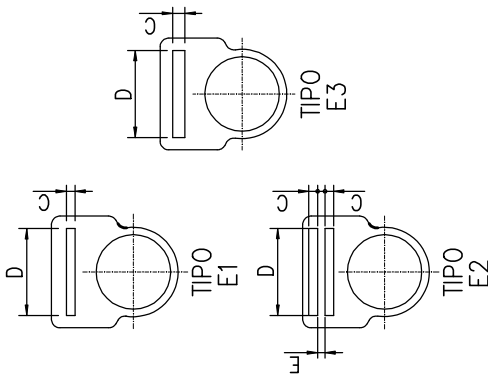

EQUIPAMENTO:EEB-05 – PRAIA DA SÉRIE			4) OPCIONAIS		
NORMAS APLICÁVEIS			NBR IEC 60439-1		
ESPECIFICAÇÃO DO CLIENTE			NEMA ICS 18-2001		
1) CARACTERÍSTICAS NOMINAIS					
A) TENSÃO NOMINAL/FREQUÊNCIA			Ø220Vcb / 60Hz		
B) CORRENTE NOM. DO BARR.(PRINC./SERV.)			Ø263A		
C) CORRENTE DE CURTO CIRCUITO(SIM.)					
D) TENSÃO DE CONTROLE/FONTE			Ø24 VCC		
E) TENSÃO DE SERVIÇO AUXILIAR/FONTE			Ø12 VCC		
2) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS					
A) TIPO DE INSTALAÇÃO			Ø INTERNA		
B) PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO			Ø IP--54		
C) TIPO DO PAINEL			Ø CONVENCIONAL		
D) ESPESSURA DO INVÓLUCRO			Ø ESTRUTURA #12 MSG / DEMAIS PARTES #14 MSG		
E) PINTURA PARA USO AO TEMPO			Ø TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI		
F) PINTURA PARA USO ABRIGADO			Ø TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA EPOXI		
G) COR DE ACABAMENTO EXTERNO			Ø CINZA MUNSSELL N6,5		
H) COR DE ACABAMENTO INTERNO			Ø CINZA MUNSSELL N6,5		
I) ENTRADA DOS CABOS DE FORÇA			Ø POR BAIXO		
J) SAÍDA DOS CABOS DE FORÇA			Ø POR CIMA		
K) ENTRADA DOS CABOS DE CONTROLE			Ø POR BAIXO		
L) SAÍDA DOS CABOS DE CONTROLE			Ø POR CIMA		
M) SIST. ABERTURA DA PORTA			Ø FECHO YALE		
N) FECHAMENTO PARTE POSTERIOR			Ø TAMPA APARAFUSADA		
O) GAVETA DE FORÇA			Ø FIXO		
P) GAVETA DE CONTROLE			Ø EXTRAÍVEL		
Q) MICROSWITCH PARA POSIÇÃO			Ø DIREITA		
R) MICROSWITCH C/ PANEL EXISTENTE			Ø ESQUERDA		
S) TCMENTO			Ø OLHAL		
T) VENEZIANA P/ VENTILAÇÃO			Ø S/ FILTRO		
U) FIXAÇÃO			Ø CHUMBADOR		
3) BARRAMENTO					
A) MATERIAL			Ø COBRE ELETROLÍTICO		
B) IDENTIFICAÇÃO			Ø C/ FITA		
C) ISOLADO PRINCIPAL			Ø SIM (TERMO CONTRÁTIL)		
D) ISOLADO DERIVAÇÃO			Ø NÃO		
E) CONEXÕES			Ø PRATEADA		
F) PARAFUSOS E PORCAS			Ø BICROMATIZADA		
G) CORES P/ IDENTIF.-FASE R			Ø VERMELHA		
H) FASE S			Ø AZUL		
I) FASE T			Ø BRANCO		
J) NEUTRO			Ø AZUL CLARO		
K) TERRA			Ø VERDE		
L) POSITIVO			Ø VERMELHO		
M) NEGATIVO			Ø PRETO		
N) CONTROLE CA			Ø PRATEADO		

4) OPCIONAIS	
A) ILUMINAÇÃO:	☐ INCANDESCENTE (60W) ☒ FLUORESCENTE (20W) ☐ NÃO
B) TOMADA	☒ SERVIÇO (2P+1T) ☐ ARMAZENAGEM (2P) ☐ NÃO
C) DESUMIDIF (RESIST.150W+TERMOSTATO)	☒ SIM ☐ NÃO
D) LIMITADOR PARA ABERTURA DA PORTA	☒ SIM ☐ NÃO
E) TERMINAL P/7 CABOS EXTERIORS	☒ SIM ☐ NÃO
F) CONECTOR P/7 ATERRAMENTOS	☒ SIM ☐ NÃO
G) ESPELHO PARA DISJUNTORES	☒ SIM ☐ NÃO
H) PORTA DOCUMENTOS	☒ SIM (NO INTERIOR DA PORTA FRONTAL) ☐ NÃO
J) ENSAIO DE TIPO	☐ SIM (NOTA ---) ☒ NÃO
5) FIAÇÃO	
A) TIPO DO CABO:	
B) CORES DOS CABOS – CONTROLE / COMANDO	☒ VERMELHO (1,5mm2 – 0,6/(KV)) ☐
– TRAFÓ DE COMANDO	☐ PRETO-ALIMENTAÇÃO (1,5mm2 – 0,6/(KV)) ☐
– TRAFÓ DE CORRENTE	☒ PRETO (4,0mm2 – 0,6/(KV)) ☐
– POTENCIA	☐ PRETO (4,0mm2 – 0,6/(KV)) ☐
– NEUTRO	☒ AZUL (4,0mm2 – 0,6/(KV)) ☐
– TERRA	☒ VERDE ☐
C) IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	☐ PADRÃO ☒ ESPECIAL (NOTA 1) ☒
7 TERMINAL CAPA SOLANTE (ANILHA) <	