


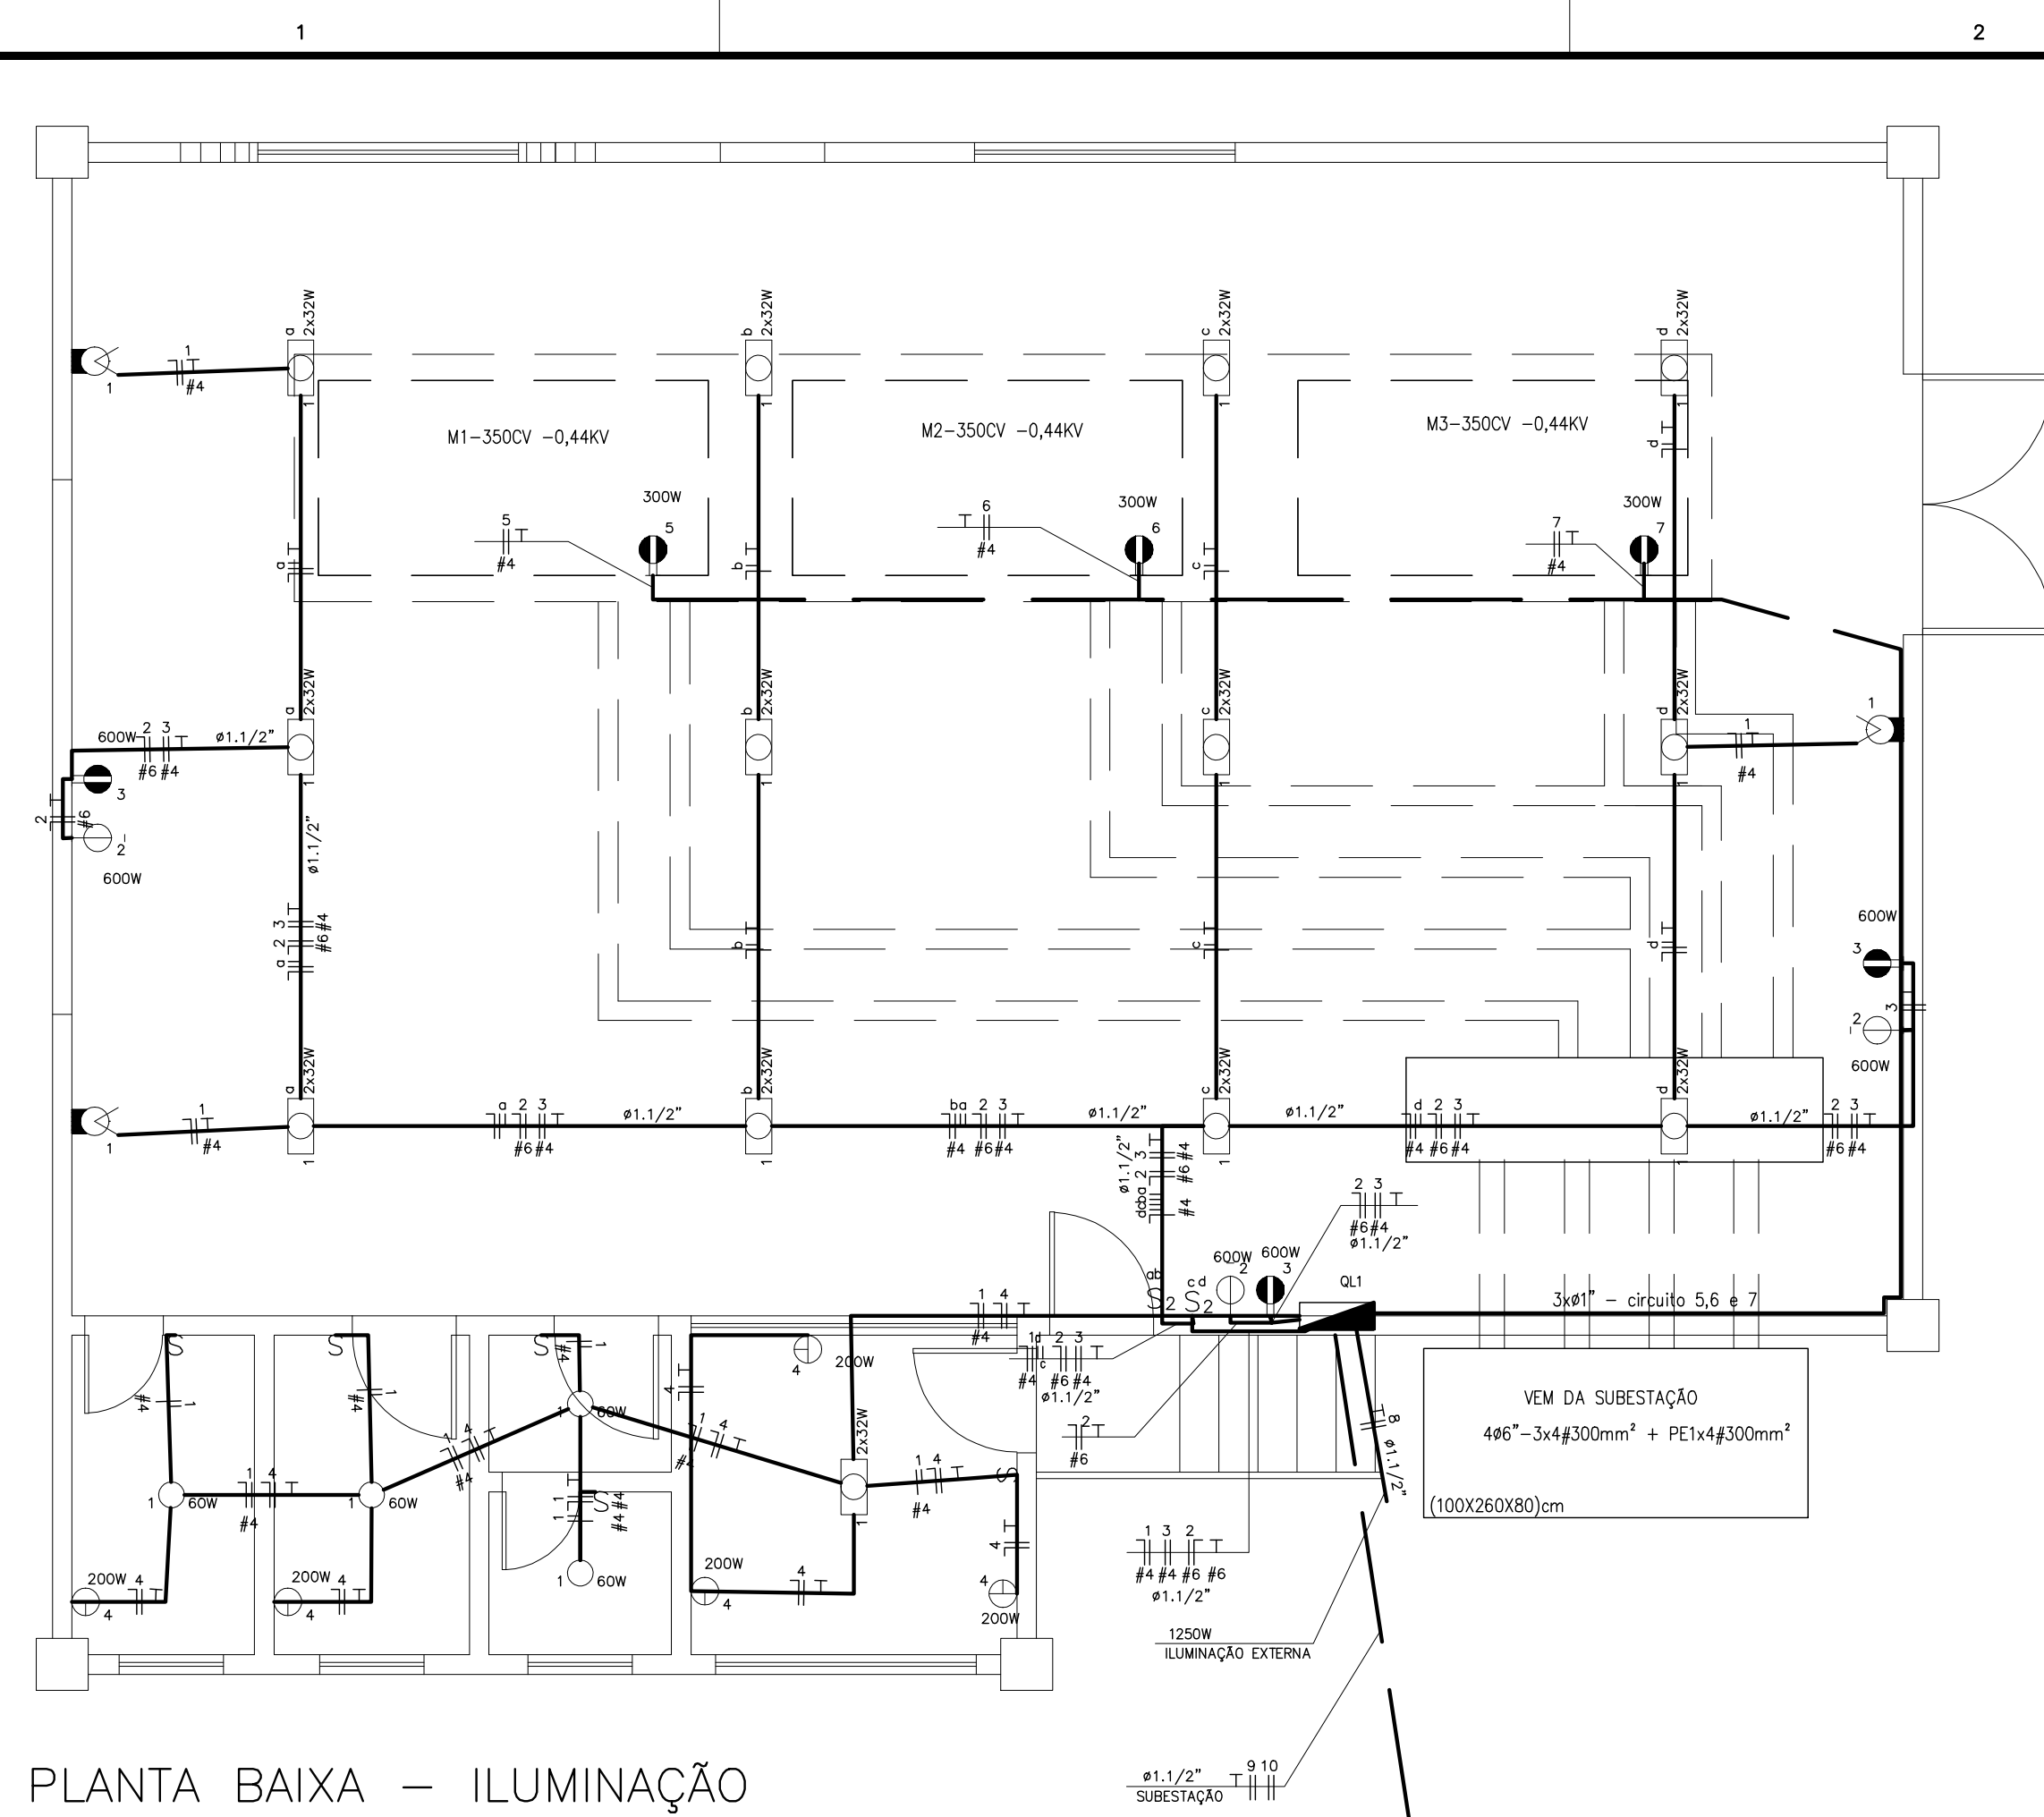


PLANTA BAIXA – ILUMINAÇÃO

ESCALA 1/50

Quadro de Cargas																		
QLI																		
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas				Pot. W	P.V.A	Demanda CA	Fot. Pot.	Corr.	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases	
		2x32W	60W	250W	1250W	200W	300W	600W										1000W
1	Iluminação	13	4							1072	1164,44	100%	0,92	9,17	1	16A	4	B
2	Tomadas							3		1800	2250	100%	0,8	17,71	1	20A	6	A
3	Tomadas							3		1800	2250	100%	0,8	10,23	2	16A	4	BC
4	Tomadas					5				1000	1250	100%	0,8	9,84	1	16A	2,5	C
5	Resistência aquecimento								1	1000	1250	100%	0,8	5,6	2	20A	4	AB
6	Resistência aquecimento								1	1000	1250	100%	0,8	5,6	2	20A	4	CA
7	Resistência aquecimento								1	1000	1250	100%	0,8	5,6	2	20A	4	AB
8	Iluminação externa				1					1250	1388	100%	0,9	6,3	2	16A	2,5	BC
9	Iluminação SE			4						1000	1111	100%	0,9	5,05	2	16A	2,5	AC
10	Tomadas SE							1		600	750	100%	0,8	3,4	2	16A	2,5	BC
Total		13	4	4	1	5		7	3	11522	13914							
Aliment.	-											100%		40	3	6,3A	25	ABC
Carga Demandada (11522,0 W) (13914,0 V.A)																		
Carga nos Fases: A=39,5A B=40,3A C=40,4A																		


NOTAS:

1- CONECTAR TODAS AS PARTES METÁLICAS AO FIO DE PROTEÇÃO	7- USAR REATORES DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA
2- USAR ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO PARA INSTALAÇÃO APARENTE	8- PARA CONEXÃO DAS LÂMPADAS USAR CABO PB 3x2,5 MM ²
3- O QLT DEVERÁ TER 5 BARRAMENTOS DE COBRE E CIRCUITOS IDENTIFICADOS NA PORTA	9- OS CONDUTORES DEVERÃO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAÇÕES EM CORES:
4- FIO NÃO COTADO 2,5 MM ²	FASES _____ VERMELHO/PRETO
5- TUBO NÃO COTADO 1"	NEUTRO _____ AZUL CLARO
6- NUNCA LIGAR O FIO COTADO AO FIO DE PROTEÇÃO (PE)	PE(PROTEÇÃO) _____ VERDE ESCURO
	RETORNO _____ AMARELO

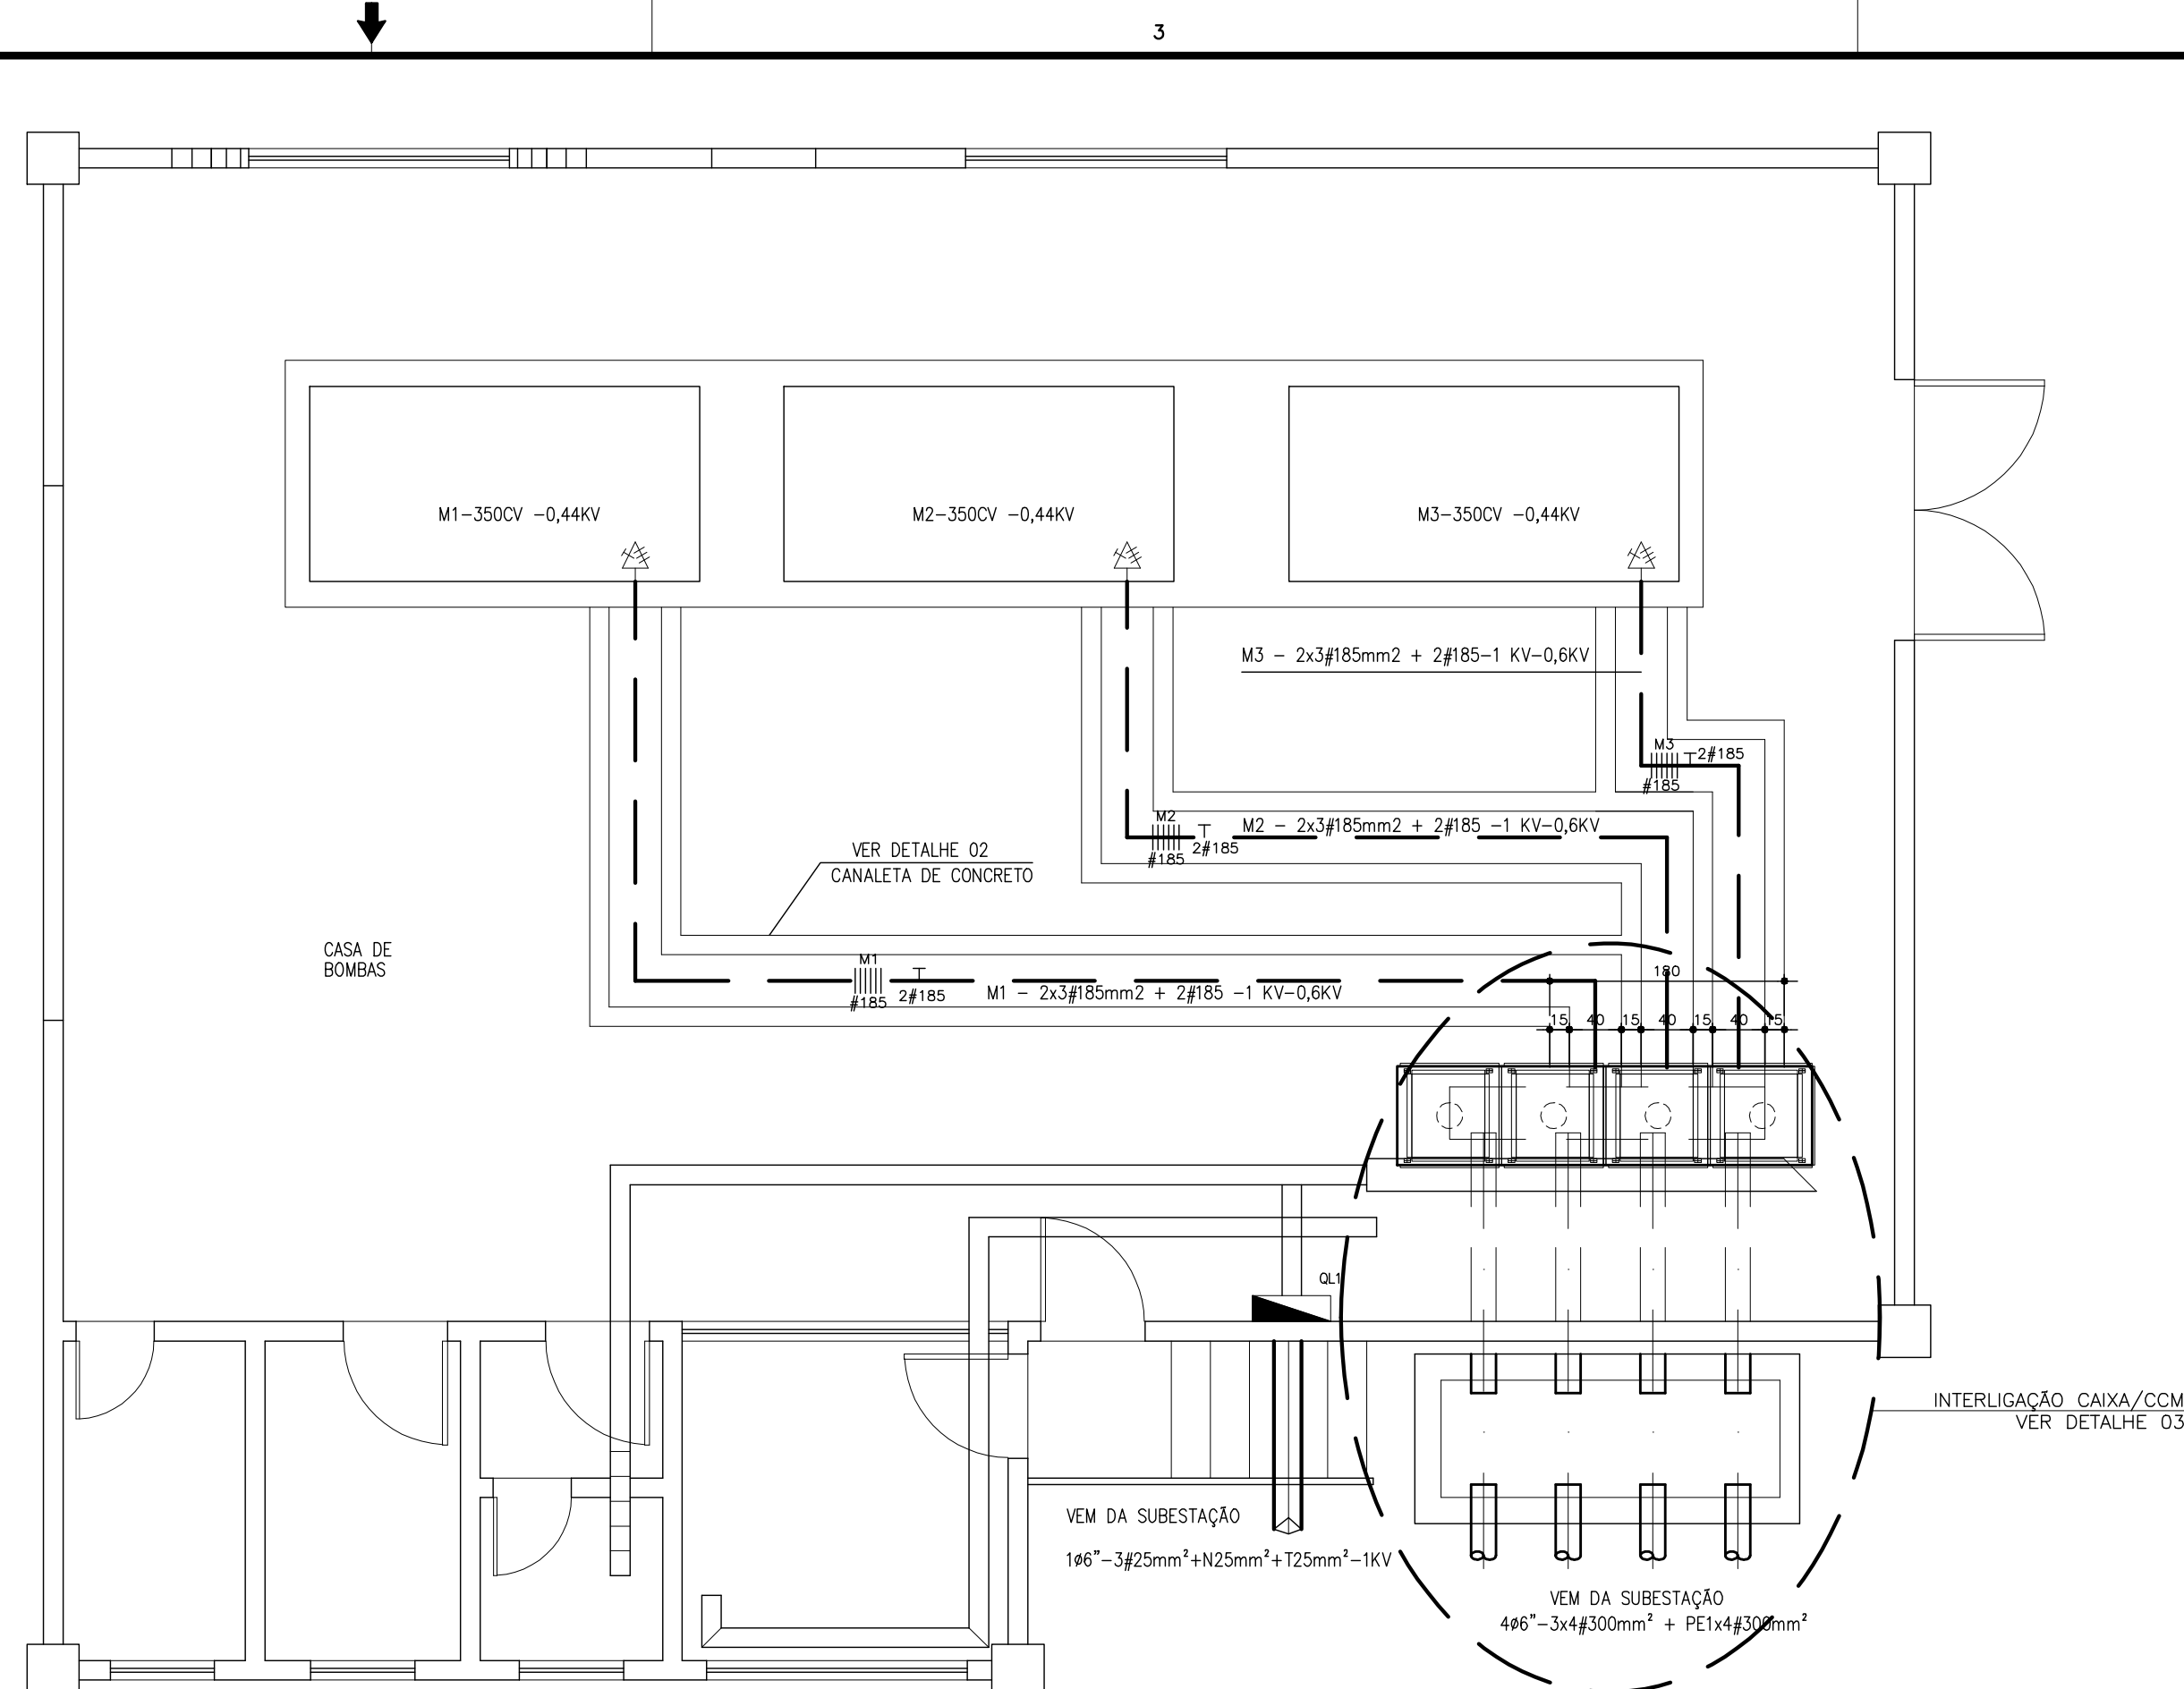


PLANTA BAIXA – FORÇA

ESCALA 1/50

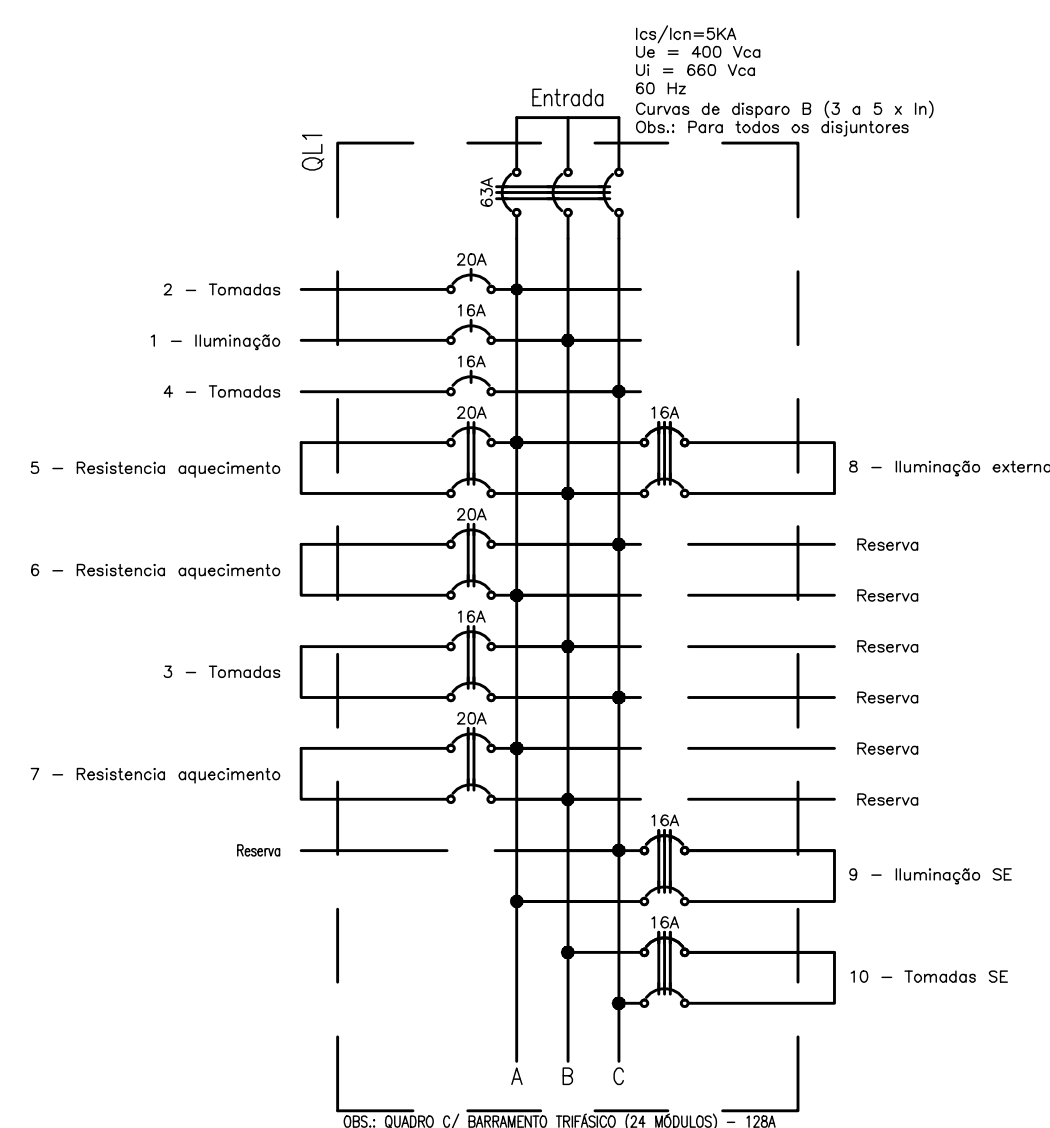

OBS.: QUADRO C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO (24 MÓDULOS) - 128A

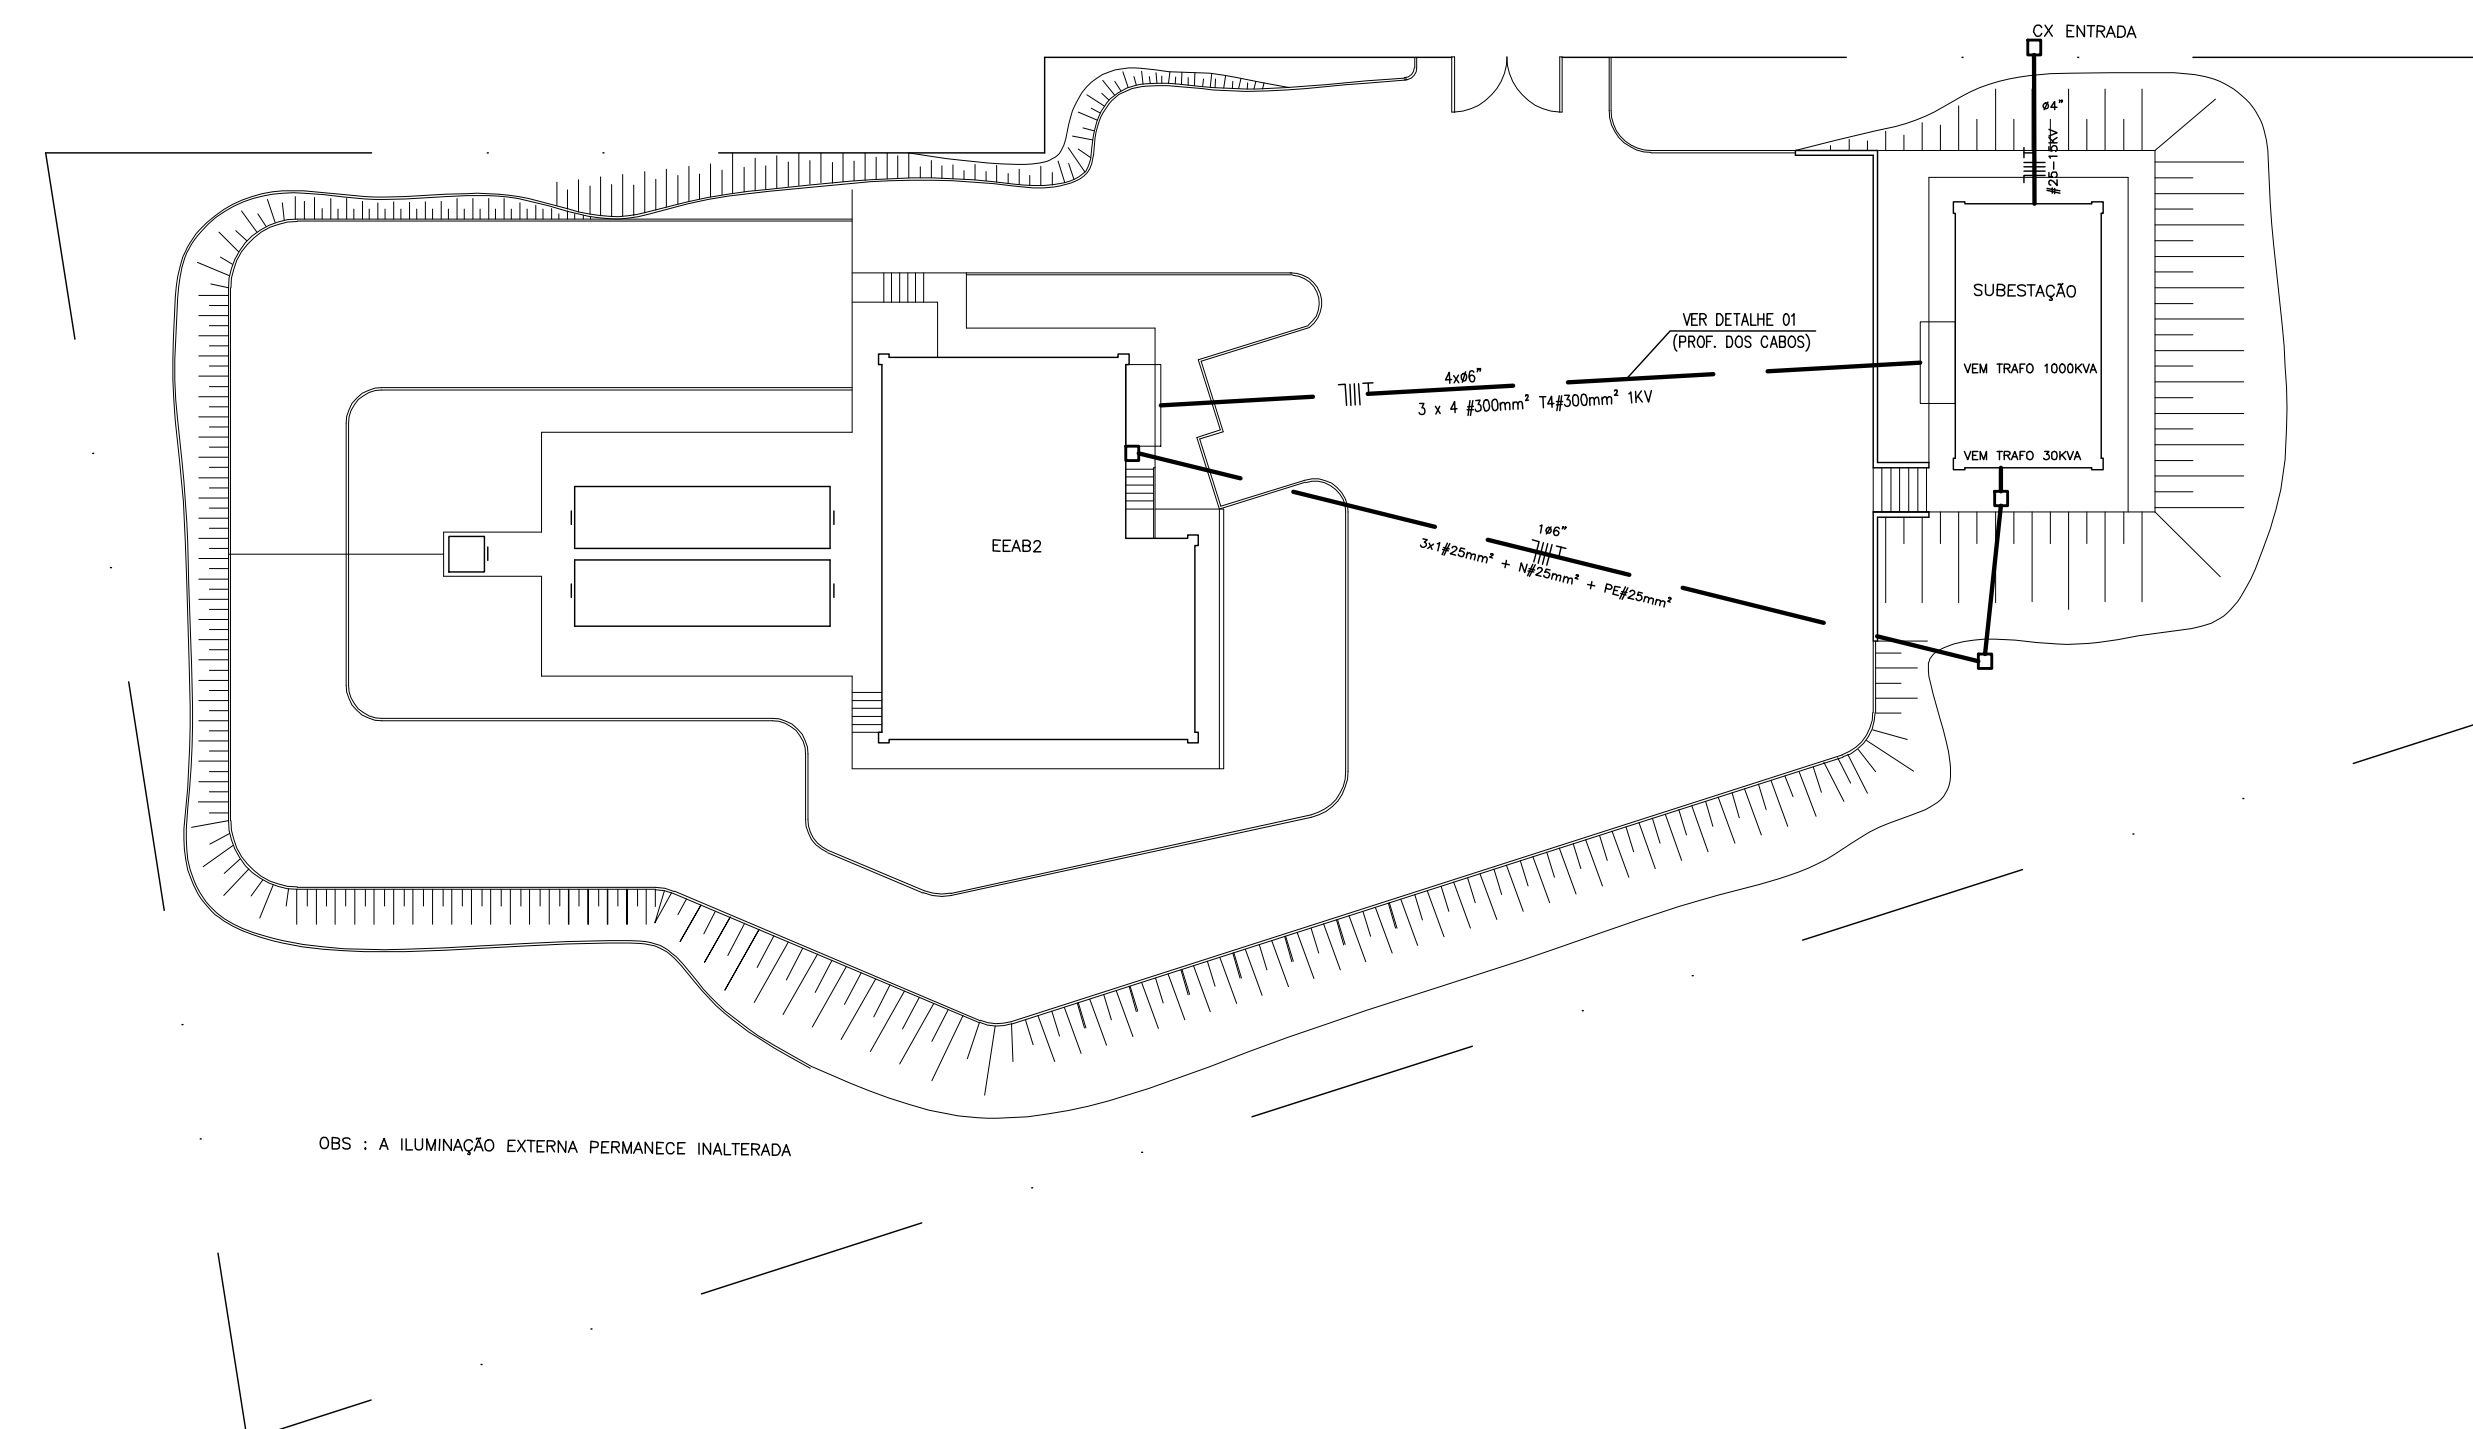


PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA 1/250

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

Legenda:

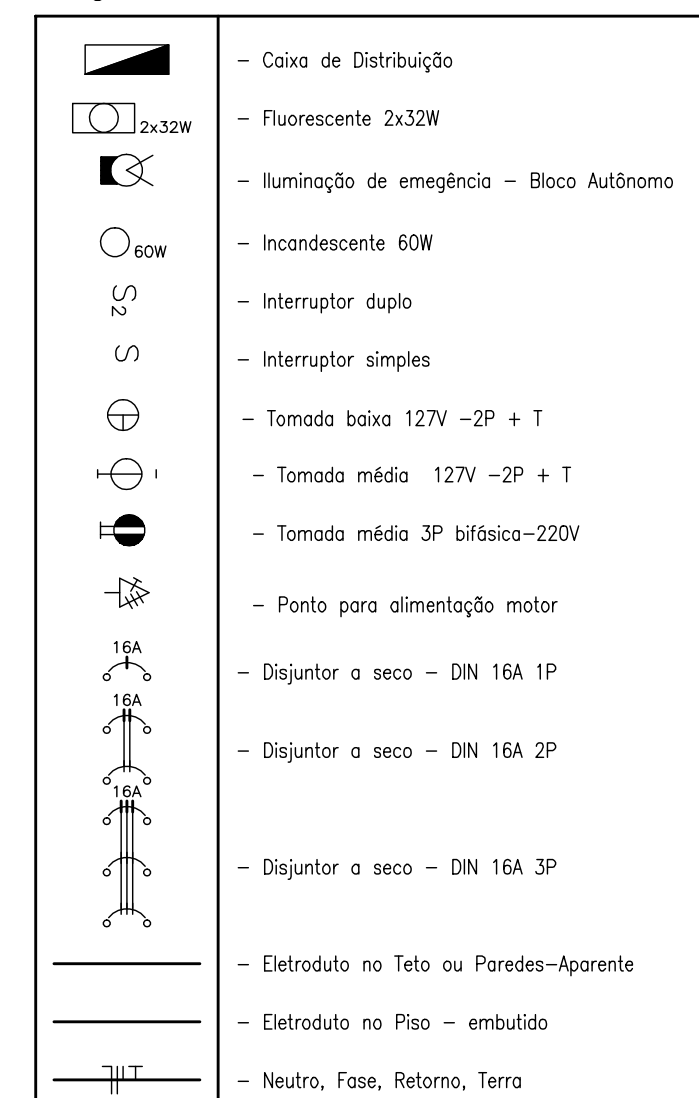

USAR CONDULETES PARA CAIXAS DE PASSAGEM
E ALOJAR TOMADAS E INTERRUPTORES