




CONFIGURAÇÃO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

PENA	COR	ESP.
1	7	0,4
2	7	0,5
3	7	0,3
4	7	0,25
5	7	0,1
6	7	0,6
7	7	0,2
8	7	0,08
9	7	0,13
10	COLOR	0,4
30	254	0,4
40	COLOR	0,4
51	COLOR	0,4
71	COLOR	0,4
112	COLOR	0,4
141	COLOR	0,4
161	COLOR	0,4
168	7	0,4
REST.	P&B	0,1

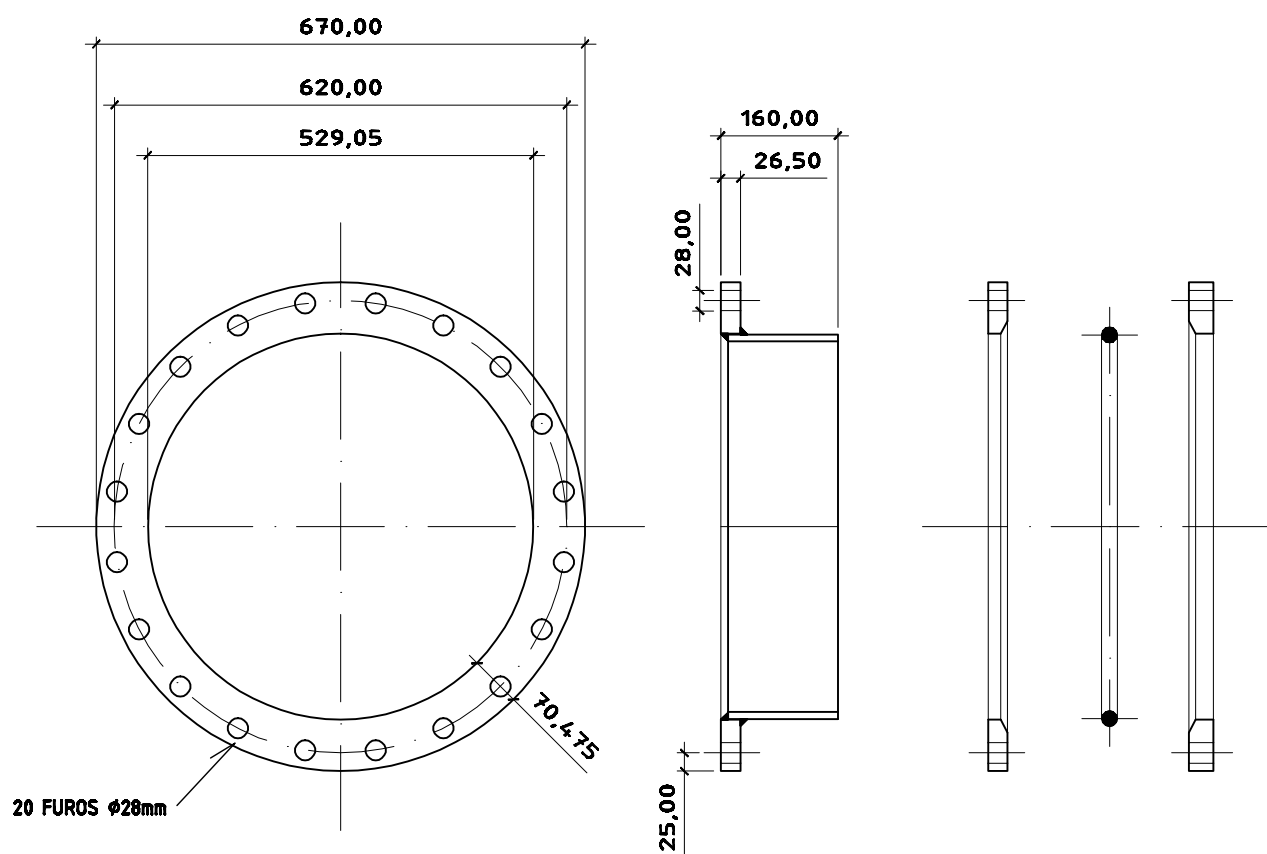




JUNTA RÍGIDA DN500 PN10

ESC.: 1:10

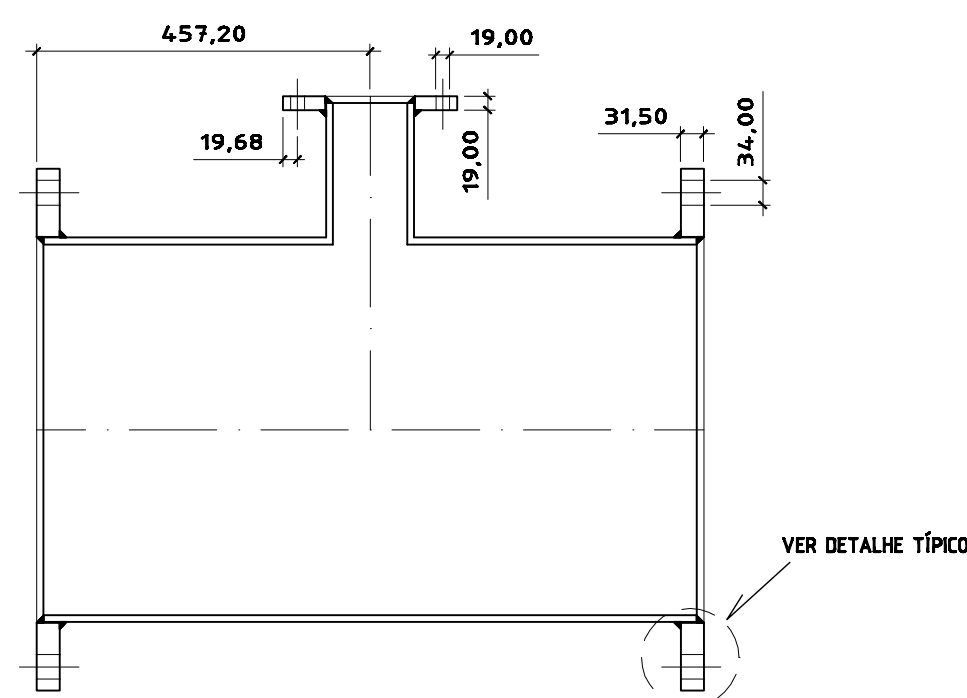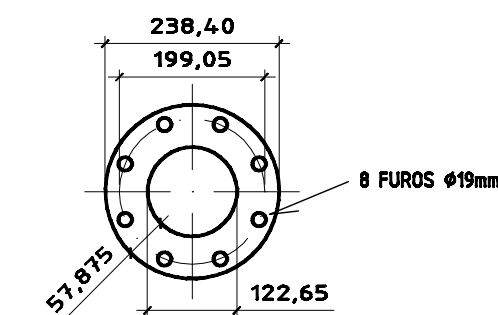


TÊ AÇO FF DN500xDN100 PN16

ESC.: 1:10

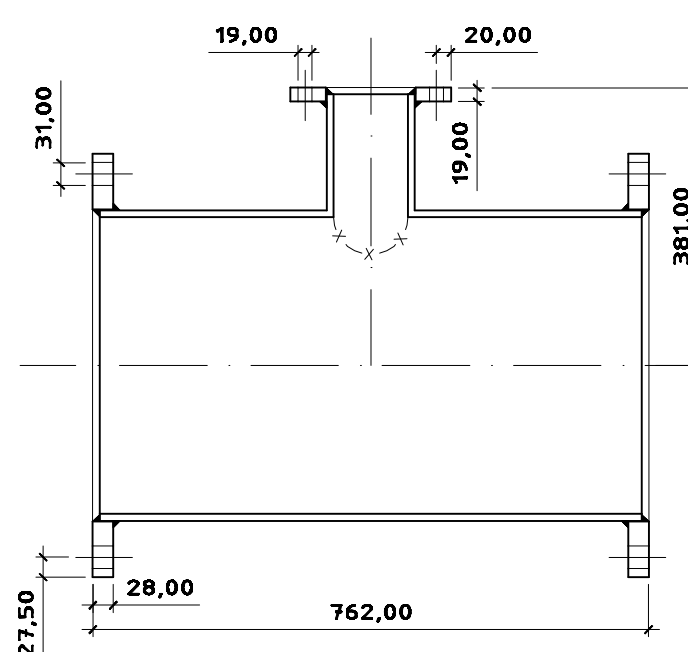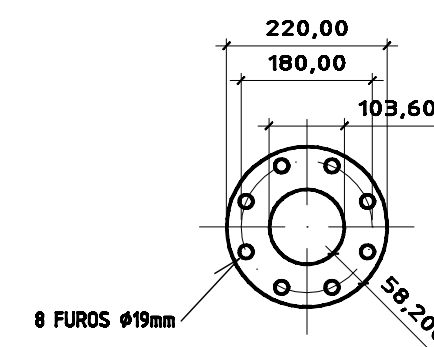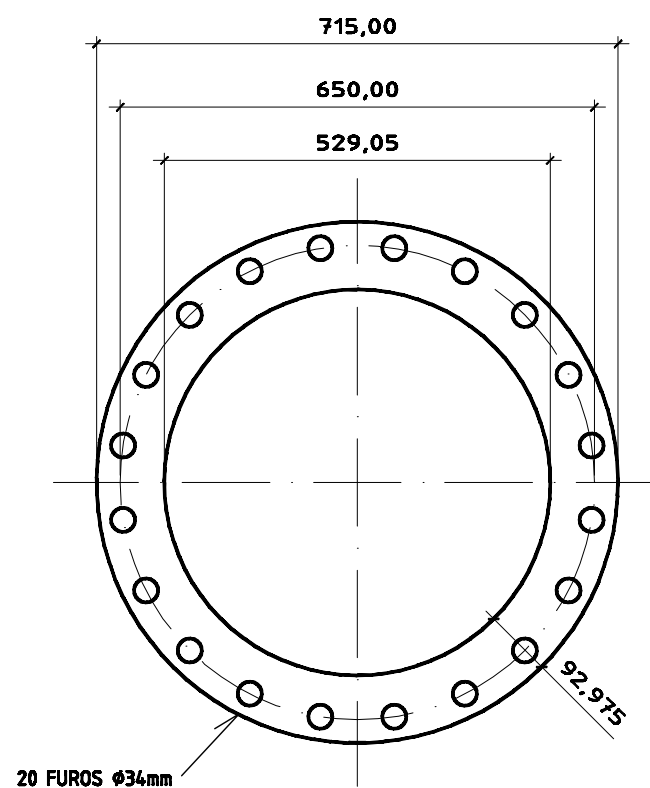



TÊ AÇO FF DN400xDN100 PN10

ESC.: 1:10

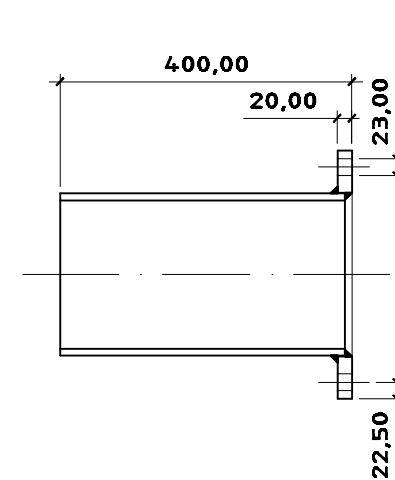



EXTREMIDADE FLANGE PONTA DN200 PN16

ESC.: 1:10

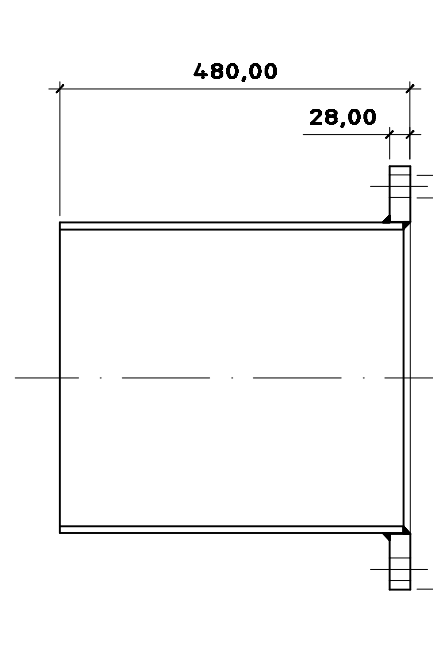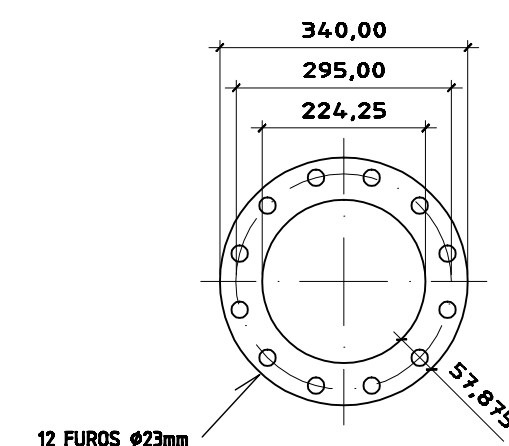

EXTREMIDADE FLANGE PONTA DN400 PN10

ESC.: 1:10

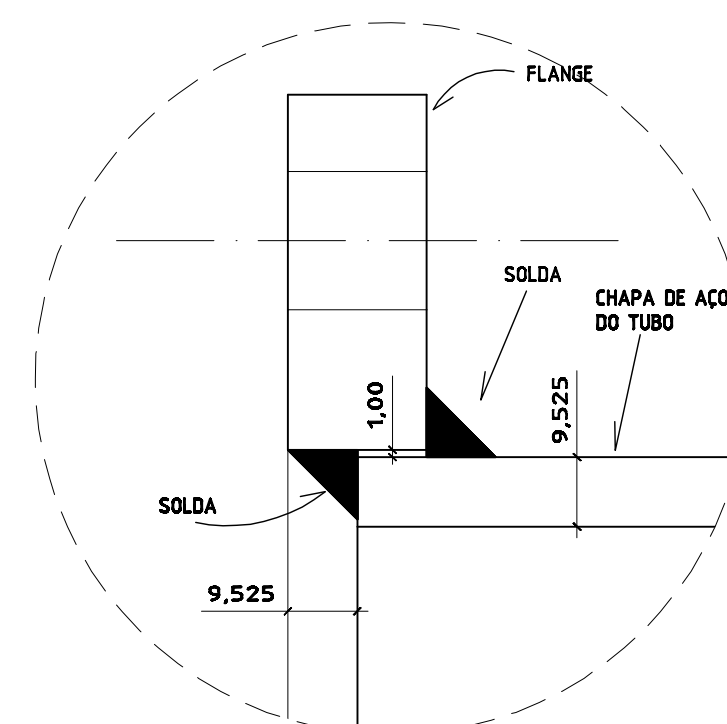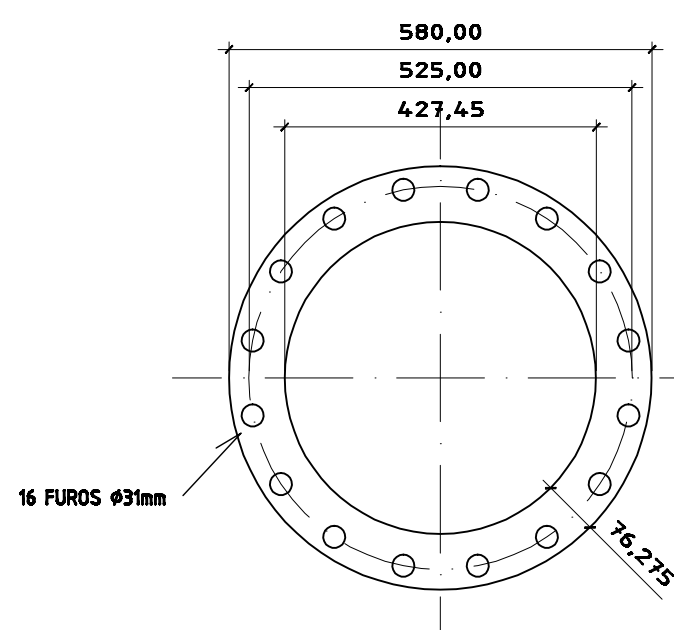

DETALHE TÍPICO

ESC.: 1:1

NOTAS: MEDIDAS EM MILÍMETRO (mm)

NÚMEROS		TÍTULOS		Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA						REVISÃO				
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:							CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO			
CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:							RECEBIDO: / /			
							Nº DOC.: ASS.: APROVAÇÃO CESAN:			
							ASS.: MATR.: UNID.: DATA: / /			
							ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.			
							EMITENTE: CONCREMAT ENGENHARIA			
							PROJETADO: COORDENADOR:			
							ENGRº ANTONIO FERNANDO L. MARTINS CREA: 0600722689 REGIÃO: SP ENGRº FERNANDO JOÃO GUZZO CREA: 9640 REGIÃO: ES			
							DESENHO: THIAGO CALMON DATA: 25/05/2008 Nº DES. PROJETAISTA: SN-658004-DE-AG-GR-016-RQ			
							RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGRº ALEXANDRE JOSE VIEIROS DA COSTA CREA: 1981101461 REGIÃO: RJ ART Nº: 200787201 DATA: 14/09/2007			
							EMISSÃO CESAN DATAS			
							PROJETADO: CREA: DESENHADO: CONCREMAT			
							VERIFICADO: ENGRº VALDIR ESCAPINI FANCHIOTTI			
							DIVISÃO: ENGRº VALDIR ESCAPINI FANCHIOTTI			
							GERÊNCIA: ENGRº SANDRA SILY			
							MUNICÍPIO: GUARAPARI DISTRITO: GUARAPARI BAIRRO: NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR			
							TÍTULO: SISTEMA DE ELEVATÓRIAS DO RIO BENEVENTE x JABOTI E.E.A.B. 3 / BOOSTER DETALHES DAS PEÇAS DE AÇO TÊ, JUNTAS E EXT. FLANGE-PONTA			
							ESCALA: INDICADA FOLHA: 16 / 23 Nº CESAN A-052-000-20-5-XX-0059 REV: 00			