



ITEM	TIPO	INSCRIÇÕES NA PLAQUETA			
		LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	QTD.
1	7	PAINEL DE	AUTOMAÇÃO	PA	01
2	7	ELEVATÓRIA	ÁGUA TRATADA	JACARAÍPE	01
3	4	Q0			01
4	4	BARRAMENTO			01
5	4	Q1			01
6	4	Q2			01
7	4	Q3			01
8	4	Q4			01
9	4	Q5			01
10	4	Q6			01
11	4	FONTE	24VCC		01
12	4	RADIO	MODEM		01
13	4	F1			01
14	4	F2			01
15	4	F3			01
16	4	F4			01
17	4	F5			01
18	4	F6			01
19	4	F7			01
20	4	F8			01
21	4	F9			01
22	4	F10			01
23	4	F11			01
24	4	F12			01
25	4	F13			01
26	4	F14			01
27	4	F15			01
28	4	F16			01
29	4	IG1			01
30	4	IG2			01
31	4	IG3			01
32	4	IG4			01
33	4	IG5			01
34	4	IG6			01
35	4	IG7			01
36	4	IG8			01
37	4	IG9			01
38	4	IG10			01
39	4	IG11			01
40	4	IG12			01
41	4	IG13			01
42	4	IG14			01
43	4	IG15			01
44	4	IG16			01
45	4	BORNES X1			01
46	4	BORNES X2			01

REGIA XI	ENTRELEC																																									
	1,5mm ²																																									
TPO LTV																																										
BOTOLA mm ²																																										
BORNE N°	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,40	1,41	1,42
	TRANSM. PRESÃO BOMBA 01 CM-01		TRANSM. PRESÃO BOMBA 02 CM-02		TRANSM. PRESÃO BOMBA 03 CM-03		TRANSM. NÍVEL RESERVAT. ELEVADO CM-04 CM-01		TRANSM. NÍVEL RESERVAT. 01 LT-01		TRANSM. NÍVEL RESERVAT. 02 LT-02		TRANSM. PRESÃO BOMBA 01 CM-01		TRANSM. PRESÃO BOMBA 02 CM-02		TRANSM. PRESÃO BOMBA 03 CM-03		TRANSM. PRESÃO BOMBA 02 CM-02		TRANSM. NÍVEL RESERVAT. 03 LT-03		REMO TO CM-01		REMO TO CM-02		REMO TO VÁLVULA 01 CM-01		REMO TO VÁLVULA 02 CM-02		REMO TO VÁLVULA 03 CM-03		TRANSM. VAZÃO FT-01		TRANSM. VAZÃO FT-02		TRANSM. VAZÃO FT-03		TRANSM. VAZÃO FT-04		TRANSM. VAZÃO FT-05	

REGUA X2	TIPO LTVV	ENTRELEC		
	BITOLA mm ²	2,5mm ²		
	JUMPER	○	○	○
	BORNE N°	A+	B	GND

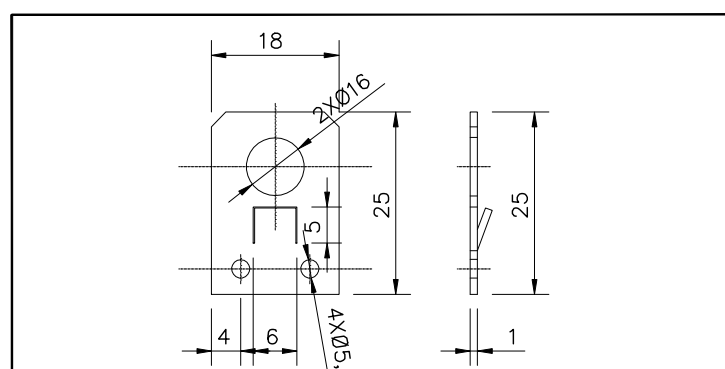


DIMENSIONAL DO SUPORTE

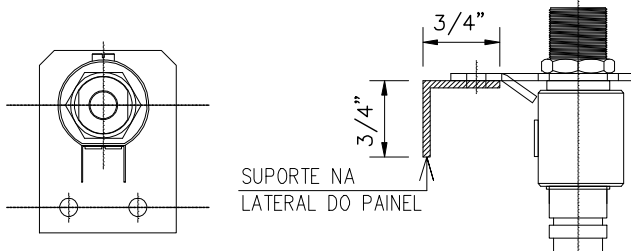


DETALHE A - FIXAÇÃO DO SUPRESSOR
DE SURTO DA ANTENA

OBS: EM CASO DE MUDANÇA DO SUPRESSOR
REVISAR O SUPORTE

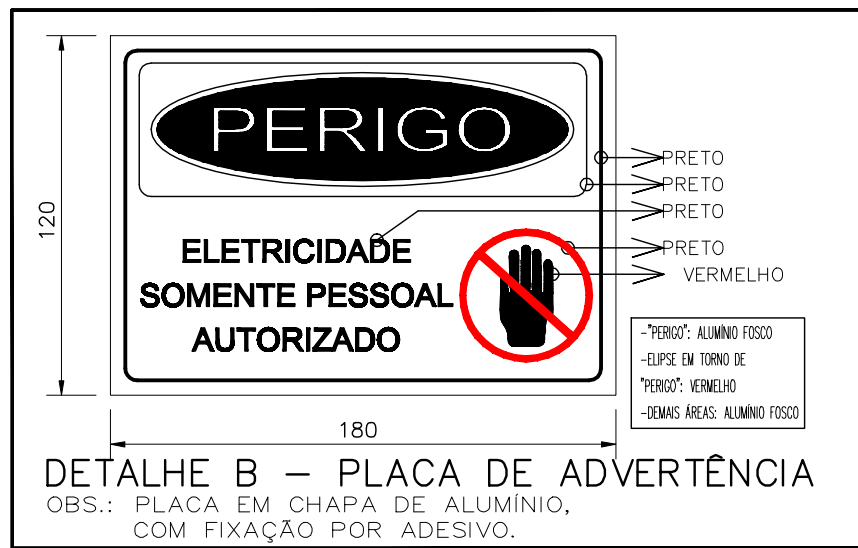

DETALHE B – PLACA DE ADVERTÊNCIA

OBS.: PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO,
COM FIXAÇÃO POR ADESIVO.

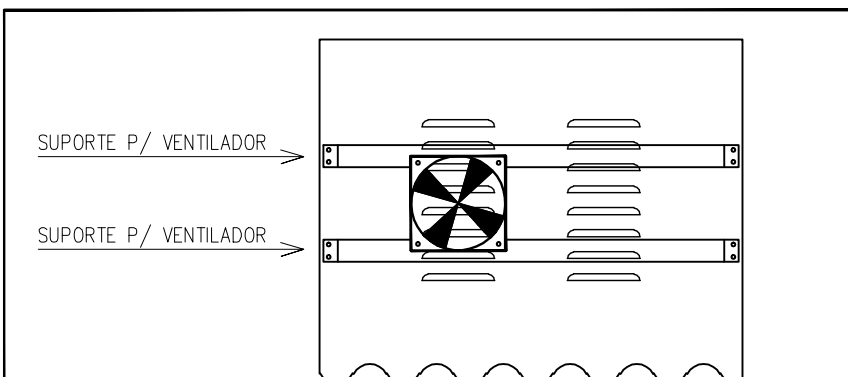

DETALHE C – INSTALAÇÃO VENTILADOR

VISTA INTERNA DA TAMPA

TIPO	TAMANHO (mm)	GRAVAÇÃO			QUANT. DÍGITOS POR LINHAS	QUANT. LINHAS
		DIMENSÕES (mm)				
		C	D	E		
1	17 x 37	5	30	—	12	3
2	25 x 30	10	25	—	4	2
3	15 x 40	5	35	3	14	2
4	17 x 60	4,5	60	3	14	3
5	20 x 60	5	55	3	14	3
6	25 x 90	5	80	3	28	3
7	50 x 120	10	110	3	17	2
8	50 x 200	12	180	3	17	3
9	45 x 40	5	80	3	14	5

NOTAS

- PLAQUETAS RETANGULARES DE 2,4mm DE ESPESSURA, EM PLÁSTICO LAMINADO NA COR PRETA INSCRIÇÃO EM BRANCO.

– OPÇÕES PARA FIXAÇÃO:

- ☒ PLAQUETA APARAFUSADA
☐ PLAQUETA REBITADA
☐ PLAQUETA COLADA COM LOCTITE No. 454

[illegible]