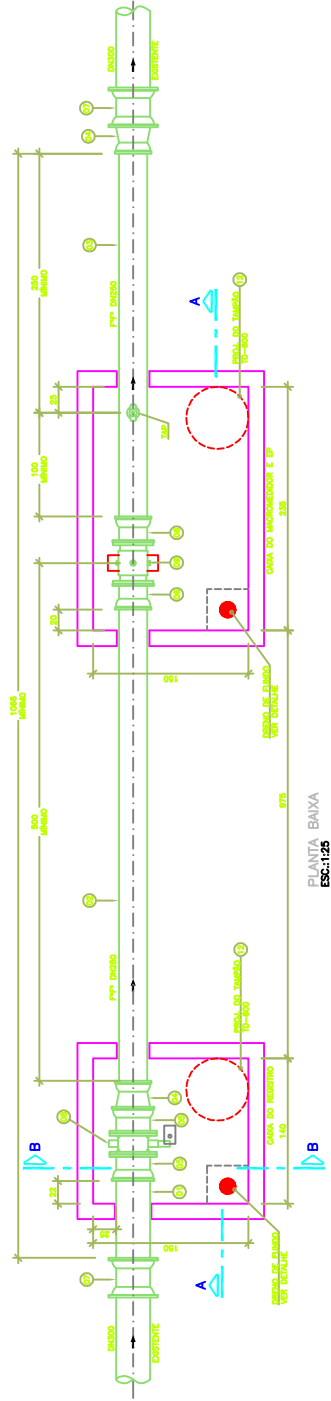
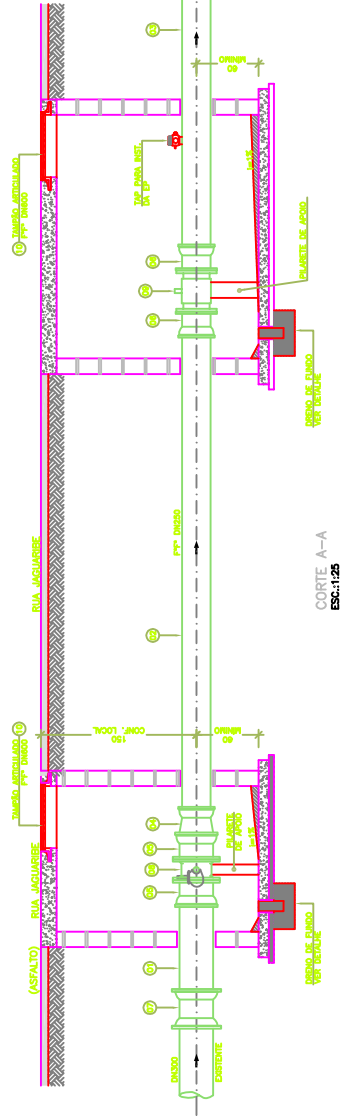
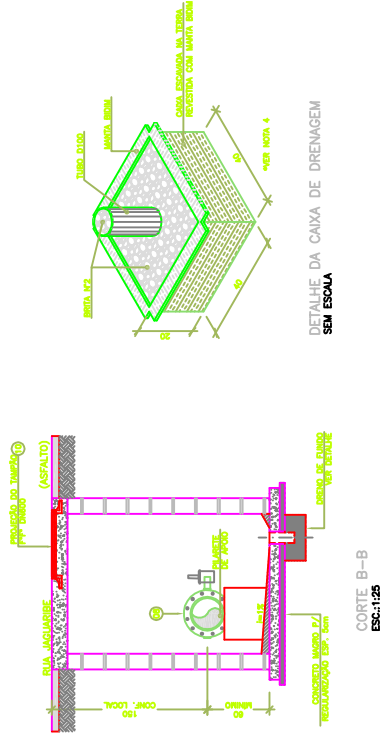
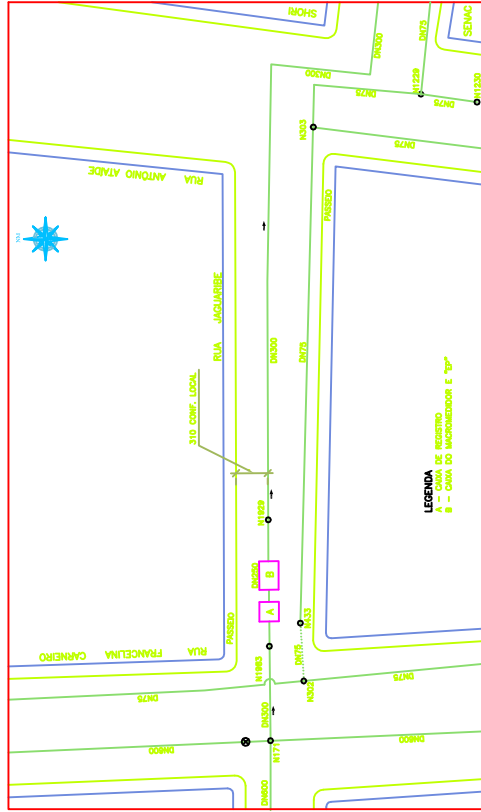


[illegible]

		
MUNICÍPIO: VIA VELHA	DISTRITO: VIA VELHA	SUÁRIO: DIVERSOS
EMPREGAMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA		
TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA		
SETOR: GARITO		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – PROJETO HIDRÁULICO		
MACROMEDIDOR DMC07 – PLANTAS, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAIS		
ESCALA:	FOLHA:	REV:
INDICAÇÃO: 01 / 01	Nº CADERNO: 0500-000-40-5-X-00-0792	DATA: 06/04/2010

LEGENDA

- EXISTENTE
- - - PROJETO
..... A SER FECHADO

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DIÂMETRO	INTERVALO	UNIDADE
TIPO05						
01	TUBO CLAMOROSO L=1,00m		1	300	P"	
02	TUBO CLAMOROSO L=1,50m		1	250	P"	
03	TUBO CLAMOROSO L=2,00m		1	250	P"	
04	REDAÇÃO PONTA BOLA JE		2	300/250	P"	
05	ENTREDESA FLANGE BOLA PH10 JE		2	300	P"	
06	ENTREDESA FLANGE BOLA PH10 JE		2	250	P"	
07	UMA DE CORREIA JM PH10		2	300	P"	
CONDIÇÕES						
08	VALVULA BOMBOLETA FLAMIZADA PH10		1	300	P"	
09	INSTRUMENTO ELETRONOMETRICO FLAMIZADO PH10		1	250	P"	
ACESSÓRIOS						
10	TIPO05 ARTICULADO		2	600	P"	
	PPV PH10		48	20x40	UAL	
	BOMBOCHA		2	250	UAL	
	AMP PH10		2	300	UAL	
	JB JE		4	250	UAL	
	JB JE		2	300	UAL	
	PPV JM PH10		32	18x110	UAL	
	JB JM PH10		4	300	UAL	
	OP JM PH10 (CONTRA-FLANGE)		4	300	UAL	

NOTA

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E DIÂMETROS EM MILÍMETRO, SALVO ONDE INDICADO.
2. PARA AVER A INFLUÊNCIA DOS DIFERENTES PRÔTETOS VER RESUMO Nº C-500-800-80-55-XI-0184.
3. NÃO DEIXAR DENTRE LÂMINAS NENHUM DO TIPO COMBUSTÍVEL ENTRE A CAIXA DE RESISTÊNCIA E A PRIMEIRA CORDÃO LOCALIZADA APÓS A CORDA INSTALADA EM ESTADO PRONTA.
4. CASO A CAIXA SEJA IMPRATICABILIZADA INTERAMENTE, NÃO UTILIZAR O DRUM.