


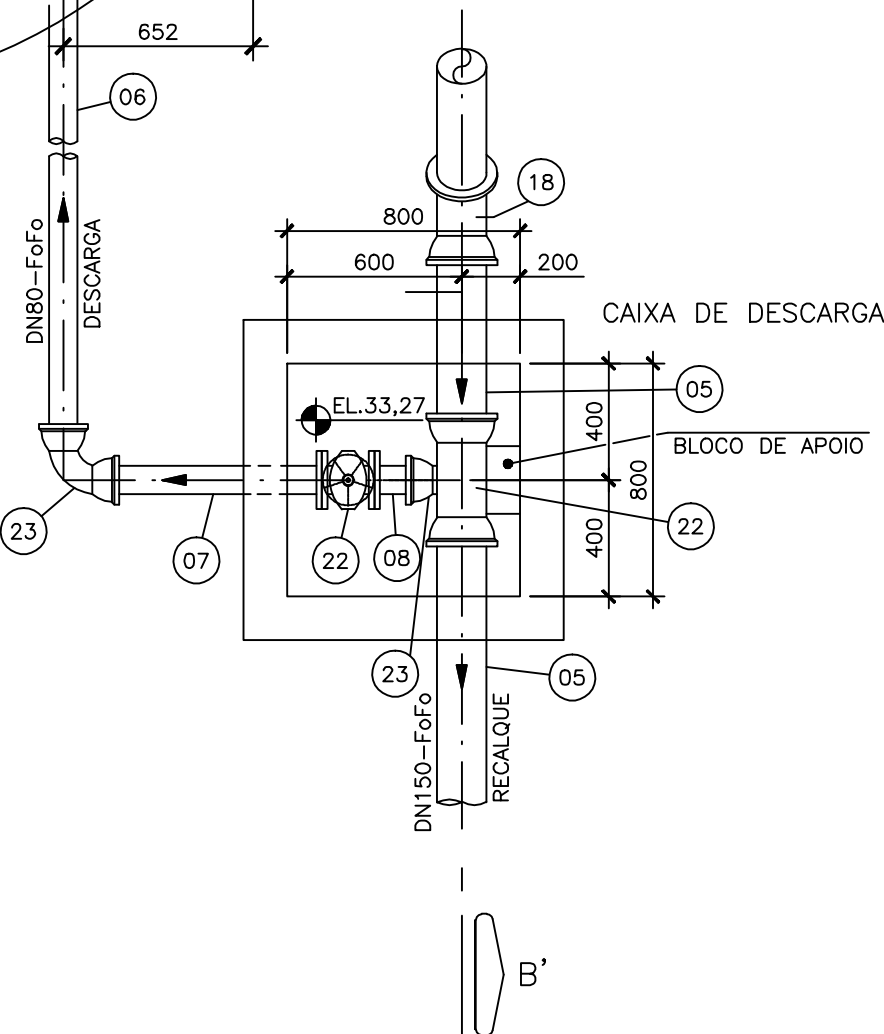

ESPECIFICAÇÃO DO CONJUNTO-BOMBA:

ETAPA ÚNICA
VAZÃO(Q)=27,40 l/s
ALTURA MANOMÉTRICA(H _{man})=31,00mca
RENDIMENTO(η _v)=67%
POTÊNCIA= 200V
MOTOR= 220V, 3ø, 60Hz
ROTAÇÃO=1559rpm
REGIME DE OPERAÇÃO= 1+1

CESAN
Qualidade em Saneamento

NÍCIO: SERRA		DISTRITO: SEDE		BAIRRO:	
PRENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA SERRA					
ULO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DE SÃO MARCOS					
PROJETO BÁSICO					
PLANTA BAIXA, CORTE BB – LISTA DE MATERIAL					
Nº P.I. 0000/00					
FOLHA: INDICADA		FOLHA: 03 / 06		Nº CESAN A 0 3 5 0 0 0 9 1 5 X X 0 1 3 3	
REV: 00		REV: 00		REV: 00	