


NOTAS:


- 1- DIÂMETROS NÃO DISCRIMINADOS SERÃO DE DN150mm.
- 2- MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO PVC-EB644/82.
- 3- DEVERÃO SER OBSERVADAS NA ÉPOCA DA EXECUÇÃO DA OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS QUE POR VENTURA NÃO CONSTAM NESTE PROJETO
- 4- TODOS OS TRECHOS DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA IGUAL A 0,35% QUANDO DN150 mm.
- 5- TODOS OS TRECHOS QUE TIVEREM RECOBRIMENTO INFERIOR A 0,90 M DEVERÃO SER ENVELOPADOS.

CONVENÇÕES

	REDE PROJETADA
	REDE EXISTENTE
	LINHA DE RECALQUE
	PV DE ESGOTO EXISTENTE CESSA
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
	PV PROJETADO
	POSTE
	DIVISÃO DE BACIAS
	CAMINHO DE SERVIÇO

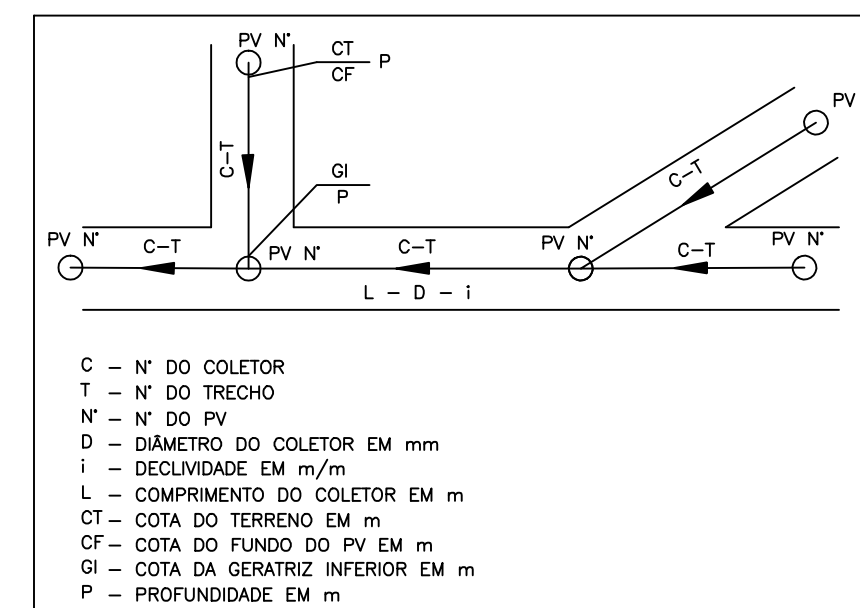

ARTICULAÇÃO

[illegible]