


COR ESP.
1 07 01
2 07 02
3 07 03
4 07 04
5 07 05
6 07 06
7 07 07
8 07 08
9 07 09
140 140 0,15
162 162 0,15

DIAGRAMA MULTIFILAR

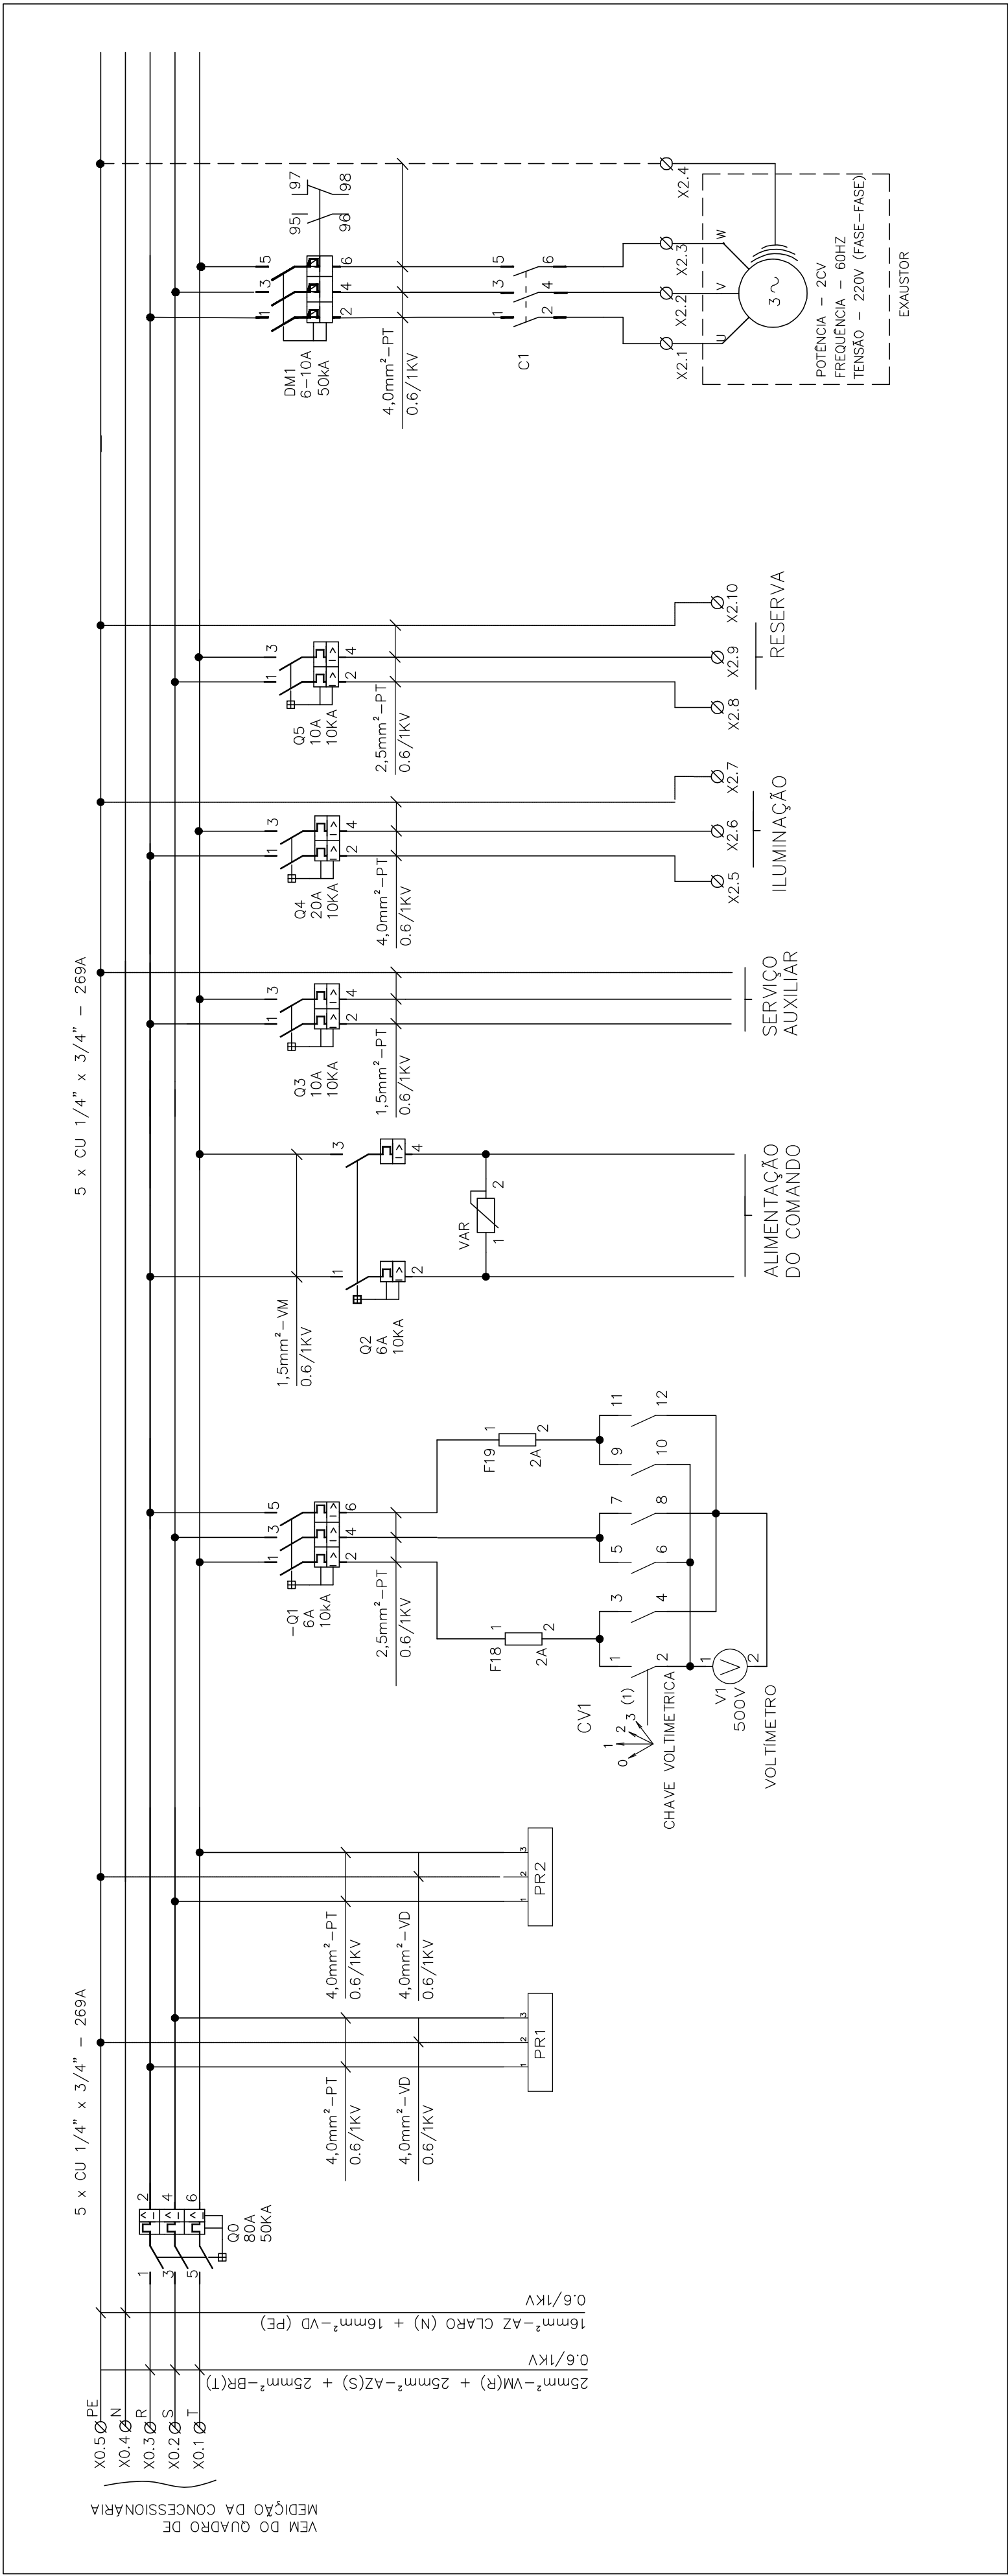


SIMBOLOGIA

SIMBOLO		DESCRIÇÃO	SIMBOLO		DESCRIÇÃO
LITERAL	GRÁFICO		LITERAL	GRÁFICO	
Q		DISJUNTOR TRIPOLAR COM RELÉ TÉRMICO	K		CONTATO NORMALMENTE ABERTO
Q		DISJUNTOR MONOPOLAR COM ELETROMAGNÉTICO	K		CONTATO NORMALMENTE FECHADO
Q		DISJUNTOR BIPOLAR COM RELÉ TÉRMICO	V		VOLTIMETRO
		BARRA DE TERRA	F		FUSIVEL
VE		VENTILADOR	IL		ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE
		DERIVAÇÃO DE CABOS			TOMADA 2P+T
S		MICRO SWRCH (FIM DE CURSO) (NA/F)	A		AMPERMETRO
K		BOBINA DE CONTATOR OU RELÉ	C		CONTATOS DE FORÇA DO CONTATOR TRIPOLAR
RE		RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL SÓLIDOS	HOR		HORIMETRO
X		CONECTOR DE PASSAGEM	PR		PARA-RAIO DE BAIXA TENSÃO
CV		CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRO	CA		CHAVE COMUTADORA AMPERMETRO
SSW		SOFT START	DM		DISJUNTOR MOTOR

COR ESP.
1 07 01
2 07 02
3 07 03
4 07 04
5 07 05
6 07 06
7 07 07
8 07 08
9 07 09
140 140 0,15
162 162 0,15

DIAGRAMA MULTIFILAR

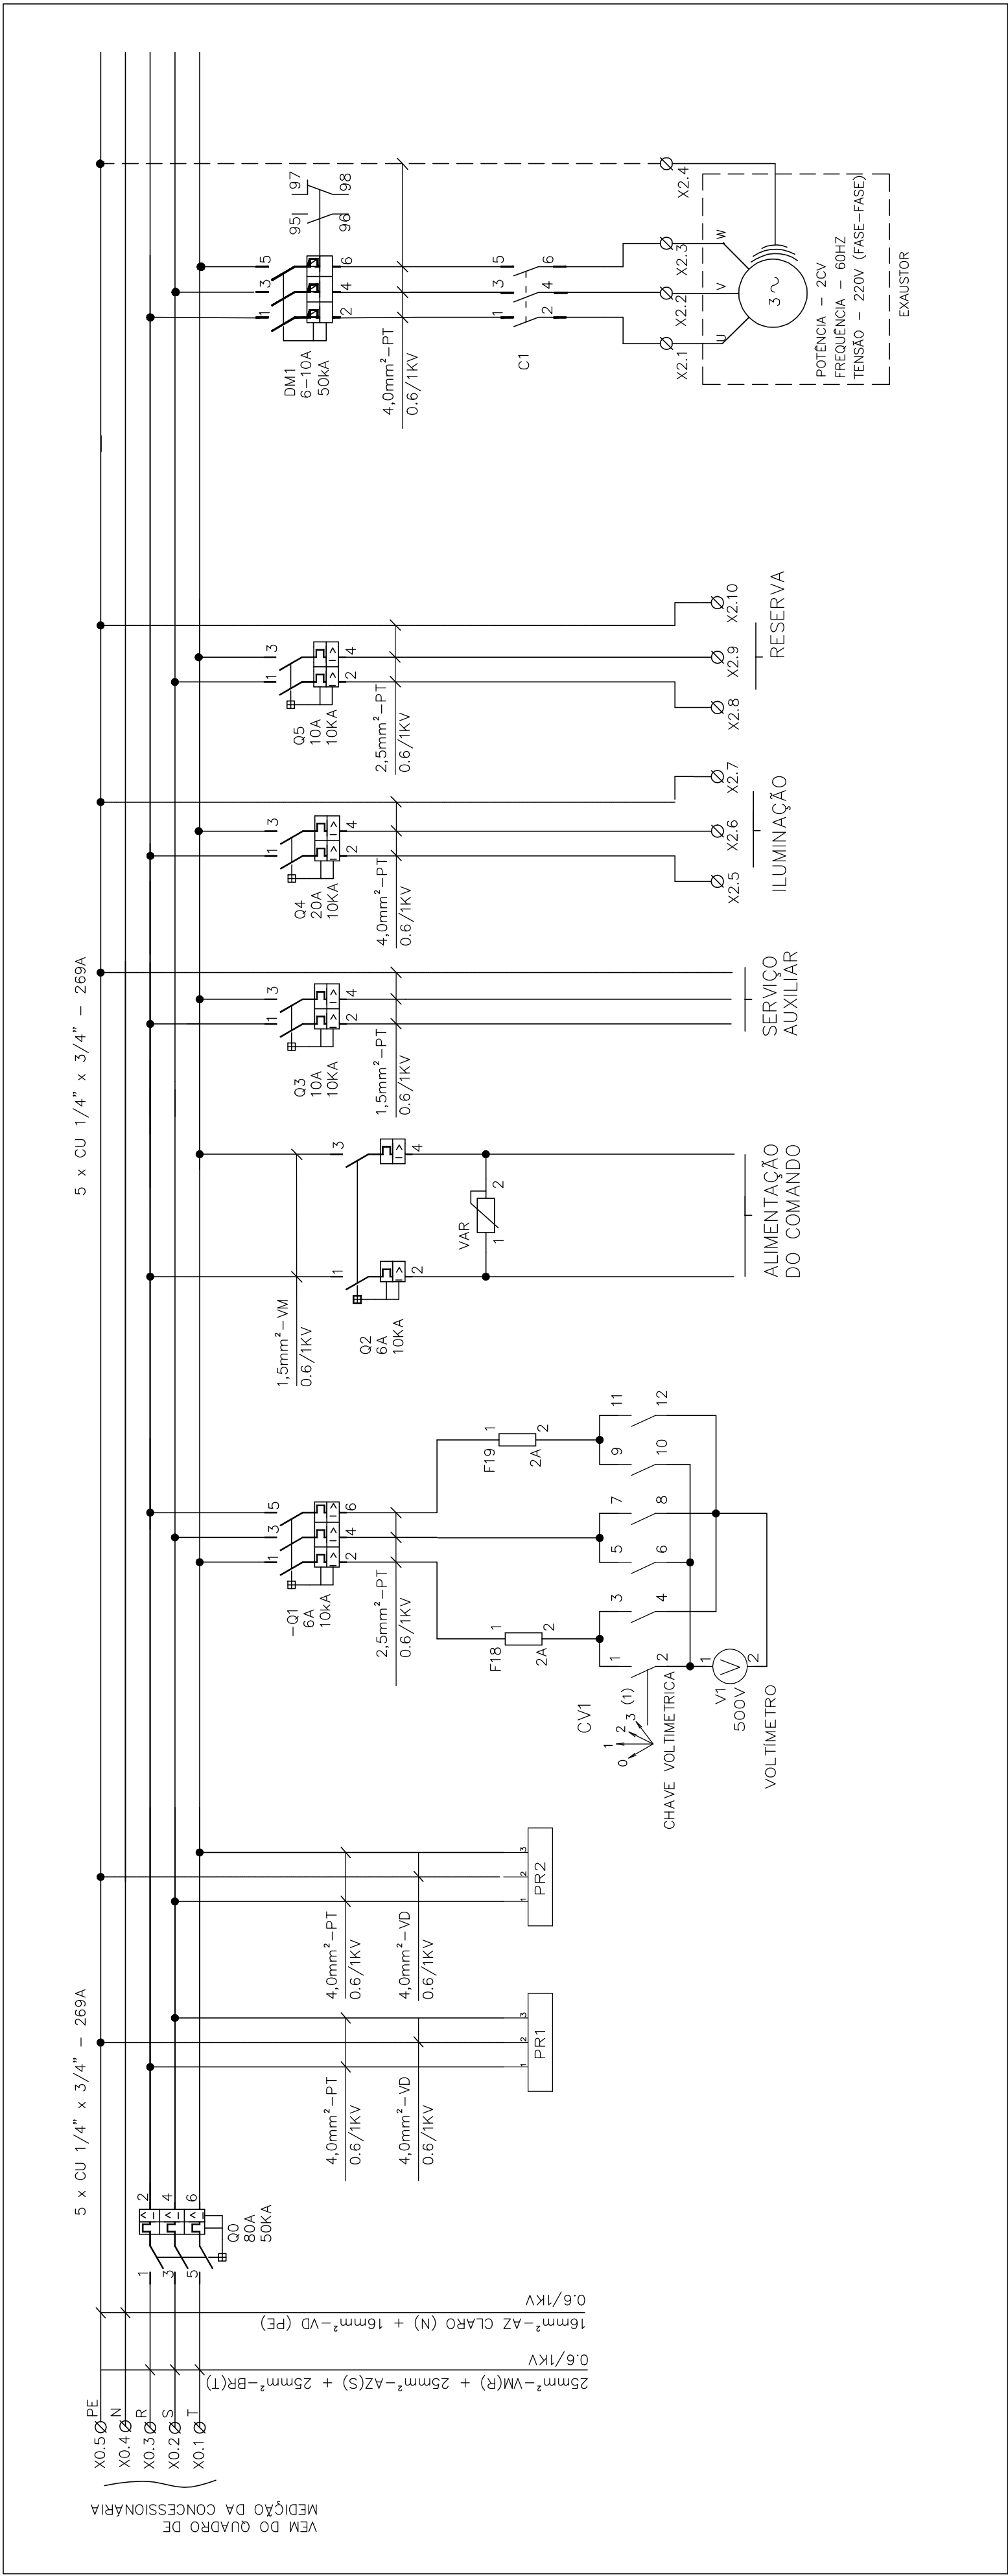


SIMBOLOGIA

SIMBOLO		DESCRIÇÃO	SIMBOLO		DESCRIÇÃO
LITERAL	GRÁFICO		LITERAL	GRÁFICO	
Q		DISJUNTOR TRIPOLAR COM RELÉ TÉRMICO	K		CONTATO NORMALMENTE ABERTO
Q		DISJUNTOR MONOPOLAR COM ELETROMAGNÉTICO	K		CONTATO NORMALMENTE FECHADO
Q		DISJUNTOR BIPOLAR COM RELÉ TÉRMICO	V		VOLTIMETRO
		BARRA DE TERRA	F		FUSIVEL
VE		VENTILADOR	IL		ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE
		DERIVAÇÃO DE CABOS			TOMADA 2P+T
S		MICRO SWRCH (FIM DE CURSO) (NA/F)	A		AMPERMETRO
K		BOBINA DE CONTATOR OU RELÉ	C		CONTATOS DE FORÇA DO CONTATOR TRIPOLAR
RE		RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL SÓLIDOS	HOR		HORIMETRO
X		CONECTOR DE PASSAGEM	PR		PARA-RAIO DE BAIXA TENSÃO
CV		CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRO	CA		CHAVE COMUTADORA AMPERMETRO
SSW		SOFT START	DM		DISJUNTOR MOTOR

COR ESP.
1 07 01
2 07 02
3 07 03
4 07 04
5 07 05
6 07 06
7 07 07
8 07 08
9 07 09
140 140 0,15
162 162 0,15

DIAGRAMA MULTIFILAR

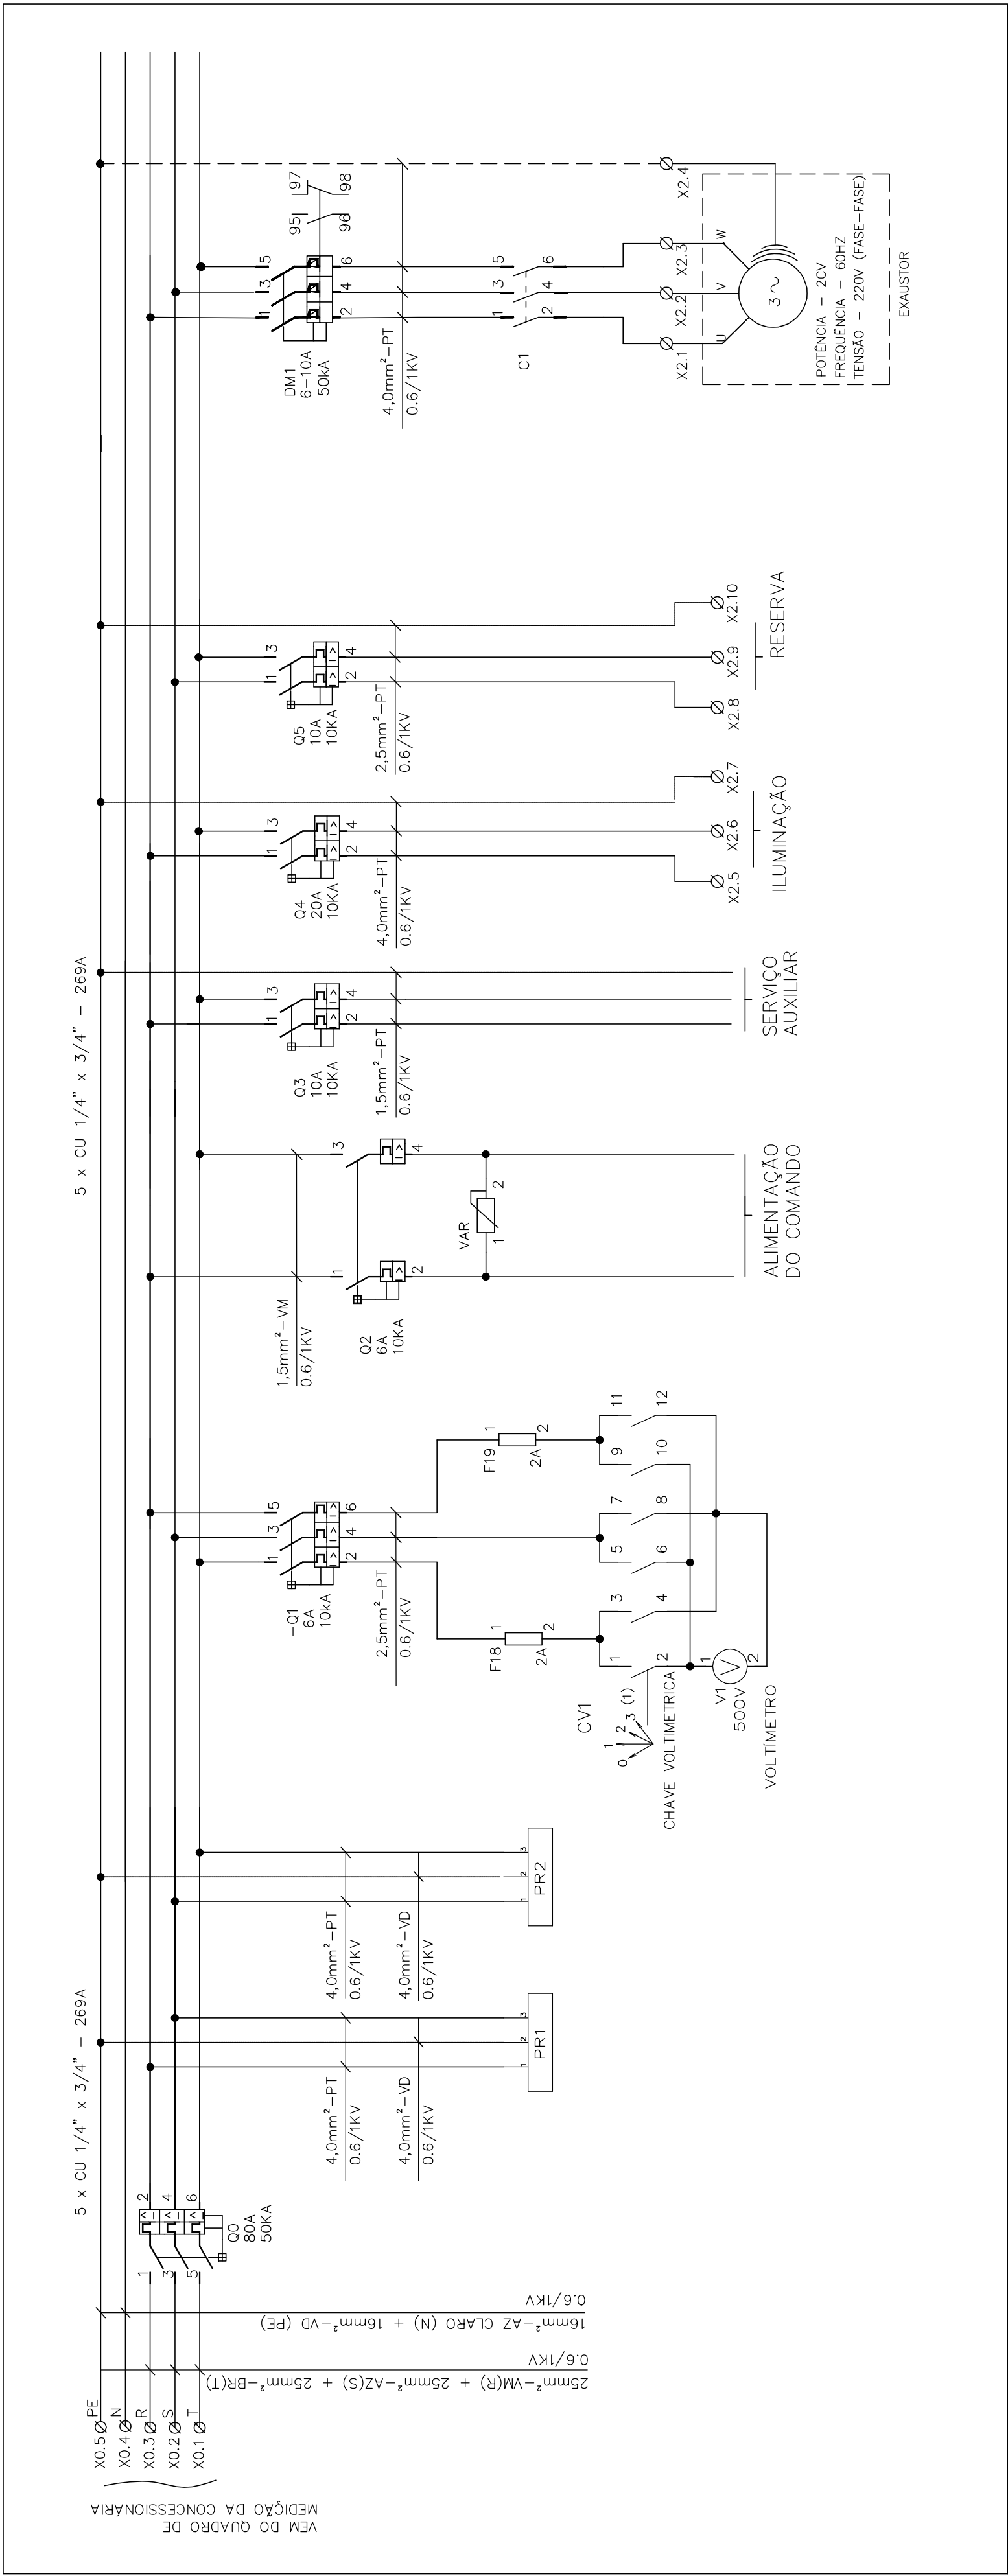

SIMBOLOGIA

SIMBOLO		DESCRIÇÃO	SIMBOLO		DESCRIÇÃO
LITERAL	GRÁFICO		LITERAL	GRÁFICO	
Q		DISJUNTOR TRIPOLAR COM RELÉ TÉRMICO	K		CONTATO NORMALMENTE ABERTO
Q		DISJUNTOR MONOPOLAR COM ELETROMAGNÉTICO	K		CONTATO NORMALMENTE FECHADO
Q		DISJUNTOR BIPOLAR COM RELÉ TÉRMICO	V		VOLTIMETRO
		BARRA DE TERRA	F		FUSIVEL
VE		VENTILADOR	IL		ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE
		DERIVAÇÃO DE CABOS			TOMADA 2P+T
S		MICRO SWRCH (FIM DE CURSO) (NA/F)	A		AMPERMETRO
K		BOBINA DE CONTATOR OU RELÉ	C		CONTATOS DE FORÇA DO CONTATOR TRIPOLAR
RE		RELÉ CONTROLADOR DE NÍVEL SÓLIDOS	HOR		HORIMETRO
X		CONECTOR DE PASSAGEM	PR		PARA-RAIO DE BAIXA TENSÃO
CV		CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRO	CA		CHAVE COMUTADORA AMPERMETRO
SSW		SOFT START	DM		DISJUNTOR MOTOR