
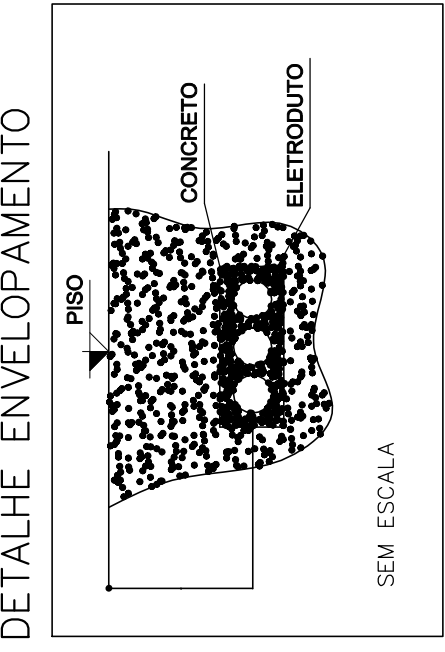




DETALHE 2

TOMADA DE SERVIÇO



- 01 – DEVEM SER INSTALADO PRENSA CABOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM DOS CABOS QUE ALIMENTAM AS BOMBAS PARA EVITAR A PASSAGEM DE GÁS DO POÇO AO PAINEL;
- 02 – OS ELETRODUTOS ENTERRADOS DEVERÃO SER ENVELOPADOS COM CONCRETO MAGRO

[illegible]