

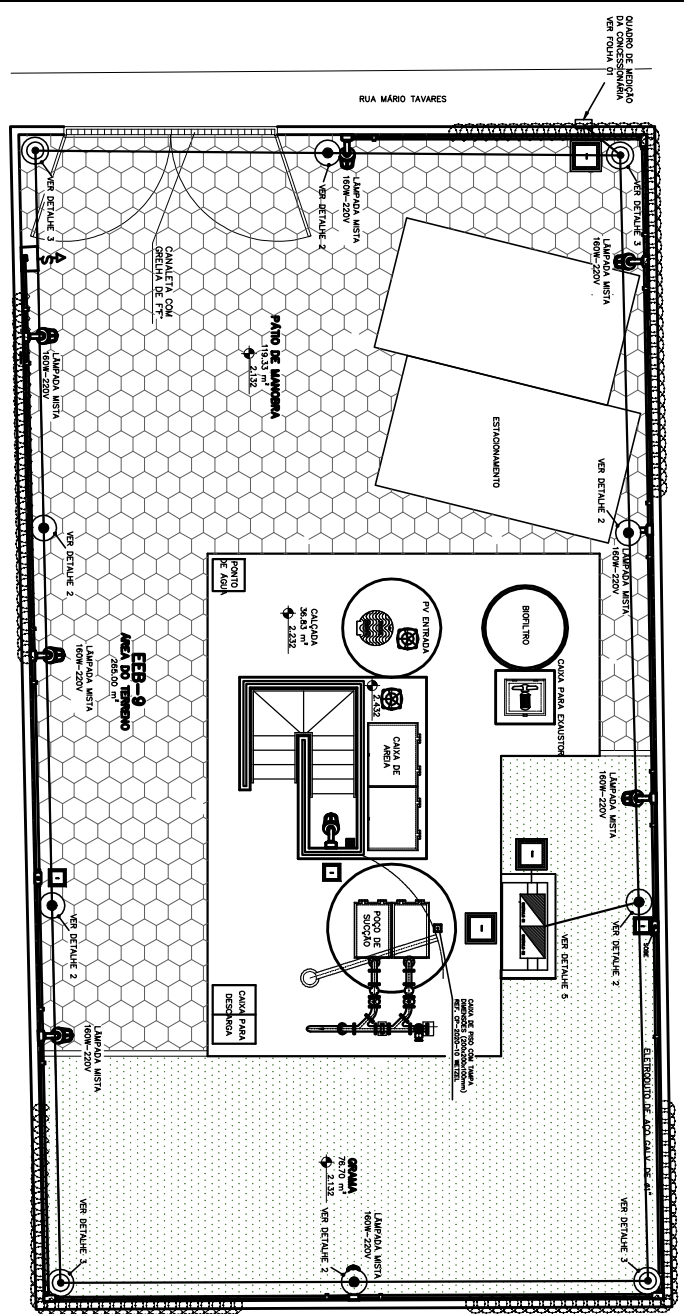
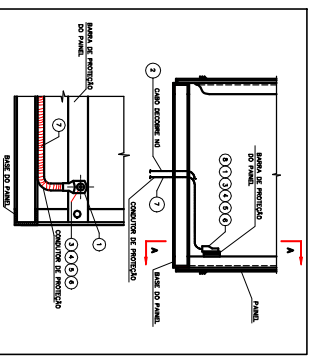

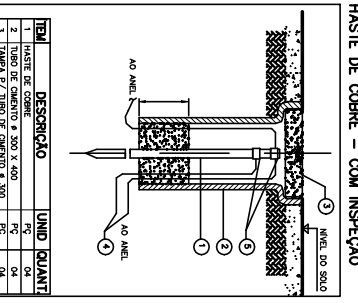


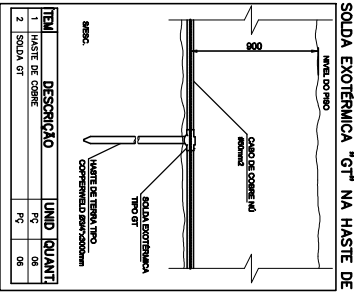

ANEL DE PROTEÇÃO
ESCALA 1/50

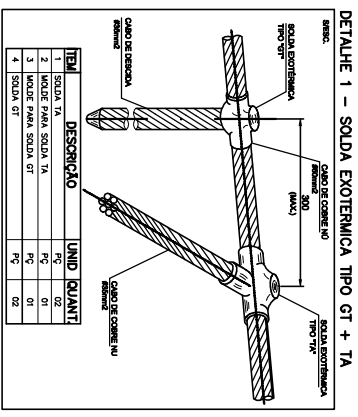

LEGENDA	
	HASTE DE COBRE COM CANA DE INSPEÇÃO
	HASTE DE COBRE - 3 METROS
	CABO DE COBRE NO ENTERRADO

- NOTAS:
- 01 - O CABO DO ANEL DE PROTEÇÃO DEVEA SER INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE 60CM.
 - 02 - A RESISTÊNCIA DO ANEL DE PROTEÇÃO DEVEA SER, EM QUALQUER PUNTO DO ANEL, MAIOR DO QUE A RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO.
 - 03 - AS CONEXÕES DEVEAM SER FEITAS DE ACORDO COM O PROJETO DE ATERRAMENTO.
 - 04 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 05 - TODAS FERRAGENS DA ESTAÇÃO ELEVADORA DEVEAM SER CONECTADAS À MALHA DE ATERRAMENTO POR MEIO DE BARRAS DE CUMPRIMENTO E PONTAS, CORDÃO EQUIPAMENTOS, PAINEL, LUMINÁRIOS ETC.
 - 06 - CADA CORDÃO DEVEA SER ATERADO POR UM PAINEL NA MALHA DE ATERRAMENTO.
 - 07 - O ANEL DE PROTEÇÃO DEVEA SER CONECTADO POR UMA MALHA DE TERRA, E CONSIDERAR A MALHA DE TERRA DA CONCESSIONÁRIA SE EXISTIR.
 - 08 - O ANEL DE PROTEÇÃO DEVEA SER INSTALADO COM O ATERRAMENTO DA FONTE DE ENERGIA.
 - 09 - É PROIBIDA A PRESENÇA DE MATERIAS INFLAMÁVEIS OU EXPLOSIVOS PRÓXIMOS ÀS INSTALAÇÕES.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	1	TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO 7x1-150"	PC	04
2	1	CABO DE COBRE Nº 1/2"	PC	04
3	1	PARAFUSO DE CARRA SCOTCHMAN	PC	04
4	1	ARRUELA USA	PC	04
5	1	ARRUELA USA	PC	04
6	1	POÇA SCOTCHMAN	PC	04
7	1	SWIT CONECTOR DE PROTEÇÃO SOLADO	PC	04
8	1	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO GEM	PC	04



NÚMEROS		TÍTULOS		DISCERNIMENTO		REVISÃO	
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA		LOCAL		DES.		DIV.	