



DIAGRAMA MULTIFILAR

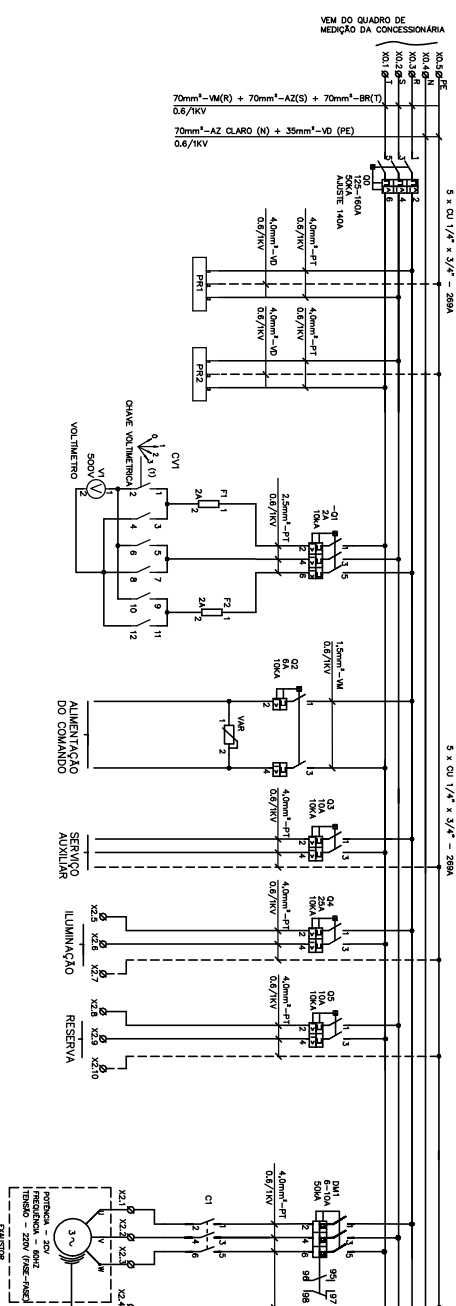

CONTROLE DE UMIDADE

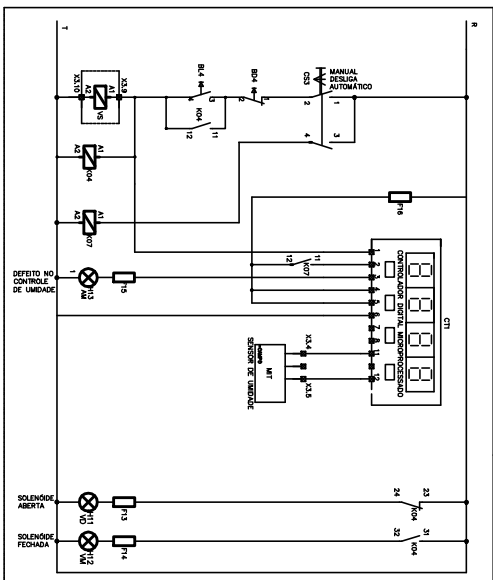

SIMBOLOGIA

[illegible][illegible]

NOTAS

- A LÓGICA DO COMANDO NÃO PERMITE FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO DAS BOMBAS.
- DEVERÁ SER VERIFICADA A CORRENTE NOMINAL DA BOMBA ADQUIRIDA.

[illegible]