



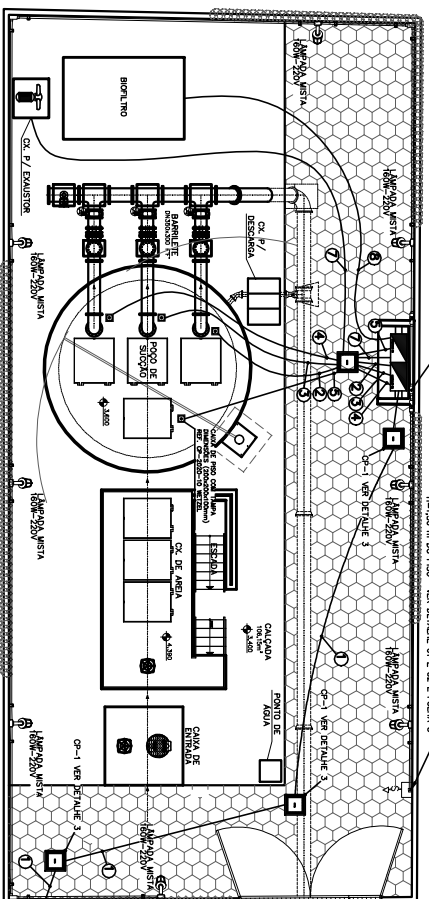


PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO

VISTA LATERAL – POÇO DE SUÇÃO
ESCALA 1:30



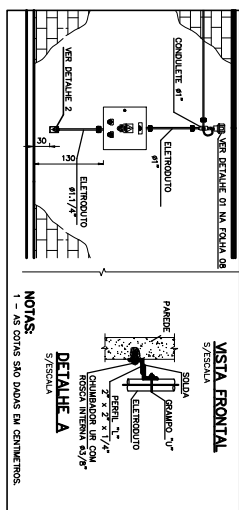


DETALHE 1 – LOCAÇÃO DO QUADRO DE CONTROLE DA ILUMINAÇÃO




ALTA DA DE SERVIÇO


NOTAS:
1 - AS COTAS SÃO DADAS EM CENTÍMETROS.

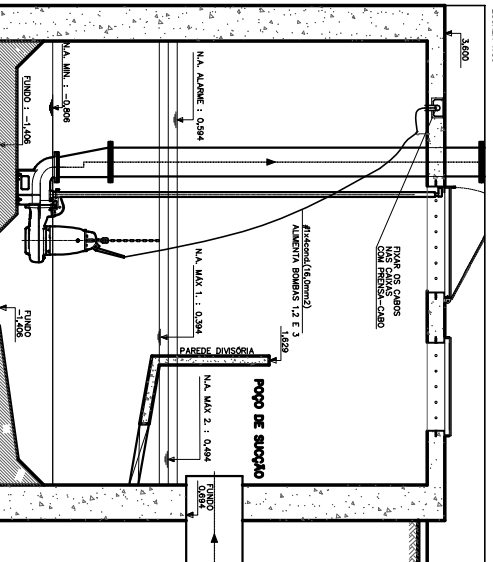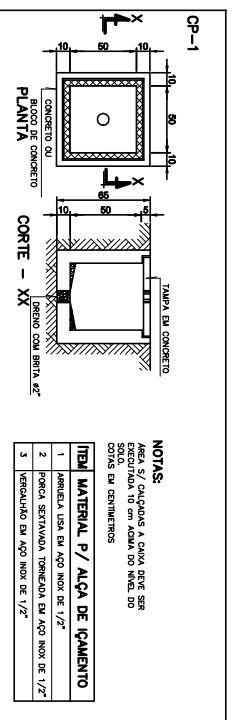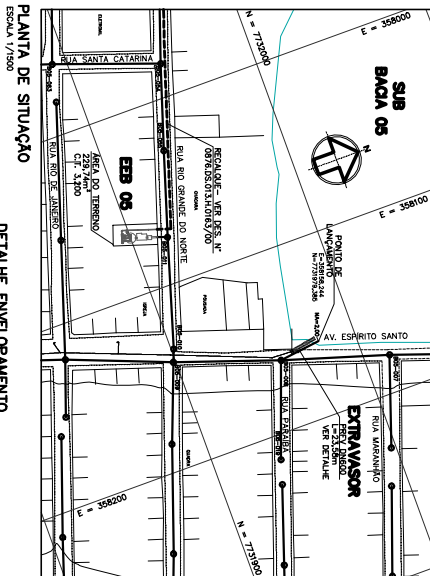**DETALHE 3 – CAIXA DE PASSAGEM CP-1****DETALHE 3 – CAIXA DE PASSAGEM CP-1**


PLANTA DE SITUAÇÃO




DETALHE ENVELOPAMENTO




ILUMINAÇÃO EXTERNA INSTALADA NO MURO DA ELEVATÓRIA



**DETALHE
FIXAÇÃO ELETRODUTO 1"**

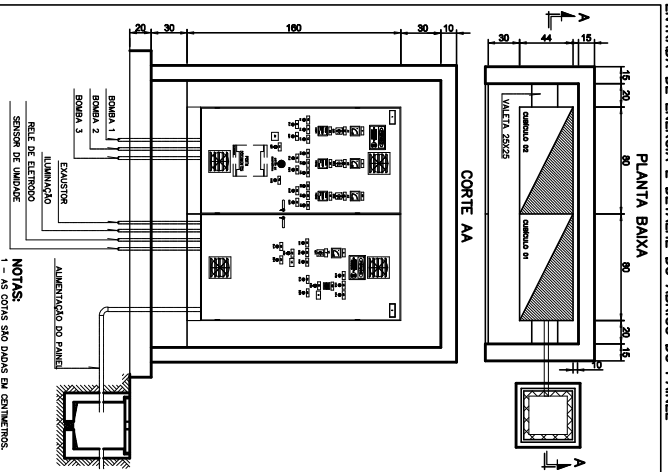

ENTRADA DE ENERGIA E DETALHE DO ABRIGO DO PAINEL

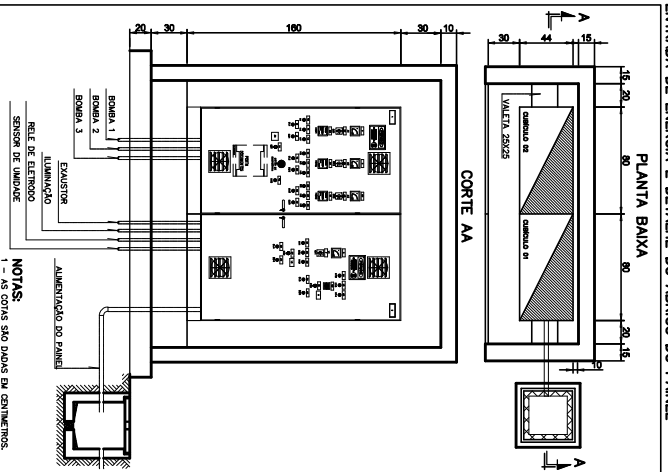

NOTAS: 1 - AS COTAS SÃO DADAS EM CENTÍMETROS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO GALVANIZADO 2"	Pq	1
2	ELETRODUTO METALICO ESTAVEL 2"	Mt	1
3	CONECTOR FIMDA TPO 2"	Pq	1
4	CONECTOR MUDDO BENTON 2"	Pq	1
5	BOLSA DE ESTACADO DE AÇO GALV. COM RESEA 2"	Pq	1
6	MEIO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	Pq	1
7	CHAVE 3/8" COM STANING DE AÇO GALV. 2"	Pq	1
8	LUNA PARA ELETRODUTO BA AÇO GALV. 2"	Pq	2

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 01 | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>+ <i>Princedo</i> (20mm em coteio 30) - 0,6 N/V</p> | ELTR. APO. 04XV. |
| 02 | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>DIC-1 - <i>Princedo</i> (4mm/2) Vermeio (0), Azul (5) + <i>Bronco</i> (7) - ALBERTA MOTOR M1
+ <i>Princedo</i> (8mm/2) Verde - 0,6 N/V</p> | ELETRUOTO OPERADO 92° |
| 03 | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>DIC-2 - <i>Princedo</i> (4mm/2) Vermeio (0), Azul (5) + <i>Bronco</i> (7) - ALBERTA MOTOR M2
+ <i>Princedo</i> (8mm/2) Verde - 0,6 N/V</p> | ELETRUOTO OPERADO 92° |
| 04 | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>DIC-3 - <i>Princedo</i> (4mm/2) Vermeio (0), Azul (5) + <i>Bronco</i> (7) - ALBERTA MOTOR M3
+ <i>Princedo</i> (8mm/2) Verde - 0,6 N/V</p> | ELETRUOTO OPERADO 92° |
| 05 | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>SERVOE DE INTEL. - Multibanco Vermeio (0)/Azul (5)/Azul (5) + <i>Bronco</i> (0)/Azul (5) + <i>Bronco</i> (0)/Azul (5) - 0,6 N/V</p> | ELETRUOTO OPERADO 91°/4° |
| 06 | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>DIC-5 - <i>Princedo</i> (4mm/2) Vermeio (0) + <i>Bronco</i> (7) + <i>Princedo</i> (4mm/2) Verde - LUMINACAO 0,6 N/V</p> | ELETRUOTO APO. 04XV. 41° |
| 07 | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>DIC-6 - <i>Princedo</i> (4mm/2) Vermeio (0), Azul (5) + <i>Bronco</i> (7) - ALBERTA EXISTENTE
+ <i>Princedo</i> (8mm/2) Verde - 0,6 N/V</p> | ELETRUOTO OPERADO 92° |
| 08 | <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <p>TRANSMISSOR DE LUMINOZ. - Multibanco (SIELO)</p> | ELETRUOTO OPERADO 91°/4° |

NOTAS:

01 - DEVER SER INSTALADO PREENSA CABOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM DOS CABOS QUE ALIMENTAM AS BOMBAS PARA ENTRAR A PASSAGEM DE GÁS DO POÇO AO PAINEL;

02 - OS ELÉTRICISTAS ENTRARÃO DEVERÃO SER ENVOLVIDOS COM CONCRETO MACIÇO

DETALHE 4 – ALIMENTAÇÃO DO EXAUSTOR DO BIOFILTRO

1										2										3										4									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO										EMPENHO CESSAN										DATAS									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										RECEBIDO: ____/____/____										PROJETOADO: _____										MUNICÍPIO: _____									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										Nº DOC: ____ ASS: _____										PROJETOADO: _____										DISTRITO: _____									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										APROVAÇÃO CESSAN: _____										PROJETOADO: _____										BARRIO/PONTO DA SERRA									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										ASS: _____ MATR: _____										COTA: _____										NOME DO EMPENHAMENTO:									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										UNID: _____ DATA: ____/____/____										COTA: _____										TÍTULO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EBS - BACIA FONTE DA FRUTVA/SIB-BACIA 5									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										Nº DES. PROJETOISTA: _____										COTA: _____										PROJETO ELÉTRICO									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										DATA: ____/____/____										COTA: _____										PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO E DETALHES									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										EST. APROVADO NA IGRTA A COMPROVAÇÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.										COTA: _____										ESCALA: _____									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										COTA: _____										COTA: _____										INDICAÇÃO: _____									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										COTA: _____										COTA: _____										FOLHAS: _____									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										COTA: _____										COTA: _____										Nº CESSAN: _____									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										COTA: _____										COTA: _____										A-050-000-91-6-XC-0141									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										COTA: _____										COTA: _____										REV: _____									
CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:										COTA: _____										COTA: _____										01									