


DIAGRAMA MULTIFILAR

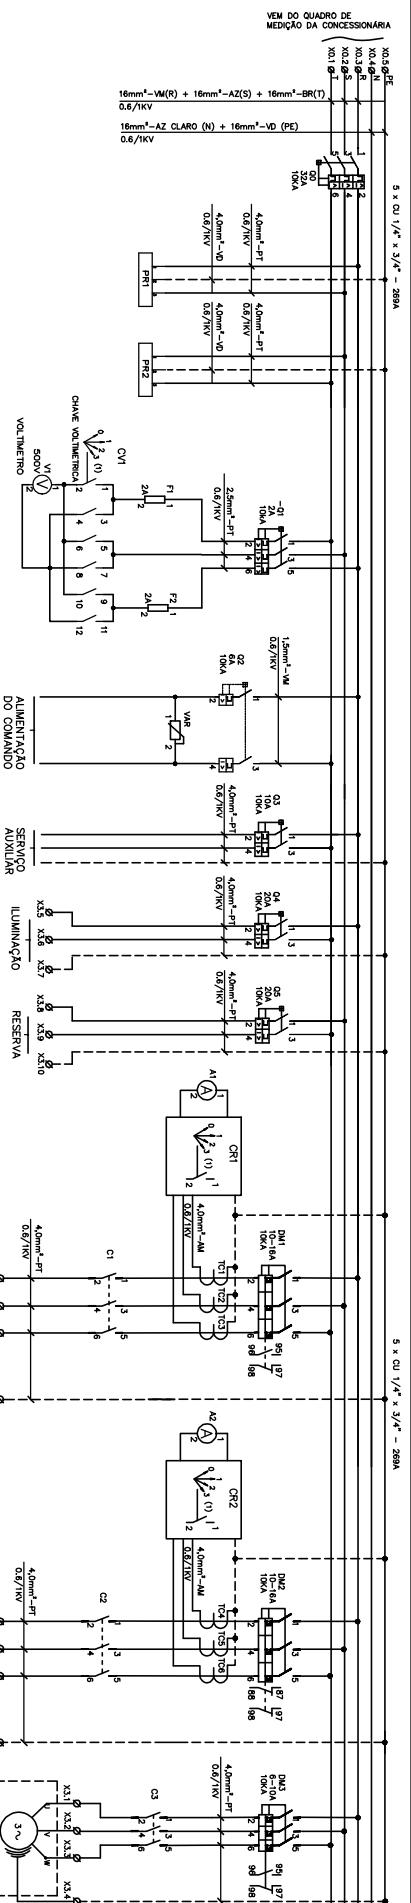

SIMBOLÓGIA

[illegible]

LISTA DE MATERIAL DO PAINEL			
QUNT.	DESCRIÇÃO	UNID	QUNT.
700			
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 32A, 10KA, CAVITA C, DIM-160, WEG	CH/502/CM	03
02	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 24, 10KA, CAVITA C, ABB	M/2/AZ/01	04
02/08	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 6A, 10KA, CAVITA C, ABB	PR/P/02	02
02/07/09	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 10A, 10KA, CAVITA C, ABB	A1/A2	02
DM/DM2	DISJUNTOR MOTOR 10-16A, 10KA/220V, ABB	K4 X 8	06
51/52	RELÉ ON-OFFCH 1P DE CÍRCLO 8A P/OS SUPRIS, 1 W/1 N, NÚMERO 352000-11A, MARCA SIEMENS	H8R/P/02	02
L	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W, 110V, E27, MARCA PHILIPS	BA	04
V1/V2/V3/V4	MODO VENTILADOR PARA PAINEL, MODELO ENTROVAL, MARCA VENTILAVA	V	01
01	MODULO EXTERNA 2 P/OS + TERMO, 1 A, 5, SÍMBOLA X COM CAIXA, PAUL LEBRAND	PH/6H/010/H15	04
01	RECEPTOR EM PROTEÇÃO PARA BOMBA, BREL E27	H1/V2/H4/H12	04
01	PORTA DOCUMENTOS TÁBUA, 1PEZ 7160	H3/H4/H9/H12	04
01	CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÕES PARA BOMBE S1-4T-2, MARCA PHOENIX	H7	01
01	CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÕES PARA BOMBE S1-4T-11, MARCA PHOENIX	W48	01
01	ARMADO CONJUNTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E RESERVOS	CS1	01
01	ARMADILHAMENTO DE CORDÃO 3/4"V1/2"X 100cm	F1/F2	02
01	BOMBE DE COANDO 10mm ³ , MARCA ENTREGEC	C1/C2	02
X1	BOMBE DE COANDO 15mm ³ , MARCA ENTREGEC	CA/CAS	02
X2	BOMBE DE COANDO 10mm ³ , MARCA ENTREGEC	TC/2A,AS + 6	06
X3	BOMBE DE COANDO 10mm ³ , MARCA ENTREGEC	ET1	02
PT1/PT2/PT3/PT4	DISJUNTOR 1A	CS2, CS3	02
BT/PT/PT2/PT3/PT4	BOÍMBO DE COANDO METALICO 22MM N/A, VERDE, 220V, 60 HZ, METALTEX	CT1	01
PT/PT2/PT3/PT4	BOÍMBO DE COANDO METALICO 22MM N/A, VERMELHO, 220V, 60 HZ, METALTEX	DM3	01
733A/4A/5A/6A/10	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 20A, 10KA, CAVITA C, ABB	CA/2	01
CA/2/5/6/8	RELÉ DE NÍVEL ELÉTRONICO, MODELO 10P-1, MARCA DOMECC		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 32A, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 24, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 6A, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 10A, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	DISJUNTOR MOTOR 10-16A, 10KA/220V, ABB		
01	RELÉ ON-OFFCH 1P DE CÍRCLO 8A P/OS SUPRIS, 1 W/1 N, NÚMERO 352000-11A, MARCA SIEMENS		
01	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W, 110V, E27, MARCA PHILIPS		
01	MODO VENTILADOR PARA PAINEL, MODELO ENTROVAL, MARCA VENTILAVA		
01	MODULO EXTERNA 2 P/OS + TERMO, 1 A, 5, SÍMBOLA X COM CAIXA, PAUL LEBRAND		
01	RECEPTOR EM PROTEÇÃO PARA BOMBA, BREL E27		
01	PORTA DOCUMENTOS TÁBUA, 1PEZ 7160		
01	CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÕES PARA BOMBE S1-4T-2, MARCA PHOENIX		
01	CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÕES PARA BOMBE S1-4T-11, MARCA PHOENIX		
01	ARMADO CONJUNTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E RESERVOS		
01	ARMADILHAMENTO DE CORDÃO 3/4"V1/2"X 100cm		
01	BOMBE DE COANDO 10mm ³ , MARCA ENTREGEC		
01	BOMBE DE COANDO 15mm ³ , MARCA ENTREGEC		
01	BOMBE DE COANDO 10mm ³ , MARCA ENTREGEC		
01	BOMBE DE COANDO 10mm ³ , MARCA ENTREGEC		
01	DISJUNTOR 1A		
01	BOÍMBO DE COANDO METALICO 22MM N/A, VERDE, 220V, 60 HZ, METALTEX		
01	BOÍMBO DE COANDO METALICO 22MM N/A, VERMELHO, 220V, 60 HZ, METALTEX		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 20A, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	RELÉ DE NÍVEL ELÉTRONICO, MODELO 10P-1, MARCA DOMECC		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 32A, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 24, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 6A, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	DISJUNTOR TRIPOLAR, 220V/660V, 10A, 10KA, CAVITA C, ABB		
01	DISJUNTOR MOTOR 10-16A, 10KA/220V, ABB		
01	RELÉ ON-OFFCH 1P DE CÍRCLO 8A P/OS SUPRIS, 1 W/1 N, NÚMERO 352000-11A, MARCA SIEMENS		
01	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W, 110V, E27, MARCA PHILIPS		
01	MODO VENTILADOR PARA PAINEL, MODELO ENTROVAL, MARCA VENTILAVA		
01	MODULO EXTERNA 2 P/OS + TERMO, 1 A, 5, SÍMBOLA X COM CAIXA, PAUL LEBRAND		
01	RECEPTOR EM PROTEÇÃO PARA BOMBA, BREL E27		
01	PORTA DOCUMENTOS TÁBUA, 1PEZ 7160		
01	CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÕES PARA BOMBE S1-4T-2, MARCA PHOENIX		
01	CONJUNTO DE IDENTIFICAÇÕES PARA BOMBE S1-4T-11, MARCA PHOENIX		
01	ARMADO CONJUNTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E RESERVOS		
01	ARMADILHAMENTO DE CORDÃO 3/4"V1/2"X 100cm		

NOTAS

- A LÓGICA DO COMANDO NÃO PERMITE FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO DAS BOMBAS;
- DEVERÁ SER VERIFICADA A CORENTE NOMINAL DA BOMBA ADQUIRIDA.

[illegible]