

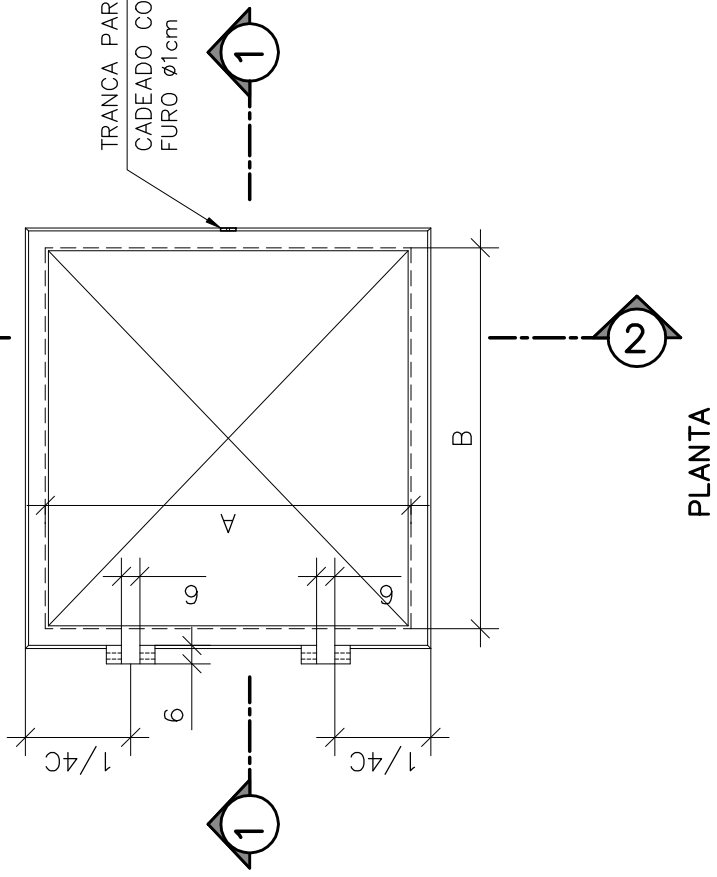
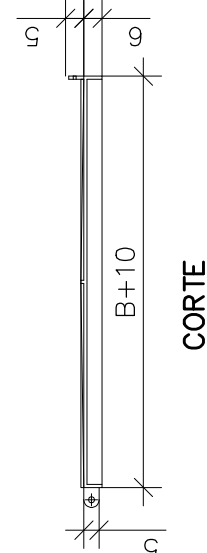


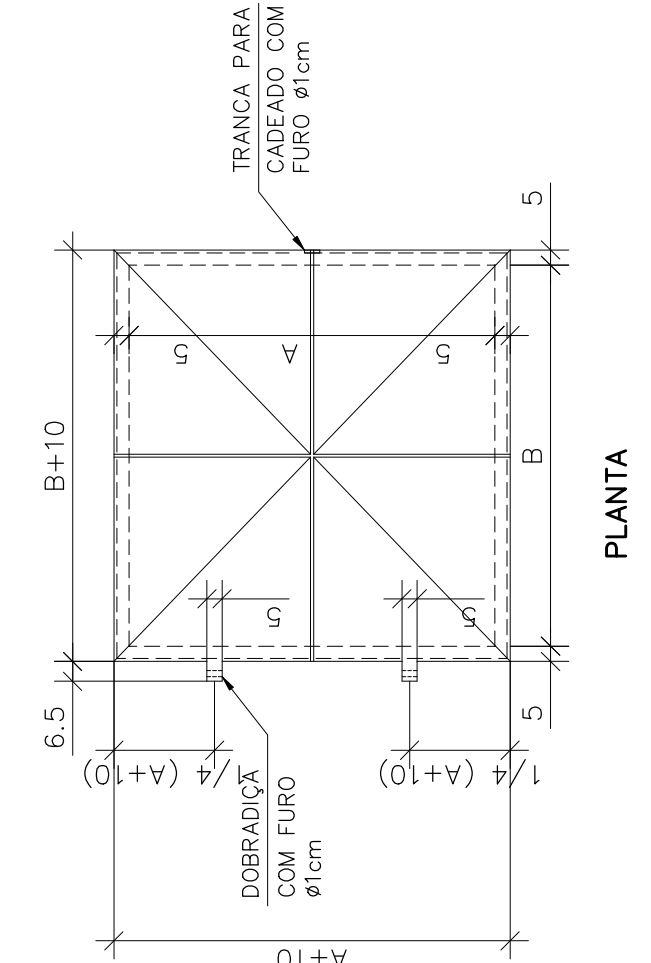

(ESPAÇAMENTO FUROS PARA FIXAÇÃO=20cm)

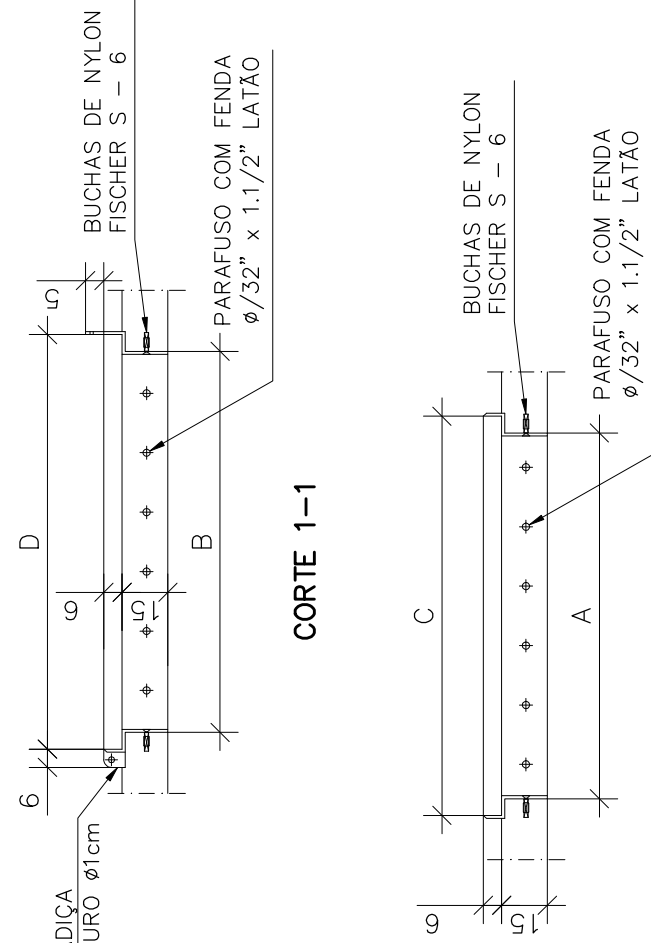

TAMPAS PULTRUDADAS						
DIMENSÕES						
N°	A	B	C	D	QUANT.	UND.
	COTAS EM CM					
T1	80	100	91	111	04	CONJ.

1-A ESPESSURA DAS PAREDES E A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESPAÇAMENTO ENTRE O POÇO DE SUÇÃO E A CAIXA DE AREIA SERÃO DEFINIDAS PELO ESTRUTURAL

2-PARA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE RISO DEVERÁ SER REMOVIDA E COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO NO FUNDO

- 1-COTAS E ELEVACOES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO
- 2-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3-A BOMBA DEVERÁ SER FORNECIDA COMPLETA PELO FABRICANTE COM ACESSÓRIOS
- 4-PARA DETALHES DA CX PARA EXAUSTOR E BIOFILTRO, VER PADRÃO N°

[illegible]