
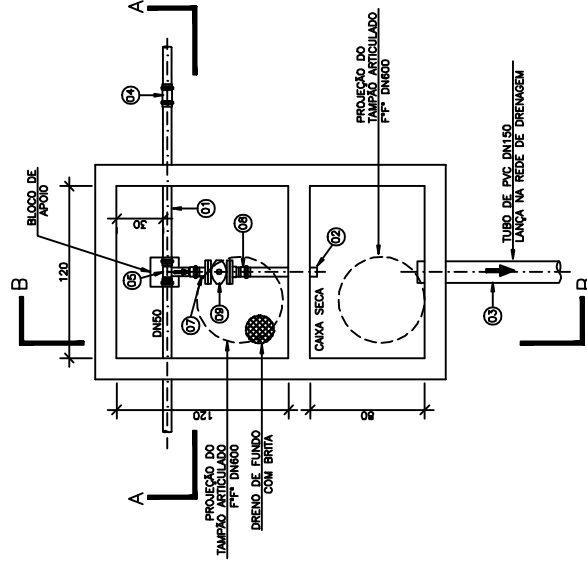
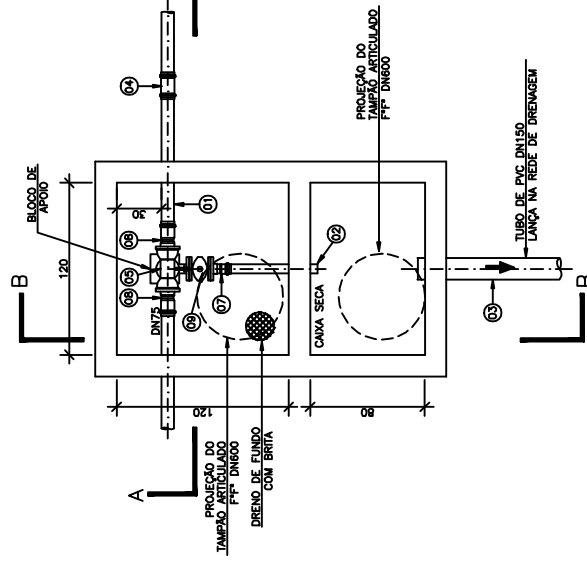
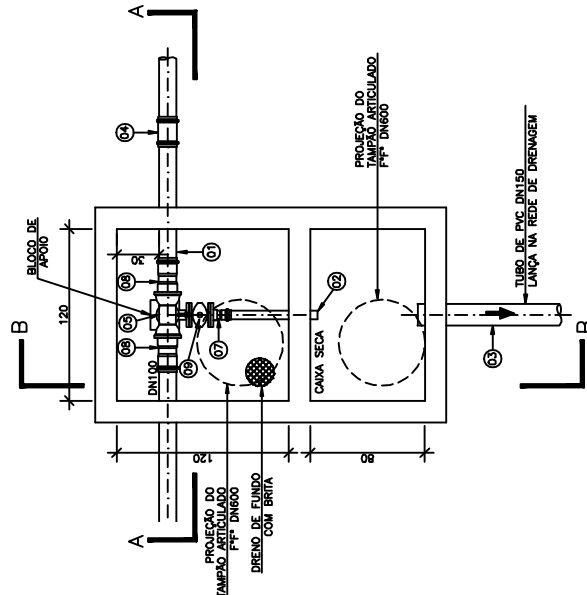
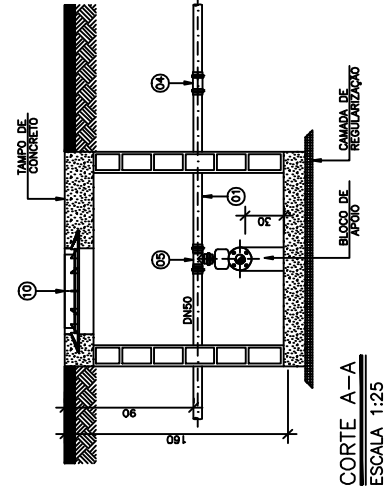
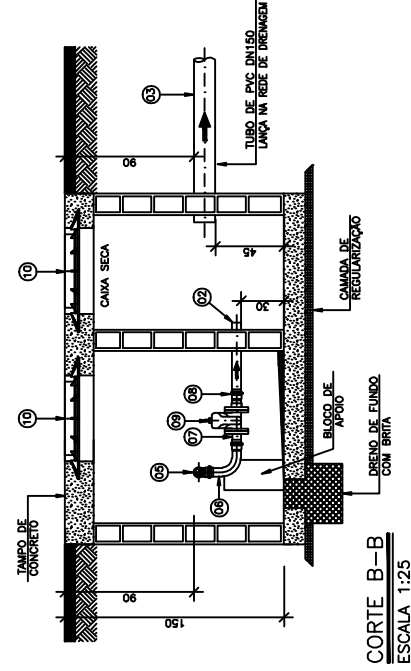
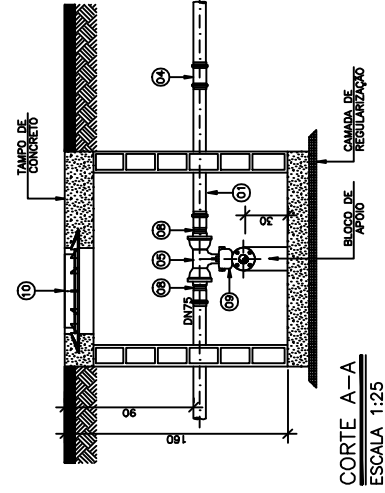
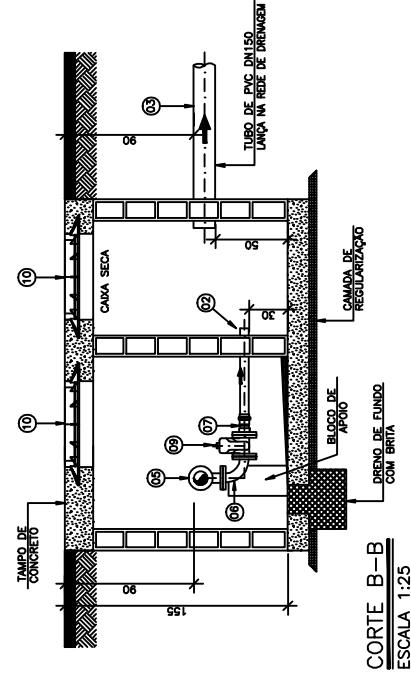
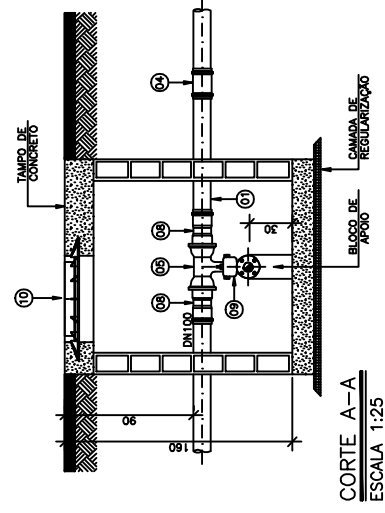


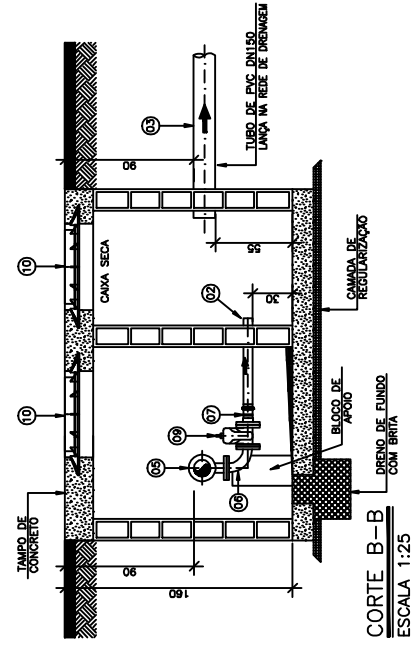

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL		CONDIÇÕES
		PVC	PVC	
01	TUBO CILINDRICO L=1,20m		PVC	
02	TUBO CILINDRICO L=0,70m		PVC	
03	TUBO CILINDRICO L=MEIOR NO LOCAL		PVC	
04	LUBA DE CORRER PVC JE PBA		PVC	
05	TE DE REDUÇÃO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10		PPF	
06	CURVA 90° FLANGEADA PN10		PPF	
07	EXTREMEIDADE DE PVC Fº PBA		PVC	
08	ADAPTADOR PVC BSA x PTA 6"		PVC	
09	REGISTRO FLANGEADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO		PPF	
				VALVULAS E REGISTROS
				ACESSÓRIOS
10	TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO		PPF	
	PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10		AÇO CARB.	
	ARRUELA PARA FLANGES PN 10		BORRACHA	
	ANEL DE BORRACHA PARA JE		BORRACHA	

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIÂMETRO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	TUBO CLINDRICO L=1,00m	PVC	75	0	PÇ
02	TUBO CLINDRICO L=0,70m	PVC	50	0	PÇ
03	TUBO CLINDRICO L=MEIOR NO LOCAL	PVC	150	0	PÇ
CONEXÕES					
04	LUNA DE CORRER PÇ JE PBA	PVC	75	01	PÇ
05	TE DE REDUÇÃO JUNTA ELASTICA x FLANGE PN10	F.F.F	80x50	01	PÇ
06	CURVA 90° FLANEGADA PN10	F.F.F	50	01	PÇ
07	EXTENSIDOR JE PVC FF PBA	PVC	50	01	PÇ
08	ADAPTADOR PÇ BSA x FTA FoFo	PVC	80x75	01	PÇ
VALVULAS E REGISTROS					
09	REGISTRO FLANEGADO PN10 COM CUNHA DE BOMBAÇA CORPO CURTO	F.F.F	50	01	PÇ
ACESSÓRIOS					
10	TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO	F.F.F	600	02	PÇ
	PARAFUSOS PARA FLANGES PN 10	AÇO CARB.	16x80	12	PÇ
	ARRUELA PARA FLANGES PN 10	BORRACHA		03	PÇ
	ANEL DE BORRACHA PARA JE	BORRACHA	80	02	PÇ

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIÂMETRO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	TUBO CILINDRICO L=1,25m	PVC	50	01	PÇ
02	TUBO CILINDRICO L=0,45m	PVC	50	01	PÇ
03	TUBO CILINDRICO L=MEIOR NO LOCAL	PVC	150	01	PÇ
CONEXÕES					
04	LAMA DE CORRER PÇ JE PBA	PVC	50	01	PÇ
05	TE JE PÇ PBA BBB	PVC	50	01	PÇ
06	CURVA 90° JE PÇ PBA BBB	PVC	50	01	PÇ
07	EXTREMIDADE JE PÇ PF PBA	PVC	50	01	PÇ
08	EXTREMIDADE JE PÇ BF PBA	PVC	50	01	PÇ
VALVULAS E REGISTROS					
09	REGISTRO FLANGIADO PN10 COM CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO	PPF	50	01	PÇ
ACESSÓRIOS					
10	TAMPAO ARTICULADO PARA REGISTRO	PPF	600	02	PÇ
	PANFLOS PARA FLANGES PN 10	ACO CARB.	16X80	08	PÇ
	ARRUELA PARA FLANGES PN 10	BORRACHA		02	PÇ

NOTAS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, SALVO ONDE INDICADO;
2. AS PAREDES DAS CAVAS DEVERÃO SER DE BLOCO DE CIMENTO DE 20cm DE TAMPO PRELIMINAR COM CONCRETO E ARMADURA SOBRE CINTA DE CONCRETO, SALVO QUANDO NECESSÁRIO DE PROJETO ESTRUTURAL, SENDO AS CANGALHAS DO TAPADO;
3. PARA OS LOCAIS EM QUE O LENÇOL FREÁTICO FOR PROFUNDO, O FUNDO DAS CAVAS DEVERÁ SER TUDO PRELIMINAR COM BRITA Nº 2. Já PARA OS LOCAIS EM QUE O LENÇOL FREÁTICO FOR FALSO, O FUNDO DEVERÁ SER PRELIMINAR COM AREIA Nº 20.
4. INCLUSIVE PARA O TUBO, SERÁ FORNHECIDA A TUBULAÇÃO, SERÁ SUPERELEVADA NAS PAREDES E O FUNDO, DEVERÁ ANCAR O FUNDO, TER INCLINAÇÃO DE 1% PARA FACILITAR O ESCOTAMENTO DA CAVA POR MEIO DE BOMBAMENTO;
5. A TAMPA DE CONCRETO DEVERÁ TER 20cm DE EXPRESSURA, SENDO ECTA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAVA PARA POSSIBILITAR SUA REMOÇÃO, E DEVERÁ TER ALTA RETRAÍLHA PARA FACILITAR O MANUSEIO, SENDO A TUBULAÇÃO DE 10cm DE DIÂMETRO, E A TAMPÃO DE 15cm DE DIÂMETRO, QUANDO NUNCA MESMA CAVA A TAMPA DE CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS OU MAIS, DEVERÁ HAVER VEDAGEM ENTRE ELAS;
6. AS CINTAS DE CONCRETO DEVERÃO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL, A SEREM CONSTRUÍDAS.

DA
DE
PODE
RIZACÃO.

[illegible]