



SETOR NOVA ROSA DA PENHA - ANO 2025

N14	N1435	N601	N206 ≡ N1140	N544	N1167
01 T PVC JE BBB DN50 02 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45º DN50	01 T PVC JE BBB DN100x50 01 T PVC JE BBB DN100x75 01 LCR PVC JE DN100x75 01 LCR PVC JE DN100x75 01 K PVC SOLDARL DN40	01 T PVC JE BBB DN100x50 01 LCR PVC JE DN100x75 01 K PVC SOLDARL DN32	01 T PVC JE BBB DN75 01 T F+T JE BBB DN150x80 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 02 LCR F+T JM DN150 01 RO PVC JE BB DN75x50 01 LCR PVC JE DN100x75 01 K PVC SOLDARL DN32	01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75x50 01 K PVC SOLDARL DN32	01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 30º DN75
N605	N61 ≡ N1457	N110 ≡ N513	N213	N1149	N577
01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22º DN50	02 K PVC JE DN100	01 T PVC JE BBB DN75x50 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR F+T JE DN75 01 C PVC JE PB 90º DN50	01 T F+T JE BBB DN150x100 02 LCR F+T JM DN150 01 AO PVC JEKFF+ BP DN100x100	01 T PVC JE BBB DN75x50 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75	01 T PVC JE BBB DN75x50 01 C PVC JE PB 45º DN50 01 RO PVC JE PB DN75x50
NS99	NS19	NS14	N1554 ≡ N1555	N1401	N194
01 RO PVC JE BB DN75x50	02 T PVC JE BBB DN100 01 LCR PVC JE DN75 01 LCR PVC JE DN100 01 LCR PVC JE DN100x75 02 RO PVC JE PB DN100x50	01 T PVC JE BBB DN100 01 LCR PVC JE DN75 01 LCR PVC JE DN100 01 LCR PVC JE DN100x75 02 RO PVC JE PB DN100x75	05 LCR PVC JE DN50 03 C PVC JE PB 90º DN50	01 T PVC JE BBB DN75 01 T PVC JE BBB DN75x50 02 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 45º DN50 02 LCR F+T JM DN150 01 K PVC JE DN50	01 T PVC JE BBB DN100x75 01 T F+T JE BBB DN150x100 01 LCR PVC JE DN75 02 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 30º DN75 01 AO PVC JEKFF+ BP DN100x100
N60	NS94	N179	N1536 ≡ N1537	NS98 ≡ N1436	NS22 ≡ NS67
01 T PVC JE BBB DN75x50 01 LCR PVC JE DN50 01 RO PVC JE PB DN75x50	01 T PVC JE BBB DN75x50 01 LCR PVC JE DN50 01 RO PVC JE PB DN75x50	01 LCR F+T JM DN150 01 RO F+T JE PB DN150x100 01 AO PVC JEKFF+ BP DN100x100	02 K PVC SOLDARL DN40	01 T PVC JE BBB DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 RO PVC JE PB DN75x50	02 K PVC JE DN75

LEGENDA

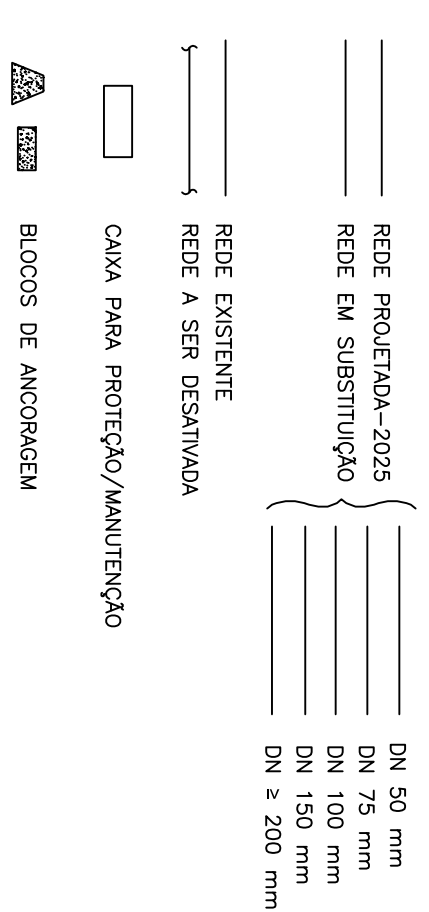

NOTAS
1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:
A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.

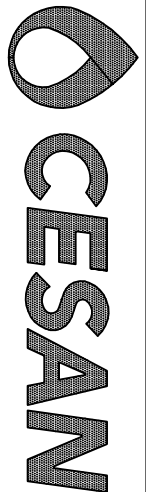

MUNICÍPIO: CARACIÓIA	DISTRITO: DIVERSOS	BAIRRO: DIVERSOS
NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA		
TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA		
SETOR NOVA ROSA DA PENHA		
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
DETLHE DE NOS (ANO 2025)		
ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN
SEM ESCALA	05/17	C-045-000-80-5-XX-0554
REV:	02	