


SETOR NOVA ROSA DA PENHA - ANO 2025

N4	N959	N1508/N1270	N1264	N1521/N1504/N954	N5
01 T PVC JE BB8 DN50 01 T PVC JE BB8 DN75 01 LCR PVC JE DN75 01 RD PVC JE PB DN75x50	01 T PVC JE BB8 DN75x50 01 LCR PVC JE DN75	01 T PVC JE BB8 DN50 01 LCR PVC JE DN50	01 LCR PVC JE DN50	01 T PVC JE BB8 DN50 02 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 45º DN50	01 K PVC JE DN100
N1271/N1271o	N1292≐N706	N698≐N1189	N1480	N1545≐N952/N1522≐N1524	N957≐N958
01 LCR PVC JE DN75 01 C PVC JE PB 45º DN75	01 T PVC JE BB8 DN50 01 LCR PVC JE DN50	01 T PVC JE BB8 DN100x60 01 LCR PVC JE DN100	01 K PVC JE DN50	02 K PVC JE DN50	01 T PVC JE BB8 DN100x50 01 LCR PVC JE BB8 DN100x75 01 LCR PVC JE BB8 DN100x80 02 LCR PVC JE DN75 01 RD PVC JE PB DN100x50 01 RD PVC JE PB DN100x75
N684≐N683	N1013≐N699≐N1104	N708	N708	N1478≐N1157	
02 LCR F.F.F. JM DN250 02 E F.F.F. JE PB DN250 01 REG. F.F.F. FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN250	02 T PVC JE BB8 DN50 01 T PVC JE BB8 DN100x50 02 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN100 01 C PVC JE PB 22º DN50 02 K PVC JE DN100	01 T PVC JE BB8 DN50 02 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22º DN50 01 K PVC SOLDAVEL DN40	01 T PVC JE BB8 DN50 02 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22º DN50 01 K PVC SOLDAVEL DN40		01 T F.F.F. JE BB8 DN150x80 03 LCR F.F.F. JM DN150 01 AD PVC JEX+F.F. BP DN75x80 02 E F.F.F. JE PB DN150 01 REG. F.F.F. FF C/ CUNHA DE BORRACHA DN150
N999	N702	N725	N722o/N884g	N818/N815/N1456/N852/N854	N694≐N1059
01 T PVC JE BB8 DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 01 RD PVC JE PB DN75x50 02 RD PVC JE PB DN75x50	02 T PVC JE BB8 DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 01 LCR PVC JE DN75 02 RD PVC JE PB DN75x50	02 T PVC JE BB8 DN75 01 LCR PVC JE DN50 01 LCR PVC JE DN75 02 RD PVC JE PB DN75x50	01 LCR PVC JE DN50 01 C PVC JE PB 22º DN50	01 LCR PVC JE DN50	

DISTRITO DE MEDIÇÃO E CONTROLE 9

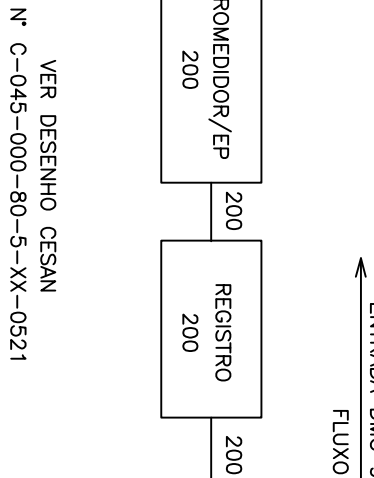

LEGENDA

REDE PROJETADA-2025

REDE EM SUBSTITUIÇÃO

REDE EXISTENTE

REDE A SER DESATIVADA

CANVA PARA PROTEÇÃO/MAUTENÇÃO

BLOCOS DE ANCORAGEM

DN 50 mm

DN 75 mm

DN 100 mm

DN 150 mm

DN ≥ 200 mm

NOTAS

1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM: A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.

PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA		Nº LOCAL		DISCRIMINAÇÃO		DSC.		DIV.		GER.		DATA		CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:		CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO		EMITENTE:		EMISSÃO CESAN		DATAS		MUNICÍPIO: CARACIUA		DISTRITO: DIVERSOS		BAIRRO: DIVERSOS	
																RECEBIDO: / /		APPROVAÇÃO CESAN: Nº DOC.: / ASS.: /		PROJETADO: LORENA SANTOS PEREIRA		COORDENADOR: ANA CLAUDIA JACOB				NOME DO EMPREENHIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA GRANDE VITÓRIA			
																				CREA: 019692/D REGIÃO: ES		CREA: 6669/D REGIÃO: ES				TÍTULO: ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA			
																				DESENHO: CESTINA		Nº DES. PROJETISTA:				SETOR NOVA ROSA DA PENHA			
																				DATA: NOVENO/11						REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
																				RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIO CESAR ALI GANEM						DETALHE DE NÓS (ANO 2025)			
																				CREA: 24918/D REGIÃO: JG. ART Nº: / DATA: /						ESCALA: SEM ESCALA			
																				VER DESENHO CESAN Nº C-045-000-80-5-XX-0521						FOLHA: 13/17			
																										Nº CESAN C-045-000-80-5-XX-0562		REV: 02	