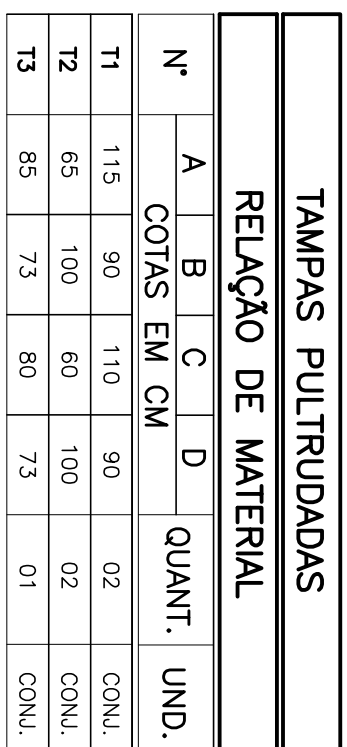

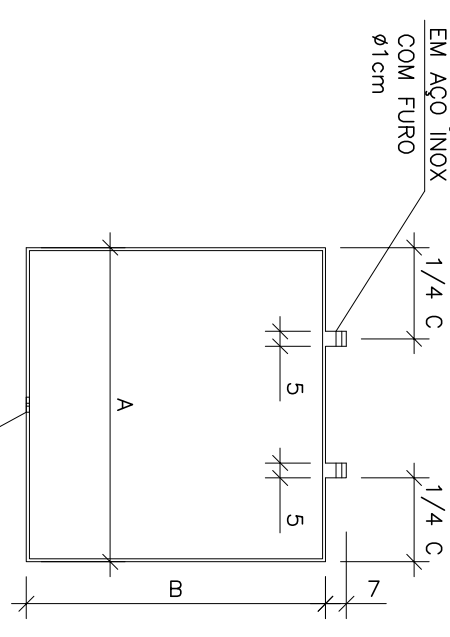
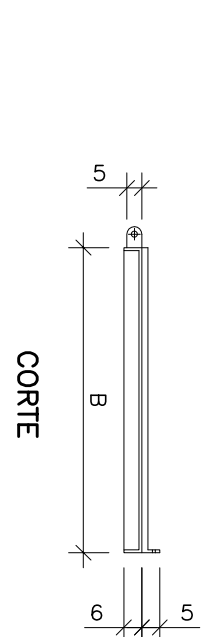


1-A RESISTÊNCIA DAS PAREDES E A VENTILADAÇÃO DA ESPALMAGEM
2-PRAR, LARGURA DA CAVA DE AREIA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE PISO DEVERÁ
SER REMOVIDA E, COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPAS, FOSSA SUGAR O EXCESSO
ACUMULADO NO FUNDO

NOTAS

1-CORRER E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO
2-CONFIRMAR MEDIDOS NO LOCAL.

3-ESTRATAGEM EM TUBO PT, DN 200, CONFORME PLANTA DE LOCALIZAÇÃO,
OBEDECENDO A INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,35%, COM VALVULA FLAP NA EXTREMIDADE
4-A BOMBA DEVEIA, SER FORNECIDA, COMPLETA PELO FABRICANTE COM ACESSÓRIOS

5-O EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO DO BIOGÁS DEVERIA SER RESISTENTE A GASES