



VENTOSA 3 – ARMAÇÃO
esc.1/50

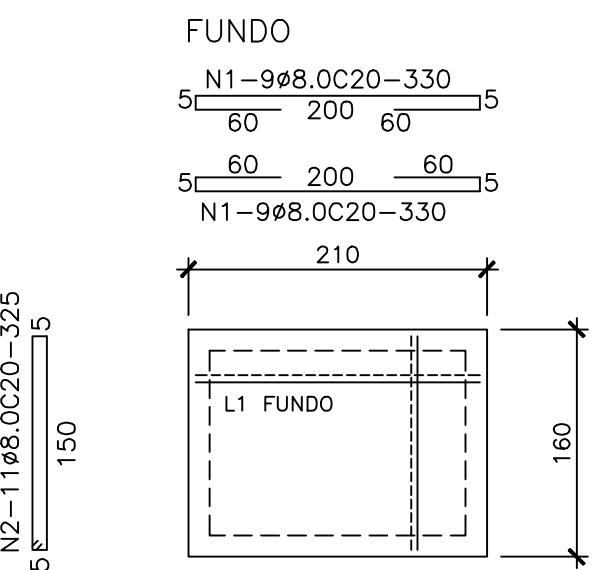

TAMPA – PLANTA BAIXA
esc.1/50


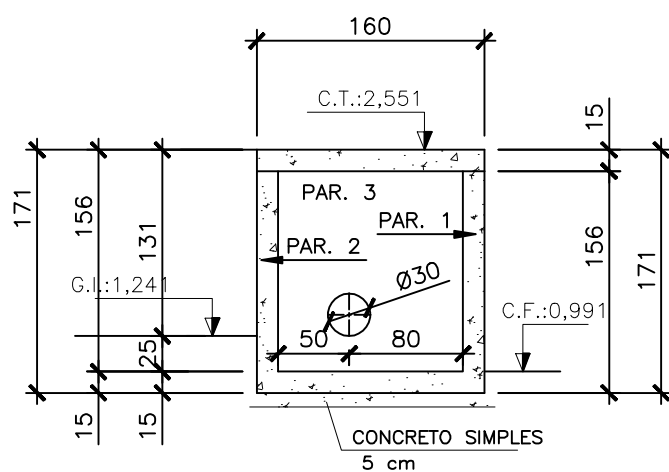


CORTE B-B
esc.1/50


PAR 1 = PAR 2 (15x156) (x2)

PAR 3 = PAR 4 (15x156) (x2)

(CORTAR A FERRAGEM NA
REGIÃO DA ABERTURA)

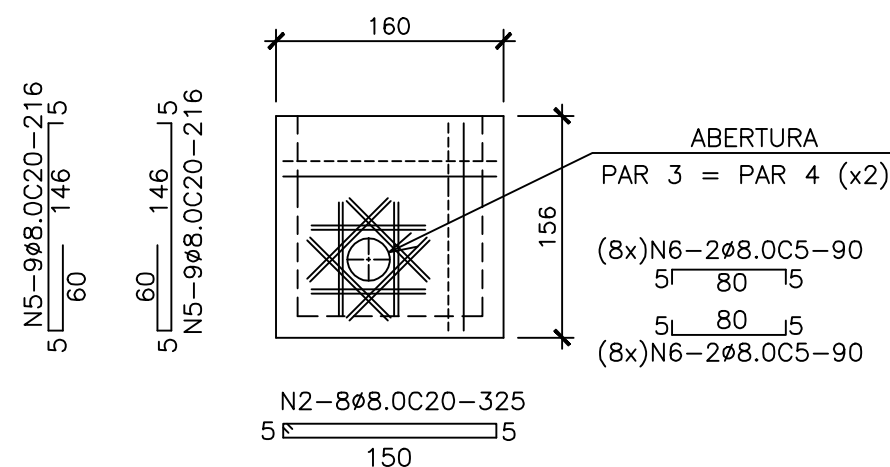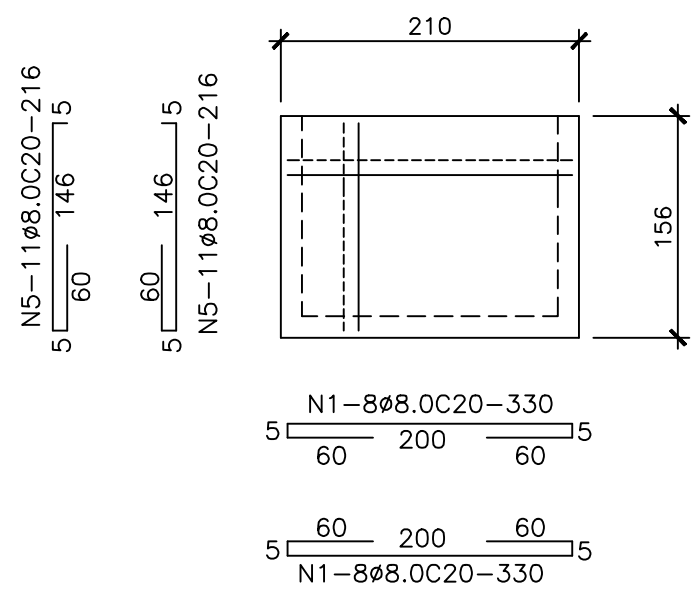

TAMPA

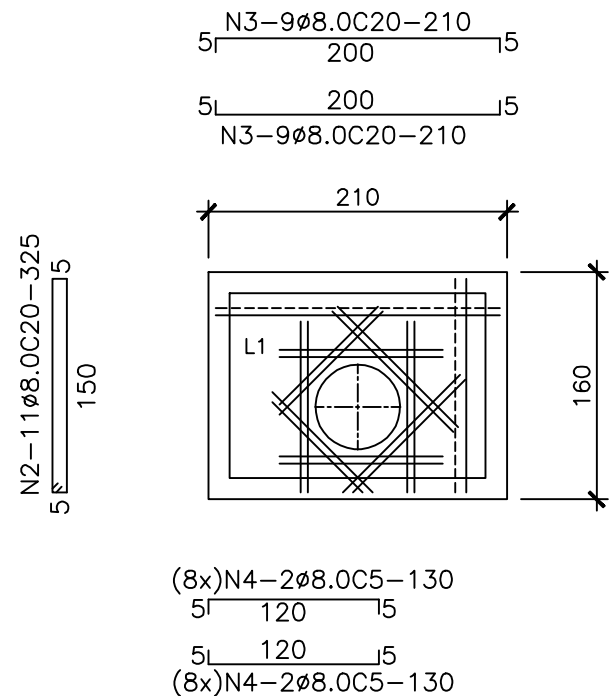

QUANTITATIVO:

1	-	CONCRETO	-	2,45	m3
2	-	FORMA	-	24,76	m2
3	-	AÇO	-	257	Kgf
		CA-50	8.0	-	257 Kgf

TABELA DE ARMADURA

N°	Ø	QUANT.	COMP.	TOTAL
1	8.0	50	330	16500
2	8.0	38	325	12350
3	8.0	18	210	3780
4	8.0	32	130	4160
5	8.0	80	216	17280
6	8.0	64	90	5760

RESUMO

CATEG.	Ø	COMP.	PESO
CA-50	8.0	598	257
TOTAL (Kgf)			257

DESENHOS DE REFERÊNCIAS:

PROJETO HIDRÁULICO:

1 - PLANTA E PERFIL NA PRANCHA
N° A-034-001-50-5-XX-0011.

2 - DETALHE DA VENTOSA NA PRANCHA
Nº A-034-001-50-5-XX-0029.

NOTAS:

- 1 - COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETRO
- 2 - ELEVAÇÕES EM METRO
- 3 - CONCRETO ESTRUTURAL $f_{ck} \geq 30$ MPa
- 4 - FATOR ÁGUA/CEMENTO $\leq 0,5$
- 5 - AÇO CA60 E CA50
- 6 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMAÇÃO = 4 cm

[illegible]