



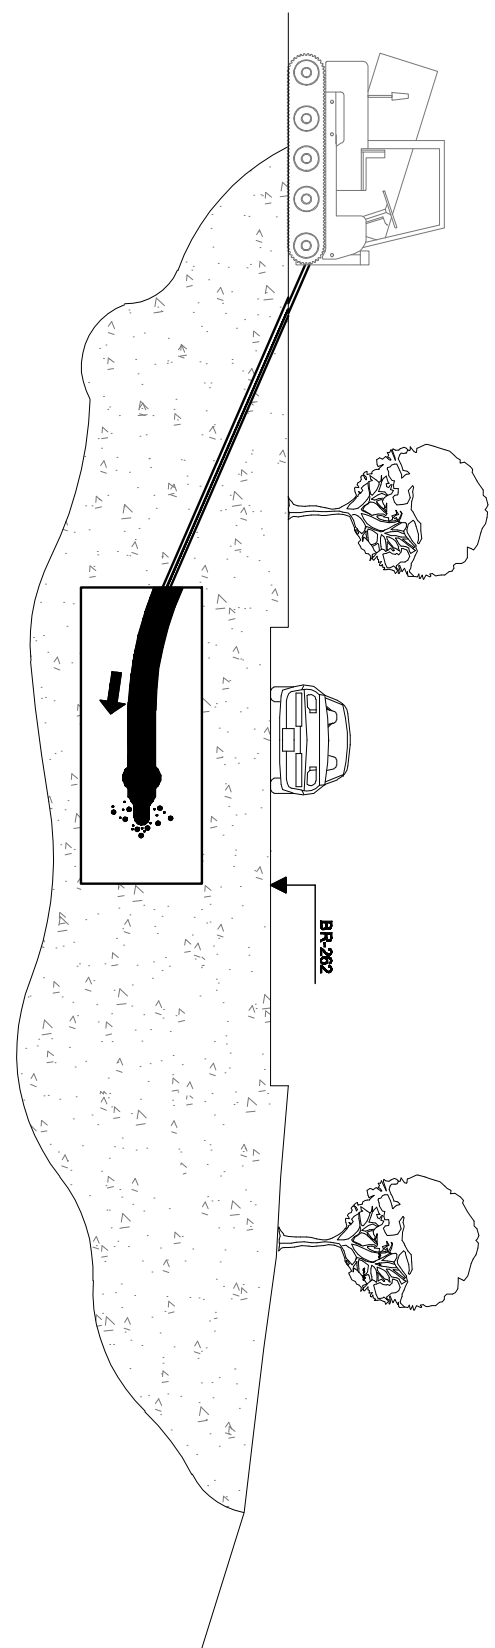


TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA

SEM ESCOLA

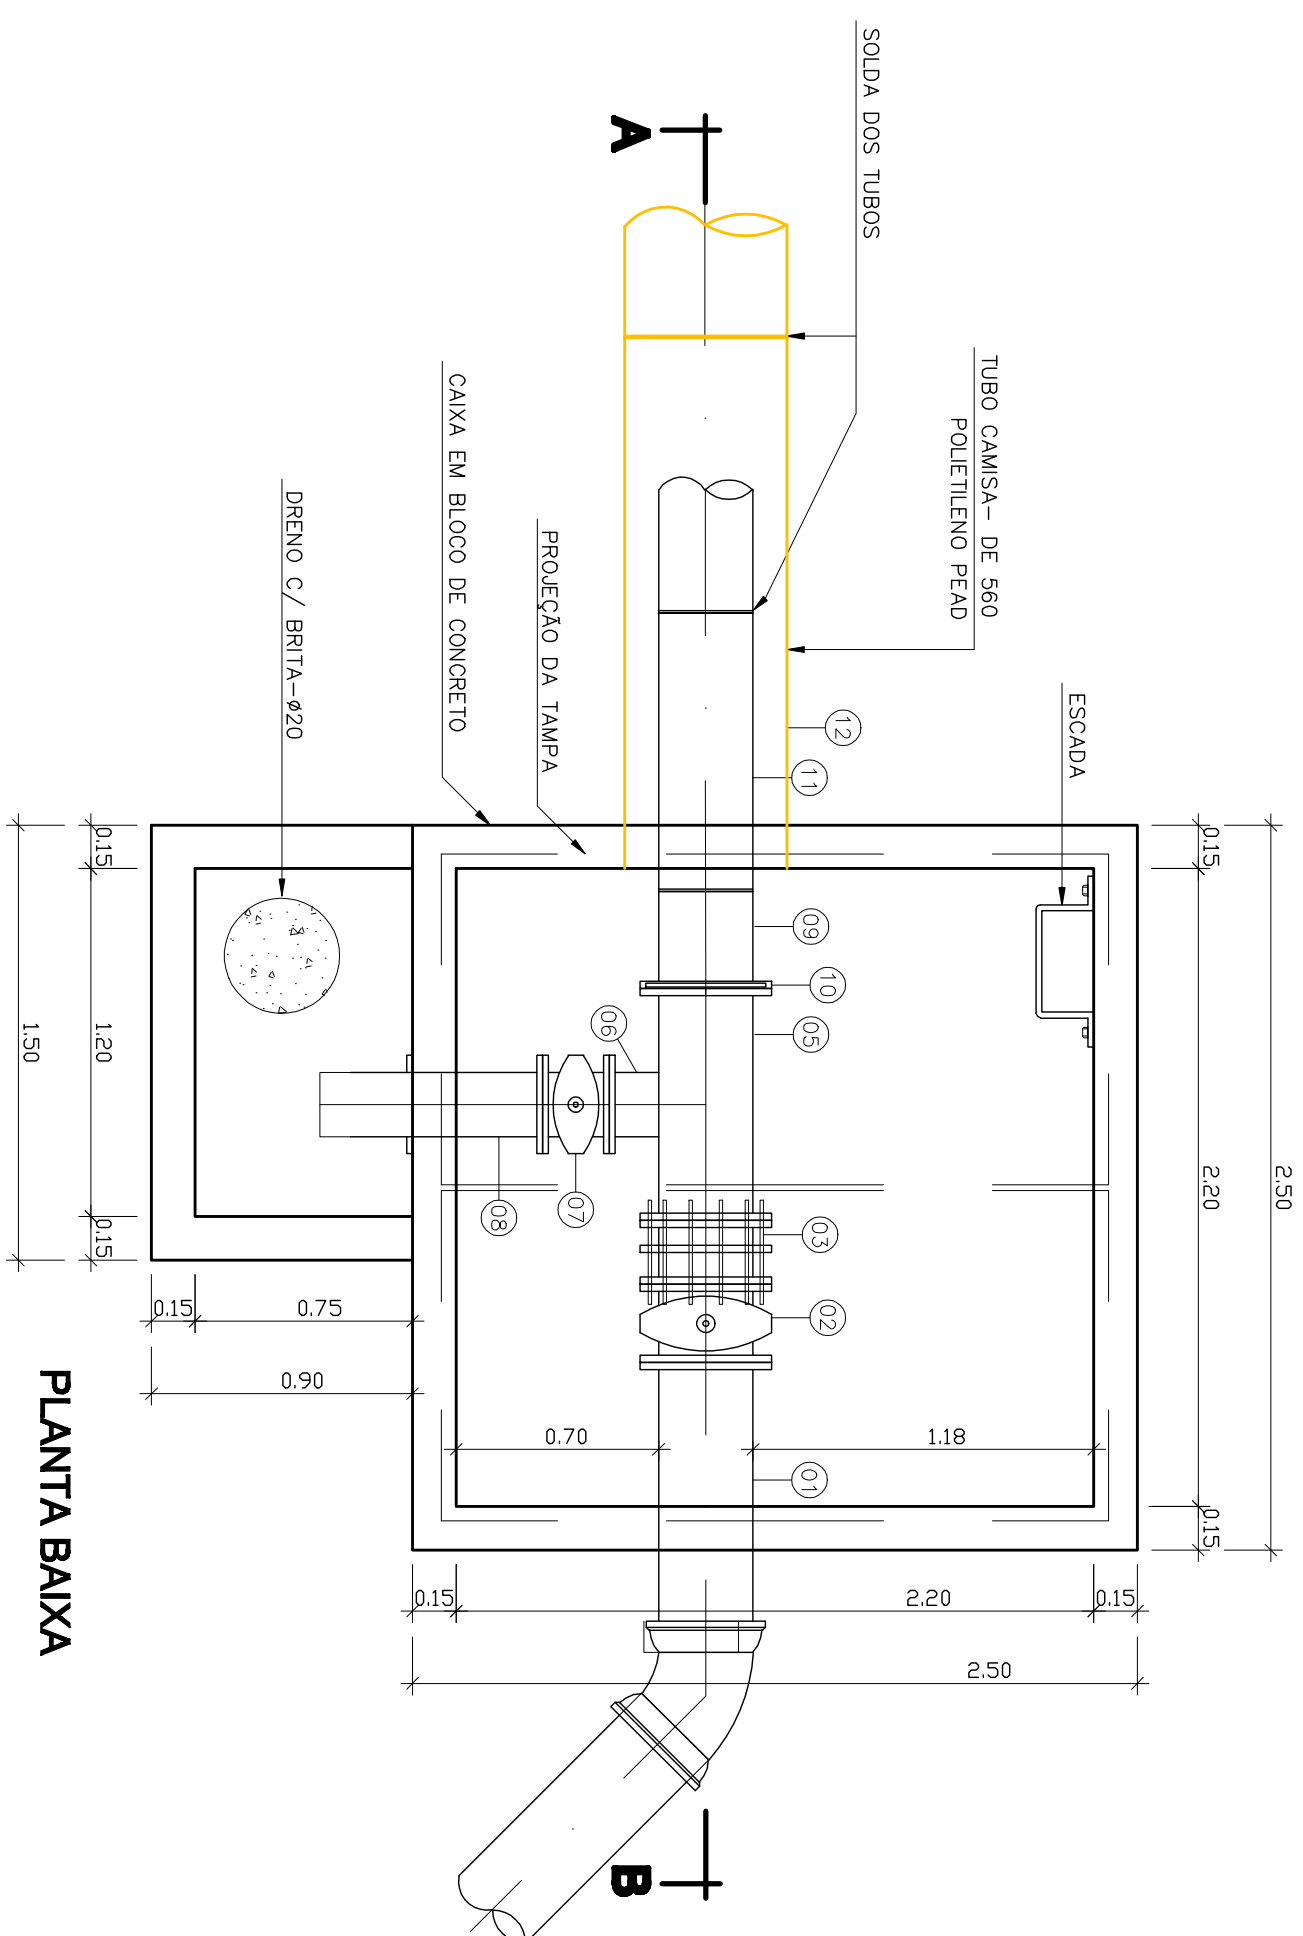

PLANTA BAIXA

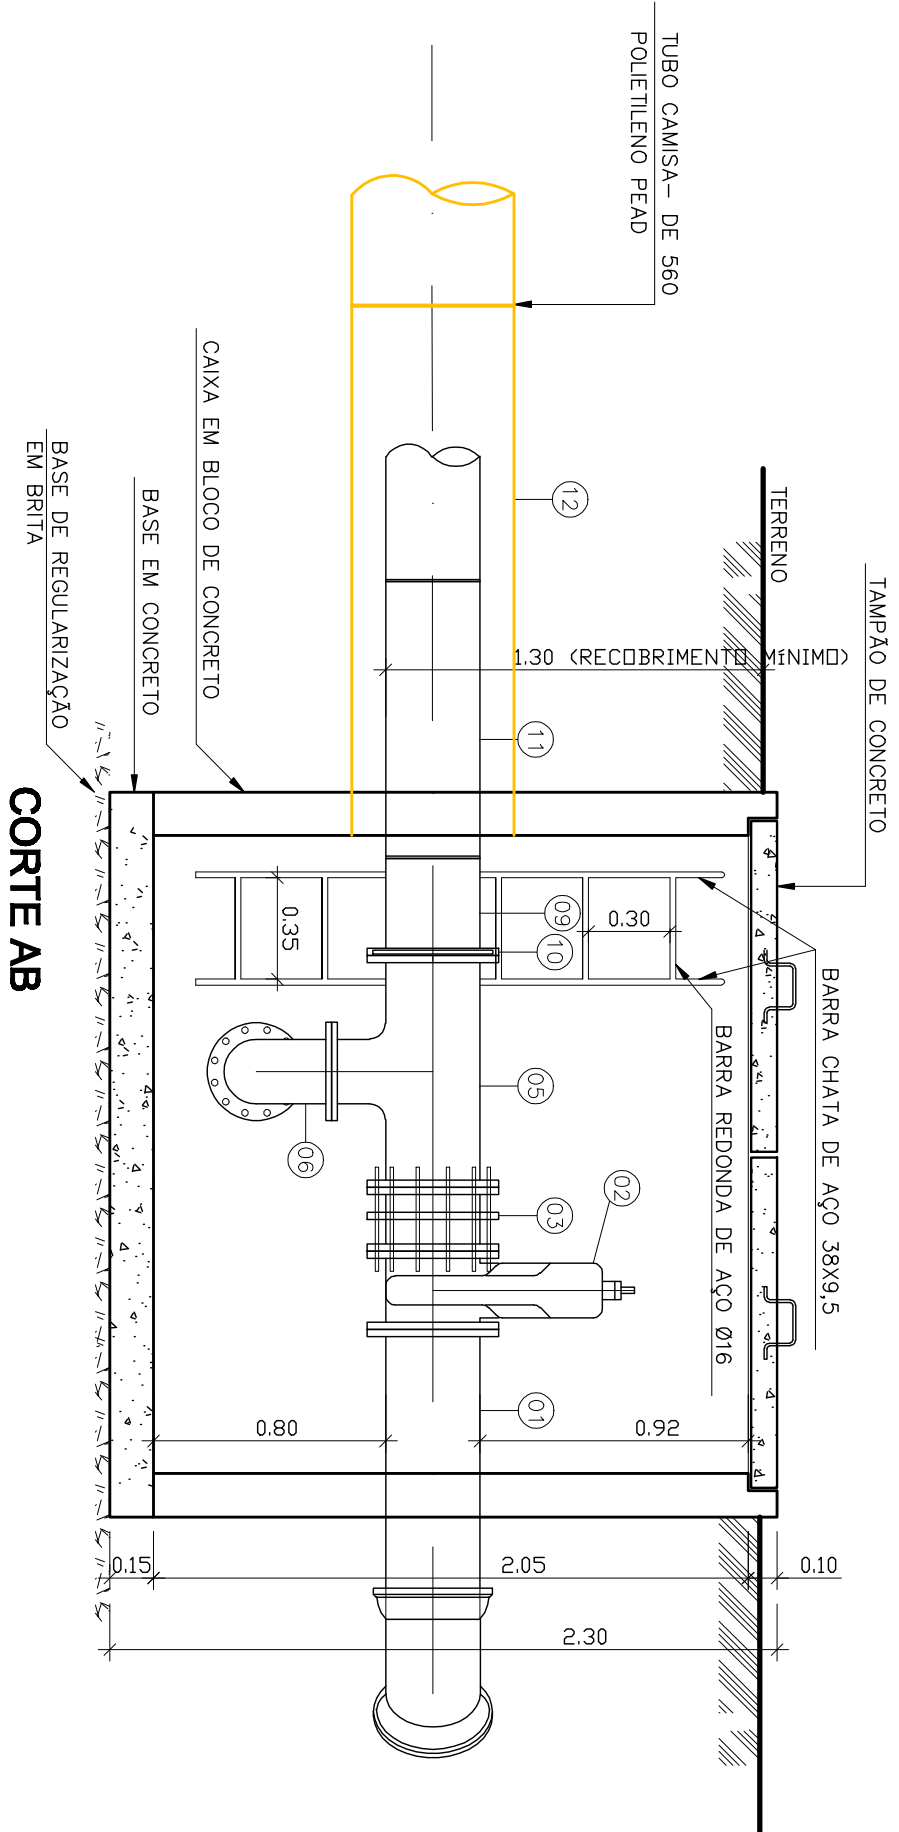

CORTE AB

CAIXA DE DESCARGA-CX.01

ESCALA 1:25


[illegible]

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	
RECEBIDO: _____ / _____ / _____	
Nº DOC.: _____	ASS.: _____
APPROVAÇÃO CESAN:	
ASS.: _____	MATR.: _____
UNID.: _____	DATA: _____ / _____ / _____
ESTA APROVAÇÃO NÃO IMPEDE A CONTRATUALIZAÇÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.	

EMITENTE:	
PROLETOADO:	COORDENADOR:
CREA: _____ REGMO: _____	CREA: _____ REGMO: _____
DESENHO: _____	Nº DES. PROLETOADA: _____
DATA: ____ / ____ / ____	
RESPONSABIL. TÉCNICA:	
CREDA: _____ REGMO: _____	ART. Nº: _____ DATA: _____


EMISSÃO: C/ESN		DATAS
PROJETO:	RENHE NUNTO SERRINHO BASTON	JUNHO/13
ORÇÁ: 8033-D/ES		
DESENHADO:	HERIBERTO DEU. MELO	JUNHO/13
VERIFICADO:	RENHE NUNTO SERRINHO BASTON	JUNHO/13
DIVISÃO:		JUNHO/13
GERÊNCIA:	ALTON JOSÉ DE MATOS BARCELLOS (E-80)	JUNHO/13
RUBRICAR: GABRIEL MACIELLO (E-853)		

MUNICÍPIO: MARECHAL FLORIANO		DISTRITO:	BARRIO:
NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
TÍTULO: S.A.A. DE MARECHAL FLORIANO/DOMINGOS MARTINS/SANTA ISABEL.			
ADTORA DE ÁGUA TRATADA DE MARECHAL FLORIANO A DOMINGOS MARTINS			
DETALHE DA TRAFESSA			
ESCALA:	FOLHA:	Nº CFSAN	REV:
INDICAÇÃO	01 / 01	C-063-000-50-5-XK-0003	2

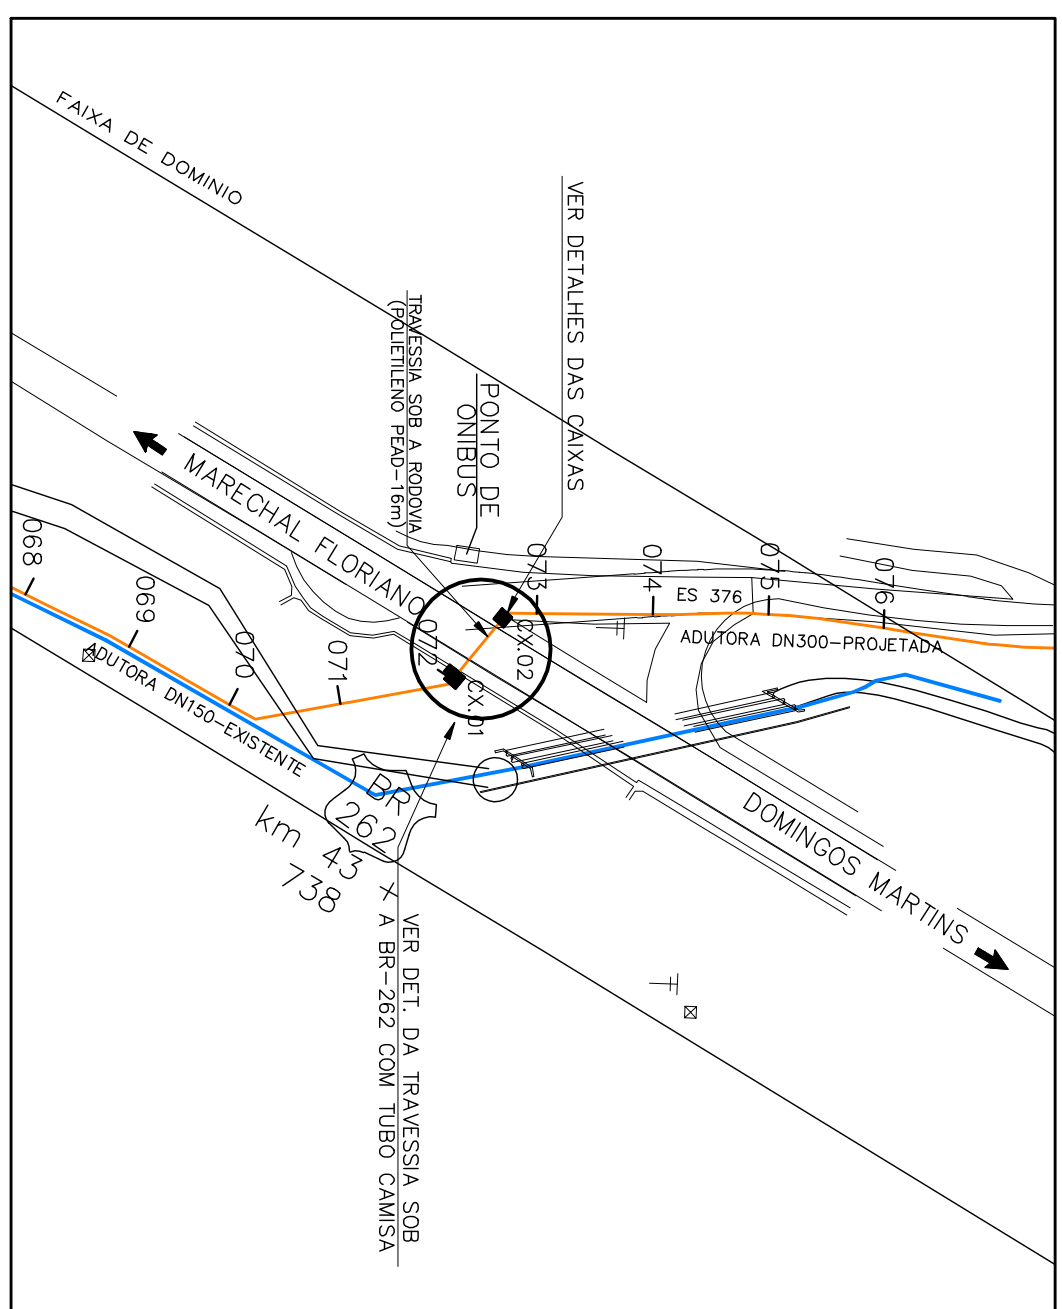


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESC. 1:500

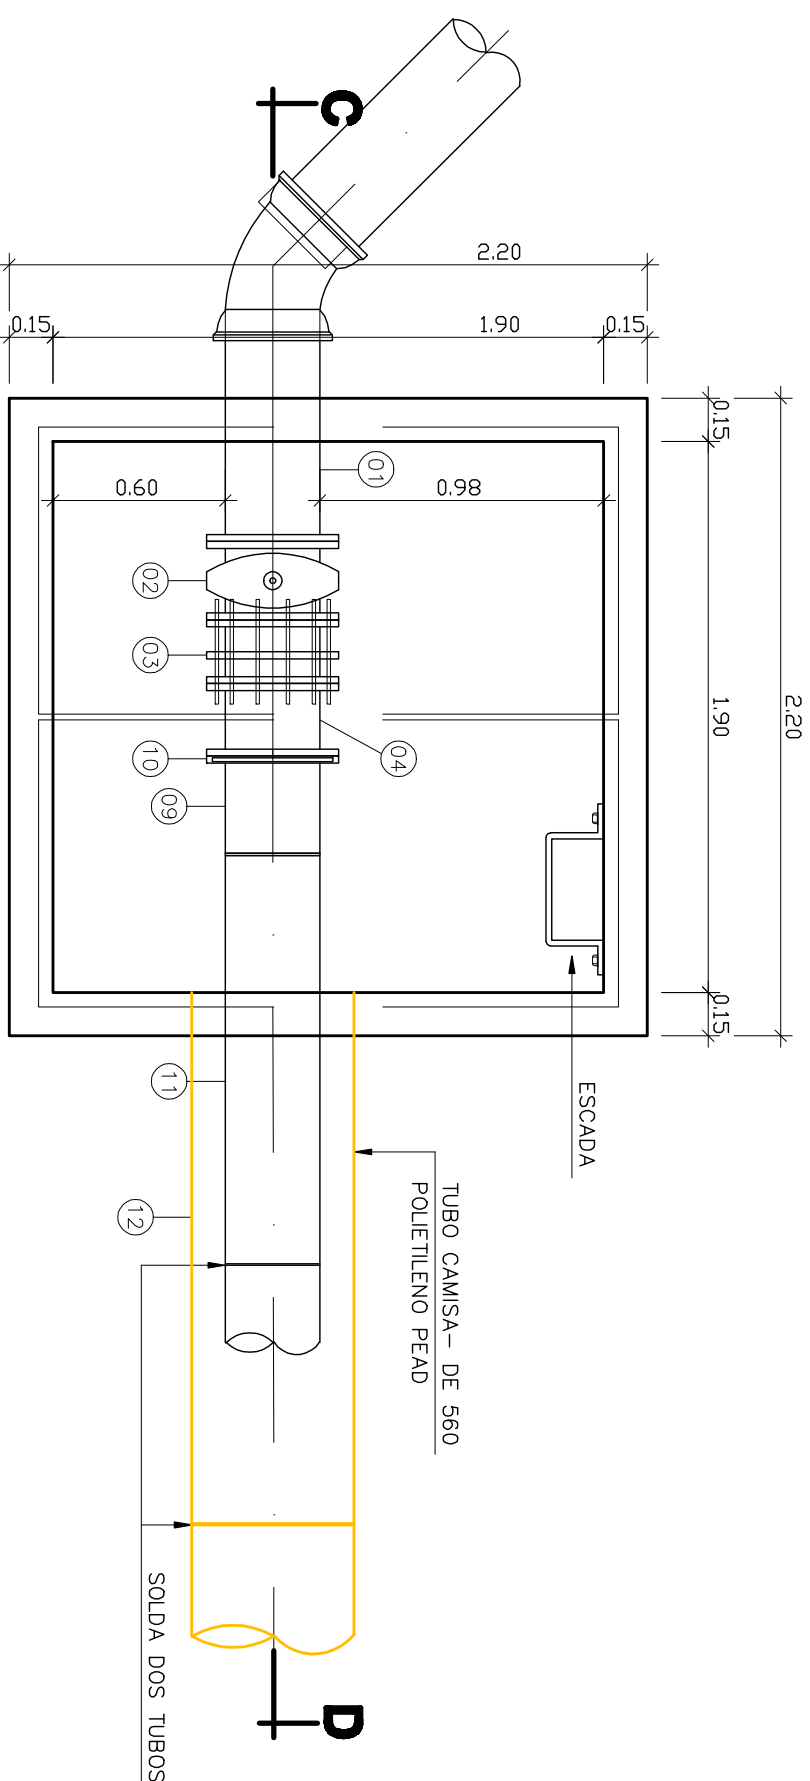

PLANTA BAIXA

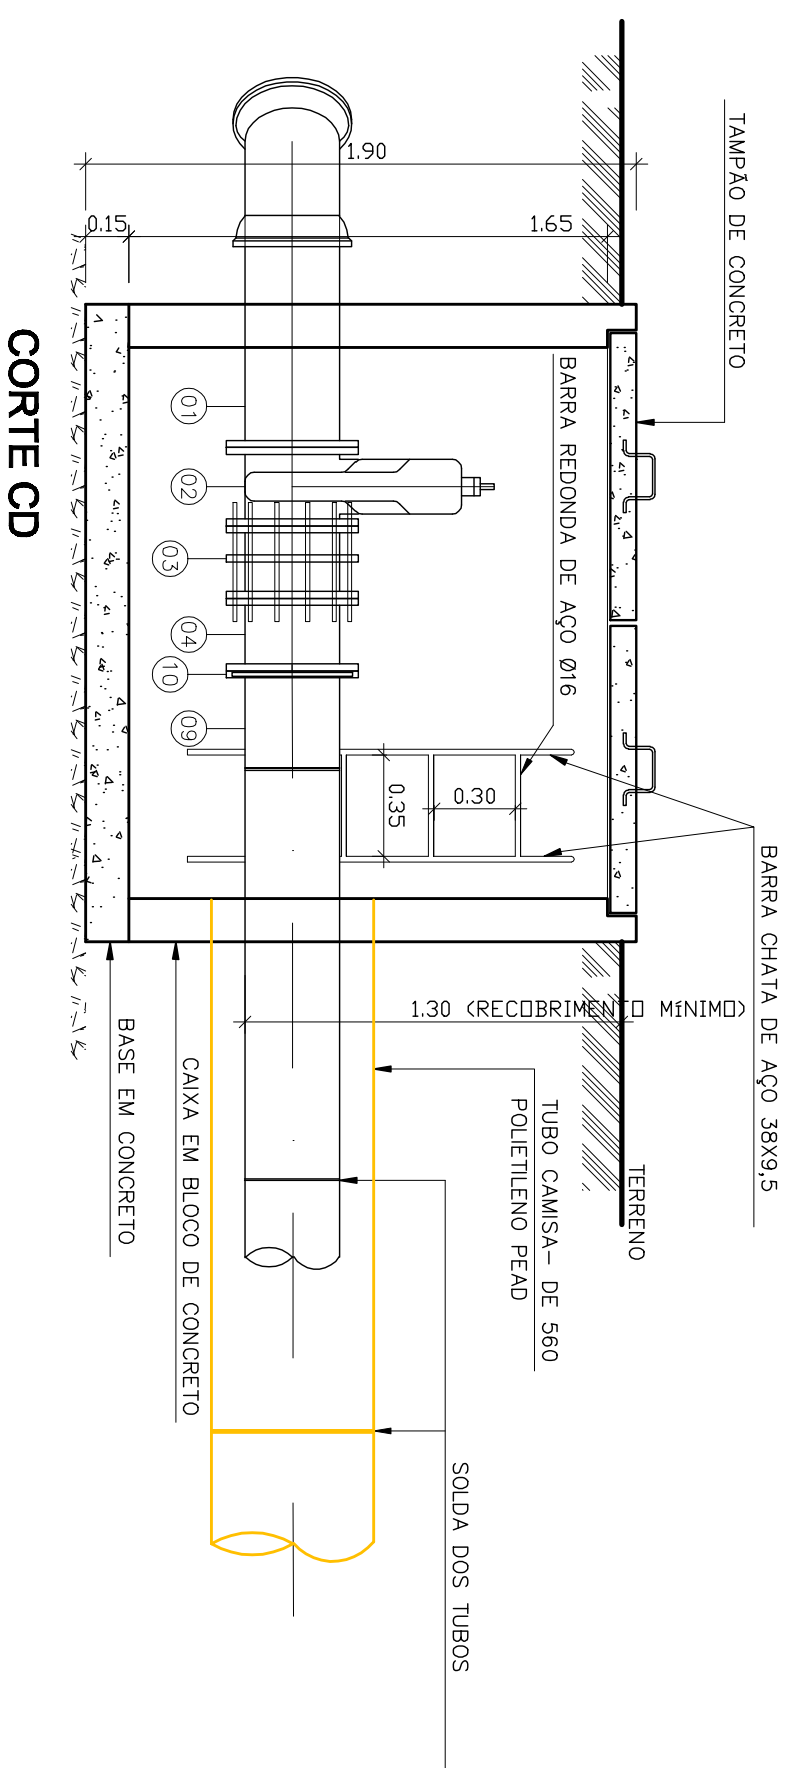

CORTE CD

CAIXA DE PROTEÇÃO DO REGISTRO-CX.02

ESCALA 128

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	
RECEBIDO: _____ / _____ / _____	
Nº DOC.: _____	ASS.: _____
APPROVAÇÃO CESAN:	
ASS.: _____	MATR.: _____
UNID.: _____	DATA: _____ / _____ / _____
ESTA APROVAÇÃO NÃO IMPEDE A CONTRATUALIZAÇÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.	

EMITENTE:	
PROLETOADO:	COORDENADOR:
CREA: _____ REGMO: _____	CREA: _____ REGMO: _____
DESENHO: _____	Nº DES. PROLETOADA: _____
DATA: ____ / ____ / ____	
RESPONSABIL. TÉCNICA:	
CREDA: _____ REGMO: _____	ART. Nº: _____ DATA: _____

EMISSÃO: C/ESN		DATAS:
PROJETO:	RENHE NUNTO SERRINHO BASTON	junho/13
ORÇÁ:	8033-D/ES	
DESENHADO:	HERIBERTO DEU. MELO	junho/13
VERIFICADO:	RENHE NUNTO SERRINHO BASTON	junho/13
DIVISÃO:		junho/13
GERÊNCIA:	MAURIO JOSÉ DE MATOS BARCELLOS (E-80)	junho/13
BANKE: GABRIEL MACEDO (E-853)		

MUNICÍPIO: MARECHAL FLORIANO		DISTRITO:	BARRIO:
NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
TÍTULO: S.A.A. DE MARECHAL FLORIANO/DOMINGOS MARTINS/SANTA ISABEL.			
ADTORA DE ÁGUA TRATADA DE MARECHAL FLORIANO A DOMINGOS MARTINS			
DETALHE DA TRAFESSA			
ESCALA:	FOLHA:	Nº CFSAN	REV:
INDICAÇÃO	01 / 01	C-063-000-50-5-XK-0003	2

LISTA DE MATERIAL		DIM.(cm)	MATERIAL	QUANT.
ITEM	DESCRIÇÃO			
01	TUBO PONTA-FRANCA - L=100cm - PN 16	300	—	02
02	VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E JUNHA DE BORGACHA, CORPO CURTO E CARBOTE - PN16	300	F.F.*	02
03	JUNTA DE DESMONTAGEM - PN16	300	F.F.*	02
04	TCC FLANGEADO - L=25cm - PN 16	300	F.F.*	01
05	TE DE REDUÇAO FLANGEADO - PN 16	300x200	F.F.*	01
06	CURVA 90° FLANGEA - PN 16	200	F.F.*	01
07	VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E JUNHA DE BORGACHA, CORPO CURTO E CARBOTE - PN16	200	F.F.*	01
08	EXTENSORA PONTA-FRANCA C/ ALAS DE EXTENSÃO-PN 16	200	F.F.*	01
09	COLARIMHO SPOTI-SPS 11 (utilizado em conjunto com flange de tubo para fazer o união c/ tubo de aço metálico)	300	POLILETENO PEAD	02
10	FLANGE EM AÇO CARBONO ASTM A 53	DE 315	PEAD	02
11	TUBO POLILETENO CONCAO DE TEMPERATURA-16cm	DE 315	PEAD	03
12	TUBO POLILETENO CONCAO DE TEMPERATURA-16cm	DE 560	PEAD	03

LISTA DE MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.(mm)	MATERIAL	QUANT.
------	-----------	-----------	----------	--------


01	UBRO PONTA-FLANÇE – L=100cm	PN16	300	–
02	DE GAETA C/ FLANÇES E CUNHA DE BOROCHÁ, CORPO CURTO E CABOTE – PN16	FT*	300	
03	JUNTA DE DESMONTAGEM – PN16	FT*	300	02
04	TE DE REDUÇÃO FLANÇEADO – PN 16	FT*	300	02
05	TE DE REDUÇÃO FLANÇEADO – PN 16	FT*	300x200	01
06	CUNHA 90º FLANÇEADA – PN 16	FT*	200	01
07	ABASTA DE GAETA FLANÇES E CUNHA DE BOROCHÁ, CORPO CURTO E CABOTE – PN16	FT*	200	
08	EXTENSOR PONTA-FLANÇE C/ ABN DE VEDAÇÃO-PN 16	FT*	200	01
09	OLARIMBO SFRISO 30" (utilizada em conjunto c/ o flange para dar o anulo de 1/2" de tubo de aço inoxidável)	POLILETENO PEAD	300	02
10	FLANÇE EM AÇO CARBONO ASTM A 53	PEAD	300	
11	TUBO POLILETILENO CONEADO DE TERMOUSO – L=6m	DE 315	PEAD	03
12	TUBO POLILETILENO CONEADO DE TERMOUSO – L=6m	DE 315	PEAD	03

LEGENDA:

- ADUTORA PROJETADA - DN 300 F+P+ PN16
- ADUTORA PROU. - DE 3/5 Polietileno PEAD (1em+travessia da rodovia)
- ADUTORA EXISTENTE (a ser desativado) - DN 150 F+P+
- TUBO CAMISA - DE 560 Polietileno PEAD (1em+travessia da rodovia)
- FALSA DE DOMÍNIO DA RODOVIA (BR 262 - Km 45+180 ao Km 43+735)

NOTAS:

- 1- AS PAREDES DAS CAXAS DEBEM SER DE CONCRETO DE 20-cm FRENCHIMOS COM CONCRETO E APÓS O SOBO CIMA DE ALÇOF, SALVO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE PROTEO ESTRUCTURAL DEVIDO AS CONDIÇÕES DO TERRENO.
- 2- PARA OS LOCAS EM QUE O LENÇOL FREIOU POR PROFUNDIO, O FUNDO DAS CAXAS DEBEM SER DE 10-cm DE CONCRETO E BRANCO 22,5% DE CIMENTO E 75% DE AREIA.
- 3- O CONCRETO DO FUNDO DEBEM SER FLOTO PARA DRENAGEM E DEBEM SER IMPERMEABILIZADOS (PARDEIS E FUNDO). DEVERA ANDA, O FUNDO, TER INCLINAÇÃO DE 1% PARA FACILITAR O ESGOTOAMENTO DA CAXA POR MEIO DE BOMBAMENTO.
- 3- A TAMPA DE CONCRETO DEVERA TER 20-cm, DEVERA FEITA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA CAXA PARA POSSIBILITAR SUA REMOÇÃO, E DEVERA TER ALÇA RETENHIDA PARA QUANDO NUNCA MESMA CAXA A TAMPA DE CONCRETO PRECISAR SER DIVIDIDA EM DUAS OU MAIS, DEVERA HAVER VEDAÇÃO ENTRE ELAS.
- 4- AS CUNHAS DE CONCRETO DEBEM SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL, A SERVID CONSTRUÍDA.
- 5- VERIFICAR RECORRIMENTO MINIMO NO LOCAL.
- 6- AS ESCALAS SERÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020, LAMINADO OU TREFILADO, E OS APARAFUSOS COM CABEÇA E RÓSCA SEXTAVADA E ARBOLHAS M16 FLOTO COM TOLERÂNCIA H13.

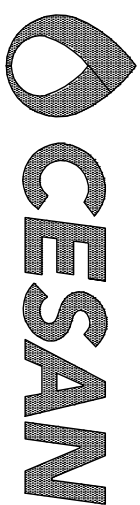

- FLORIANO	DISTRITO:	BAIRRO:
------------	-----------	---------

OBJETIVO: MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

MARECHAL FLORIANO/ DOMINGOS MARINS/ SANTA ISABEL

TRAVESSIA

WUOLAVALLI

FOLHA:	Nº CESAN
04 / 04	0 007 000 ES E VV 000

01 / 01	C-063-000-30-3-XX-000
---------	-----------------------
