





VISTA LATERAL 2 DO BOOSTER

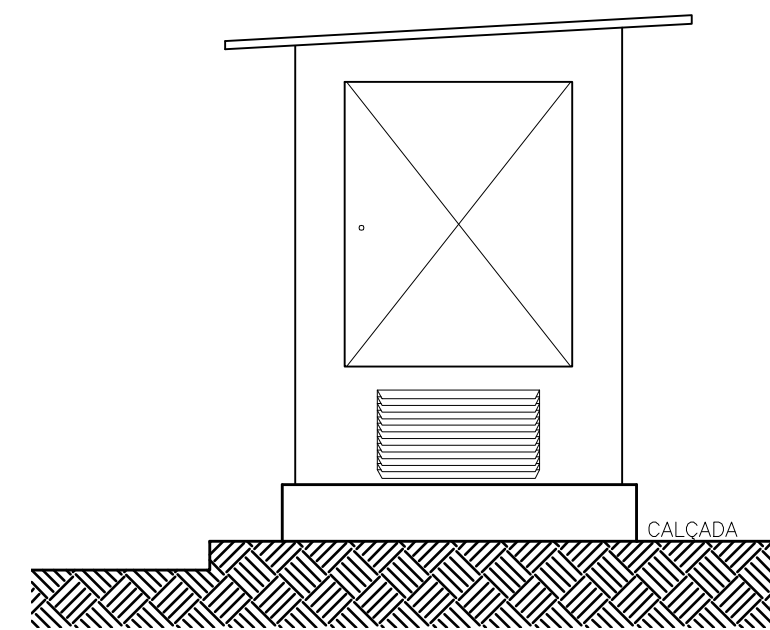

ESCALA: 1/100

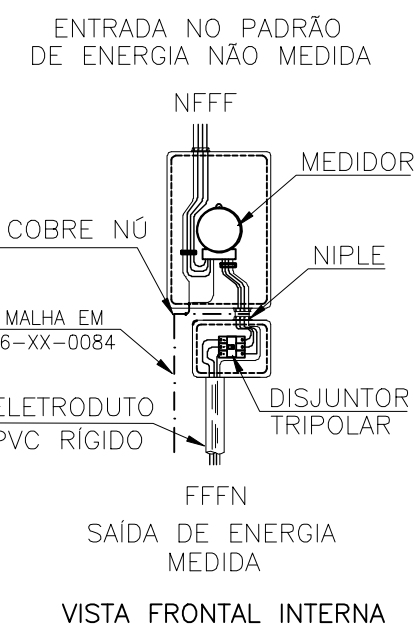

DETALHE 1—VISTAS E NOTAS DO PADRÃO DE ENERGIA

S/ESC.

NOTAS DO PADRÃO DE ENERGIA


- 01 - AS COTAS SÃO DADAS EM MILÍMETROS;
- 02 - O ELETRODUTO DEVERÁ FICAR APARENTE ATÉ A ENTRADA DA CAIXA DO MEDIDOR E DISTANTE 1 CM DA PAREDE;
- 03 - NÃO SERÁ PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APÓS A LIGAÇÃO DO CONSUMIDOR;
- 04 - AS CAIXAS DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR DEVERÃO SER FIXADAS NA PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS E NUMA PROFUNDIDADE QUE SUAS TAMPAS POSSAM SER REMOVIDAS.
- 05 - O ATERRAMENTO QUANDO APARENTE DEVERÁ SER PROTEGIDO COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 20 MM DE DIÂMETRO.
- 06 - DEVERÁ SER DEIXADO NO INTERIOR DA CAIXA DO MEDIDOR UMA PONTA MÍNIMA DE 0,80 M EM CADA CONDUTOR PARA VIABILIZAR A LIGAÇÃO DA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA.

VISTA EXTERNA DO BOOSTER

ESCALA: 1/200



1. O NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL-CLARO;
2. AS DIMENSÕES DA CAIXA DE PASSAGEM SÃO 30X30CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA MÍNIMA DE 5CM, OU DE FERRO FUNDIDO;
3. O ELETRODUTO DE SAÍDA DA CAIXA DE PASSAGEM, PODERÁ SER EM AÇO GALVANIZADO, KANAFLEX, OU PVC RÍGIDO;
4. AS COTAS SÃO DADAS EM MILÍMETROS, EXCETO AS DEVIDAMENTE INDICADAS.

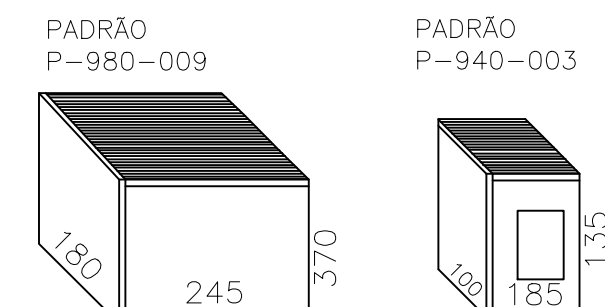

NOTAS:

A - TODAS AS CAIXAS DEVERÃO SER CONFORME PADRÃO ESCELSA;

B - AS DIMENSÕES SÃO AS MÍNIMAS RECOMENDADAS, CONSIDERANDO OS PADRÕES APRESENTADOS, NA NORMA TÉCNICA DA ESCELSA (PT.PN.03.24.0014_V2- EDIFICAÇÕES INDIVIDUAIS).

DETALHE 2-INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DO MOTOBOMBA (2 CV)

S/ESC.

DETALHE 3-CAIXA DE ALVENARIA

S/ESC.

DETALHE 4—CAIXAS DO MEDIDOR
E DISJUNTOR GERAL

S/ESC.