



SETOR PRAIA GRANDE

N4455




01 T PVC JE BBB DN50
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 22' DN50

N5311b/N5274/N5264a/N4377/4403a/N4403b/
N4472/N4473a/N4472a/N4472b/N4472c




01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 45' DN50

N5259

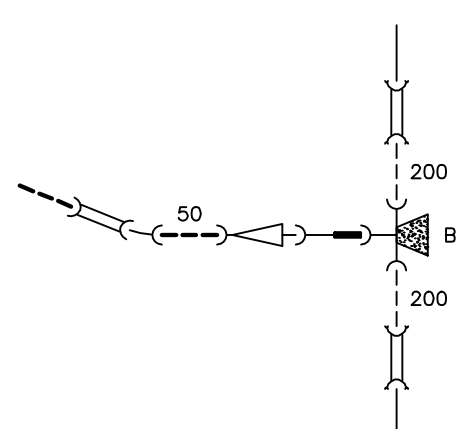

01 T F F JE BBB DN200X80
02 LCR F F JM DN200
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 22' DN50
01 RD PVC JE PB DN75X50
01 AD PVC JEXF F BP DN75X80

N5281

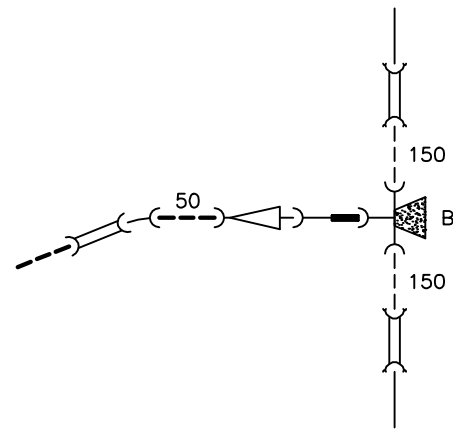

01 T F F JE BBB DN150X80
02 LCR F F JM DN150
01 LCR PVC JE DN50
01 C PVC JE PB 22' DN50
01 RD PVC JE PB DN75X50
01 AD PVC JEXF F BP DN75X80

LEGENDA

----- REDE PROJETADA

REDE FM SUBSTIT

— . — . — . — . — REDE DO EMPREGADO

_____ REDE EXISTENTE

REDE A SER DESATIVADA

CAIXA PARA PROTEÇÃO/MANUTENÇÃO

 BLOCOS DE ANCORAGEM

R { DN 50 mm
DN 75 mm
DN 100 mm
DN 150 mm
DN $\geq$ 200 mm

NOTAS

1. PRESSÃO DE SERVIÇO PARA DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM:
A=30mca, B=50mca, C=70mca, D=90mca, E=100mca.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

[illegible]