
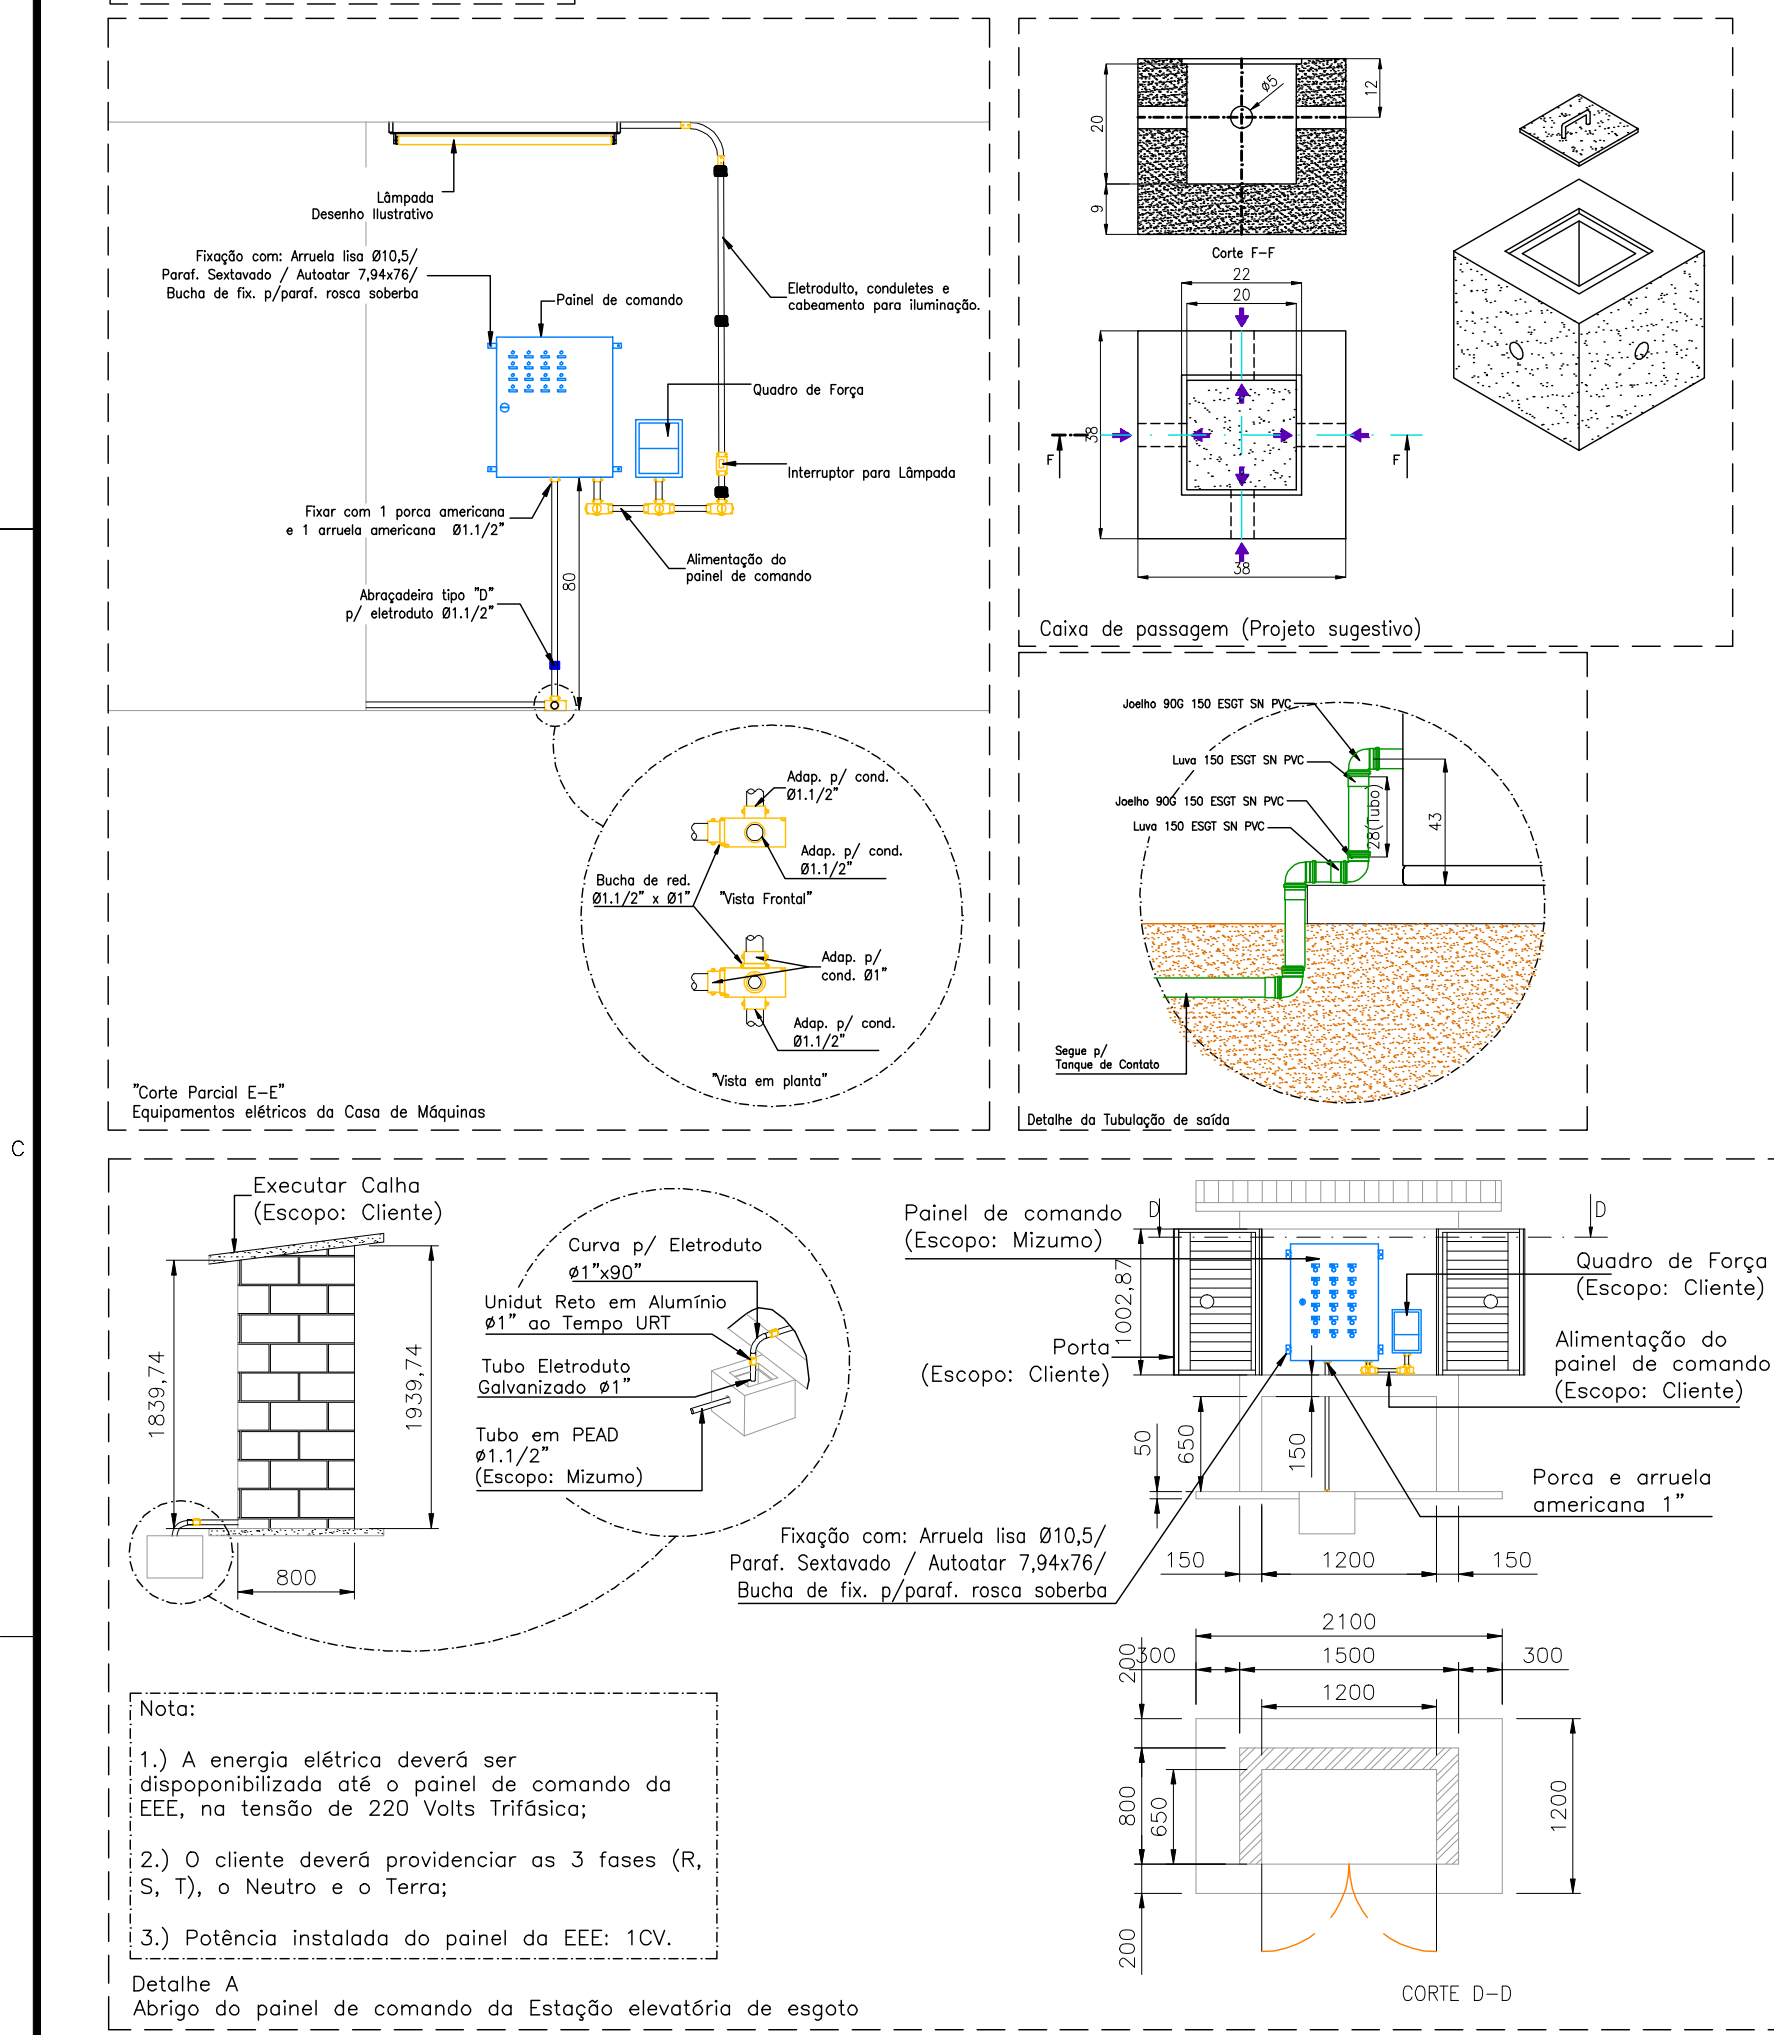
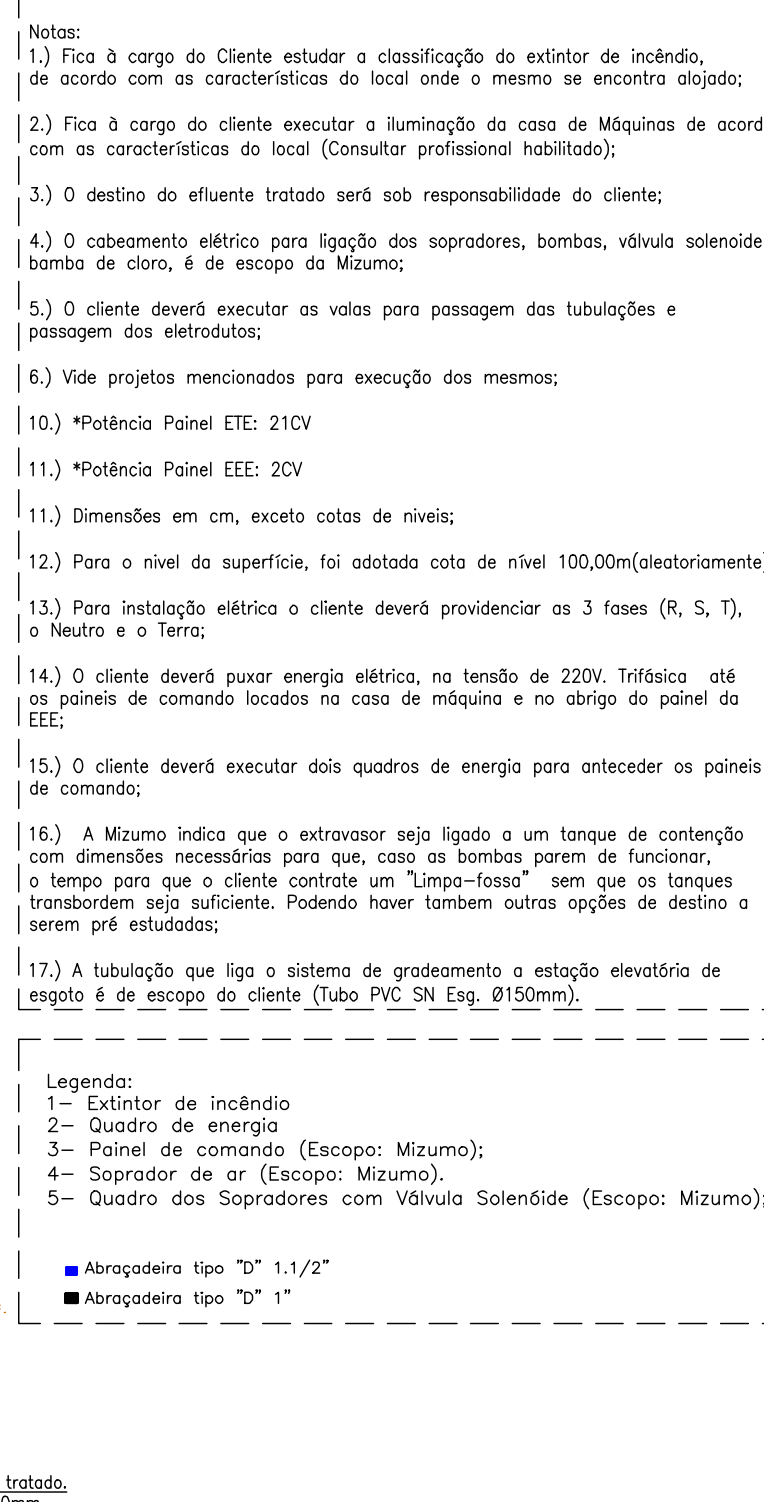
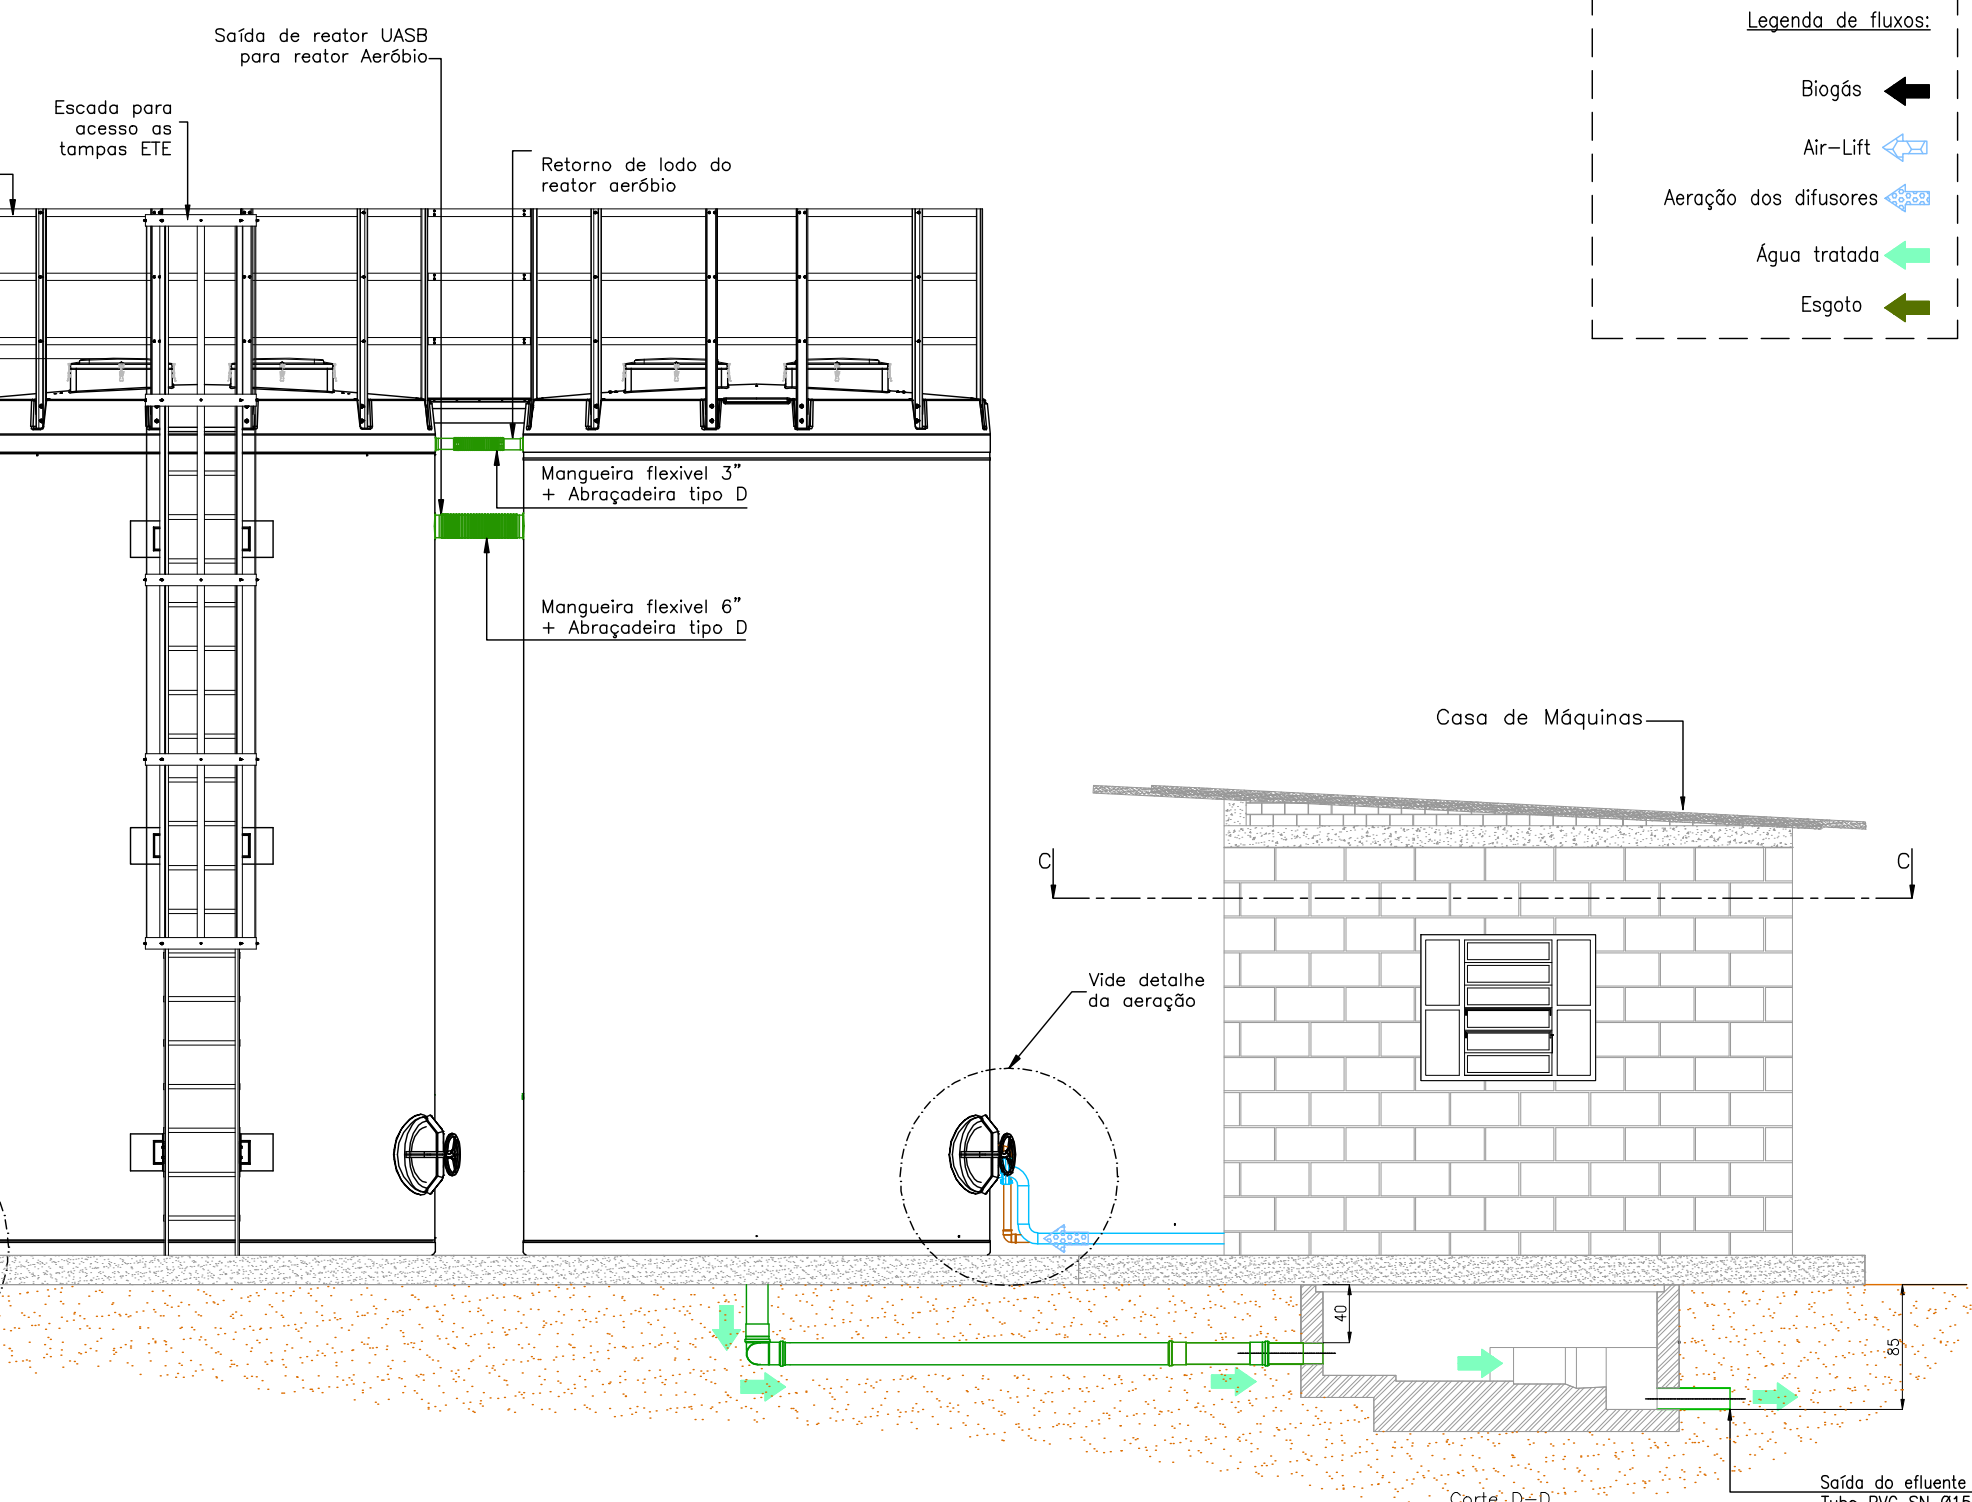
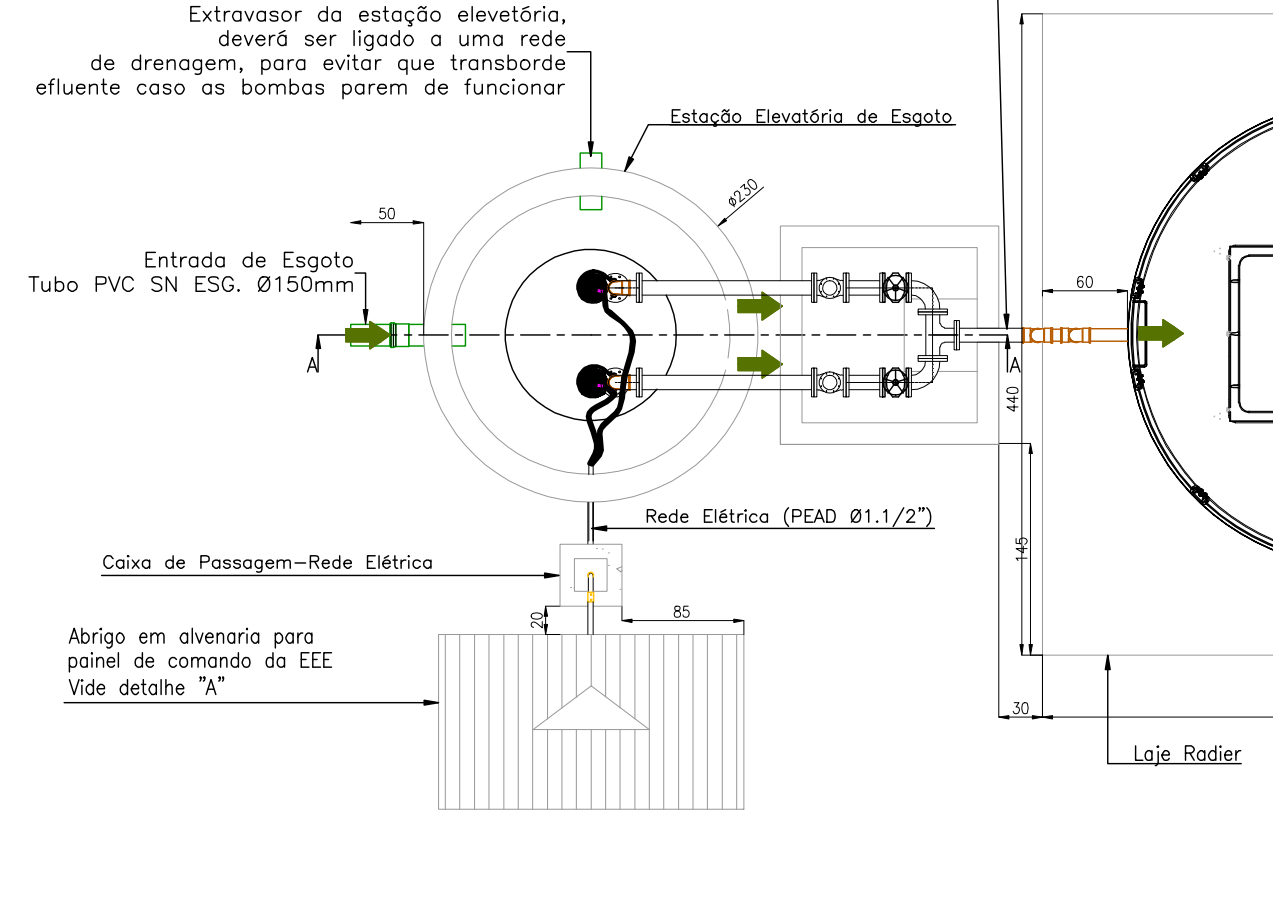
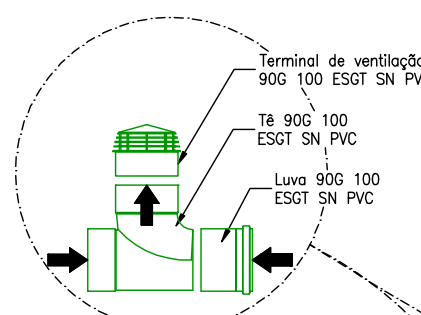
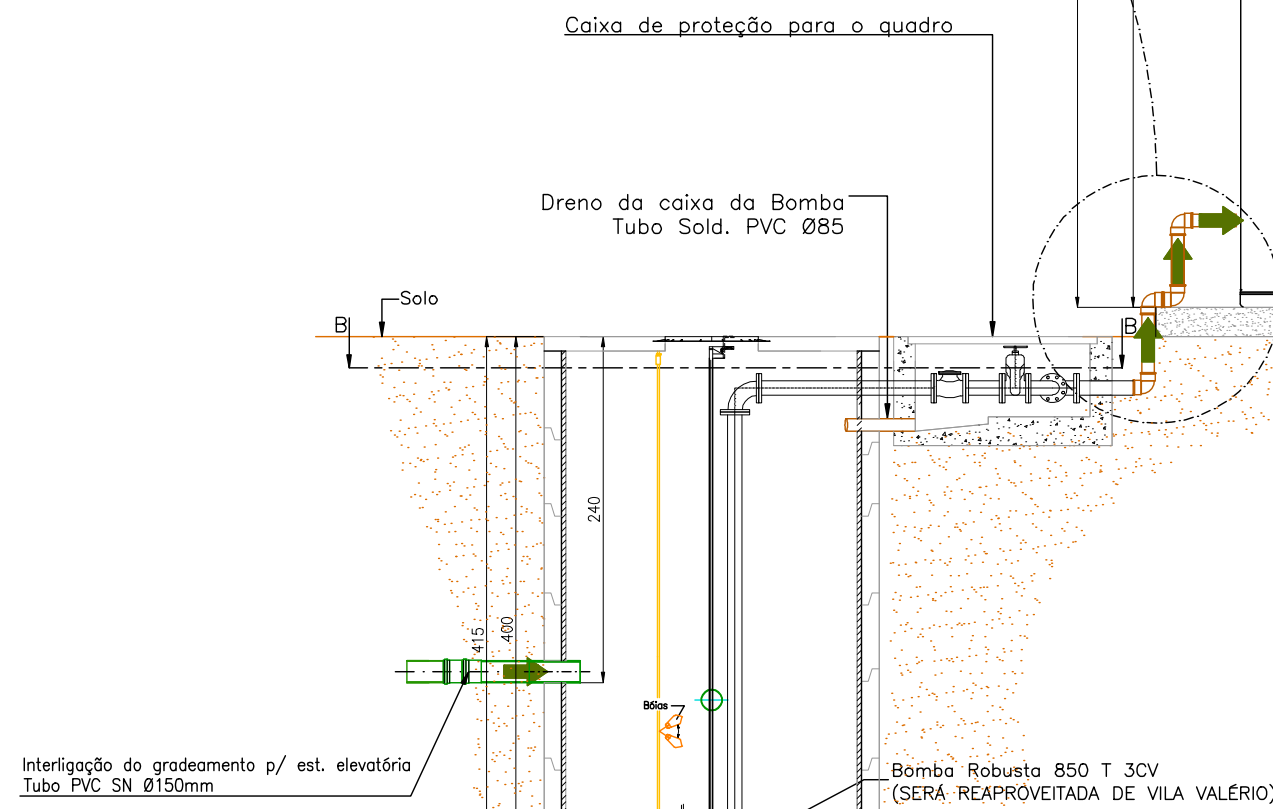
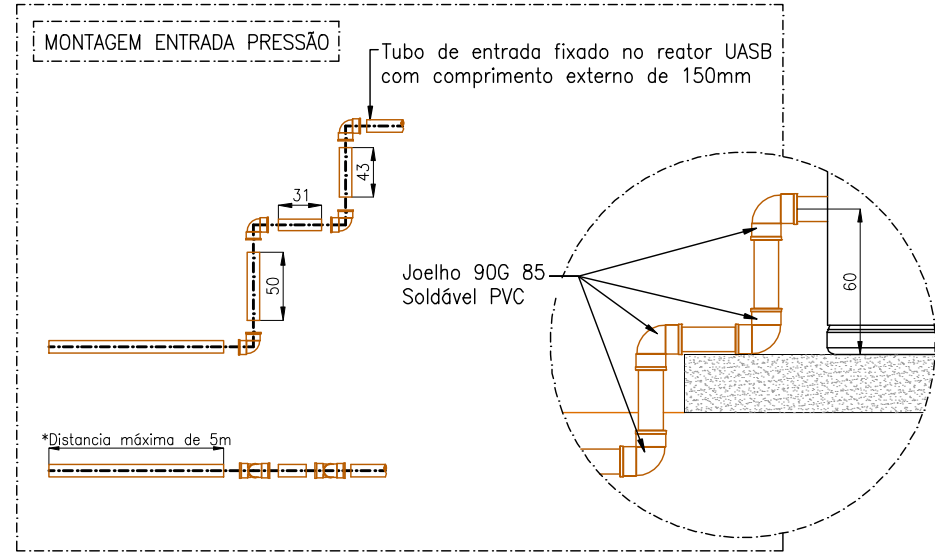


COR ESP.
1 07 0,1
2 07 0,2
3 07 0,3
4 07 0,4
5 07 0,5
6 07 0,6
7 07 0,25
8 07 0,09
9 07 0,15
140 140 0,15
162 162 0,15

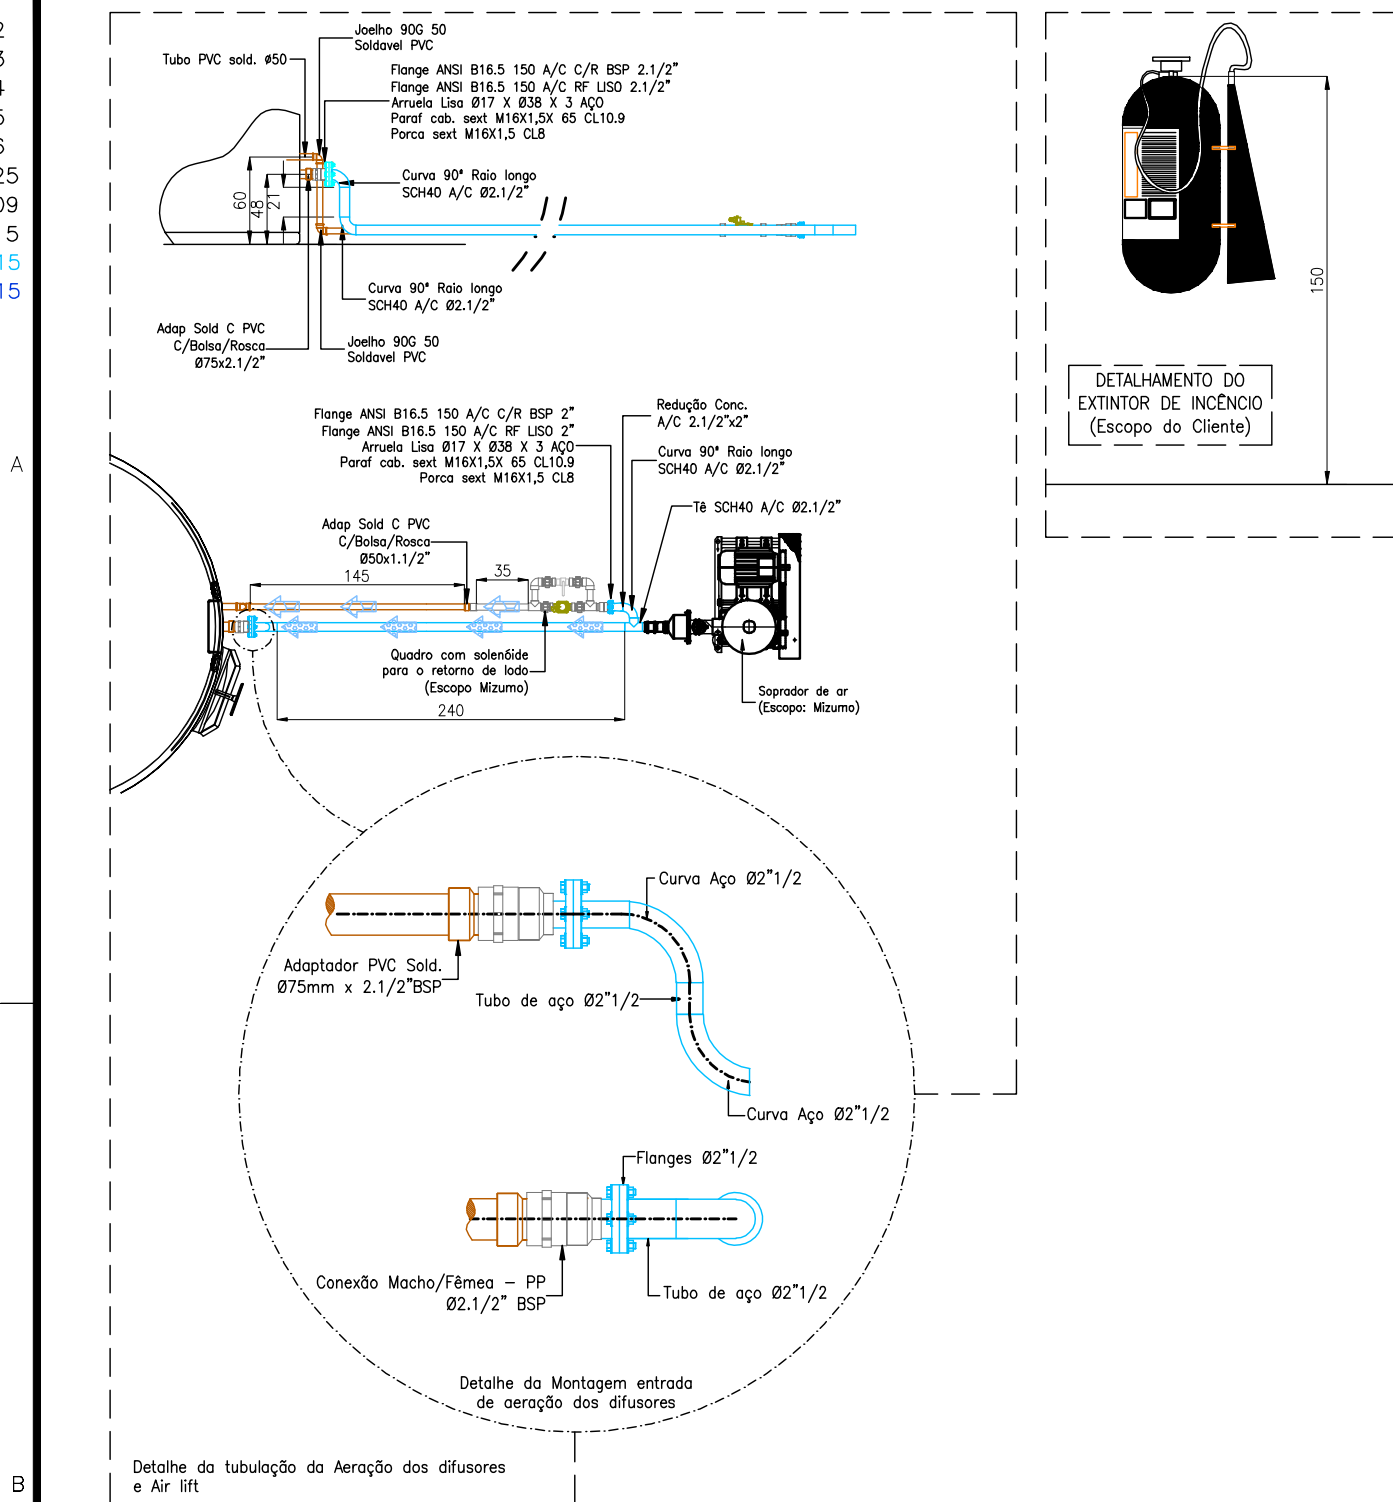

Executar Caixa (Escopo: Cliente)	Curva p/ Eletroduto Ø1"x90"	Unid. Reto em Alumínio Ø1" ao Tempo URT	Tubo Eletroduto Galvanizado Ø1"	Tubo em PEAD Ø1.1/2" (Escopo: Mizumo)
Flange com: Arnelo liso Ø10,5/ Paraf. Sextavado / Autolator 7,94x76/ Bucha de fix. p/paraf. rosca soberba	Flange com: Arnelo liso Ø10,5/ Paraf. Sextavado / Autolator 7,94x76/ Bucha de fix. p/paraf. rosca soberba	Flange com: Arnelo liso Ø10,5/ Paraf. Sextavado / Autolator 7,94x76/ Bucha de fix. p/paraf. rosca soberba	Flange com: Arnelo liso Ø10,5/ Paraf. Sextavado / Autolator 7,94x76/ Bucha de fix. p/paraf. rosca soberba	Flange com: Arnelo liso Ø10,5/ Paraf. Sextavado / Autolator 7,94x76/ Bucha de fix. p/paraf. rosca soberba
Nota:	Nota:	Nota:	Nota:	Nota:
1.) A energia elétrica deverá ser disponibilizada até o painel de comando da EEE, na tensão de 220 Volts Trifásica;	1.) A energia elétrica deverá ser disponibilizada até o painel de comando da EEE, na tensão de 220 Volts Trifásica;	1.) A energia elétrica deverá ser disponibilizada até o painel de comando da EEE, na tensão de 220 Volts Trifásica;	1.) A energia elétrica deverá ser disponibilizada até o painel de comando da EEE, na tensão de 220 Volts Trifásica;	1.) A energia elétrica deverá ser disponibilizada até o painel de comando da EEE, na tensão de 220 Volts Trifásica;
2.) O cliente deverá providenciar as 3 fases (R, S, T), o Neutro e o Terra;	2.) O cliente deverá providenciar as 3 fases (R, S, T), o Neutro e o Terra;	2.) O cliente deverá providenciar as 3 fases (R, S, T), o Neutro e o Terra;	2.) O cliente deverá providenciar as 3 fases (R, S, T), o Neutro e o Terra;	2.) O cliente deverá providenciar as 3 fases (R, S, T), o Neutro e o Terra;
3.) Potência instalada do painel da EEE: 1CV.	3.) Potência instalada do painel da EEE: 1CV.	3.) Potência instalada do painel da EEE: 1CV.	3.) Potência instalada do painel da EEE: 1CV.	3.) Potência instalada do painel da EEE: 1CV.
Detalhe A	Detalhe A	Detalhe A	Detalhe A	Detalhe A
Abrijo do painel de comando da Estação elevatória de esgoto	Abrijo do painel de comando da Estação elevatória de esgoto	Abrijo do painel de comando da Estação elevatória de esgoto	Abrijo do painel de comando da Estação elevatória de esgoto	Abrijo do painel de comando da Estação elevatória de esgoto

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	EMITENTE:	EMISSÃO CESAN	DATAS	CESAN
RECEBIDO: / /	RECEBIDO: / /	PROJETADO:	PROJETADO: JOSÉ CELSO MOTA	JUN/17	MUNICÍPIO: PEDRO CANÁRIO
Nº DOC.: ASS.:	Nº DOC.: ASS.:	CREA:	CREA: CAROLINA BOLZAN	JUN/17	DISTRITO: FLORESTA DO SUL
APROVAÇÃO CESAN:	APROVAÇÃO CESAN:	DESENHADO:	DESENHADO: JOSÉ CELSO MOTA	JUN/17	BAIRRO:
ASS.: MATR.:	ASS.: MATR.:	VERIFICADO:	VERIFICADO: CARINA DA ROSS REZENDE	JUN/17	NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
UNID.: DATA: / /	UNID.: DATA: / /	DIVISÃO:	DIVISÃO: E-DPE	JUN/17	TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-FLORESTA DO SUL
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.	ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.	GERÊNCIA:	GERÊNCIA: E-GPP	JUN/17	LAYOUT DE INSTALAÇÃO
CANCELADO E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	CANCELADO E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:	CREA: REGIÃO: ART Nº: DATA:	CREA: REGIÃO: ART Nº: DATA:	JUN/17	ESCALA: 1/75
					FOLHA: 03/16
					Nº CESAN B-006-001-92-5-XX-0004
					REV: 01

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E NÃO PODE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.