


[illegible]

RESUMO AÇO CA-50			
Ø(mm)	COMP.(m)	PESO (Kg/m)	TOTAL (Kg)
8.00	87.4	0.40	34.9
10.00	71.0	0.63	44.4
TOTAL			79.3

ESC.: 1:50


RAIOS (r) INTERNOS MÍNIMOS DE CURVATURA PARA GANCHOS E ESTRIBOS NBR-6118 (ITEM 6.3.4.1)		
BITOLA Ø	CA-50	CA-60
< 20mm	2.5 Ø	3.0 Ø
> 20mm	4.0 Ø	5.0 Ø
ESTRIBO > 20mm	1.5 Ø	1.5 Ø

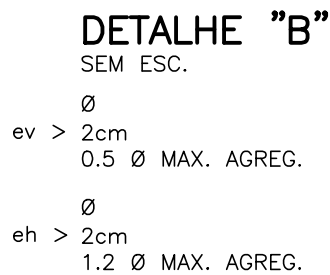

ESC.: 1:25



ESC.: 1:25



CORTE AA (2x)

NÚMEROS	TÍTULOS	Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA	
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA		REVISÃO							

EMINENTE:  ENGOSOLO ENGENHARIA LTDA. Rua Alencastro, 1.210 - Bairro São Francisco Tel: (31) 2103.4300 - Fax: (31) 2103.4366 Belo Horizonte - MG - CEP: 31.255-210	
PROJETADO: LAERTE JUNIOR BAPTISTA	COORDENADOR: JOÃO JOSÉ Figueiredo de Oliveira
CREA: 7616/D - REGIÃO: ES	CREA: 11669/D - REGIÃO: MG
DESENHO: ANTONIO MARIANI	Nº DE DES. PROJETISTA: SA_0064_15_DE_11_072_011_A
DATA: 11 / 07 / 2018	WALACE HERON MARTINS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA: 719123/D REGIÃO: MG ART Nº4100000000040003	DATA: 11/07/18

				
MUNICÍPIO: VILA VELHA		DISTRITO: SEDE		BAIRRO:
NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE XURI				
TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE XURI PROJETO ESTRUTURAL – TRATAMENTO PRIMÁRIO ARMAÇÃO				
ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN		REV:
INDICADA	11 / 13	C-050-000-92-4-XX-0011		00