




COR	ESP.
1	07 0,1
2	07 0,2
3	07 0,3
4	07 0,4
5	07 0,5
6	07 0,6
7	07 0,25
8	07 0,09
9	07 0,15
140	140 0,15
162	162 0,15

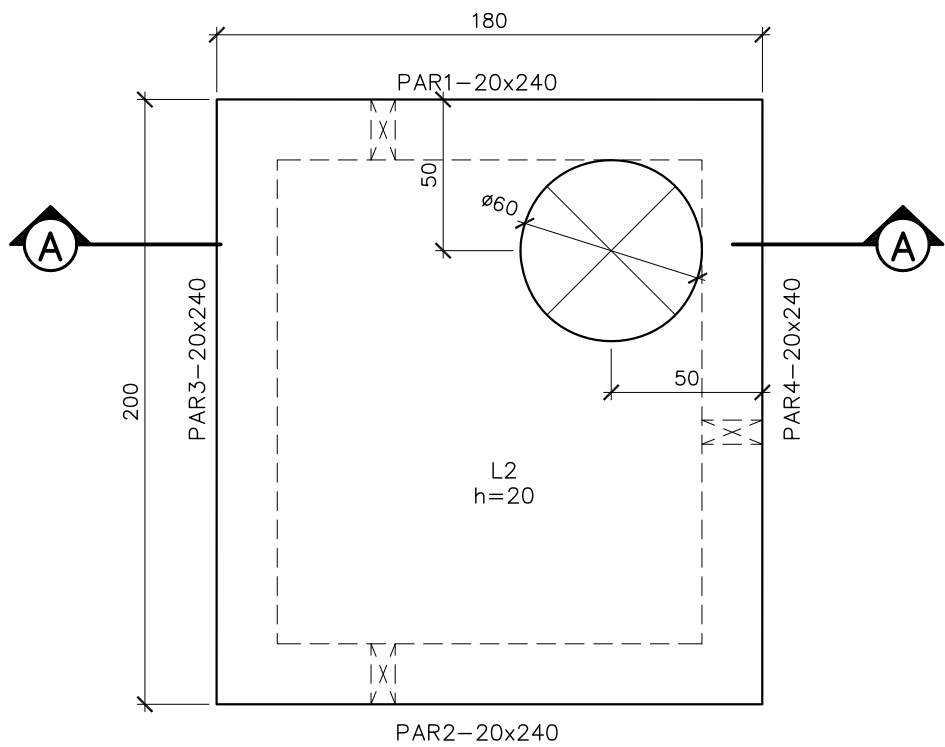

CAIXA DE DESCARGA 1 – TOPO
ESC.: 1:25

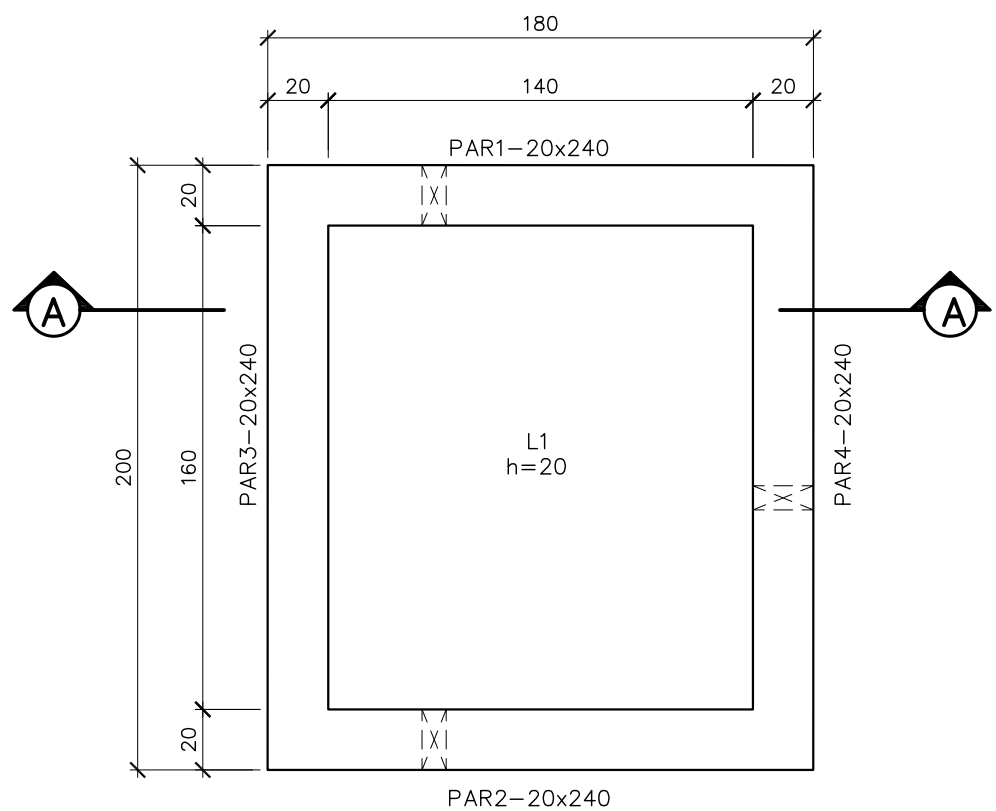


CAIXA DE DESCARGA 1 – FUNDO
ESC.: 1:25

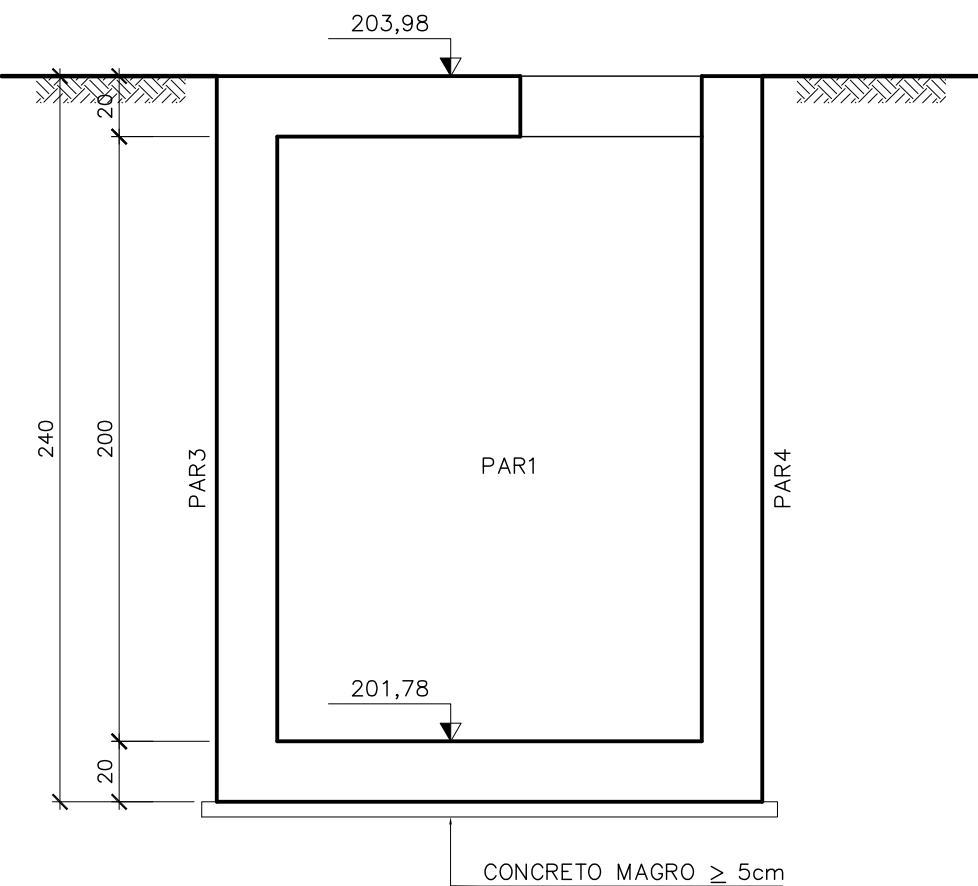


CAIXA DE DESCARGA 1 – CORTE AA
ESC.: 1:25

QUANTITATIVOS


VOLUME DE CONCRETO fck 30MPa = 4,20 m³
VOLUME DE CONCRETO MAGRO = 0,20 m³
ÁREA DE FORMAS = 32,50 m²
VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 30,60 m³
VOLUME DE REATERRO = 21,70 m³
VOLUME DE BOTA-FORA = 8,90 m³
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA = 4,90 m²

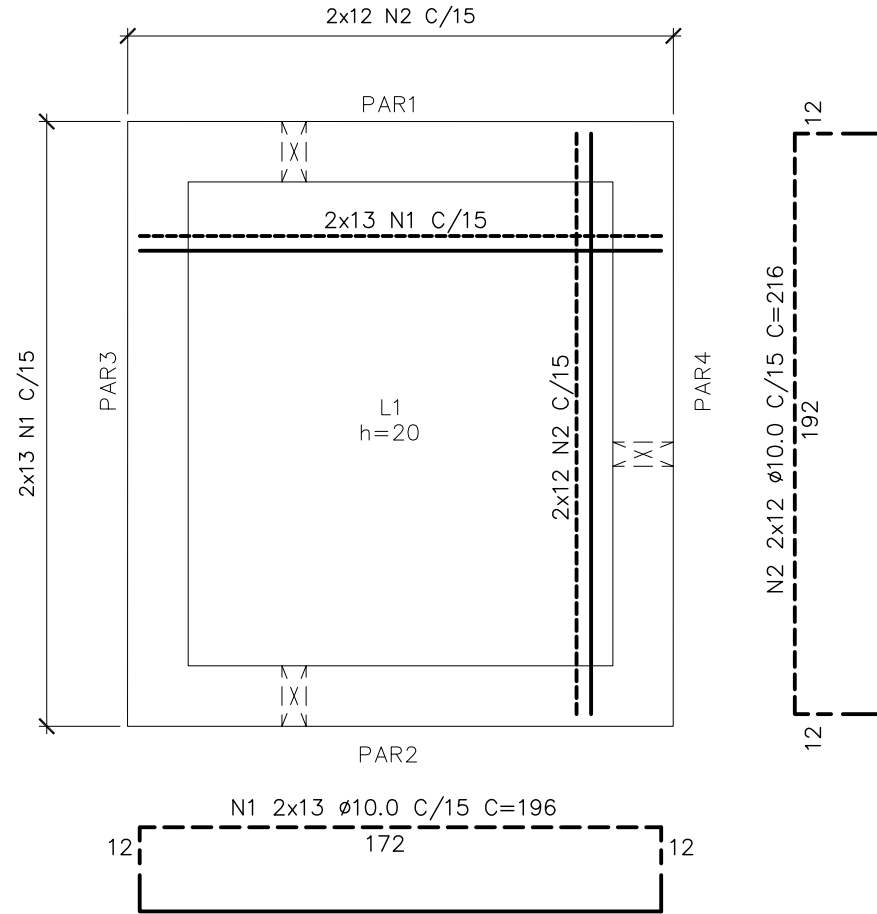

CAIXA DE DESCARGA 1
ARMAÇÃO LAJE DE FUNDO
ESC.: 1:25

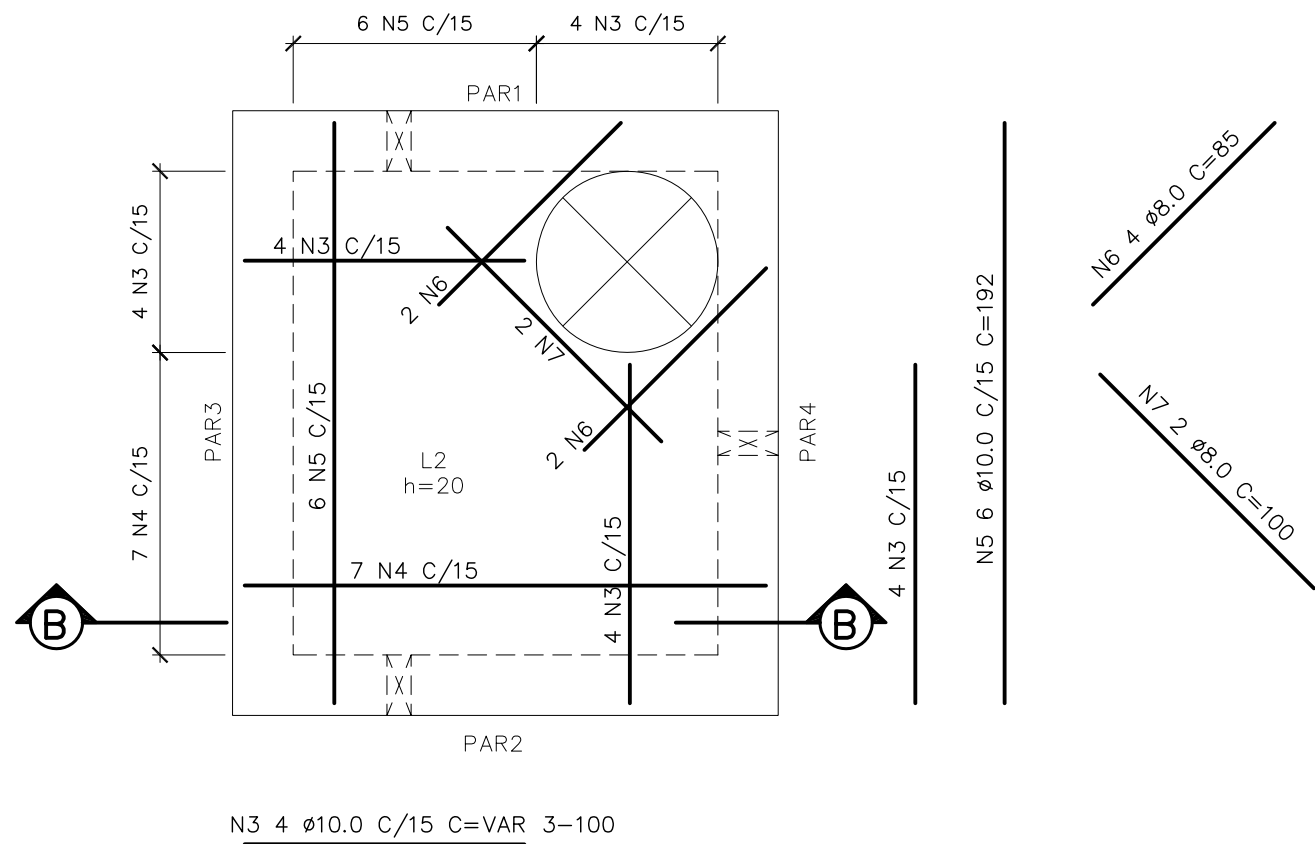


CAIXA DE DESCARGA 1
ARMAÇÃO LAJE DE TOPO
ESC.: 1:25

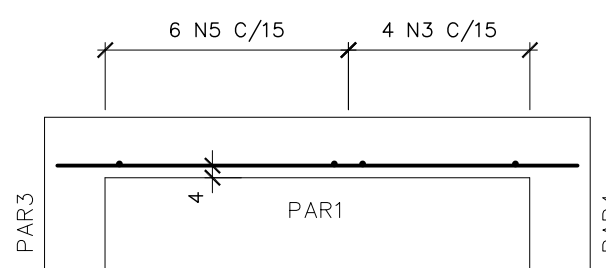


CAIXA DE DESCARGA 1 – CORTE BB
ESC.: 1:25

PAR1=PAR2-20x240 (2x)
ESC.: 1:25

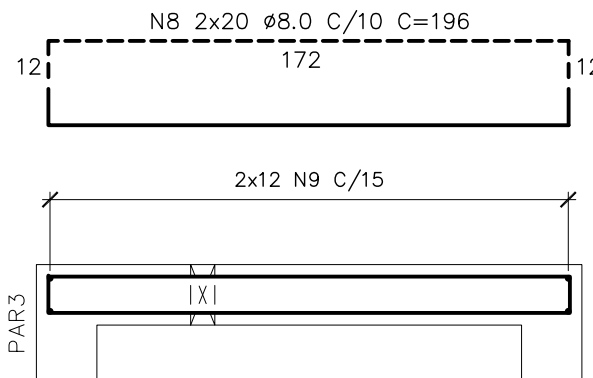


PLANTA

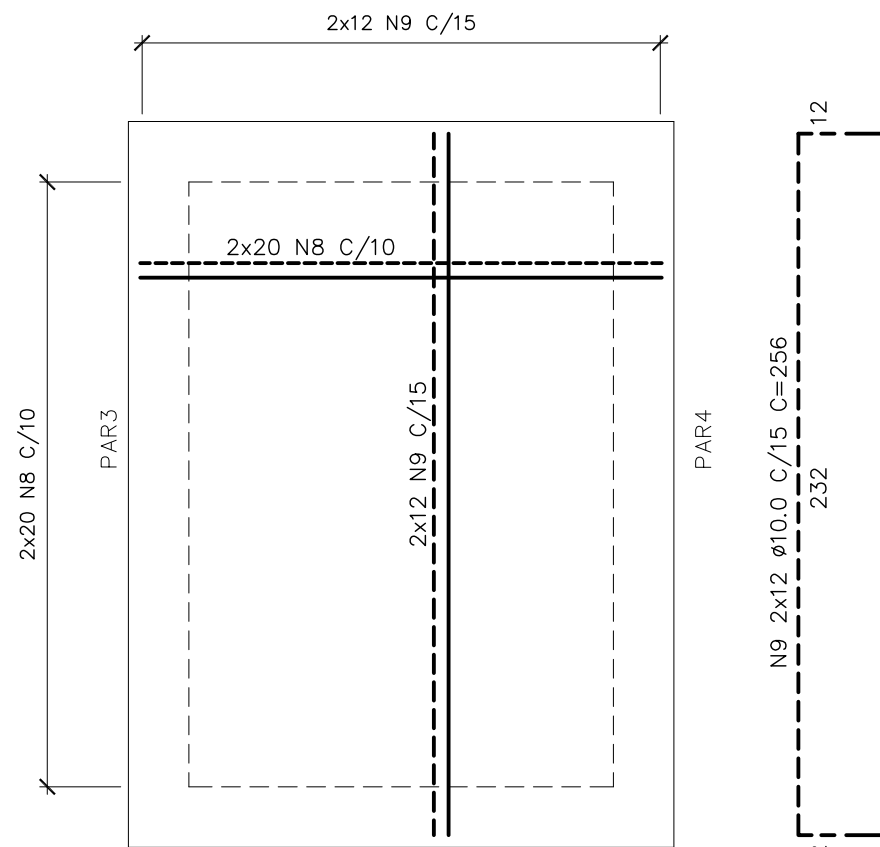


VISTA

PAR3=PAR4-20x240 (2x)
ESC.: 1:25

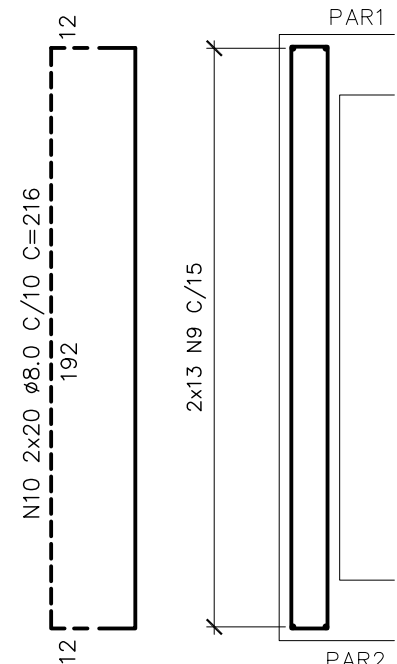

PLANTA

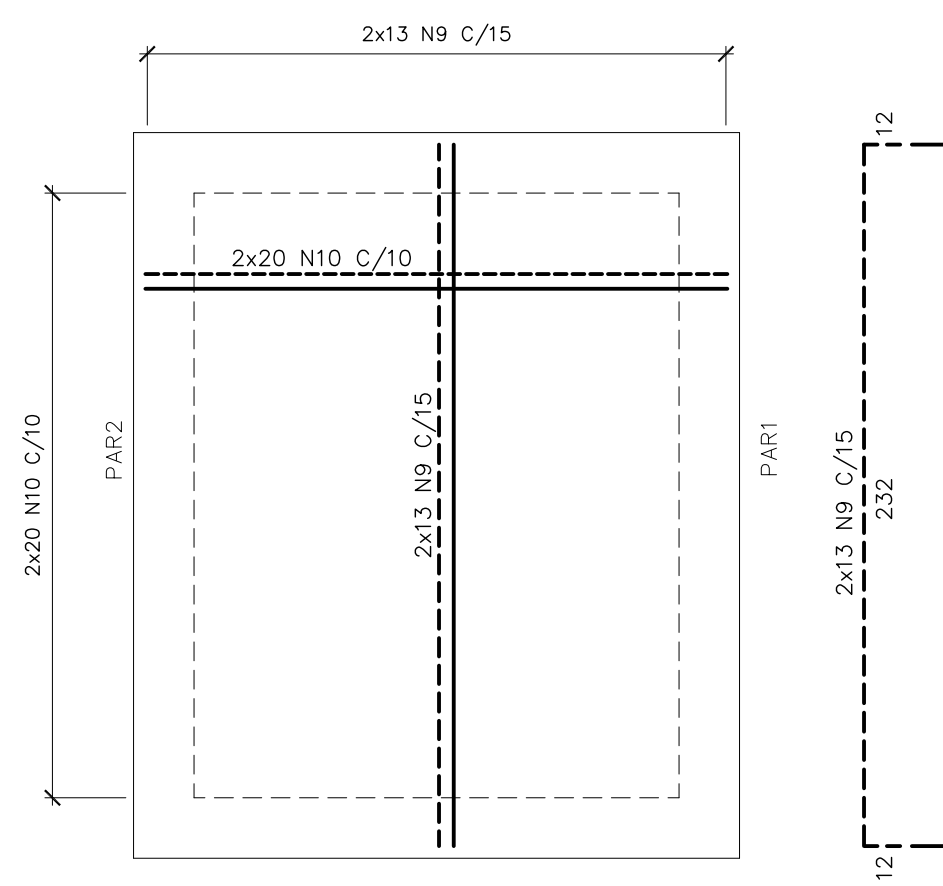


VISTA

TABELA DE FERROS				
N	Ø	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	10.0	26	196	51.0
2	10.0	24	216	51.8
3	10.0	8	VAR	8.0
4	10.0	7	172	12.0
5	10.0	6	192	11.5
6	8.0	4	85	3.4
7	8.0	2	100	2.0
8	8.0	80	196	156.8
9	10.0	100	256	256.0
10	8.0	80	216	172.8


RESUMO AÇO CA-50			
Ø(mm)	COMP.(m)	PESO (Kg/m)	TOTAL (Kg)
8	335.0	.4	134.0
10	390.4	.630	244.0
TOTAL			378.0

SIMBOLOGIA:

RAIOS (r) INTERNOS MÍNIMOS DE CURVATURA PARA GANCHOS E ESTRIBOS NBR-6118 (ITENS 9.4.2.3/ 9.4.6.1)		
BITOLA Ø	CA-50	CA-60
< 20mm	2.5 Ø	3.0 Ø
> 20mm	4.0 Ø	5.0 Ø
ESTRIBO > 20mm	1.5 Ø	1.5 Ø

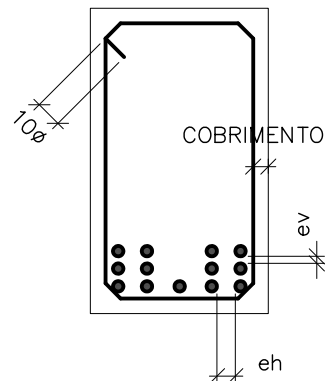

DETALHE "B"
SEM ESC.

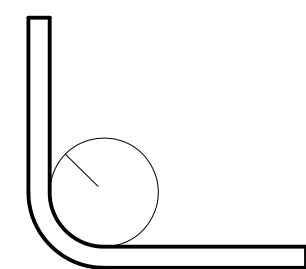

DETALHE "A"
SEM ESC.

NOTAS:

- 01- COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 02- CONCRETO ESTRUTURAL fck= 30 MPa, CONCRETO MAGRO fck= 10 MPa.
- 03- PARA A CURA DO CONCRETO DEVERÁ SER UTILIZADA LAMINA D'ÁGUA OU LONA (MANTA BIDIM) ENCHARCADA, ADOTAR A CURA QUÍMICA E PROTEÇÃO CONTRA O VENTO IMEDIATAMENTE APÓS O PERÍODO DE PEGA.
- 04- AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERÃO SER DIMENSIONADOS E EXECUTADOS DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES DA NBR7190/97, DE MODO QUE NÃO SOFRA DEFORMAÇÕES PREJUDICIAIS, QUER SOB A AÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES DO INÍCIO DA PEGA. UTILIZAR FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12mm.
- 05- OS MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO ARMADO DEVERÃO ATENDER AS SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, NBR 9735, NBR 11578, NBR 7211, NBR 7480, NBR 6118:2014, ETC.
- 06- O LIMITE DE TOLERÂNCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO É DE 5mm, SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTÃO, SEMPRE, REFERIDOS À SUPERFÍCIE DA ARMADURA EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DOS ESTRIBOS.
- 07- ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DEVERÁ SER VERIFICADA A EXATIDÃO DIMENSIONAL DAS FORMAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ESTRUTURAL, A FIM DE ASSEGURAR-SE A GEOMETRIA DA ESTRUTURA.
- 08- NO LANÇAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE-SE TOMAR AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE NÃO HAJA SEGREGAÇÃO DO MESMO, RECOMENDA-SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO ULTRAPASSE 2,00 METROS.
- 09- EM NENHUMA HIPÓTESE O LANÇAMENTO DO CONCRETO PODERÁ SER FEITO APÓS O INÍCIO DA PEGA.
- 10- TODAS AS COLOCAÇÕES CONSTANTES NESTE QUADRO SÃO DE OBRIGAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, QUE DEVE TER "ART-CREA" RECOLHIDA ANTES DO INÍCIO DA OBRA.
- 11- DIÂMETRO MÍNIMO DE DOBRAMENTO: BARRAS = 5,0 Ø - ESTRIBOS = 6,0 Ø
- 12- EMENDAS POR TRANSPASSE = 70 Ø (8.0=56cm, 10.0=70cm, 12.5=87,5cm, 16.0=112cm)
- 13- TODA ARMADURA QUE FOR INTERCEPTADA POR FUROS OU ABERTURAS DEVERÁ SER, CORTADA E DOBRADA ADEQUADAMENTE, OBEDECENDO AS PRESCRIÇÕES DE COBRIMENTO MÍNIMO ADOPTADO.
- 14- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO ADOTADA 1,50 kgf/cm² CONFORME INFORMADO PELA DIVISÃO DE PROJETOS DA CESAN E-DPE, CASO A TAXA DO TERRENO FOR MENOR QUE A ADOTADA O PROJETO DEVERÁ SER REAVALUADO.
- 15- IMPERMEABILIZAÇÃO: PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DO CONCRETO (INTERNO), RECOMENDAMOS REVESTIMENTOS MINERAIS À BASE DE SILICATOS POLIMÉRICOS (Konusit KK10 MC BAUCHEMIE), LOGO APÓS DESFORMA: APLICAR MANUALMENTE DUAS CAMADAS DE Konusit KK10, SOBRE PONTE DE ADERÊNCIA Konisit HB (VER INSTRUÇÕES DO FABRICANTE). PARA FIXAÇÃO DE TUBOS NAS ABERTURAS: SELANTE À BASE DE ALCATRÃO E POLIURETANO (SIKAFLEX "T68 E T68 NS") OU SIMILAR.



MUNICÍPIO: ÁGUA DOCE DO NORTE	DISTRITO: SEDE	BAIRRO: -
NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES		
TÍTULO: S.A.A. DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA		
PROJETO ESTRUTURAL - CAIXA DE DESCARGA 1		
PLANTA E CORTES - FORMA E ARMAÇÃO		
ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01/01	Nº CESAN B-013-000-50-4-XX-0003
REV: 00		

CANCELA E SUBSTITUI
O DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

RECEBIDO: / /

Nº DOC.: ASS.:

APROVAÇÃO CESAN:

ASS.: MATR.:

UNID.: DATA: / /

ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA
DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMINENTE:



PROJETADO:

LAERTE JUNIOR BAPTISTA

CREA: 7616/D REGIÃO: ES

DESENHO: ANTONIO MARIANI

DATA: 02/05/19

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA: 79123/D REGIÃO: MG ART Nº14201800000046033 DATA: 07/06/18

COORDENADOR:

JOÃO JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

CREA: 11604/D REGIÃO: MG

Nº DES. PROJETISTA:

SA_PRO064_10_RE_11_084_065_A

EMISSION CESAN

PROJETADO:

CREA:

DESENHADO:

VERIFICADO:

E-DPE

ENGP CHRISTIAN SANTIAGO DE ARAUJO

DIVISÃO:

E-DPE

ENGP CARINA DA ROSS REZENDE

GERÊNCIA:

E-GPP

ENGP AMANDA CAMPAGNARO PEREIRA BRAGATO

DATAS