CONFIGURAÇÃO DE PENAS P/ PLOTAGEM

COR		ESP.
1	07	0,1
2	07	0,2
3	07	0,3
4	07	0,4
5	07	0,5
6	07	0,6
7	07	0,25
8	07	0,09
9	07	0,15
140	140	0,15
162	162	0,15

ESC.PLOT.: 0,075

FORMA DA ESCADA 1 – PROJETADA (DECANTADORES)

ESC.: 1:50

ÁREA E VOLUME – ESCADA 1		
FORMA	22	m^2
CONCRETO	3	m^3



ESCADA 1–LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO

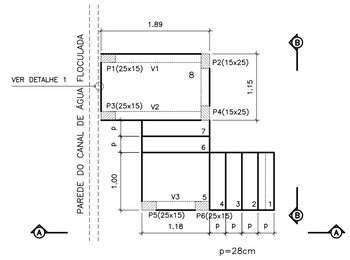

ESCADA 1–PLANTA

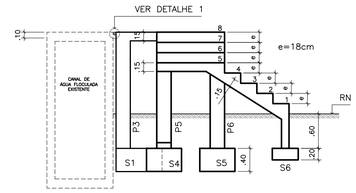

ESCADA 1–ELEVAÇÃO AA



ESCADA 1–ELEVAÇÃO BB

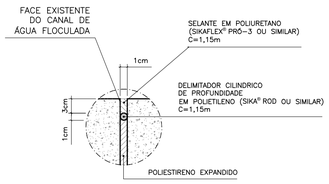

DETALHE 1 – JUNTA DE DILATAÇÃO
SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES:

1. O PROJETO ESTRUTURAL ESTÁ DE ACORDO COM AS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
   - NBR 6118 – PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO;
   - NBR 6120 – CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES;
   - NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;
2. USO DE CONCRETO ESTRUTURAL EM TODOS OS ELEMENTOS COM F_{CK} = **30MPa** E RELAÇÃO **A/C = XX**, VISAM FORNECER RESISTÊNCIA E TRABALHABILIDADE DE CONCRETO, COMPATÍVEIS COM AS DIMENSÕES E ACABAMENTO DAS PEÇAS, ALÉM DA DURABILIDADE ADEQUADA. O CONCRETO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA CONFORME O ESPECIFICADO NESTE PROJETO. A AREIA E A BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI–AGREGADO COM O CIMENTO, NEM CONTER MATERIAIS ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ PODERÁ SER FEITO SE COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO.
3. A CONCRETAGEM SÓ PODERÁ SER INICIADA APÓS A COLOCAÇÃO PREVIA DE TODAS AS ARMADURAS, TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS E DEMAIS ELEMENTOS EXIGIDOS PELOS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES. NÃO É ADMITIDO LANÇAMENTO DO CONCRETO DE ALTURA SUPERIOR A 2 M. SUGERE–SE QUE A CONCRETAGEM SEJA ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO.
8. O APOIO DA FUNDAÇÃO FOI CALCULADA COMO FUNDAÇÃO DIRETA DO TIPO SAPATAS, E DEVE SE APOIA EM SOLO COM CAPACIDADE SUPORTE DE **2,7 Kgf/cm² (0,27 MPa)**. VALOR ESTE OBTIDO BASEADO NO RELATÓRIO DE SONDAGEM **(ART 0820160070784)** FORNECIDO PELO CLIENTE. O VALOR DO RECALQUE, CALCULADO TEORICAMENTE, NUM PERIODO DE 30 ANOS É CERCA DE **7,8mm**. PORTENTO, DENTRO DO ACEITÁVEL (65mm PARA ARGILAS).
9. A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVERÁ ATENDER A NBR 6122, E CORRELATAS. A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES IMPLICARÁ NA RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR PELA RESISTÊNCIA DAS MESMAS E PELA ESTABILIDADE DA OBRA.
10. EM CASO DE EXISTÊNCIA DE ÁGUA NAS CAVAS DA FUNDAÇÃO DEVERÁ HAVER TOTAL ESGOTAMENTO, NÃO SENDO PERMITIDA SUA CONCRETAGEM ANTES DESSA PROVIDÊNCIA. EM NENHUMA HIPÓTESE OS ELEMENTOS SERÃO CONCRETADOS USANDO OS SOLOS DIRETAMENTE COMO FORMA LATERAL.
11. AS FORMAS DEVERÃO GARANTIR A GEOMETRIA FINAL DAS PEÇAS ESTRUTURAIS, SEREM BEM TRAVADAS E ESCORADAS, SEM SE DEFORMAREM, PODENDO SER UTILIZADOS DESMOLDANTES. DEVERÃO SER LIMPAS E MOLHADAS ANTES DA CONCRETAGEM. NÃO PODERÃO OCASIONAR DESAPRUMOS OU DESALINHAMENTOS QUE PREJUDIQUEM O BOM FUNCIONAMENTO ESTRUTURAL, NEM A ESTÉTICA. A RETIRADA DEVERÁ SER CUIDADOSA, APÓS O PERIODO NECESSÁRIO PARA SE ATINGIR A RESISTÊNCIA E MÓDULO DE ELASTICIDADE NECESSÁRIOS. A EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO DEVERÁ SATISFAZER AS NORMAS ESTABELECIDAS PARA O CONCRETO ARMADO, ACRESCIDOS DAS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:
    - 11.1. AS FORMAS DE PRIMEIRO USO EXECUTADAS EM MADEIRA COMPENSADA À PROVA D'ÁGUA DE NO MINIMO 14 MM DE ESPESSURA.
    - 11.2. AS INTERRUPÇÕES DE CONCRETAGEM DEVERÃO OBEDECER A UM PLANO PREESTABELECIDO AFIM DE QUE AS EMENDAS DELAS DECORRENTES NÃO PREJUDIQUEM O ASPECTO ARQUITETÔNICO.
    - 11.3. A RETIRADA DAS FORMAS SERÁ EFETUADA DE MODO A NÃO DANIFICAR AS SUPERFÍCIES DO CONCRETO.
    - 11.4. O CONCRETO NÃO SERÁ EM HIPÓTESE ALGUMA, RETOCADO OU PINTADO COM NATA DE CIMENTO.
18. UTILIZAR AÇOS CA–50 E CA–60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÁ DE 3,0cm;
19. TODAS AS COTAS ESTÃO EM m (METROS), EXCETO ONDE ESPECIFICADO.

FORMA DAS SAPATAS S1@S6

ESC.: 1:50



S1–PLANTA



S1–VISTA A S1–VISTA B

S2=S3(50x50x40)
S2=S3–PLANTA



S2=S3–ELEVAÇÃO

S4=S5(61x61x40)
S4=S5–PLANTA



S4=S5–ELEVAÇÃO



S6(45x130x20)
S6–PLANTA



S6–ELEVAÇÃO

ARMAÇÃO DAS SAPATAS

ESC.: 1:50



S1–PLANTA



S1–ELEV. TRANSVERSAL



S2=S3–PLANTA



S2=S3–ELEVAÇÃO



S4=S5–PLANTA



S4=S5–ELEVAÇÃO



S6–PLANTA



S6–ELEV. LONGITUDINAL



S6–ELEV. TRANSVERSAL

*ARRANQUES – VER ARMAÇÃO DA ESCADA 1

ARMAÇÃO DOS PILARES



PILAR P1=P2=P3=P4 (15x25)
ESC.: 1:50



SEÇÃO P1=P2=P3=P4 (15x25)
ESC.: 1:20



PILAR P5=P6 (15x25)
ESC.: 1:50



SEÇÃO P5=P6 (15x25)
ESC.: 1:20

ARMAÇÃO DA ESCADA 1

ESC.: 1:50





ESCADA 1–PLANTA

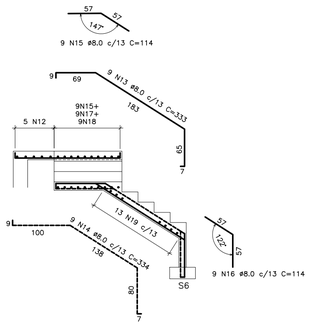

ESCADA 1–ELEVAÇÃO AA

RESUMO DE AÇO – ESCADA 1			
Ø (mm)	PESO UNIT. (Kg/m)	COMP. (m)	PESO TOTAL (kg)
5.0	0.160	96.0	15
6.3	0.245	34.29	8
8.0	0.395	195.67	77
10.0	0.617	128.25	79
TOTAL			180
TOTAL+10%			198

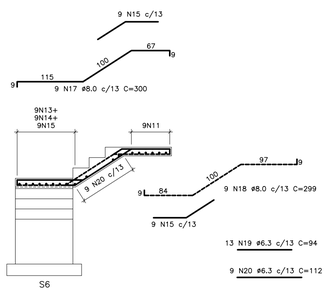

ESCADA 1–ELEVAÇÃO BB

ARMAÇÃO DAS VIGAS

ESC.: 1:50

V1=V2 (13x45)–2x

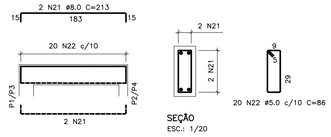

SEÇÃO
ESC.: 1/20

V3 (13x45)–1x

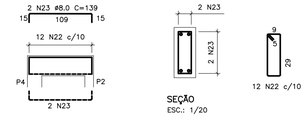

SEÇÃO
ESC.: 1/20

QUADRO DE AÇO – ESCADA 1				
N	Ø (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
			UNIT (cm)	TOTAL (m)
1	10.0	15	200	30.0
2	10.0	7	100	7.0
3	10.0	12	68	8.2
4	10.0	16	81	13.0
5	10.0	11	57	6.3
6	10.0	3	142	4.3
7	10.0	16	202	32.3
8	10.0	16	96	15.4
9	5.0	118	58	68.4
10	10.0	8	149	11.9
11	8.0	9	201	18.1
12	6.3	5	127	6.4
13	8.0	9	333	30.0
14	8.0	9	334	30.1
15	8.0	27	114	30.8
16	8.0	9	114	10.3
17	8.0	9	300	27.0
18	8.0	9	299	26.9
19	6.3	19	94	17.9
20	6.3	9	112	10.1
21	8.0	8	213	17.0
22	5.0	32	86	27.5
23	8.0	4	139	5.6

PRANCHA DE REFERÊNCIA:
1. B–078–001–40–2–XX–0012

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E NÃO PODE SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

NÚMEROS	TÍTULOS
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA	

Nº	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
REVISÃO						

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO:

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
RECEBIDO: / /
Nº DOC.: ASS.:
APROVAÇÃO CESAN:
ASS.: MATR.:
UNID.: DATA: / /
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE:
PROJETADO: COORDENADOR:
CREA: REGIÃO: CREA: REGIÃO:
DESENHO: Nº DES. PROJETISTA:
DATA: / /
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CREA: REGIÃO: ART Nº: DATA:

EMISSÃO CESAN		DATAS
PROJETADO:	CHRYSTHIAN S. DE ARAUJO	FEV/2021
CREA: ES–8200/D		
DESENHADO:	CHRYSTHIAN S. DE ARAUJO	FEV/2021
VERIFICADO:	CHRYSTHIAN S. DE ARAUJO	FEV/2021
DIVISÃO: E–DPE	VIVIANE M. BERNARDONE	FEV/2021
GERÊNCIA: E–GPP	AMANDA CAMPAGNARO PEREIRA BRAGATTO	FEV/2021

CESAN

MUNICÍPIO: ANCHIETA | DISTRITO: IRIRI | BAIRRO:

NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TÍTULO: SAA DE ANCHIETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PROJETO ESTRUTURAL – MELHORIAS DA ETA EXISTENTE
FORMA E ARMAÇÃO DA ESCADA 1 – PROJETADA

ESCALA:	FOLHA:	Nº CESAN	REV:
INDICADA	01/05	B–078–001–40–4–XX–0013	00